



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
12/08/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



110 622
65,79


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em agosto/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
agosto/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
agosto/2025
622 m³/s

Cana Brava



628 644

São Salvador




650 650

Peixe Angical




816 785
62,65

Lajeado



758 828


Estreito



1.238 1.238

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



1.957 5.170
85,89

Situação em
11/08/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de agosto de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	150	69%
Cana Brava	163	66%
São Salvador	175	64%
Peixe Angical	271	59%
Lajeado	370	62%
Estreito	863	70%
Tucuruí	1.828	65%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS


**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

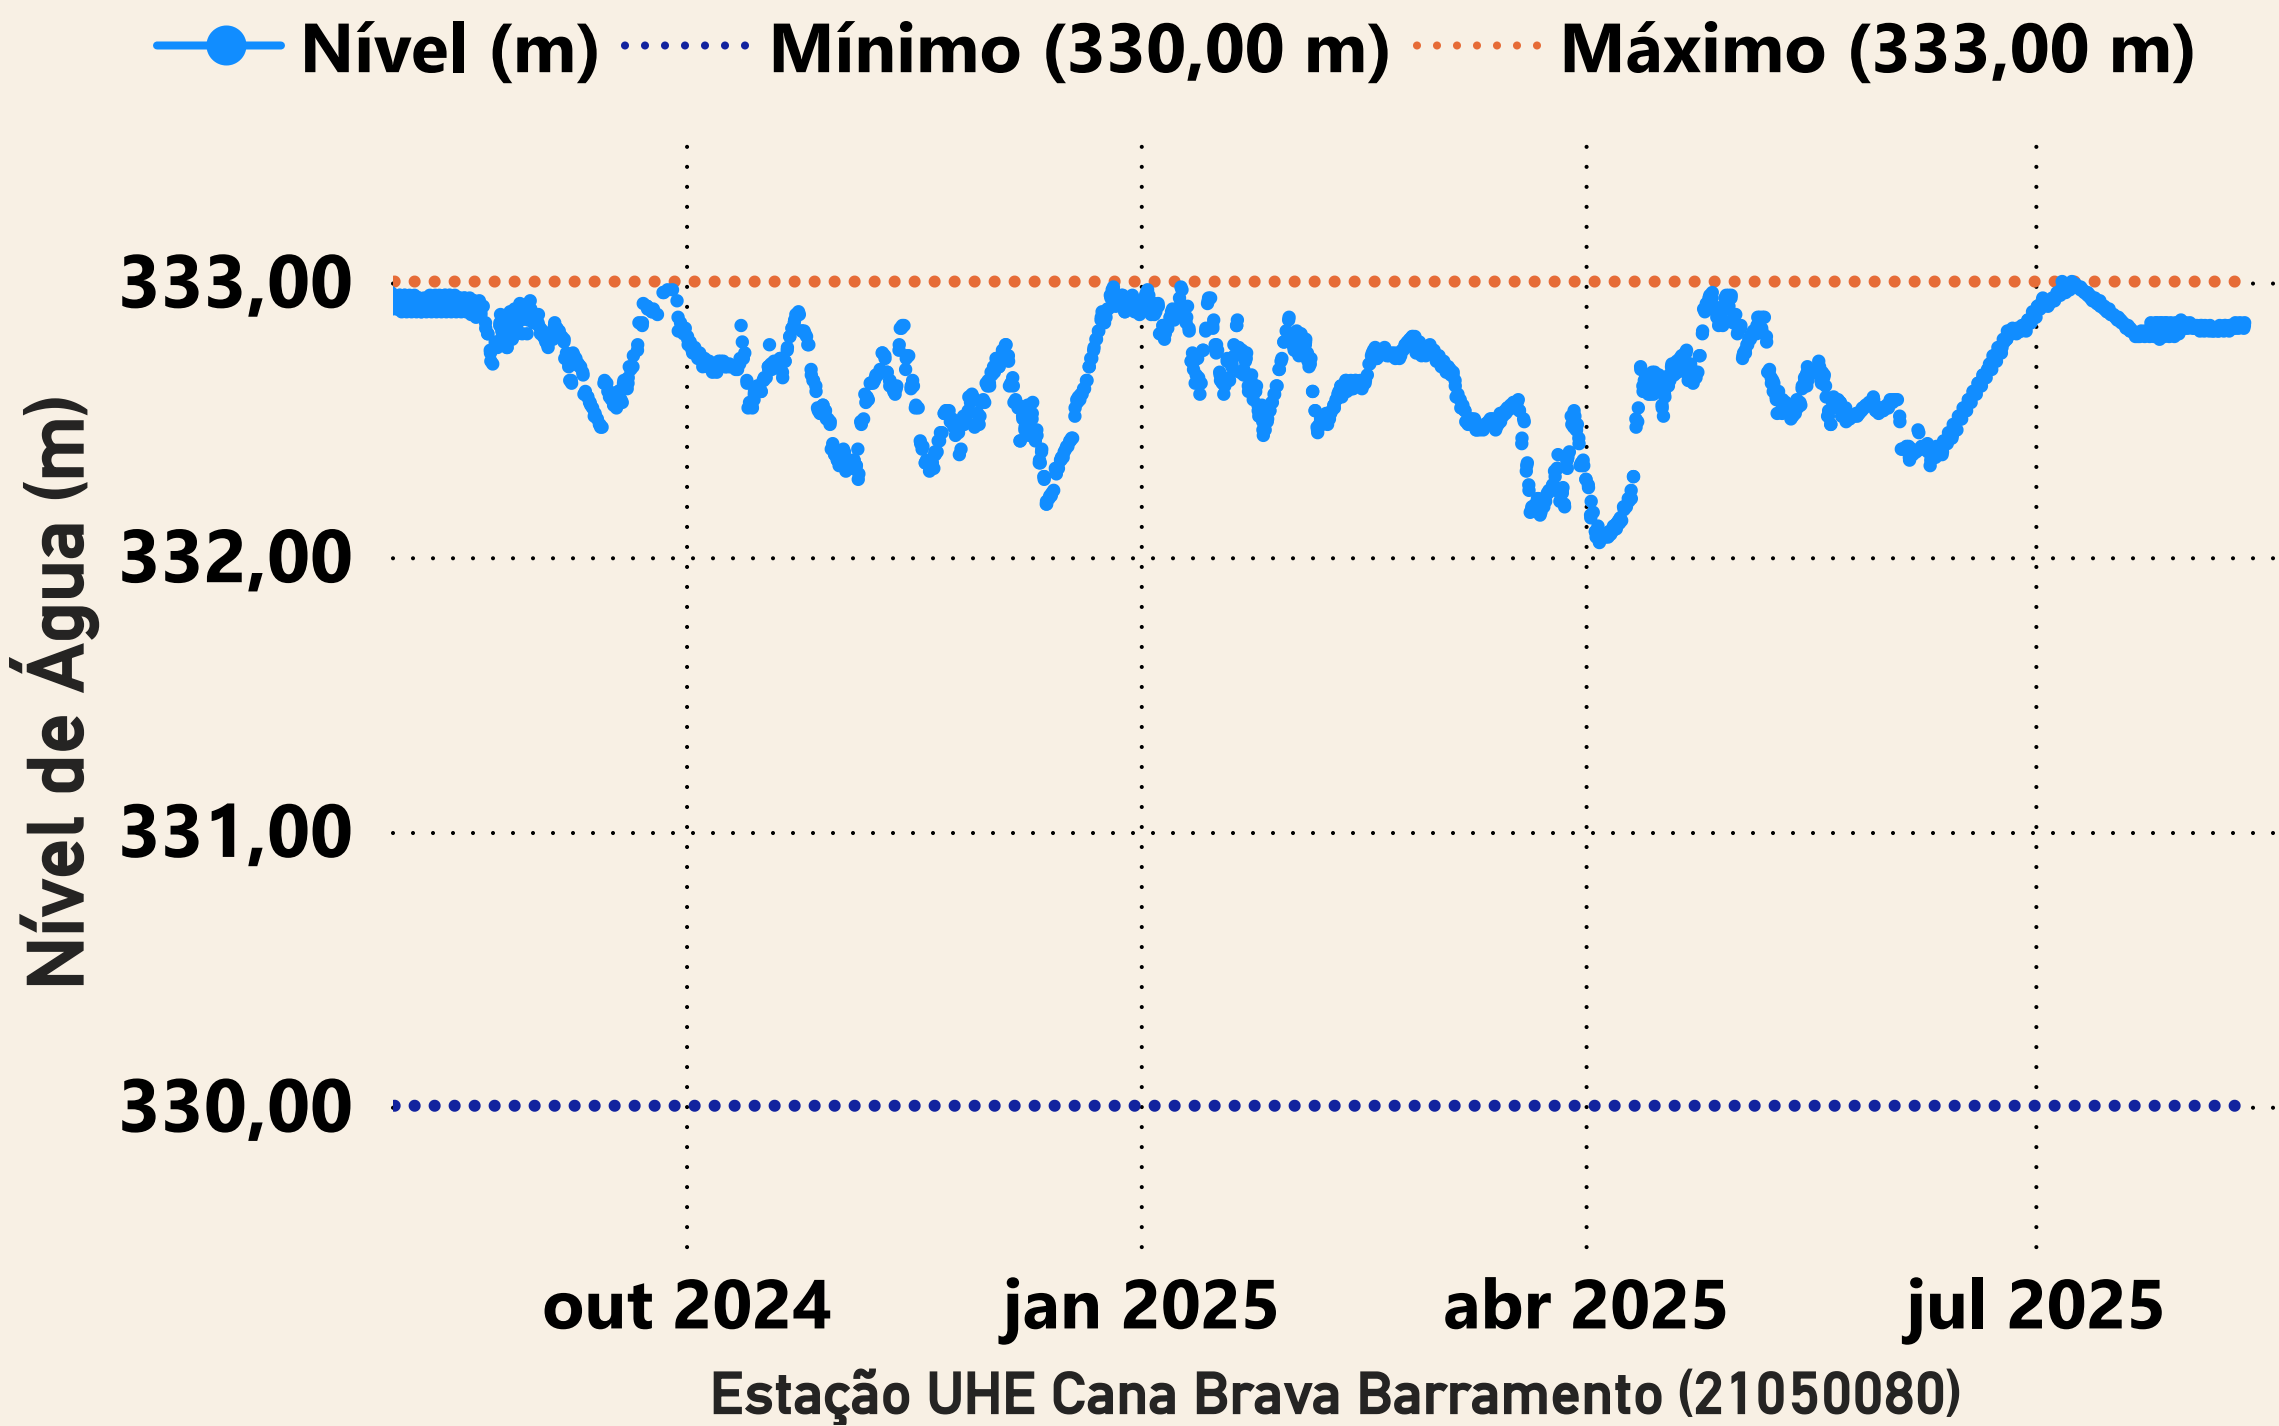

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/08/2025	661	645
08/08/2025	631	647
09/08/2025	679	647
10/08/2025	644	644
11/08/2025	628	644

UHE São Salvador

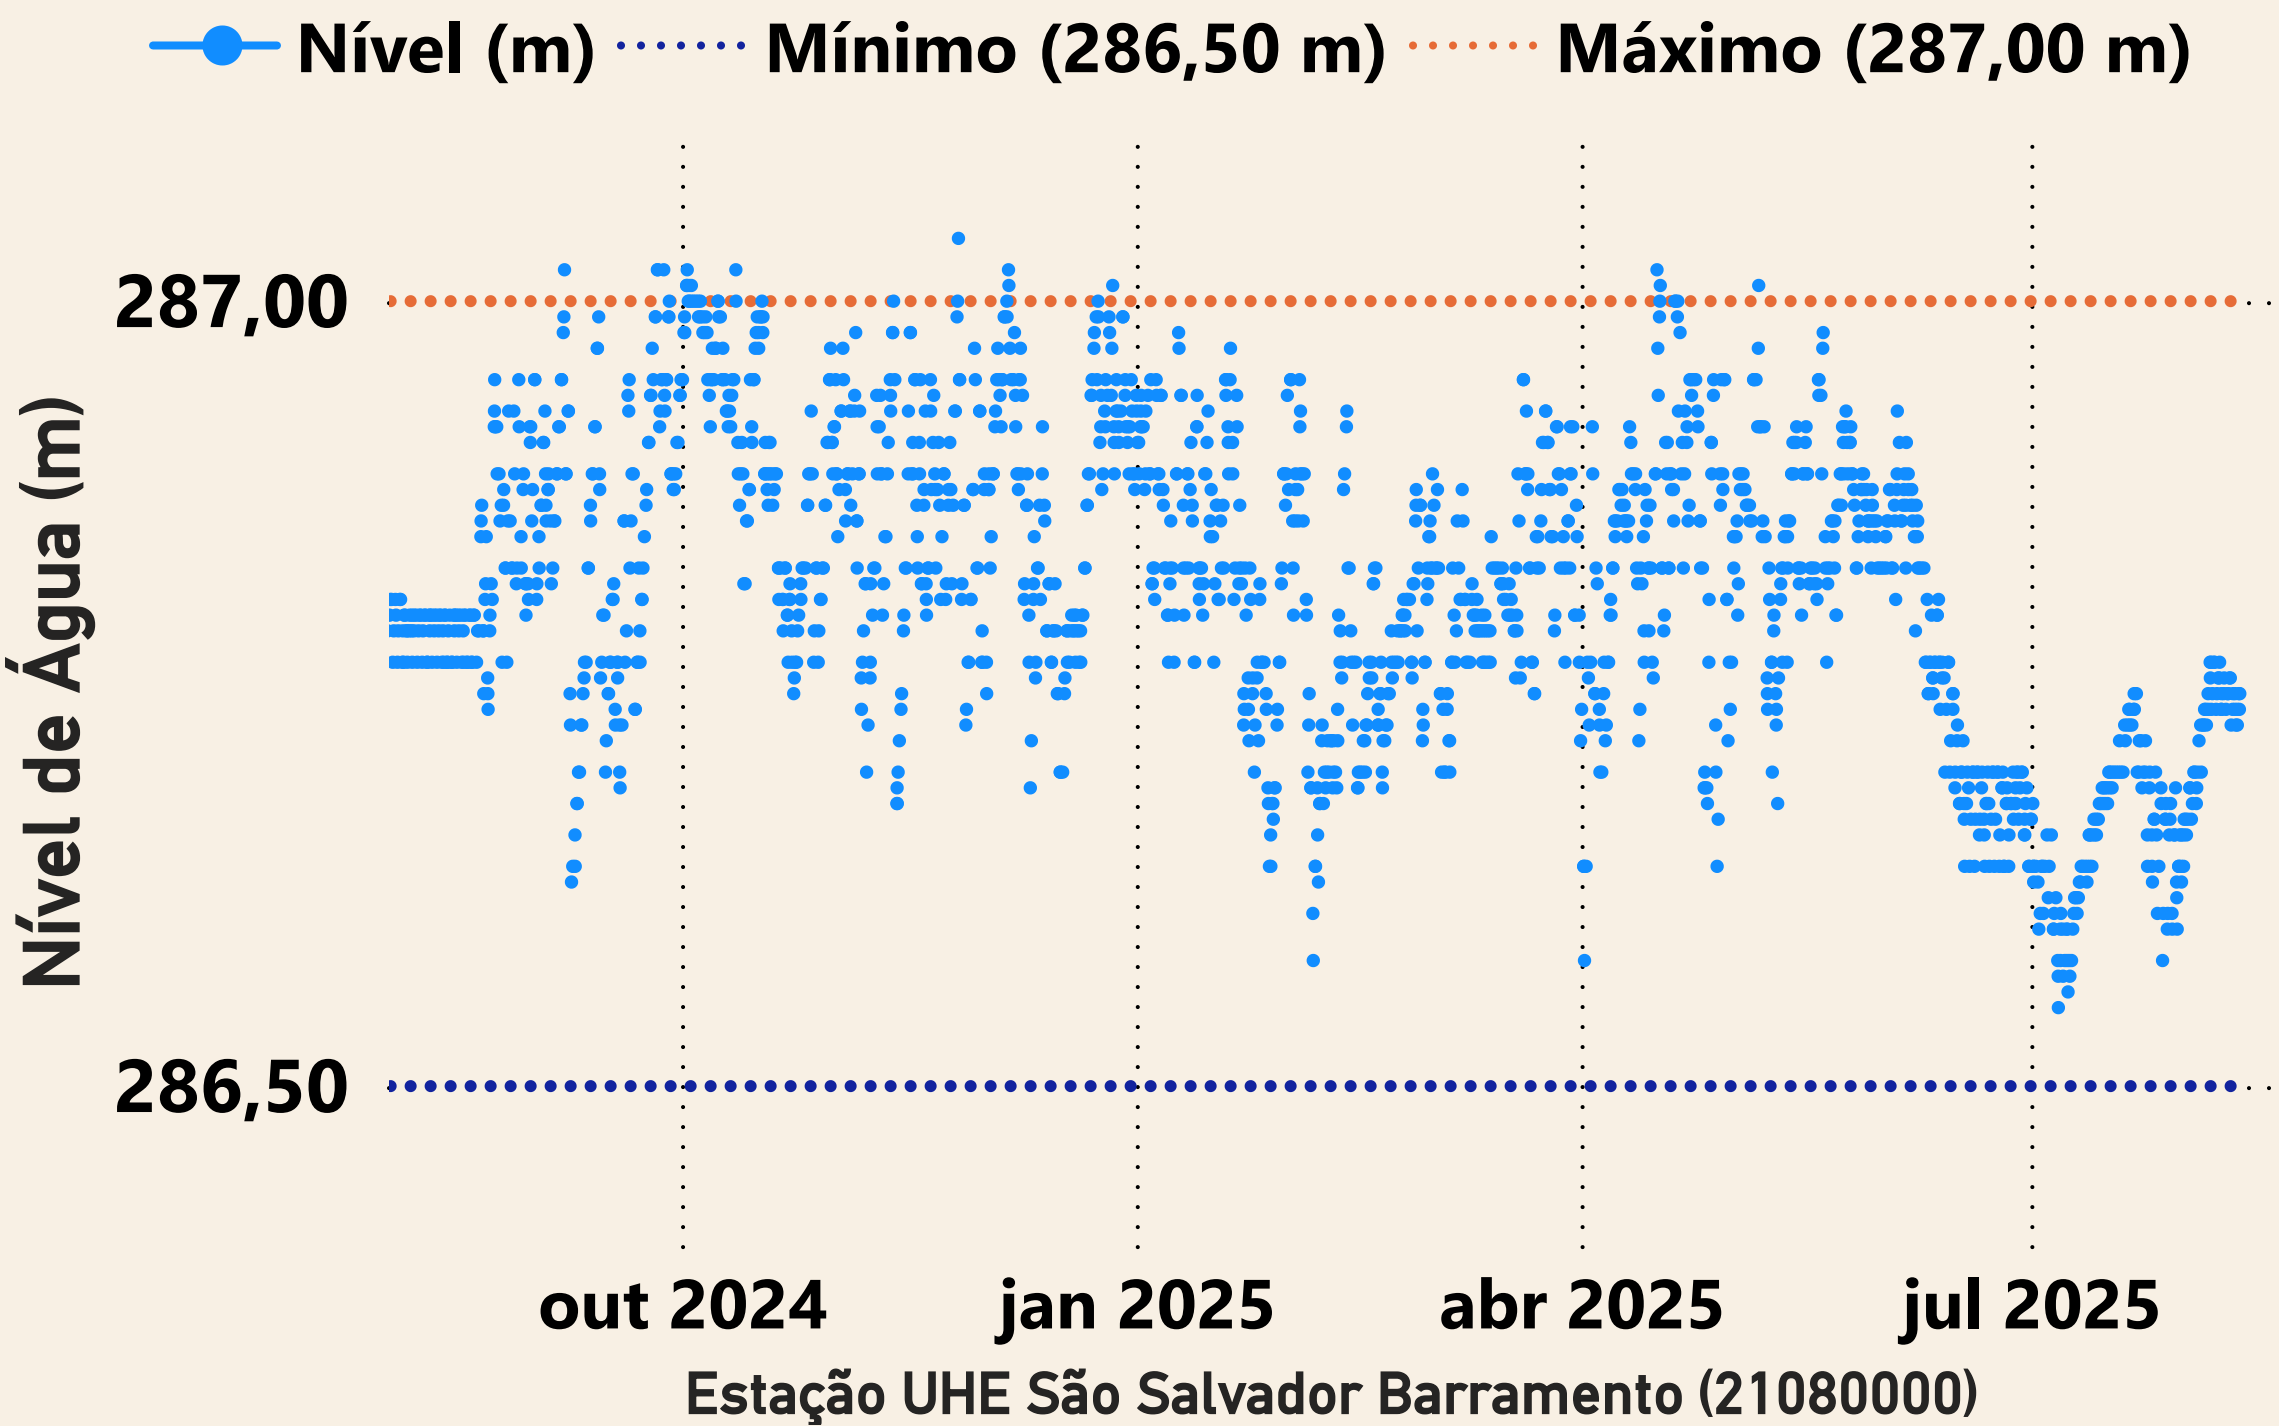

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/08/2025	654	654
08/08/2025	642	656
09/08/2025	655	655
10/08/2025	637	651
11/08/2025	650	650


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

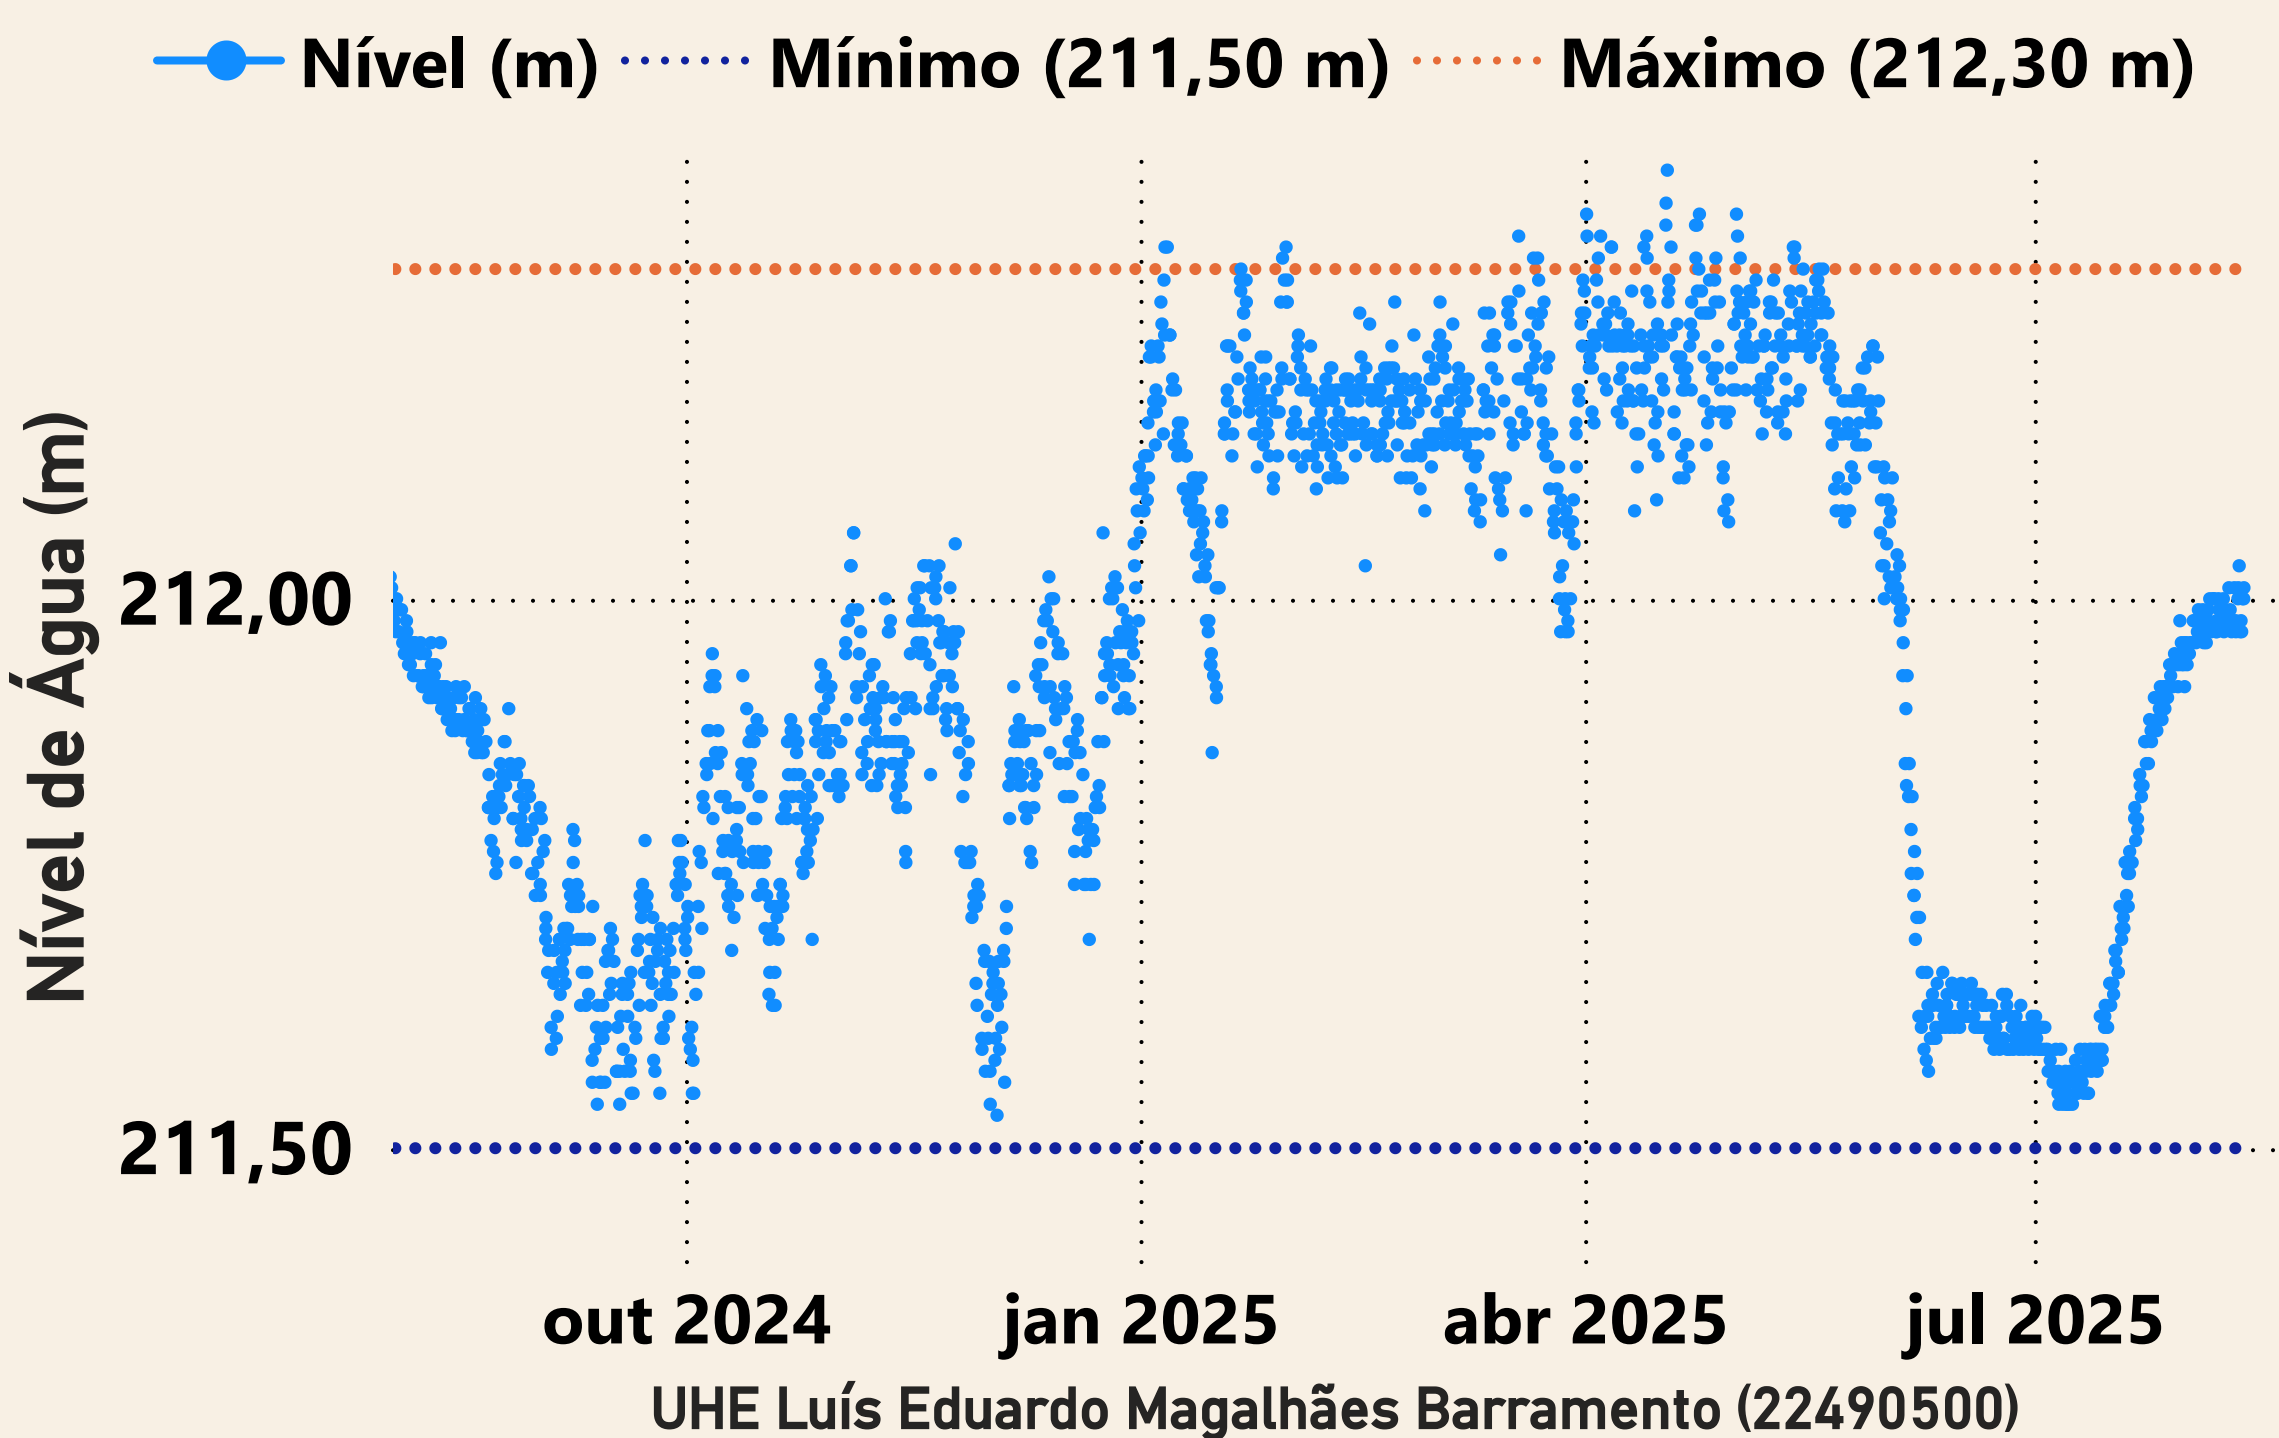

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/08/2025	773	773
08/08/2025	773	773
09/08/2025	740	810
10/08/2025	825	825
11/08/2025	758	828

UHE Estreito

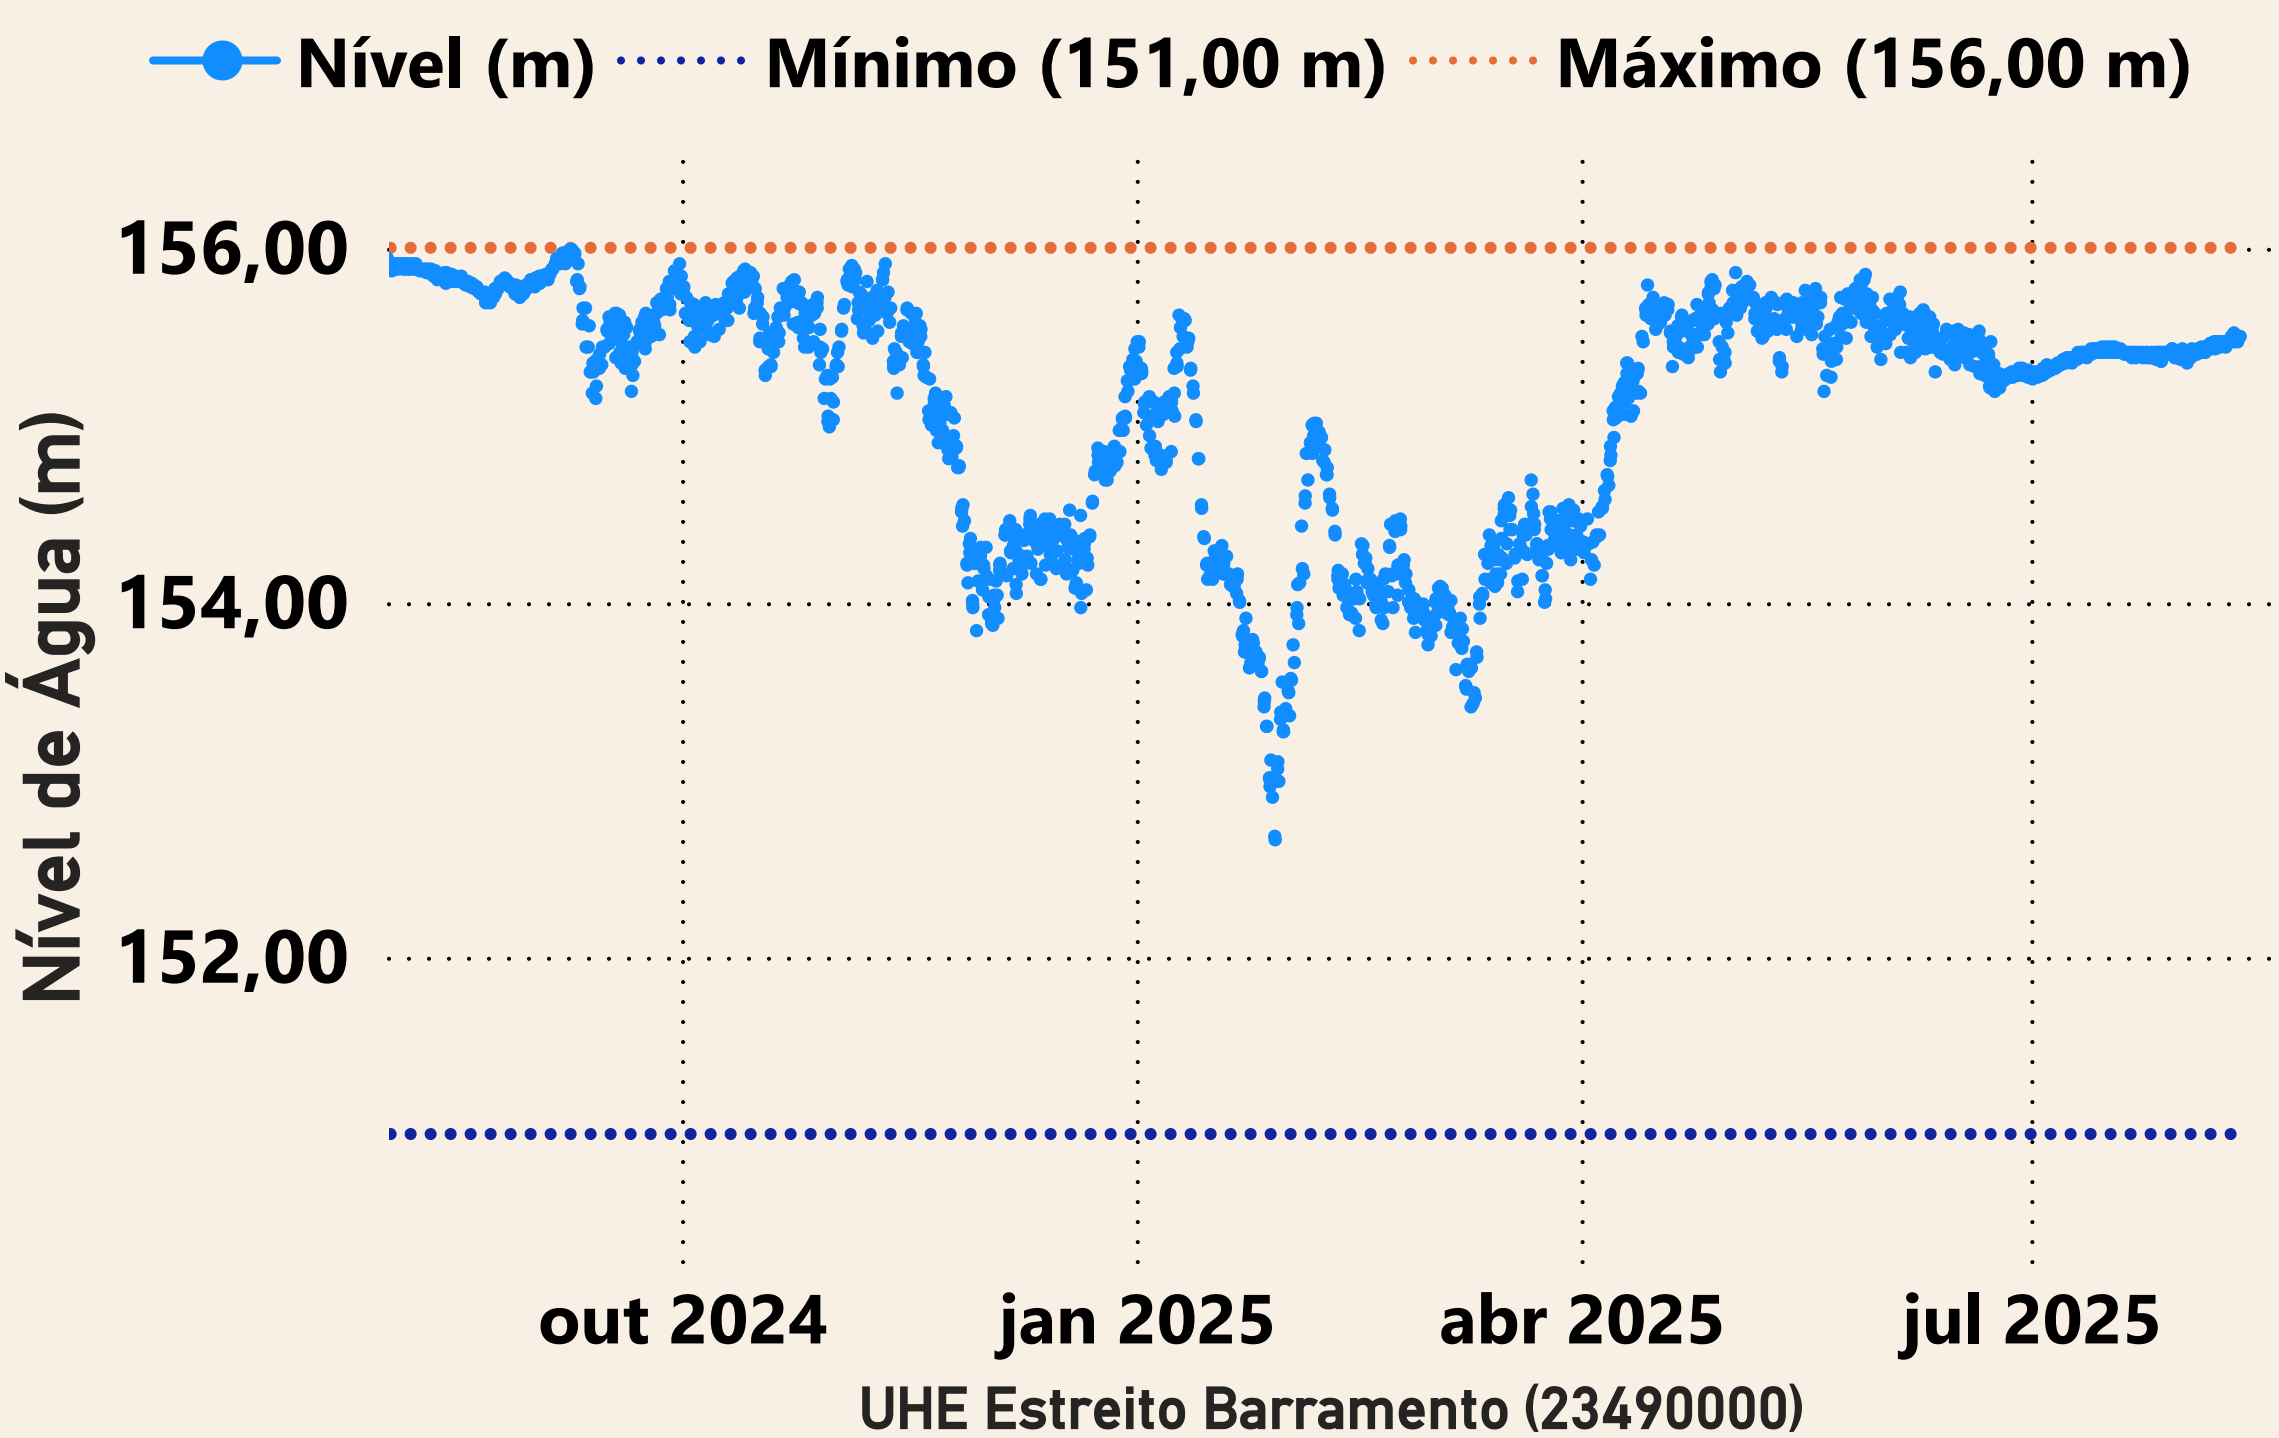

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/08/2025	1.248	1.129
08/08/2025	1.216	1.156
09/08/2025	1.237	1.177
10/08/2025	1.209	1.209
11/08/2025	1.238	1.238

