




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
13/08/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



50 622
65,67


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em agosto/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
agosto/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
agosto/2025
622 m³/s

Cana Brava




646 646

São Salvador




652 652

Peixe Angical




790 790
62,65

Lajeado



826 826


Estreito



1.322 1.262

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



1.915 3.260
85,53

Situação em
12/08/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de agosto de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	147	68%
Cana Brava	160	65%
São Salvador	172	63%
Peixe Angical	269	59%
Lajeado	367	62%
Estreito	863	70%
Tucuruí	1.796	63%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

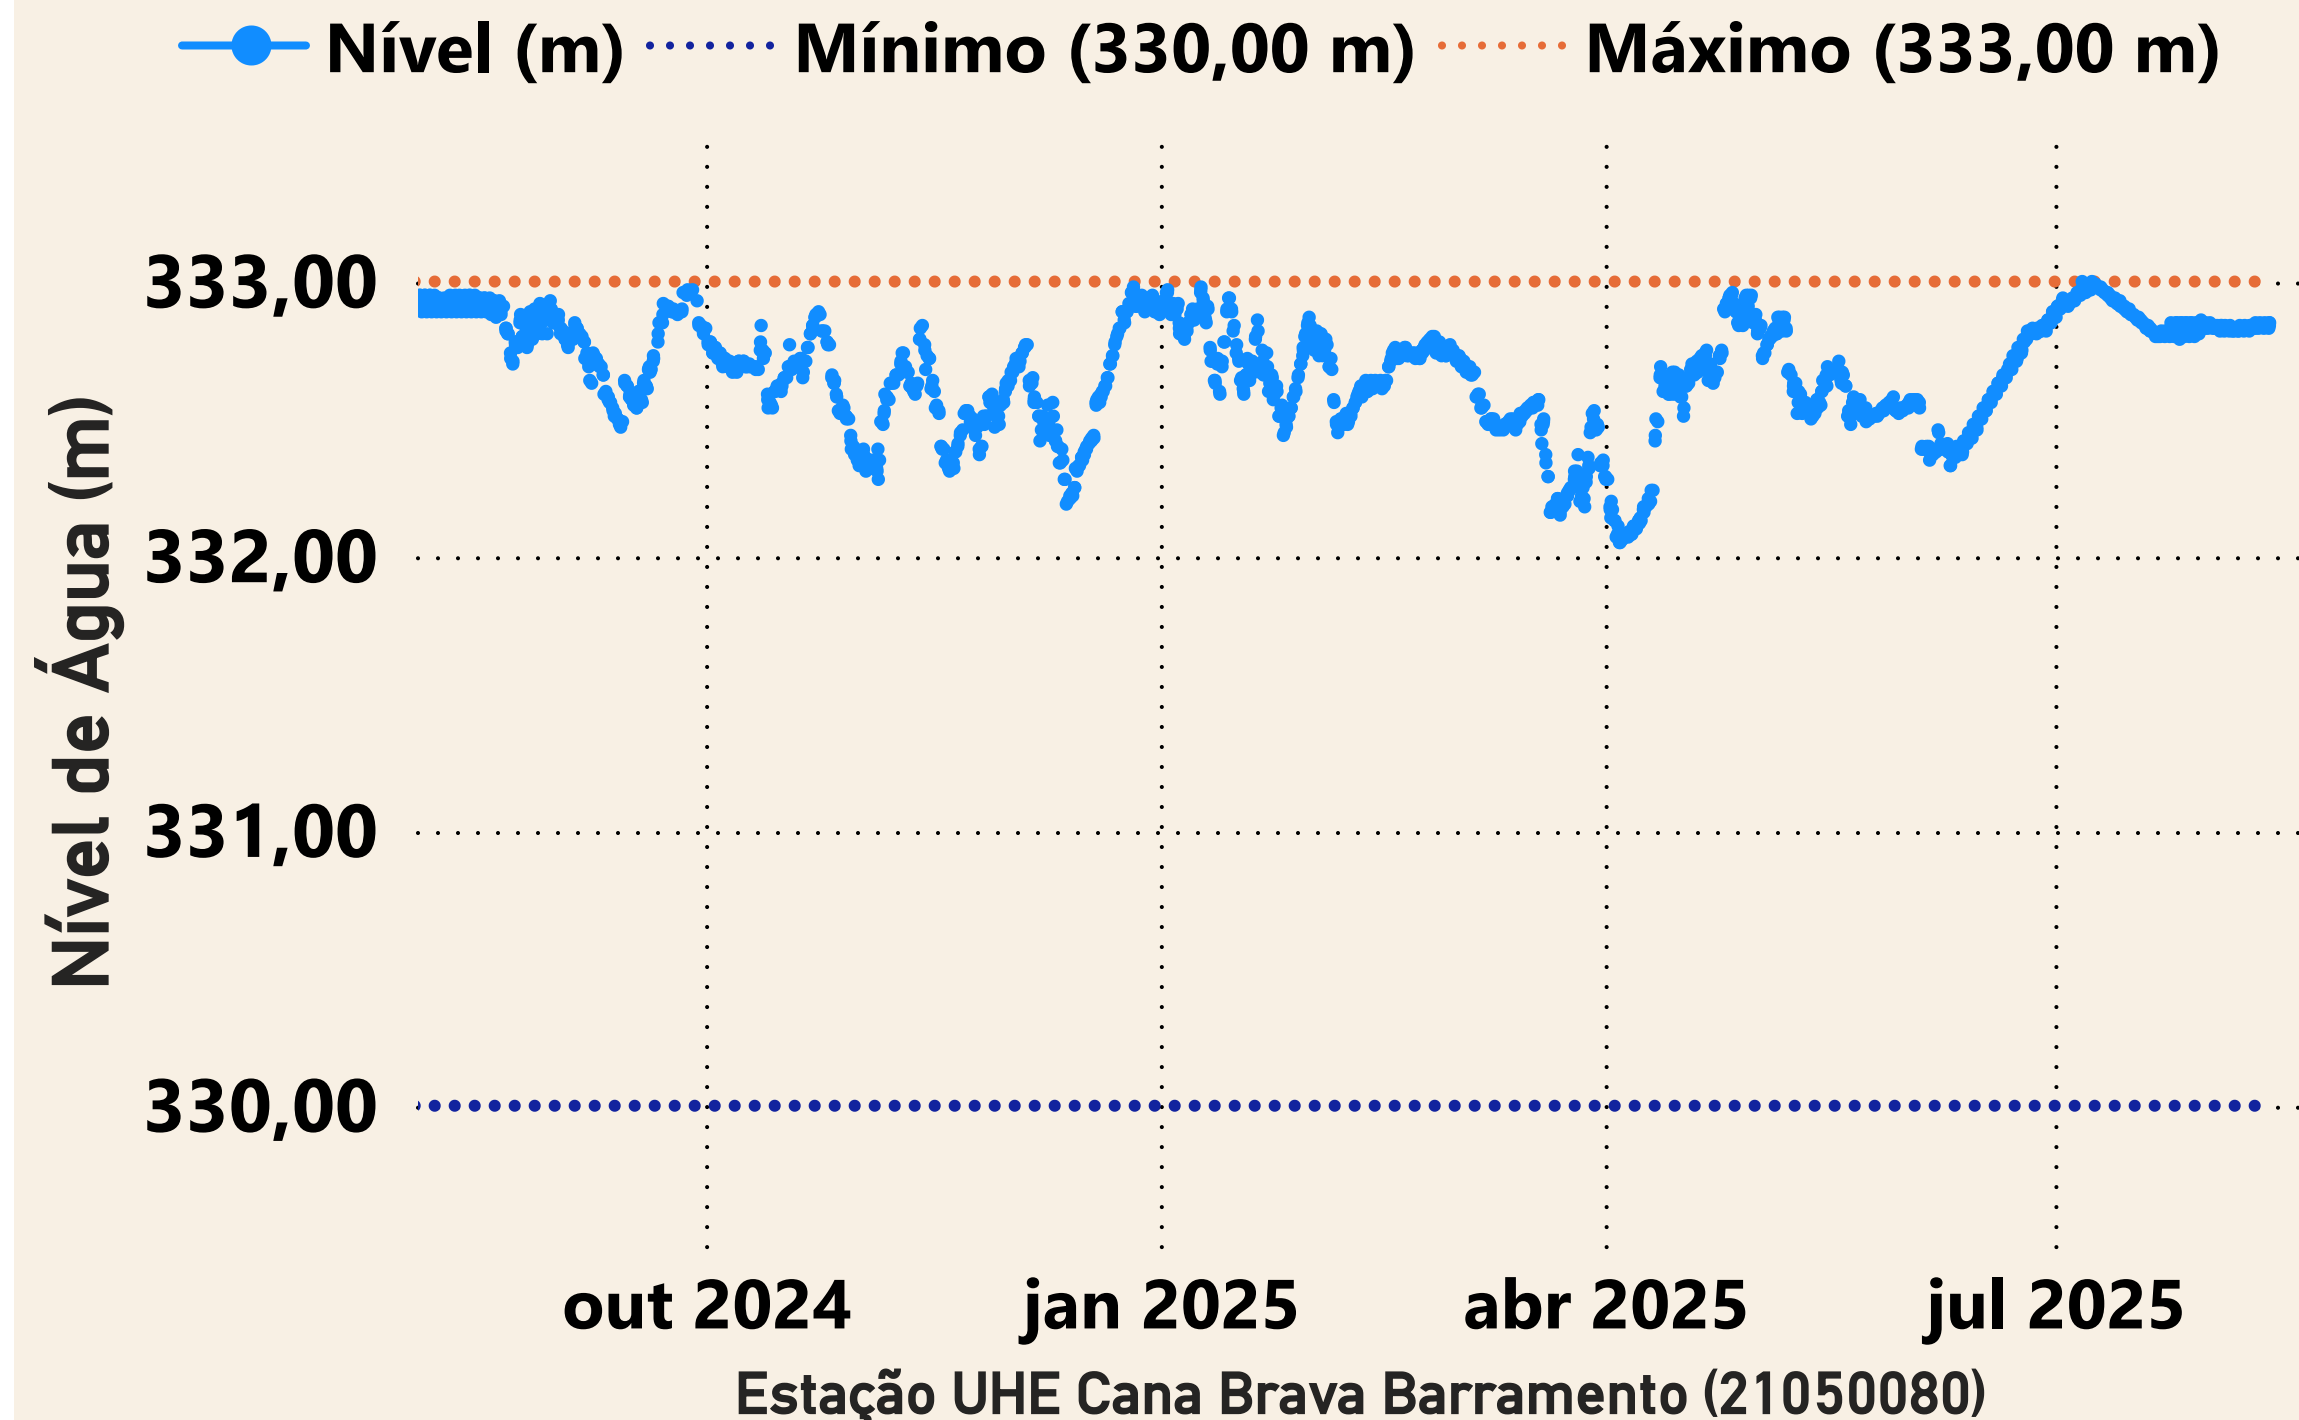

Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
08/08/2025	631	647
09/08/2025	679	647
10/08/2025	644	644
11/08/2025	628	644
12/08/2025	646	646

UHE São Salvador

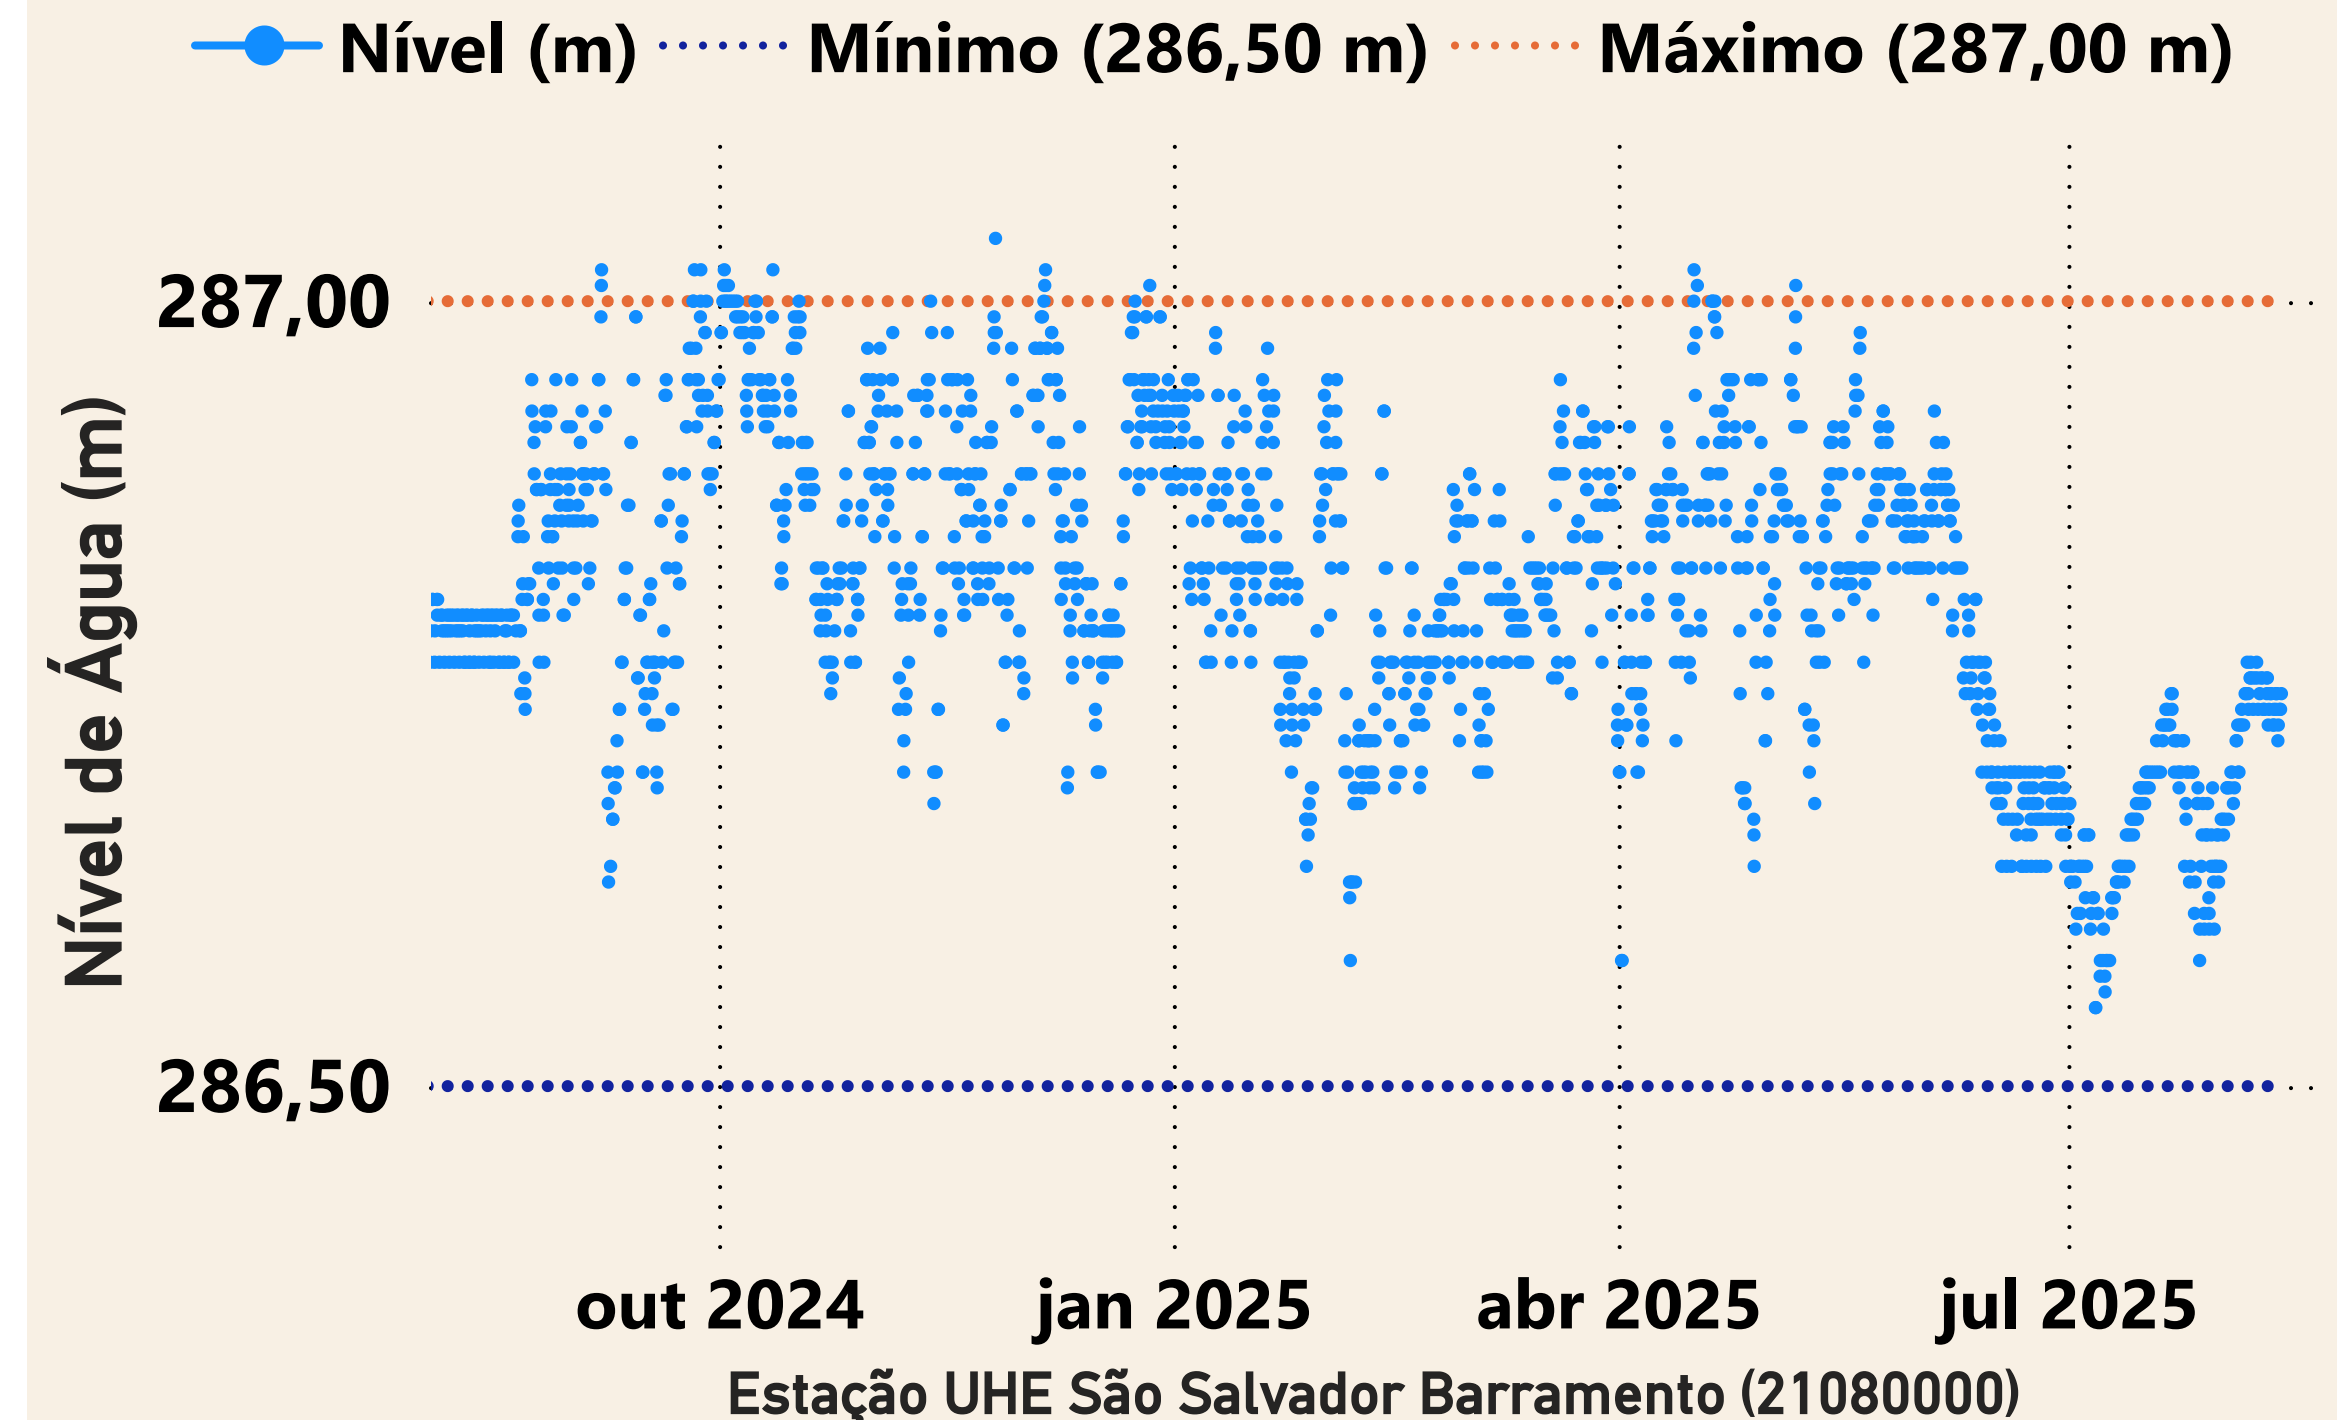


Data	Aflu (m ³ /s)	Deflu (m ³ /s)
08/08/2025	642	656
09/08/2025	655	655
10/08/2025	637	651
11/08/2025	650	650
12/08/2025	652	652



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

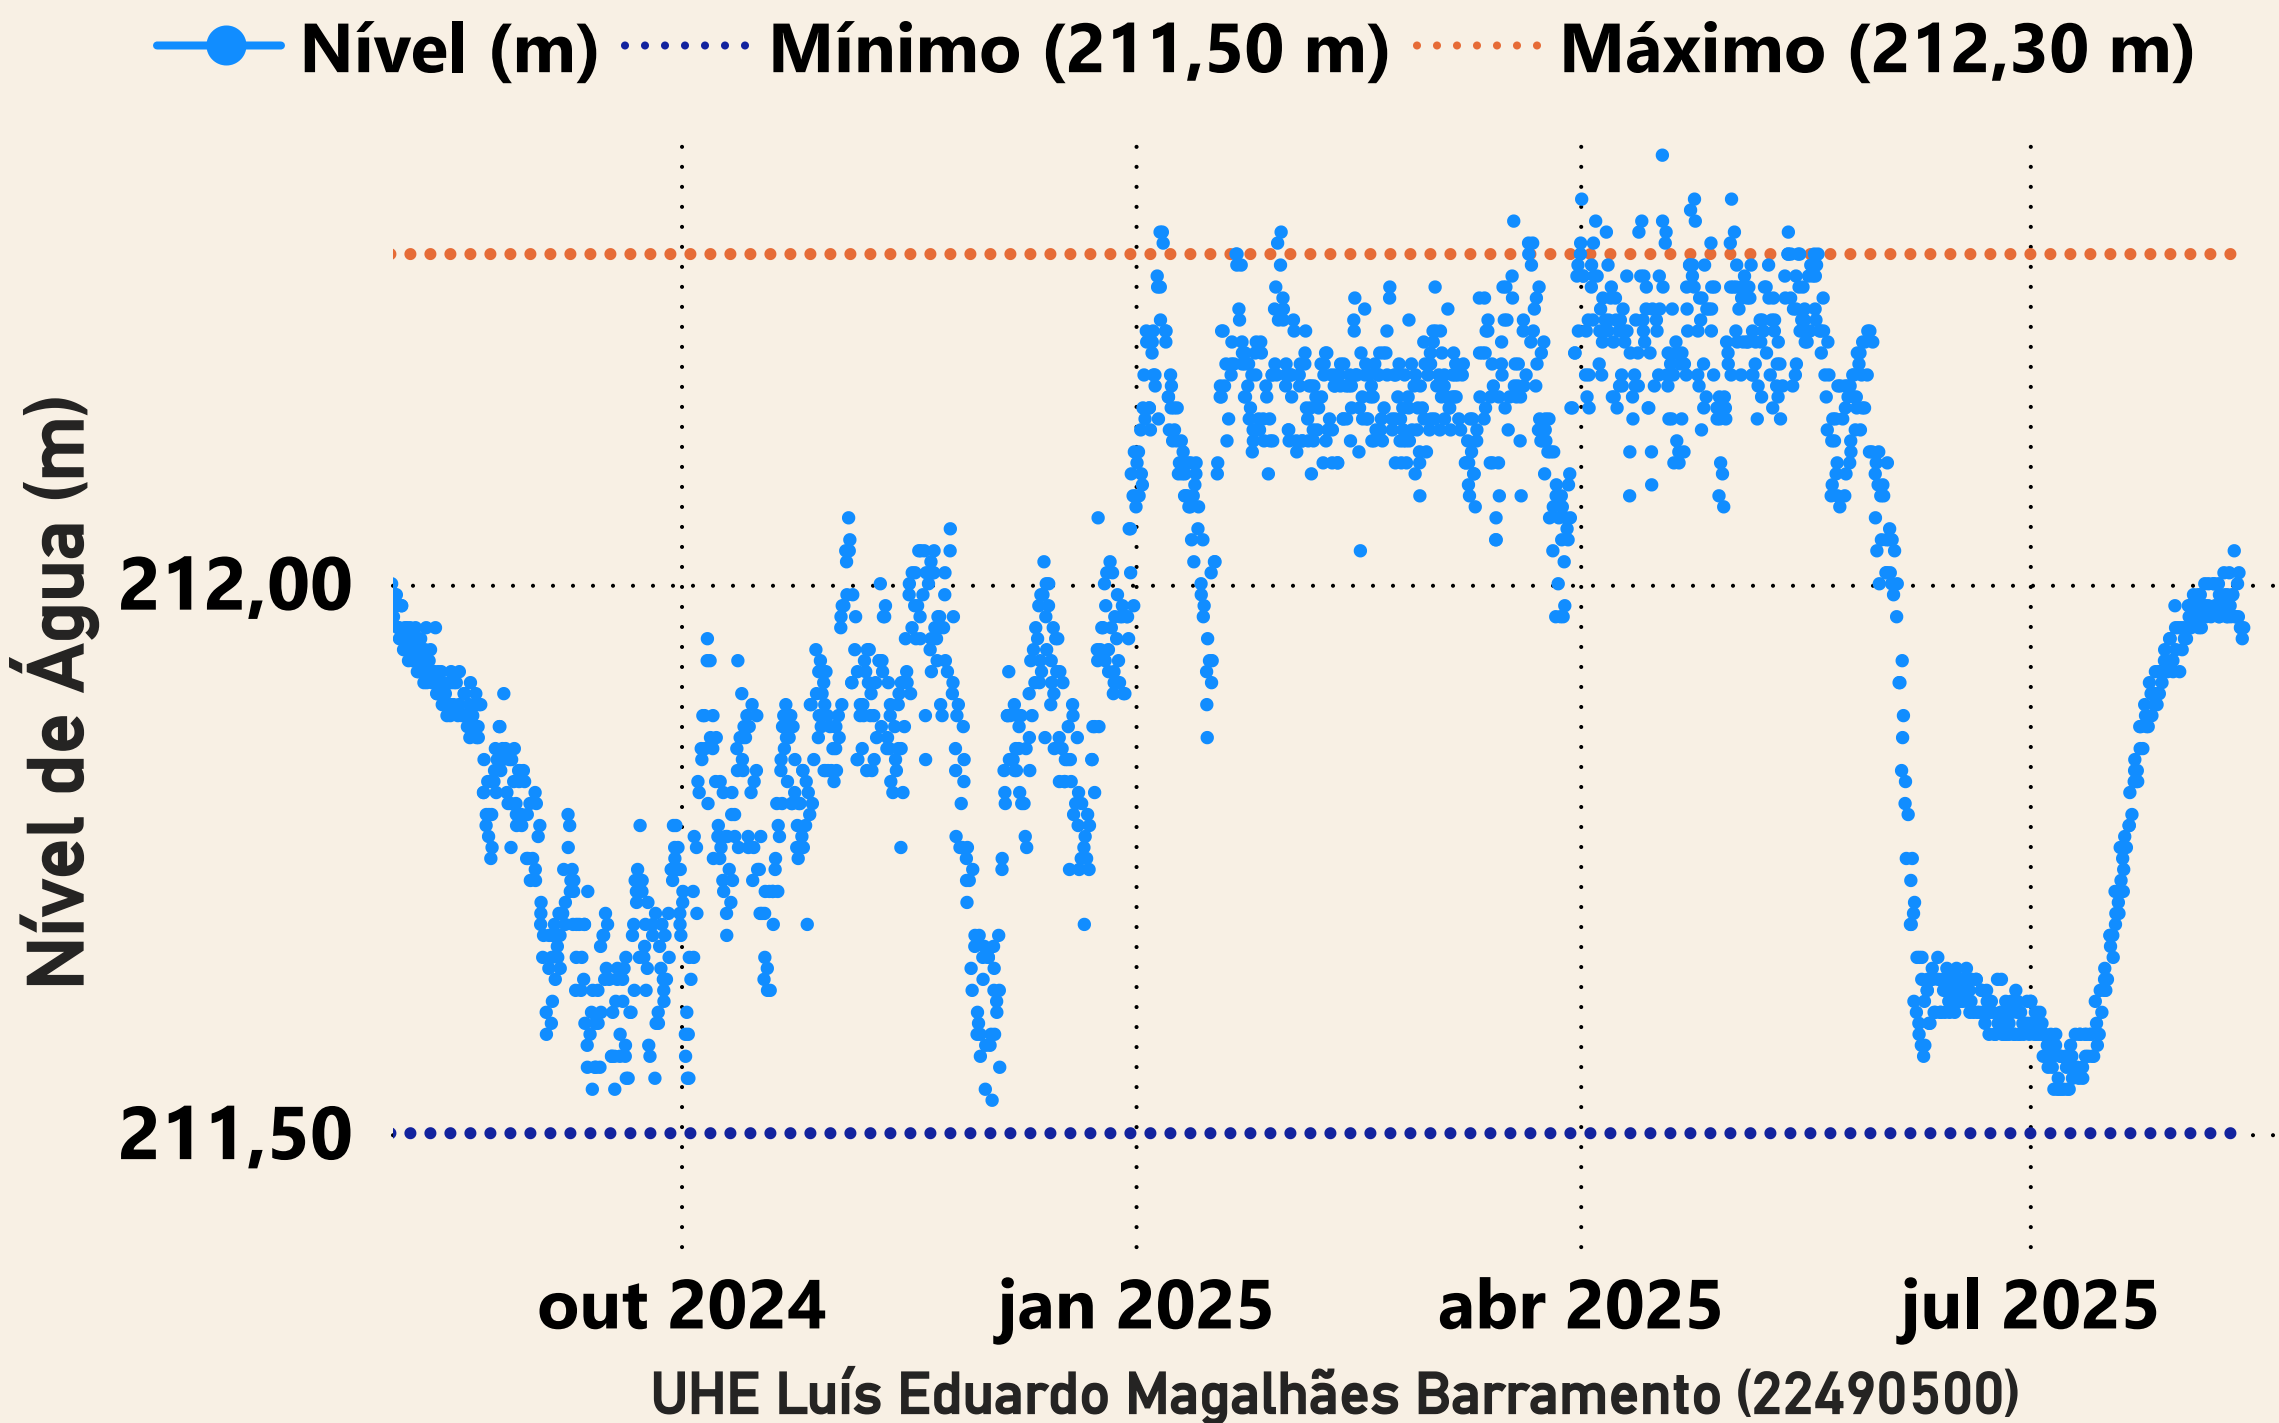

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/08/2025	773	773
09/08/2025	740	810
10/08/2025	825	825
11/08/2025	758	828
12/08/2025	826	826

UHE Estreito

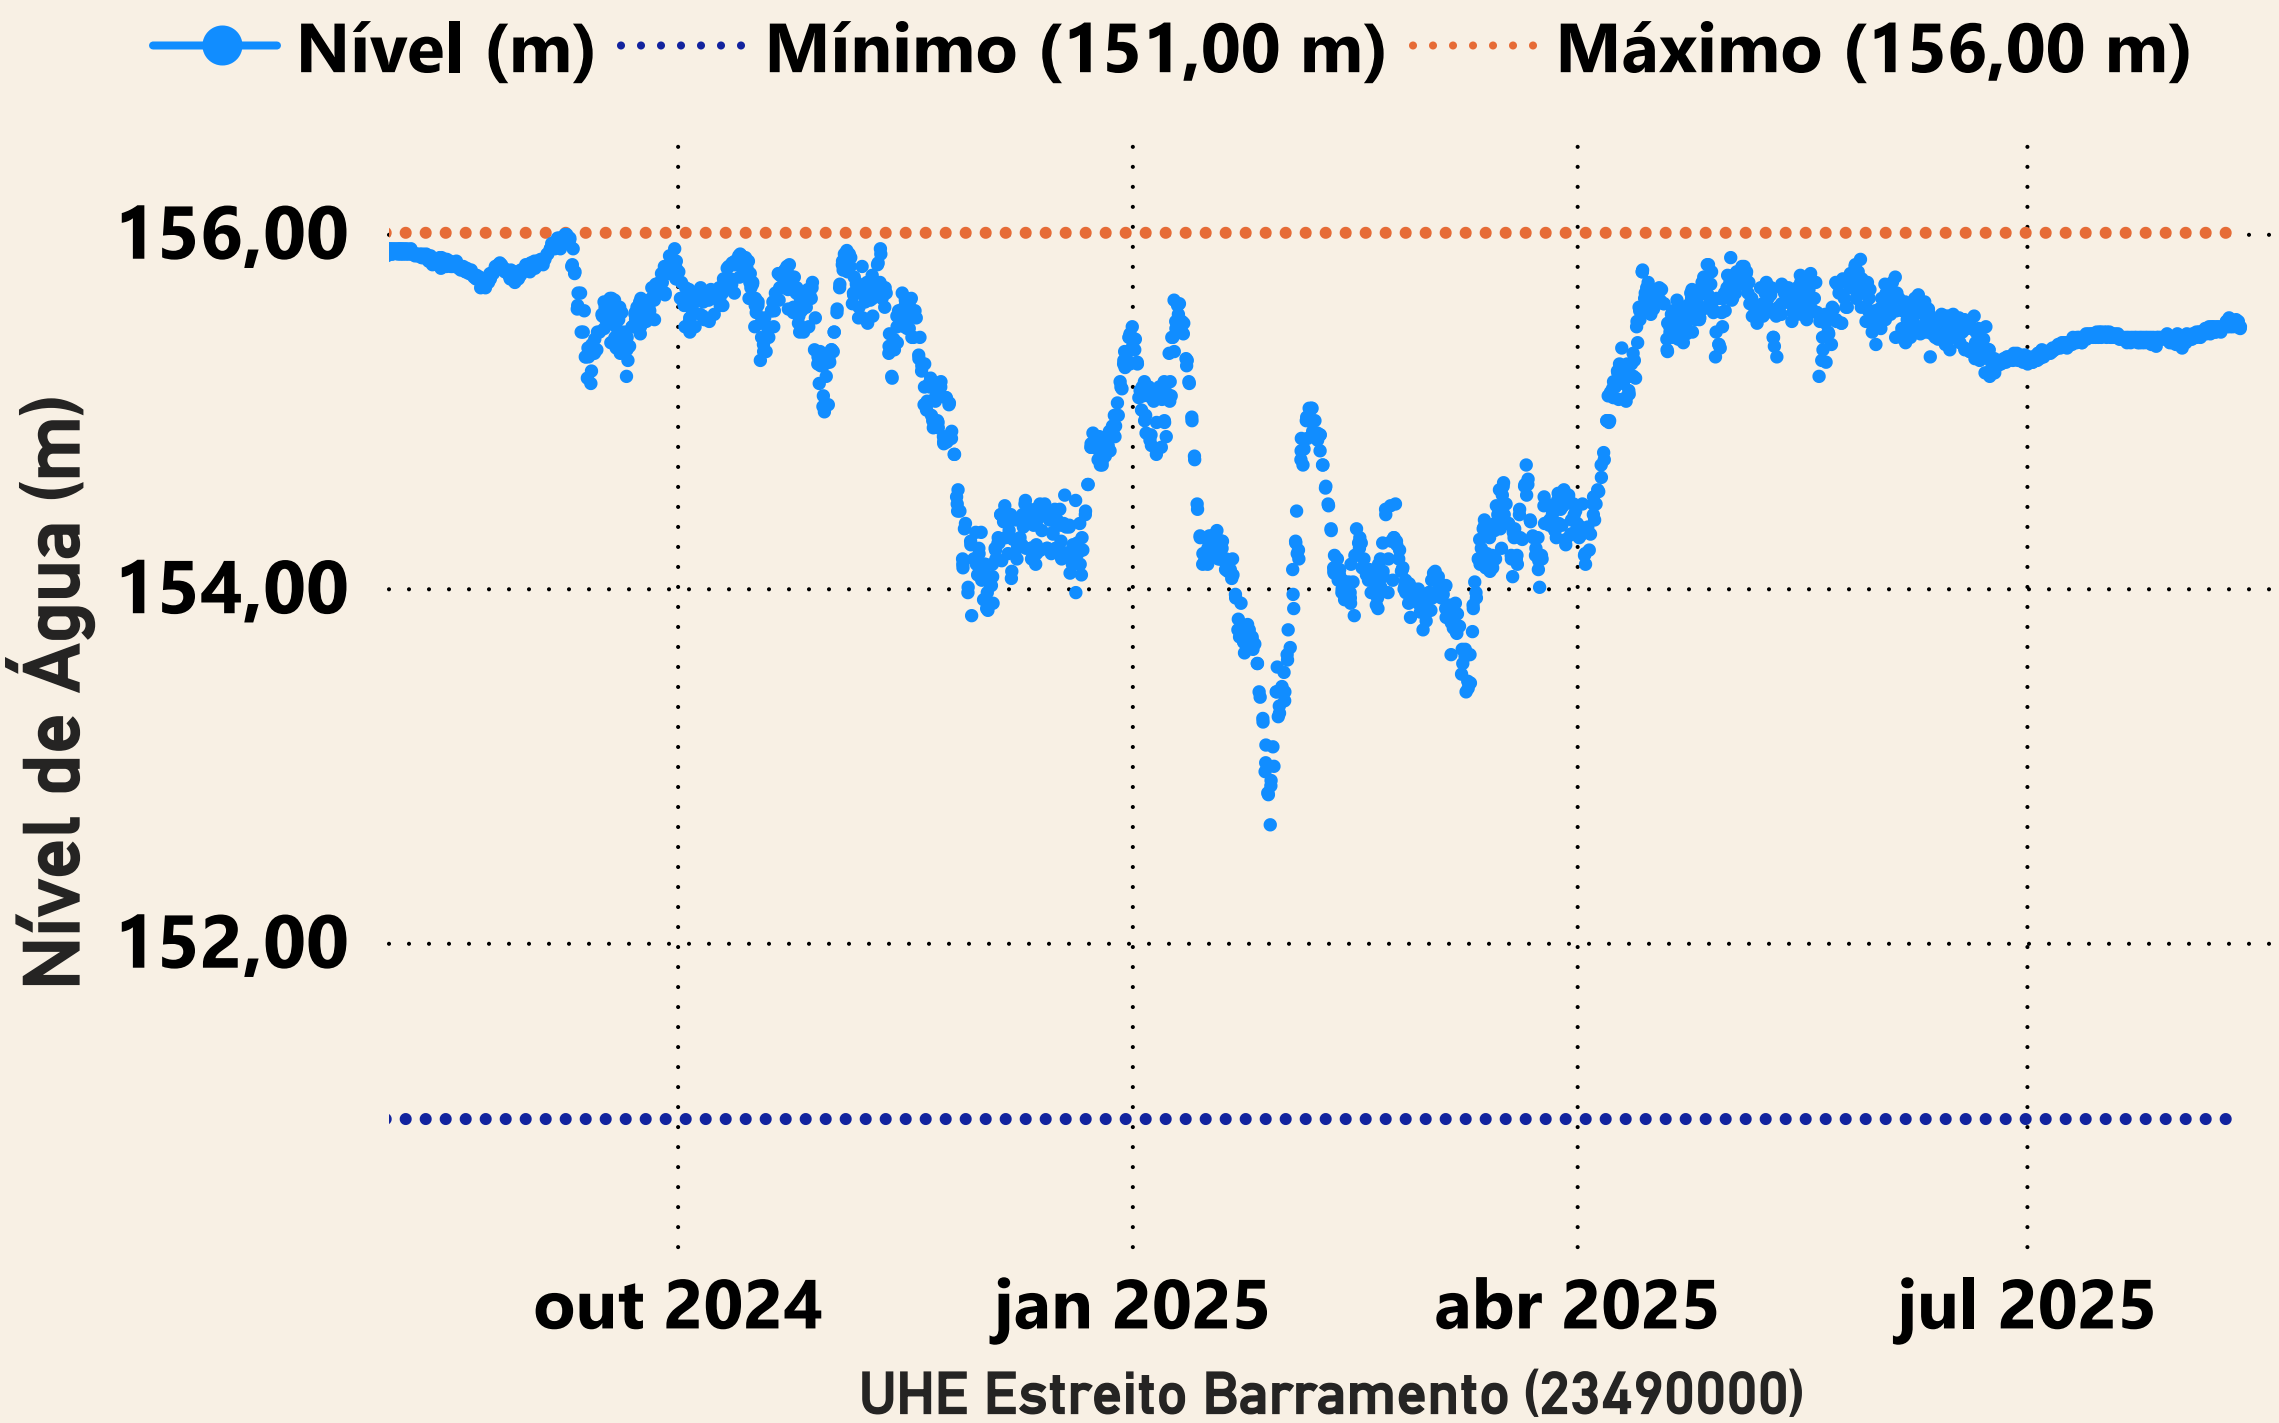

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
08/08/2025	1.216	1.156
09/08/2025	1.237	1.177
10/08/2025	1.209	1.209
11/08/2025	1.238	1.238
12/08/2025	1.322	1.262

