



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
08/12/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa




Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em dezembro/2025
Normal


Defluência Média
Máxima Mensal em
dezembro/2025
Sem restrição

Defluência Média
Mensal em
dezembro/2025
578 m³/s


Cana Brava

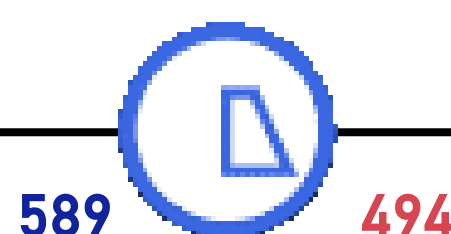


São Salvador

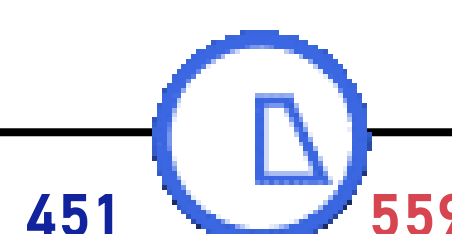


Peixe Angical

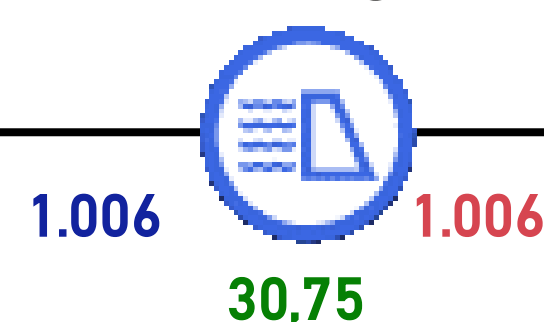

Lajeado

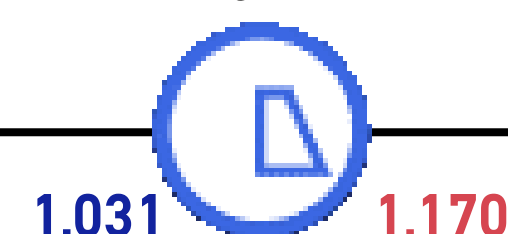


Estreito

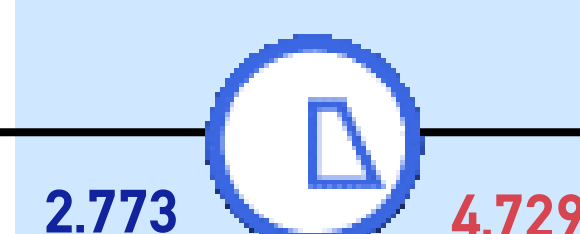

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí

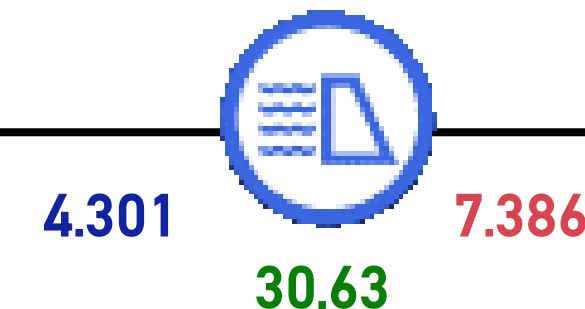

Situação em
07/12/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de dezembro de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	384	37%
Cana Brava	411	36%
São Salvador	432	34%
Peixe Angical	701	31%
Lajeado	929	31%
Estreito	1.762	38%
Tucuruí	3.053	37%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS

**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




Ano	Mês	Mensal (m³/s)	MLT %
2024	dezembro	949	93%
2025	janeiro	1.831	133%
2025	fevereiro	1.195	76%
2025	março	739	51%
2025	abril	635	62%
2025	maio	362	67%
2025	junho	236	63%
2025	julho	153	55%
2025	agosto	142	66%
2025	setembro	104	51%
2025	outubro	95	32%
2025	novembro	212	39%
2025	dezembro	384	37%

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava

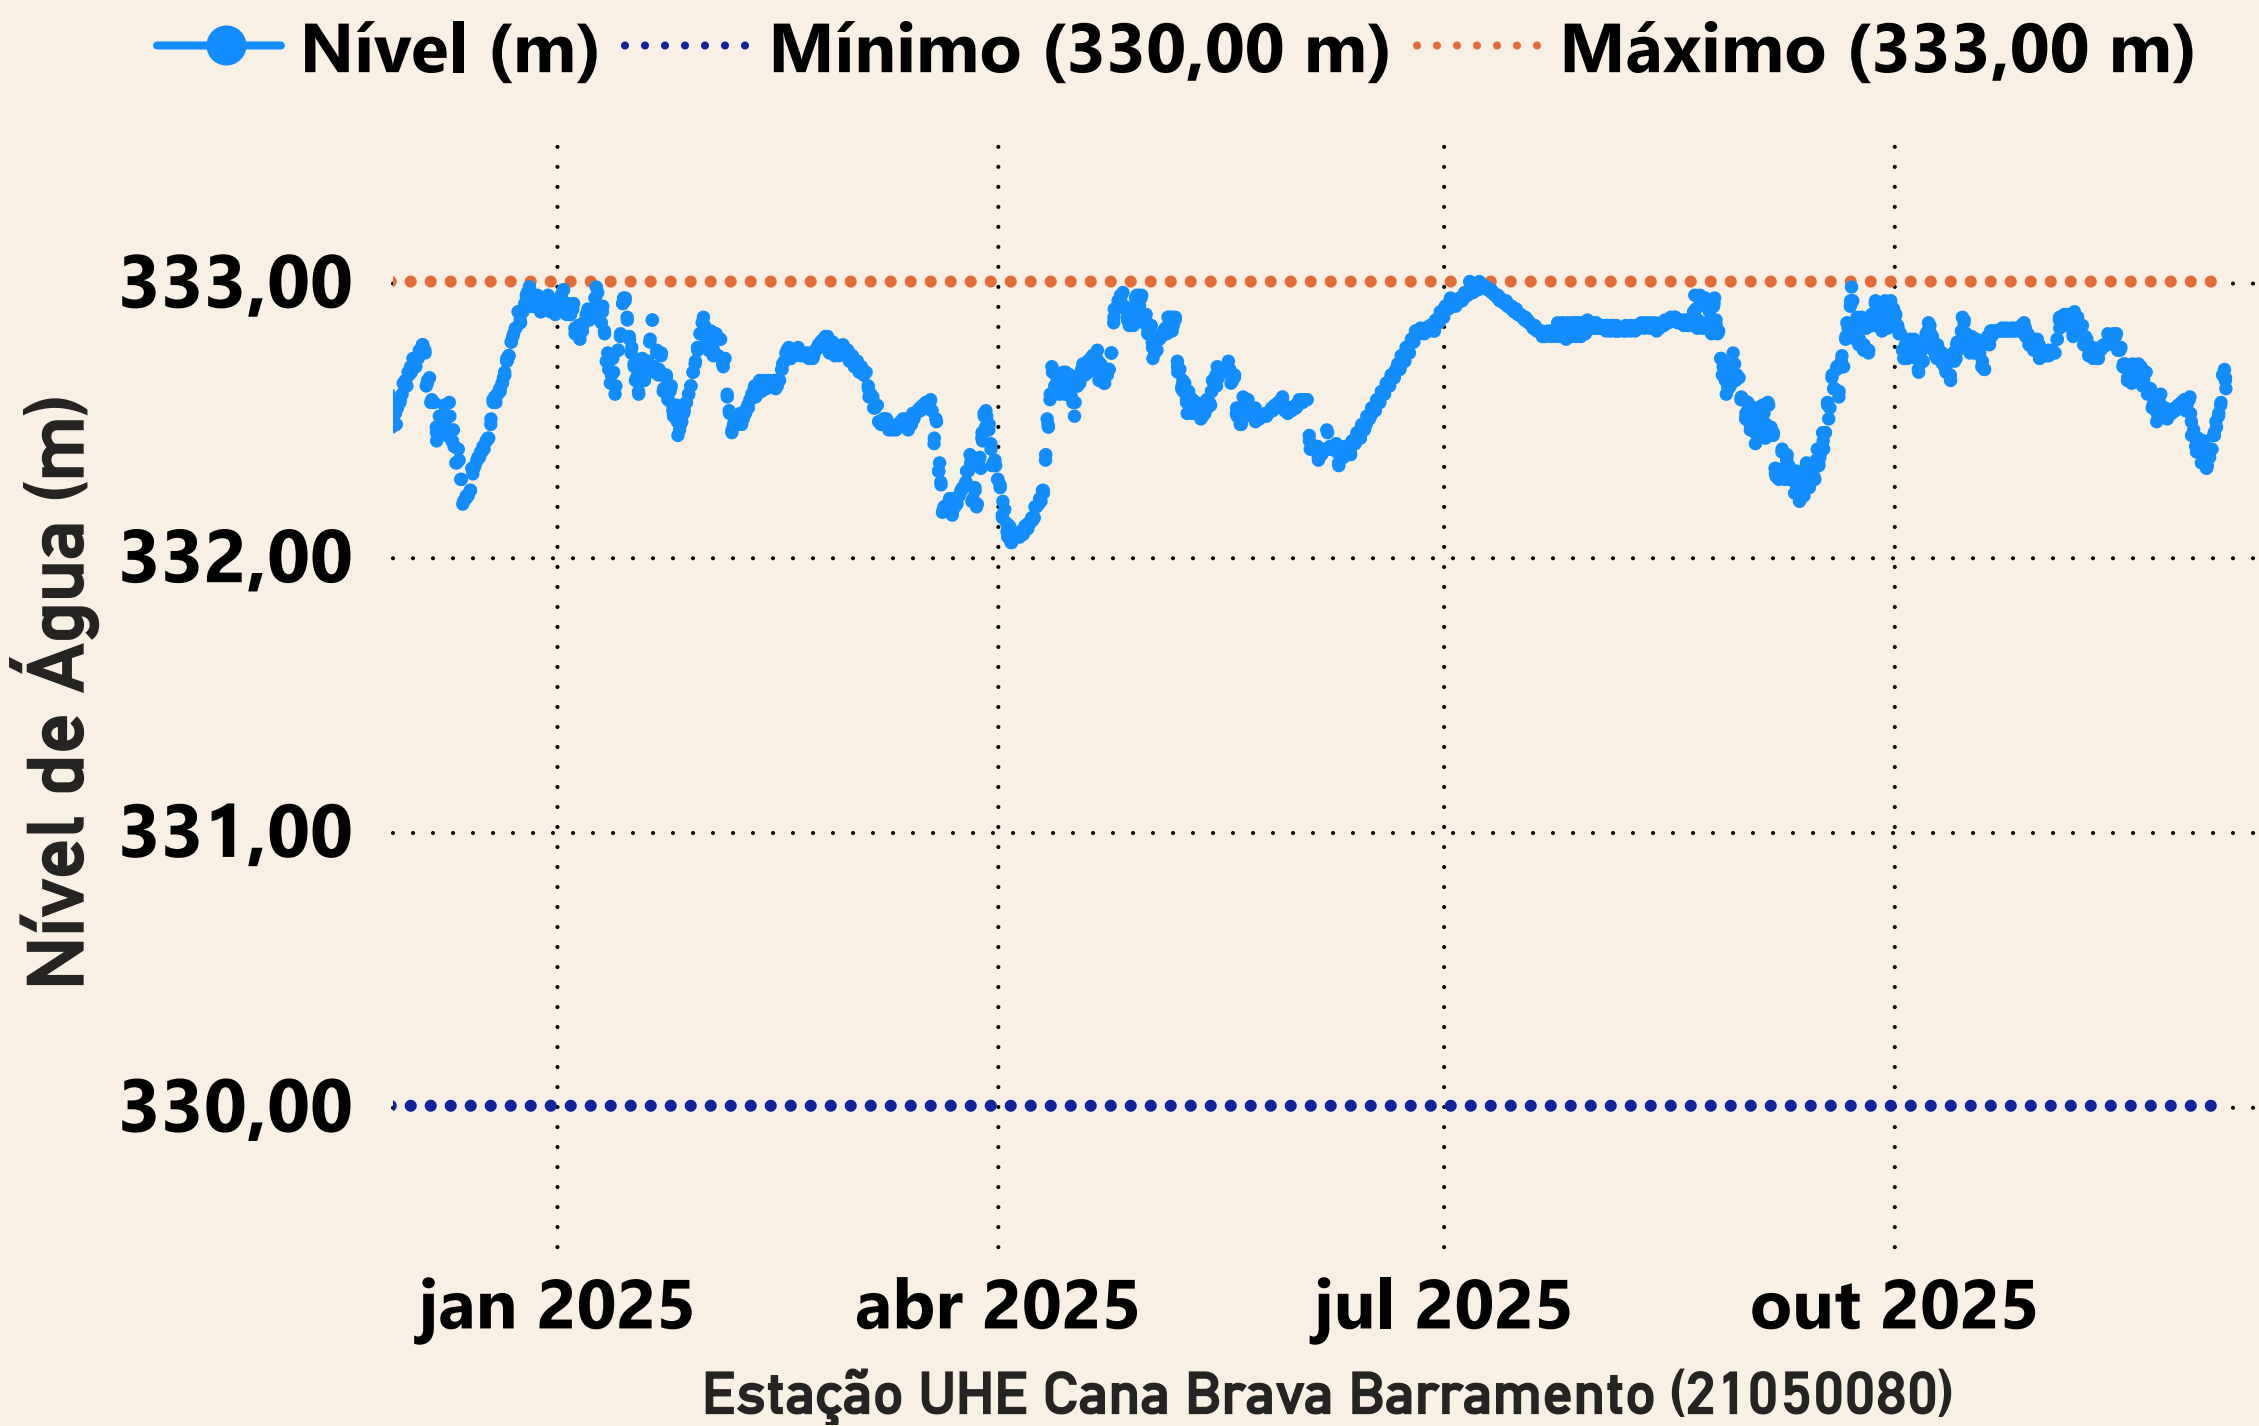


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/2025	808	886
04/12/2025	702	655
05/12/2025	866	693
06/12/2025	663	505
07/12/2025	589	494

UHE São Salvador

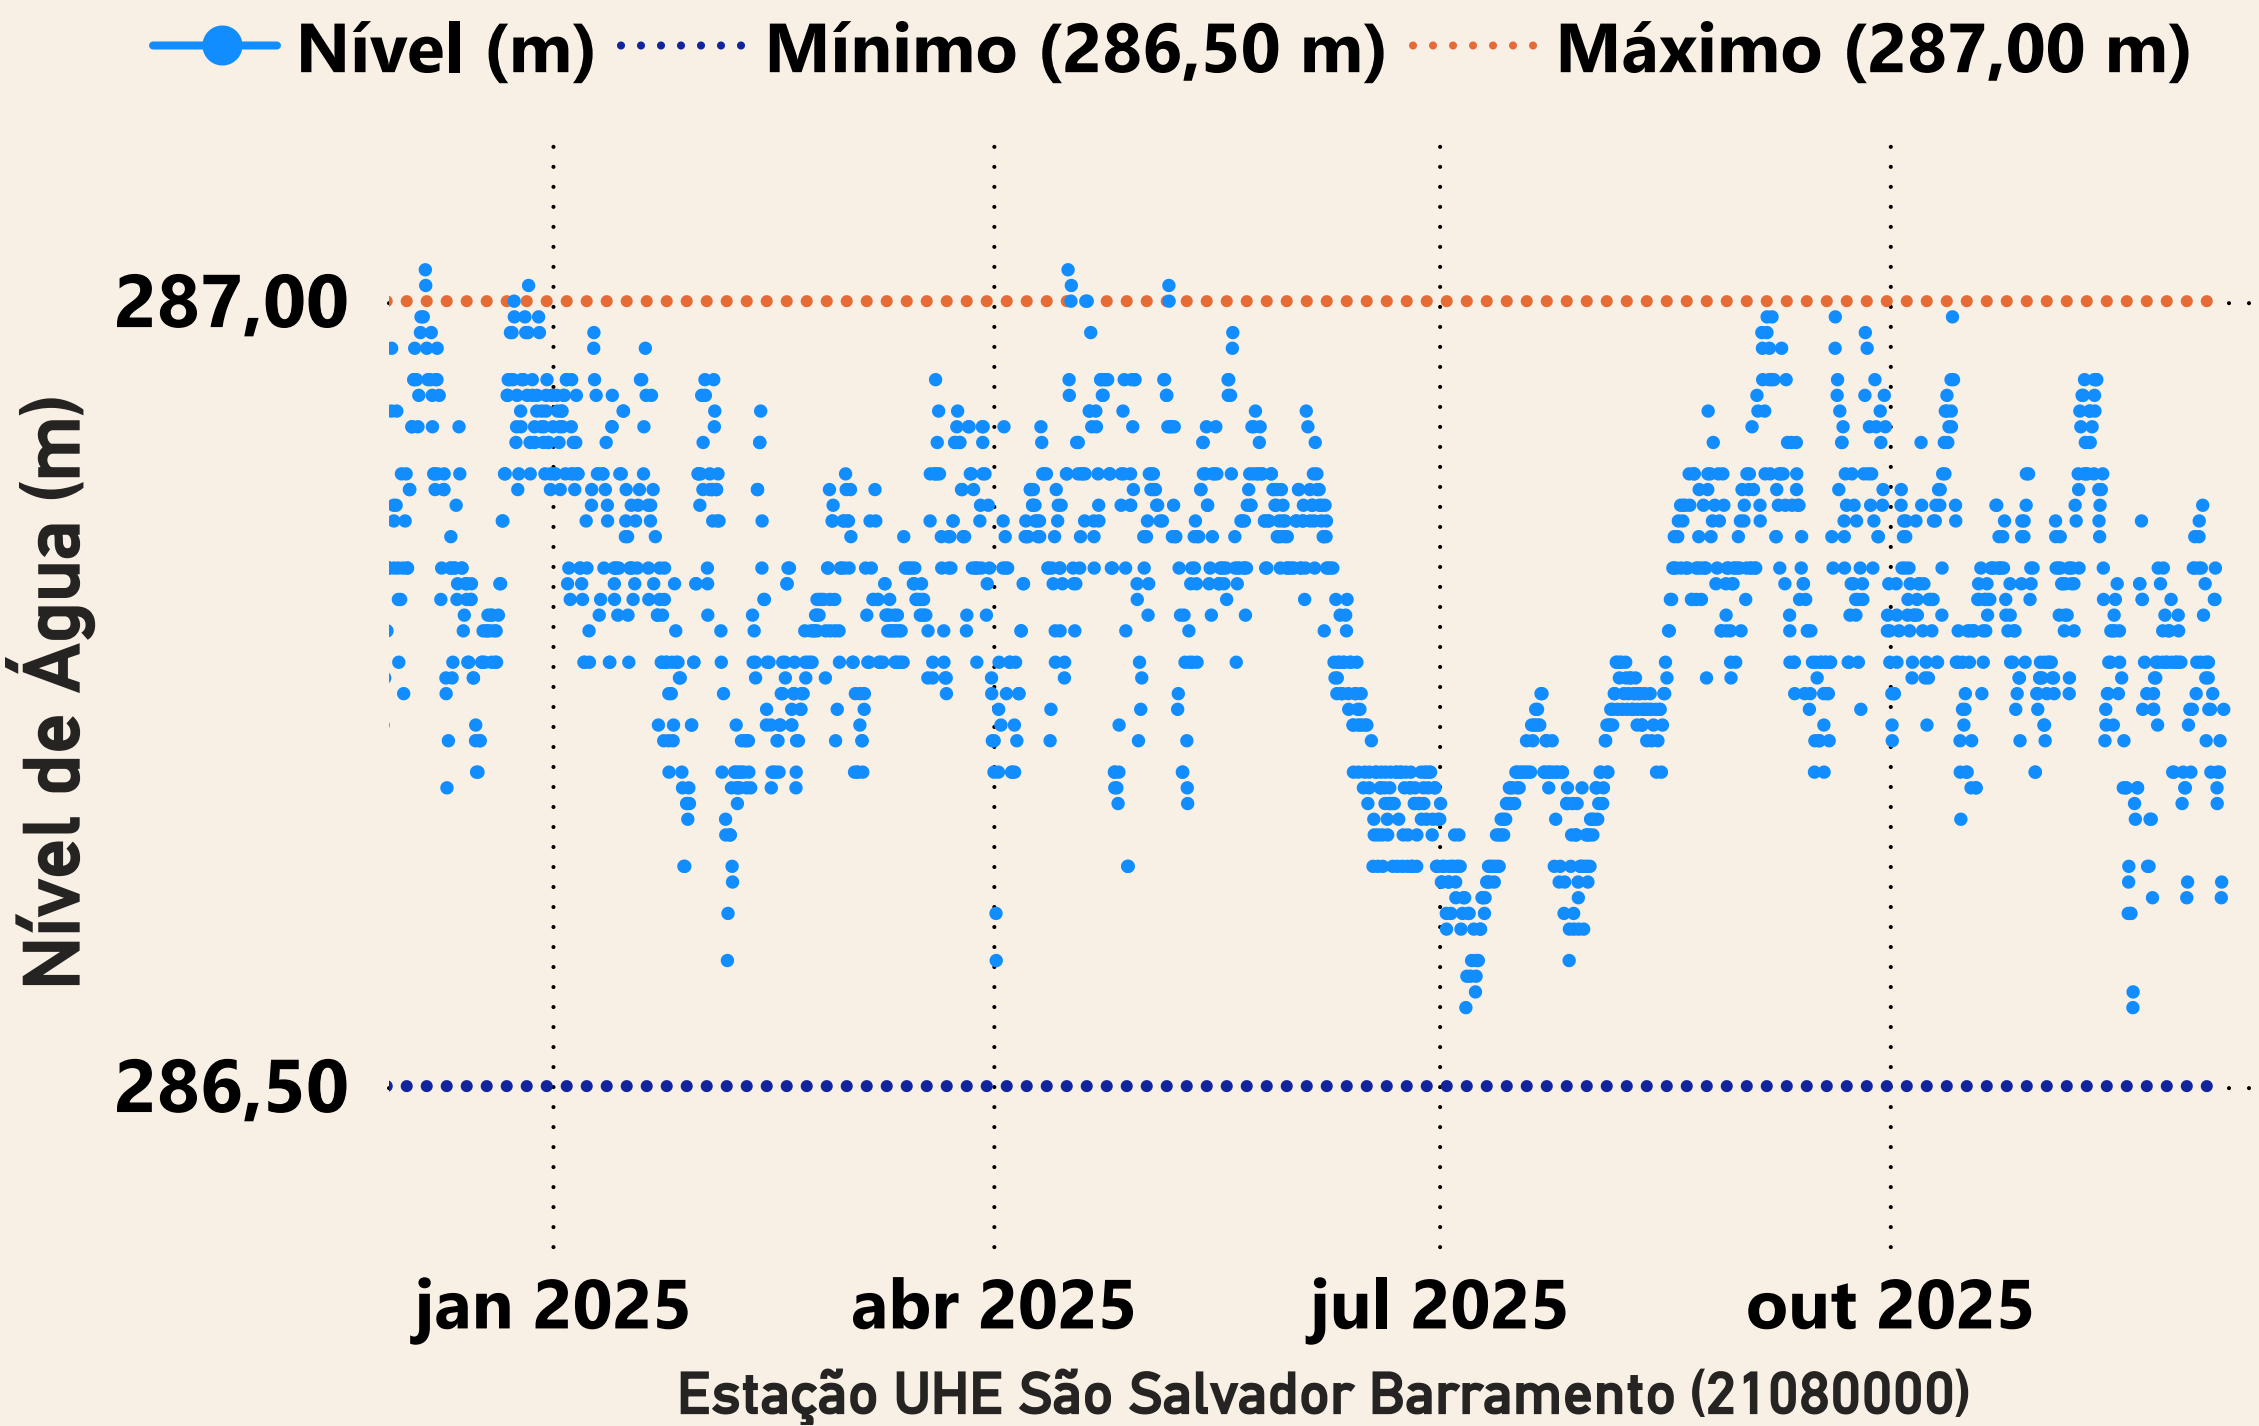


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/2025	926	816
04/12/2025	657	822
05/12/2025	727	754
06/12/2025	666	666
07/12/2025	451	559

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

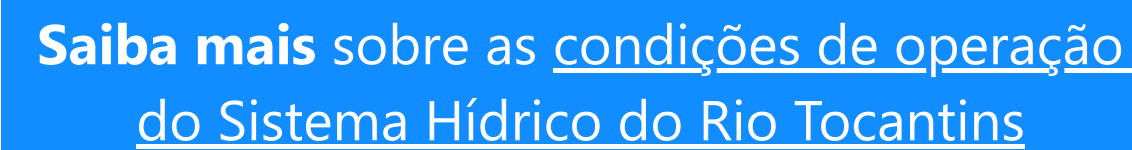


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado

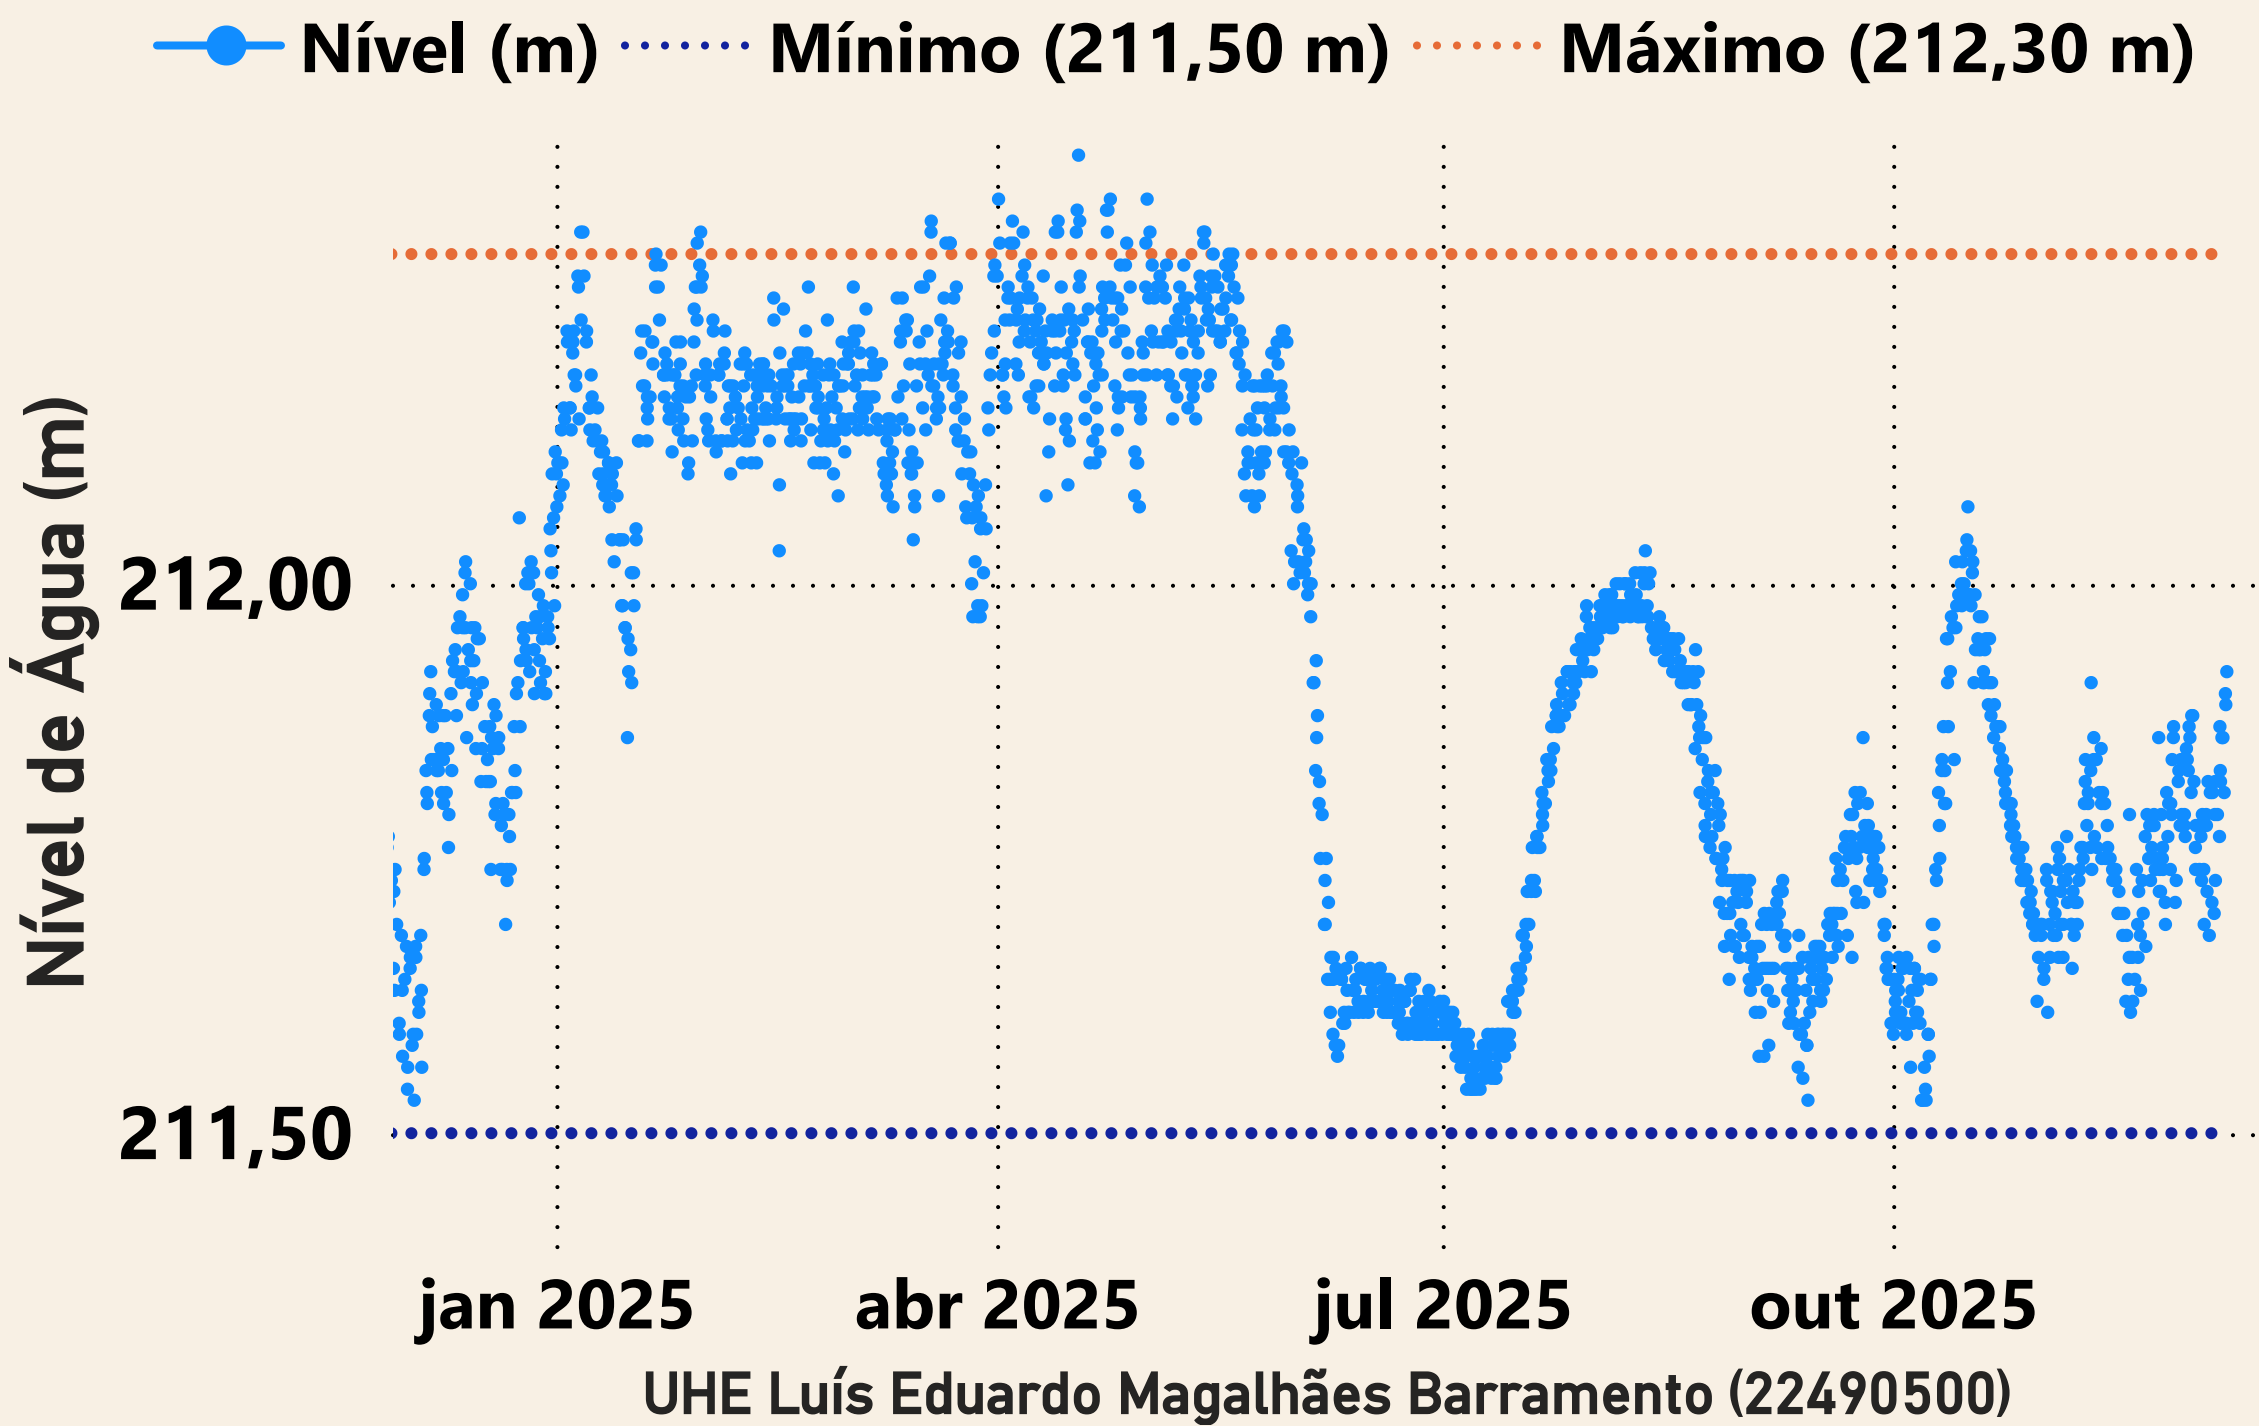

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/2025	1.186	1.394
04/12/2025	1.422	1.283
05/12/2025	1.219	1.288
06/12/2025	1.470	1.052
07/12/2025	1.031	1.170

UHE Estreito

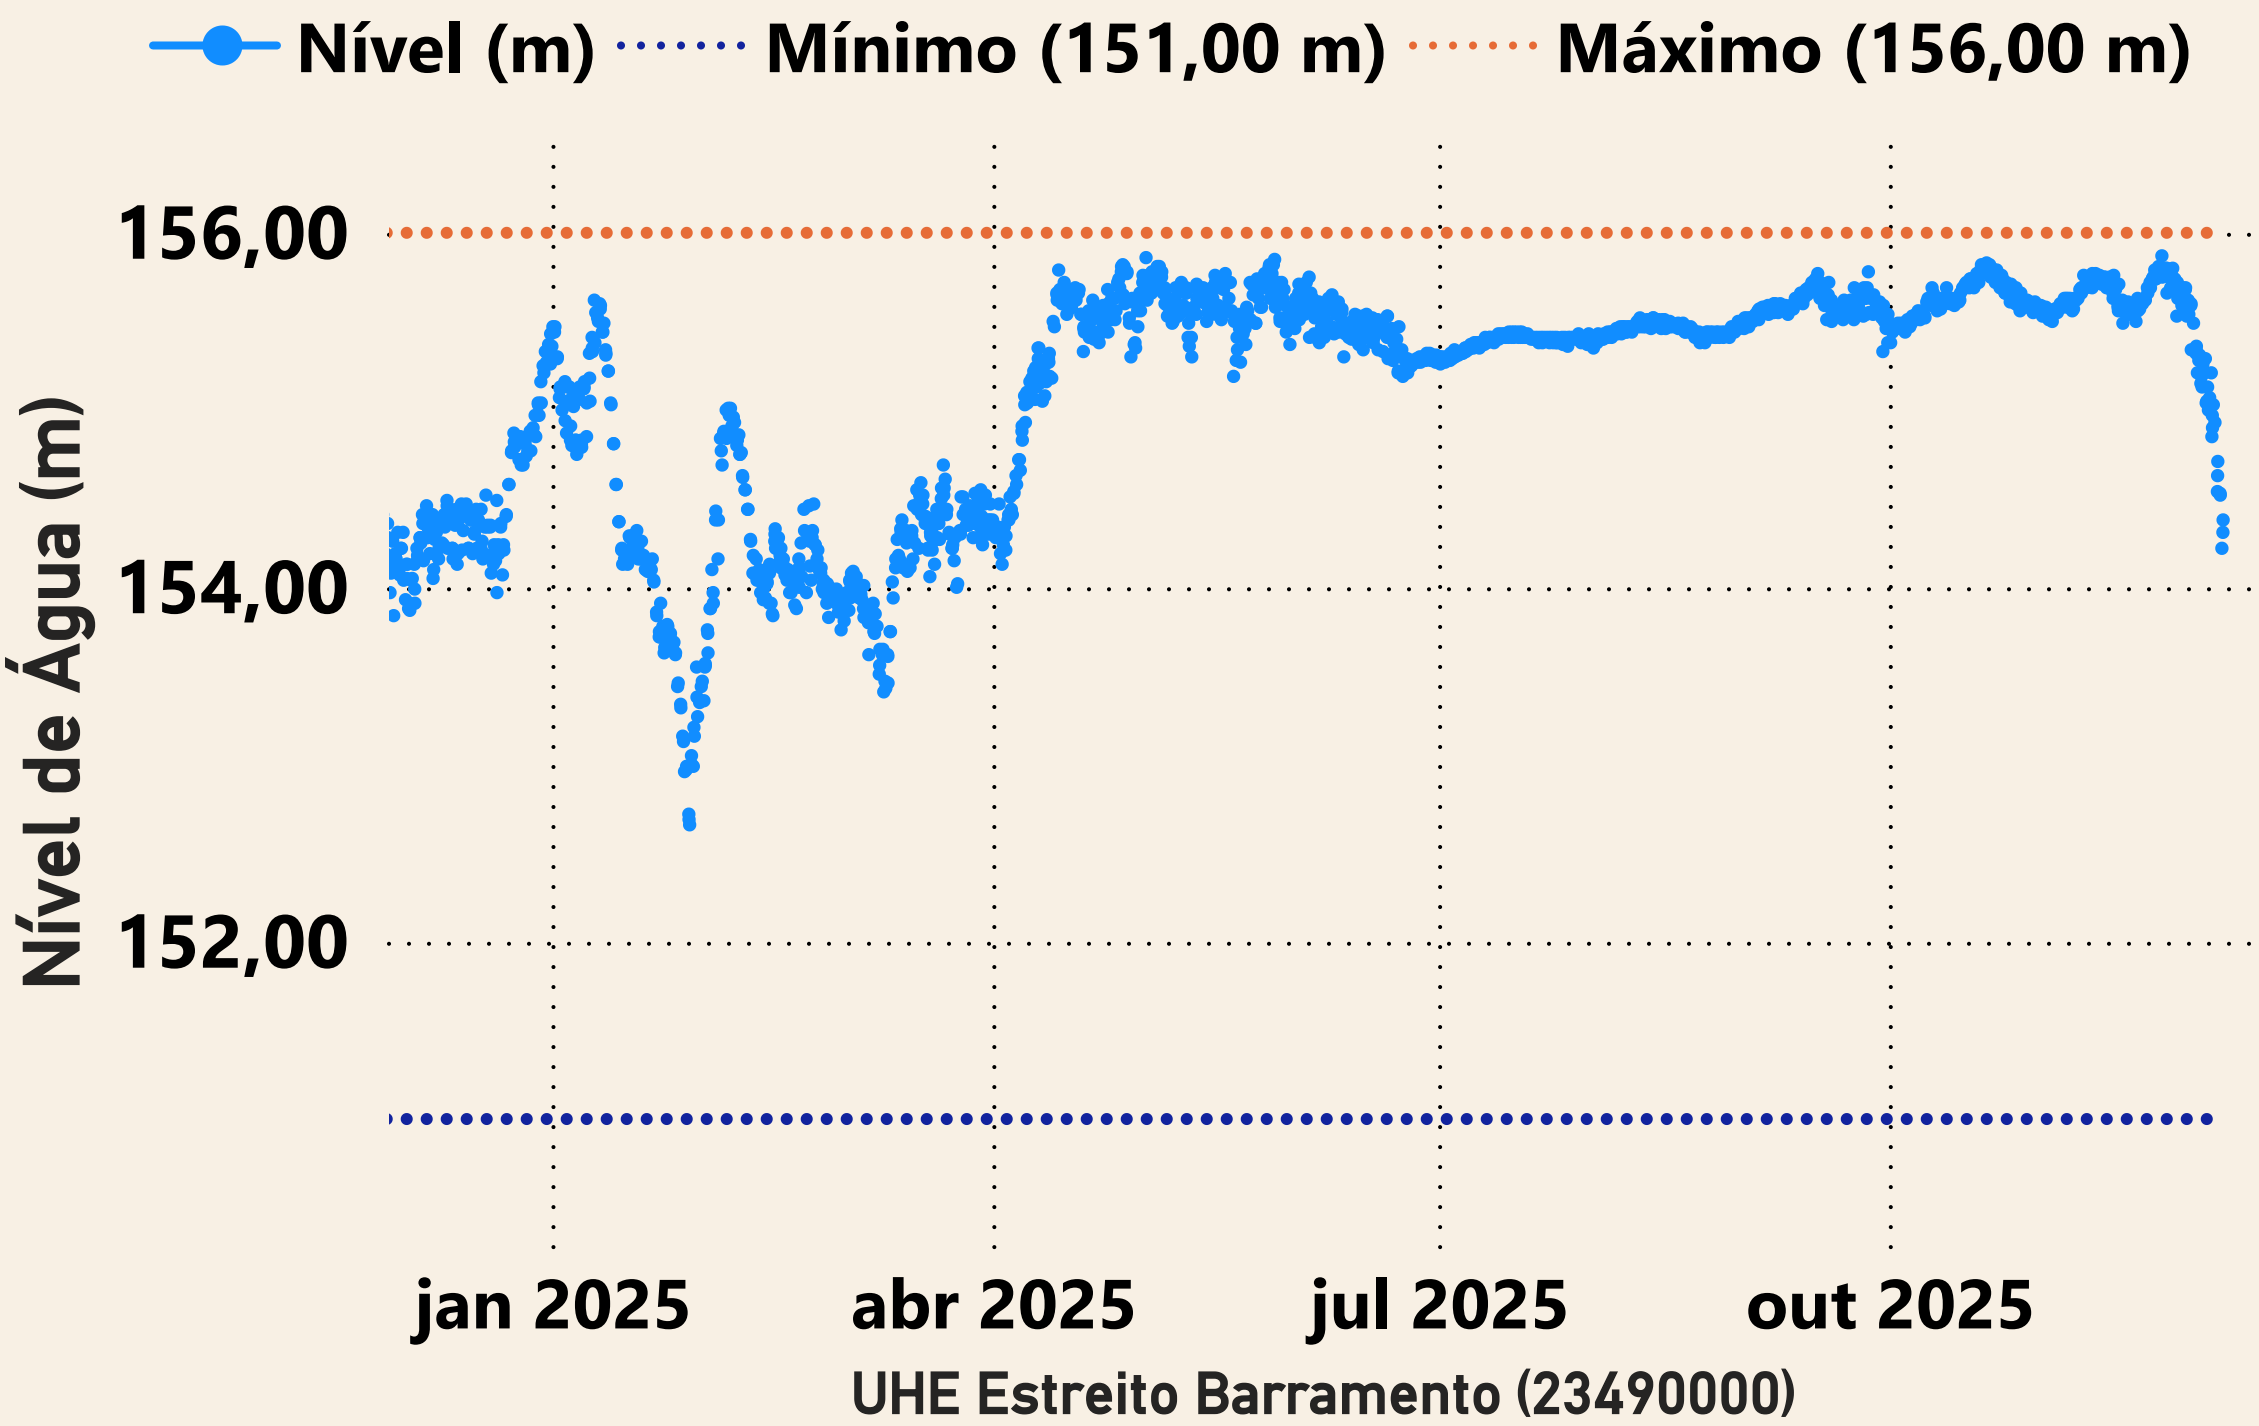

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/12/2025	1.969	2.763
04/12/2025	2.046	2.602
05/12/2025	2.154	2.909
06/12/2025	2.273	4.027
07/12/2025	2.773	4.729

