

10/09/2018  
UHE Caconde

| VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS - CACONDE (m³/s) - Histórico (1931 até 2016) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Ano                                                                         | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | MÉDIA |
| Máxima                                                                      | 223 | 235 | 228 | 129 | 86  | 113 | 63  | 55  | 90  | 110 | 95  | 184 | 134   |
| Mínima                                                                      | 23  | 19  | 24  | 23  | 16  | 15  | 11  | 10  | 8   | 8   | 12  | 18  | 16    |
| Média                                                                       | 96  | 98  | 87  | 59  | 43  | 36  | 29  | 24  | 25  | 31  | 40  | 70  | 53    |

| VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS - CACONDE (m³/s) - 2014* - 2017 - 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Ano                                                                   | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | MÉDIA |
| 2014*                                                                 | 33  | 19  | 24  | 23  | 16  | 15  | 15  | 12  | 12  | 8   | 18  | 45  | 20    |
| 2017                                                                  | 79  | 55  | 62  | 40  | 40  | 32  | 24  | 23  | 17  | 17  | 31  | 28  | 37    |
| 2018                                                                  | 57  | 44  | 59  | 32  | 21  | 19  | 15  | 19  | 13* |     |     |     |       |

\* Pior ano do histórico entre 1931 e 2016.


\*\* Média parcial de setembro até o dia 09.

| VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS - CACONDE (% da MLT) - 2014* - 2017 - 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Ano                                                                       | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | MÉDIA |
| 2014*                                                                     | 34% | 19% | 28% | 39% | 37% | 42% | 52% | 49% | 48% | 26% | 45% | 64% | 38%   |
| 2017                                                                      | 82% | 56% | 71% | 67% | 92% | 89% | 82% | 92% | 66% | 55% | 78% | 40% | 70%   |
| 2018                                                                      | 59% | 45% | 68% | 54% | 48% | 53% | 52% | 78% | 52% |     |     |     |       |

\* Pior ano do histórico entre 1931 e 2016.


| Data       | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) |
|------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 05/09/2018 | 8                | 13                | 24,89           |
| 06/09/2018 | 8                | 13                | 24,8            |
| 07/09/2018 | 13               | 13                | 24,8            |
| 08/09/2018 | 11               | 13                | 24,77           |
| 09/09/2018 | 10               | 13                | 24,72           |

Operação UHE Caconde

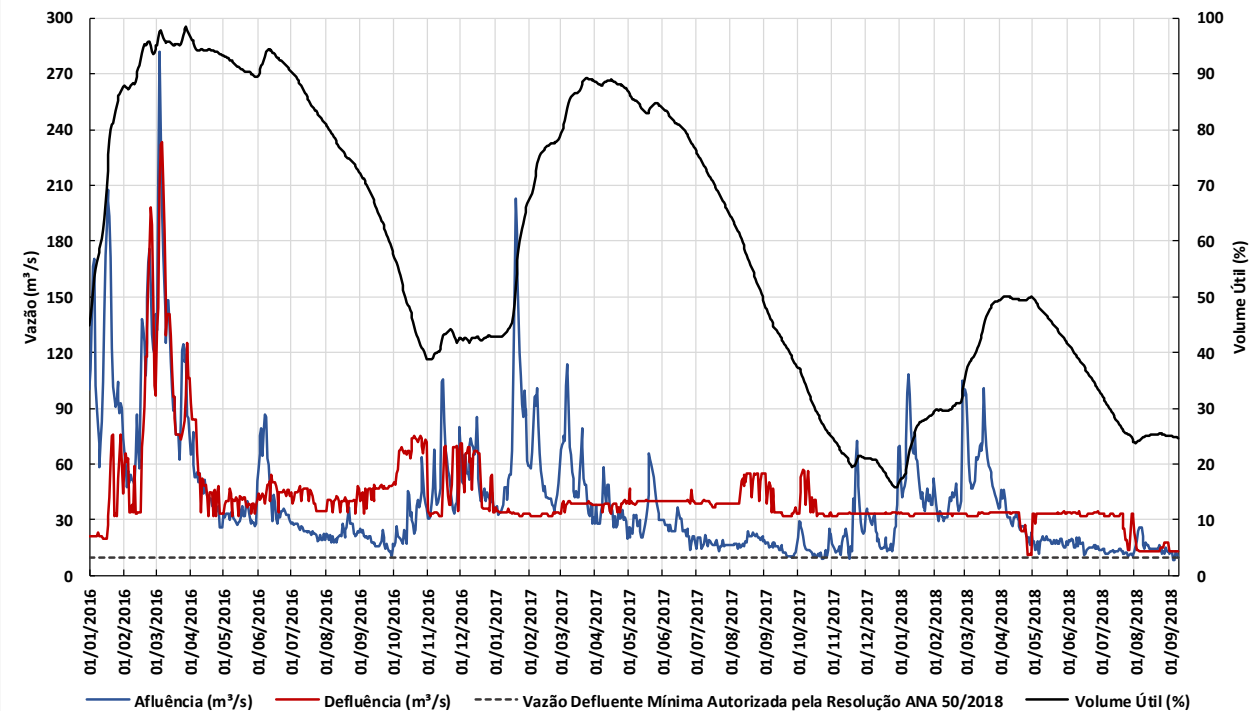

UHE Limoeiro

| Data       | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|------------|------------------|-------------------|
| 05/09/2018 | 19               | 22                |
| 06/09/2018 | 17               | 22                |
| 07/09/2018 | 20               | 23                |
| 08/09/2018 | 20               | 20                |
| 09/09/2018 | 20               | 21                |

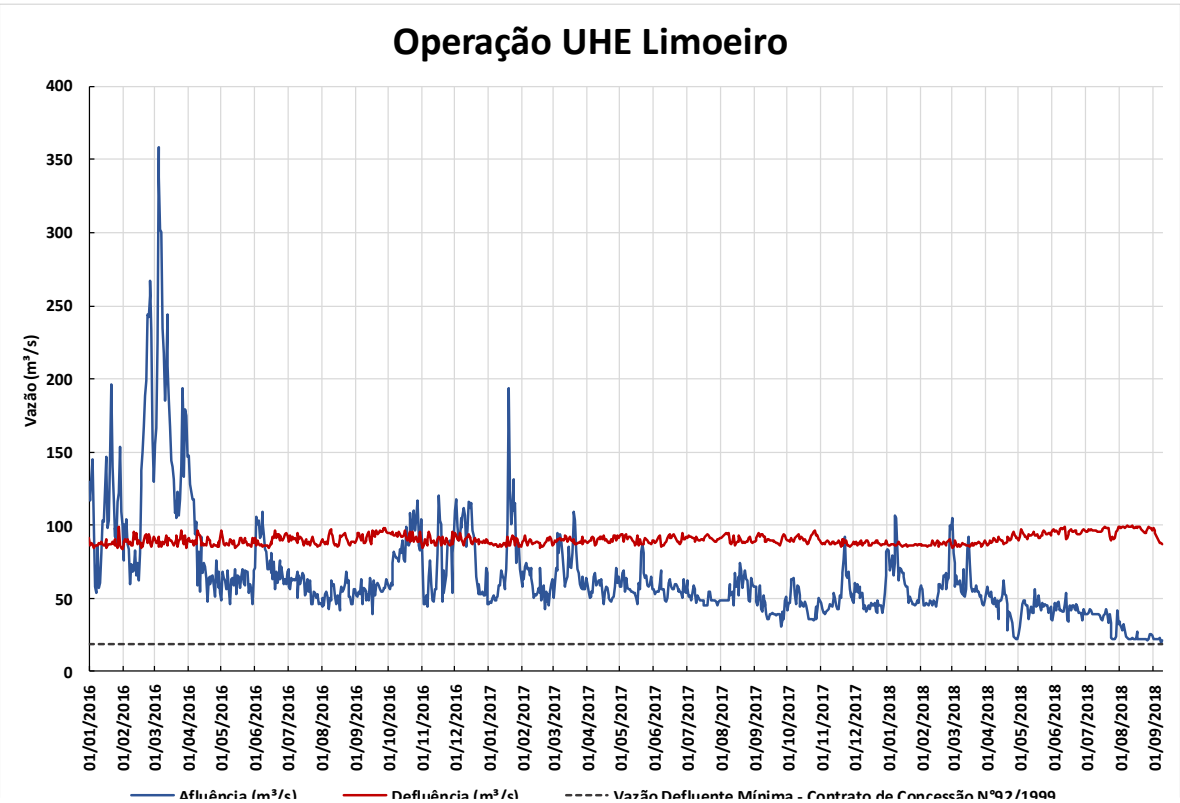

A Resolução ANA Nº 50/2018 autoriza a redução, até 31 de dezembro de 2018, da descarga mínima do reservatório da UHE Caconde, no rio Pardo, de 32 m³/s para 10 m³/s.

Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

\*Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência. Os dados são referentes ao dia anterior à data do boletim.