

13/08/2018
UHE Caconde

Table with 14 columns: Ano, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, MÉDIA. Rows include Máxima, Mínima, and Média for historical data from 1931 to 2016.

Table with 14 columns: Ano, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, MÉDIA. Rows include data for 2014*, 2017, and 2018.


* Pior ano do histórico entre 1931 e 2016.
** Média parcial de agosto até o dia 12.

Table with 14 columns: Ano, Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez, MÉDIA. Rows include data for 2014*, 2017, and 2018, showing percentages of MLT.

* Pior ano do histórico entre 1931 e 2016.


Table with 4 columns: Data, Afluência (m³/s), Defluência (m³/s), Volume Útil (%). Rows show data for dates from 08/08/2018 to 12/08/2018.

Operação UHE Caconde

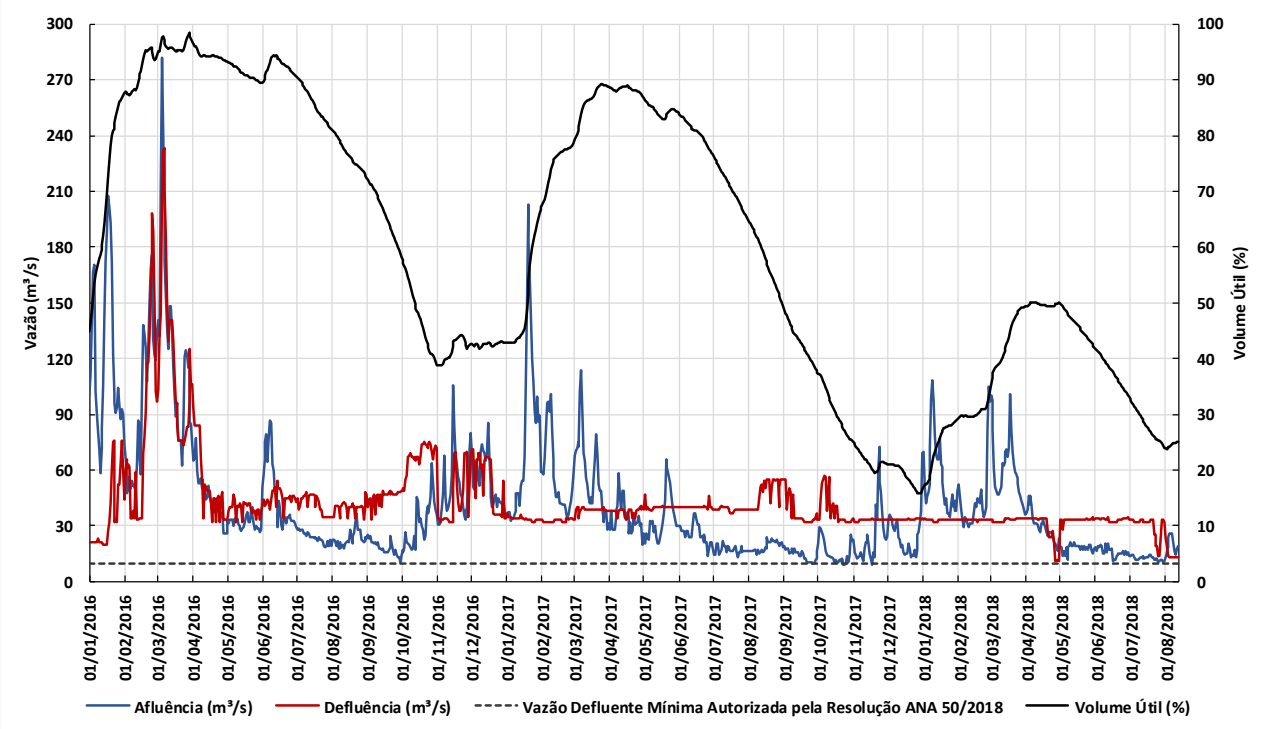

UHE Limoeiro

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
08/08/2018	24	23
09/08/2018	21	22
10/08/2018	22	22
11/08/2018	22	22
12/08/2018	22	22

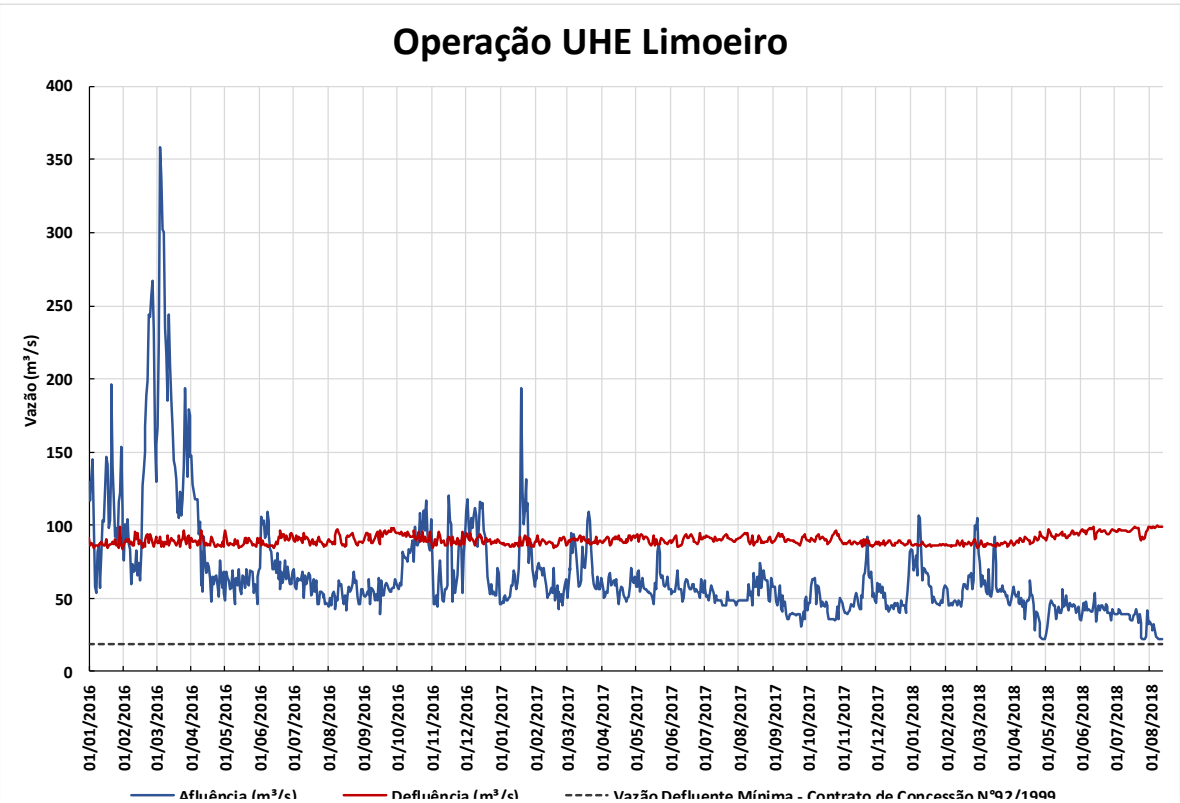

A Resolução ANA Nº 50/2018 autoriza a redução, até 31 de dezembro de 2018, da descarga mínima do reservatório da UHE Caconde, no rio Pardo, de 32 m³/s para 10 m³/s.

Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

*Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência. Os dados são referentes ao dia anterior à data do boletim.