

Inicie o seu pedido de outorga – Esgotamento Sanitário

Passo 1 – Pedidos de alteração e renovação devem ser realizados a partir das ações no painel das outorgas vigentes, na linha referente ao ponto de interferência em que se deseja realizar a operação (Figura 1).

The screenshot shows the ANA (Agência Nacional de Águas) interface. On the left, there's a sidebar with user information ('Sua sessão expira em 52:50 minutos') and navigation links ('Empreendimento Sócios', 'Dados Administrativos', 'Gerenciar Outorgas', 'Painel do Empreendimento', 'Inicie seu pedido de outorga'). The main content area has a blue header 'REGIA v3.4.72.0'. Below it, a 'Da União' section shows various status counts: Em Aberto (2), Pedido em Análise (24), Outorgas Vigentes (1), Atos Inválidos (0), Não Outorgáveis/Dispensados de Outorga (0), Pedidos Indeferidos (0), Uso Insignificante (2), and Análise Geográfica (0). A red box highlights the 'Outorgas Vigentes' link. Below this is a table titled 'Outorgas Vigentes' with columns: Data de Solicitação, Ponto, Corpo Hídrico, Finalidade, Tipo, Vazão Máxima (m³/h), Nº Resolução, Vencimento, Tipo de Outorga, and Ações. One row is shown: 21/06/2017, 217651, Rio Tocantins, Irrigação, Captação, 5.500, 0002/2017, 21/11/2017, Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, with actions D, A, R, DAURH. A legend at the bottom indicates 'Vigentes' (green square) and 'Vencimento entre 180 e 90 dias' (yellow square).

Figura 1 – Quadro de informações dos usos de recursos hídricos de domínio da União – Outorgas Vigentes – Indicação das ações.

Passo 2 – Pedidos de outorga para novos pontos de interferência devem ser realizados a partir da função “Inicie o seu pedido de Outorga”, que está disponível no painel lateral e no quadro dos usos de recursos hídricos da União, conforme indicado na figura

The screenshot shows the ANA Painel do Empreendimento interface. The left sidebar includes 'Exemplo', 'Dados Administrativos', 'Gerenciar Outorgas', and 'Inicie seu pedido de outorga'. The main area has sections for 'Dados do Usuário de Recursos Hídricos' (Nome da Pessoa Física ou Razão Social, CPF/CNPJ, 'Atualizar dados do Usuário de Recursos Hídricos') and 'Dados do Empreendimento' (Nome do Empreendimento, Exemplo, Município/UF BRASÍLIA/DF, 'Atualizar dados Cadastrais do Empreendimento'). A red box highlights the 'Inicie seu pedido de outorga' button in the top right of the main content area. The bottom section is identical to Figura 1, showing the 'Outorgas Vigentes' table with a single row: 'Nenhum registro encontrado'.

Figura 2 – Inicie o seu pedido de outorga – para pedidos de outorga para novos pontos de interferência.

Passo 3 – Selecione a finalidade – Esgotamento Sanitário e clique no ponto de interferência lançamento, conforme figuras 3 e 4.

REGIA v3.4.74.0

Sua sessão expira em 59:48 minutos

Exemplo

Formulário de Solicitação de Outorga

Preencha as informações abaixo de acordo com o uso da água realizado. Você deve solicitar uma outorga para cada interferência utilizada pelo seu empreendimento.

* Campos Obrigatórios

● Painel do Empreendimento > Formulário de Solicitação de Outorga

Caracterização do Ponto de Interferência

Finalidade *

Esgotamento Sanitário
Selecionar...
Abastecimento Público
Aproveitamento Hidroelétrico
Agricultura em Tanque Escavado
Barramento
Consumo Humano
Criação Animal
Esgotamento Sanitário
Indústria
Irrigação
Mineração - Extração de Areia/Cascalho em Leito de Rio
Mineração - Outros Processos Extrativos
Obras Hídricas
Outras
Serviços
Termoelétrica

Tipo de Interferência *

Lançamento

Figura 3 – Selecione a finalidade na lista suspensa

REGIA v3.4.74.0

Sua sessão expira em 58:27 minutos

Exemplo

Formulário de Solicitação de Outorga

Preencha as informações abaixo de acordo com o uso da água realizado. Você deve solicitar uma outorga para cada interferência utilizada pelo seu empreendimento.

* Campos Obrigatórios

● Painel do Empreendimento > Formulário de Solicitação de Outorga

Caracterização do Ponto de Interferência

Finalidade * Esgotamento Sanitário

Tipo de Interferência * Lançamento

Figura 4 – Selecione o tipo de interferência – lançamento

Passo 4 – Após selecionar o tipo de interferência, o sistema solicita informações sobre o ponto de captação: Denominação do Ponto, a Unidade da Federação e o Município (vide Figura 5) em seguida o sistema solicita as coordenadas do ponto bem como a sua confirmação. Caso as coordenadas selecionadas estejam no município indicado e correspondam ao corpo hídrico onde ocorre a interferência, é preciso clicar em “Concordo com as informações”. Caso as informações não estejam de acordo, reveja as coordenadas ou clique em “Discordo das informações”. Nesse caso, o seu pedido será encaminhado para avaliação geográfica pela ANA.

Figura 5 - Dados do ponto de lançamento

CONCORDO COM AS INFORMAÇÕES OU DISCordo DA INFORMAÇÕES

Figura 6 – Preenchimento e confirmação das coordenadas e aceite das informações geográficas atribuídas ao ponto.

Passo 5 – Preenchimento das informações referentes a finalidade – esgotamento sanitário – lançamento (Figura 7).

Sua sessão expira em 55:50 minutos

Dados da Finalidade Esgotamento

Locais Atendidos

UF	Município	Distrito	População final atendida no horizonte de 10 anos
Seleção ...	Seleção ...	Seleção ...	Incluir

Dados de Uso

Consumo Per Capita de Água (l/hab.dia) *	145,00	Extensão da rede coletora (km) *	
Taxa de Infiltração (l/s/km) *	0,20	Coeficiente de retorno(%) *	80,00
Entidade responsável pelo abastecimento público. Própria entidade? *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Nome da entidade *	
Vazão de esgotos proveniente de outras atividades *	0,00		

Sistema de Tratamento

Tipo de Tratamento *	Seleção ...
----------------------	-------------

Parâmetros de qualidade de água - Efluente Bruto

Parâmetro	Média Mensal	Máxima Instantânea
DBO (mg/l)	300,00	500,00
Nitrogênio amoniacal (mg/l)	-----	-----
Fósforo total (mg/l)	-----	-----

Sua sessão expira em 54:11 minutos

Sistema de Tratamento

Tipo de Tratamento *	Seleção ...
----------------------	-------------

Parâmetros de qualidade de água - Efluente Bruto

Parâmetro	Média Mensal	Máxima Instantânea
DBO (mg/l)	300,00	500,00
Nitrogênio amoniacal (mg/l)	-----	-----
Fósforo total (mg/l)	-----	-----

Parâmetros de qualidade de água - Efluente Tratado

Parâmetro	Média Mensal	Máxima Instantânea
DBO (mg/l)	-----	-----
Nitrogênio amoniacal (mg/l)	-----	-----
Fósforo total (mg/l)	-----	-----

Observações

Observação

Figura 7 – Dados da finalidade – Esgotamento Sanitário - Lançamento

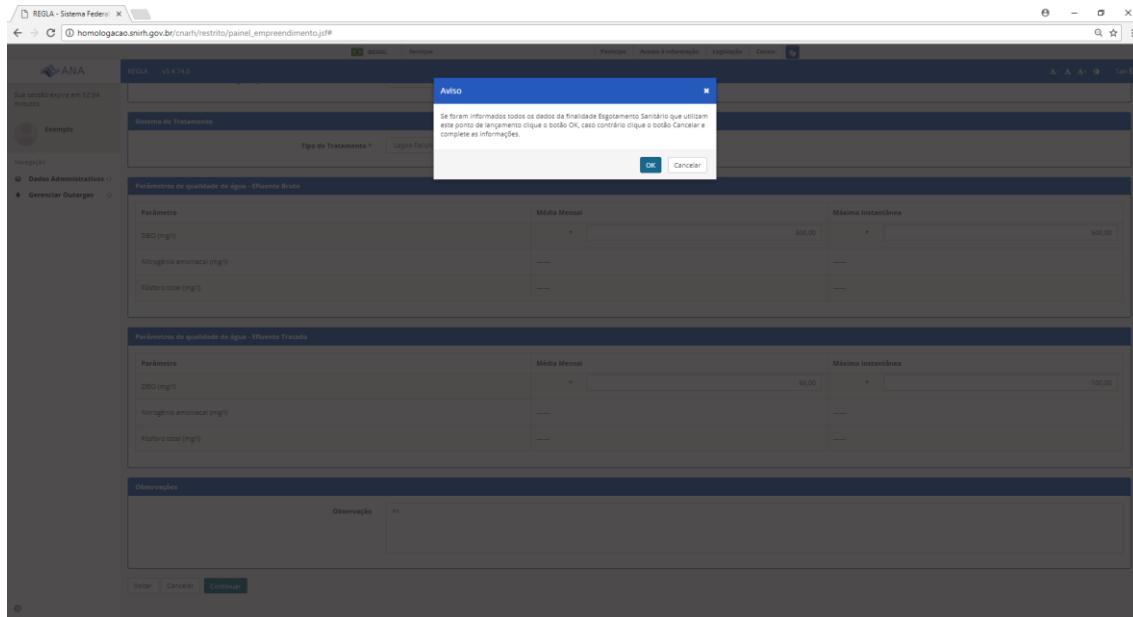


Figura 9 – Após o preenchimento das informações e confirmando as informações o sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação, caso seja necessário ajustar algum dado clique em cancelar. Para prosseguir, clique ok. Caso alguma informação não tenha sido preenchida o sistema retornará para a tela anterior e haverá a indicação da informação que está faltando.

Passo 6 – Preenchimento das informações referentes a operação do sistema – vazão, horas de operação, dias de operação. E solicitação da outorga. (Figuras 10 e 11)

Mês	Vazão(m³/h)	Horas/Dia	Dia/Mês	Volume (m³/mês)
Janeiro				0,00
Fevereiro				0,00
Março				0,00
Abril				0,00
Maio				0,00
Junho				0,00
Julho				0,00

Figura 10 – Preenchimento dos dados de operação

Mês	Vazão(m³/h)	Horas/Dia	Dia/Mês	Volume (m³/mês)
Janeiro	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Fevereiro	7,200.00	24	28	4.838.400,00
Março	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Abril	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Maio	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Junho	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Julho	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Agosto	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Setembro	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Outubro	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Novembro	7,200.00	24	30	5.184.000,00
Dezembro	7,200.00	24	30	5.184.000,00

Voltar Cancelar **Solicitar Outorga** Topo

Figura 11 – Preenchimento dos dados de operação e solicitação de outorga.

Passo 7 – Confirmação da solicitação de outorga. Deve-se optar por outorga preventiva ou de direito de uso e clicar no termo de responsabilidade (Figuras 12 e 13). Após a solicitação de outorga o sistema apresenta o número de protocolo do documento de solicitação de outorga. Com esse número as tramitações do documento podem ser acompanhadas no site da ANA. Esse pedido aparecerá no Painel do Empreendimento como “Em análise” até a publicação da outorga. É necessário ficar atento para o recebimento de e-mail para encaminhamento de informações complementares ou para a necessidade de aceitação de modificações no uso solicitado realizadas durante o processo de análise.

REGLA - Sistema Federal | Colecionadores | REGLA - v3.4.74.0

Sua sessão expira em 59:52 minutos

Exemplo

Navegação

- Dados Administrativos
- Gerenciar Outorgas
- Visualizar Parâmetros

BRASIL Serviços Participe Acesso à Informação Legislação Canais

Confirmação de Solicitação de Regularização
Confirme as informações abaixo para finalizar o processo de solicitação de outorga da interferência informada.
Painel do Empreendimento > Formulário de Solicitação de Outorga > Dados de Operação Detalhados > Confirme as informações abaixo para finalizar o processo de solicitação de outorga da interferência informada.

Confirmação de Solicitação de Regularização

* Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos
Se deseja utilizar água.

* Outorga Preventiva de Uso de Recursos Hídricos
Se deseja reservar água para o planejamento do empreendimento. Este tipo de outorga não confere direito de uso da água.

Termo de Responsabilidade

* Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da Lei. Declaro, também, que ficarão disponíveis à ANA, para consulta, durante o prazo especificado no ato da outorga, se for o caso, a documentação necessária que comprove a veracidade das informações prestadas.

Cancelar **Solicitar Outorga**

