

**Alocação de Água -
12/07/2017 -
Belo Jardim - PE.**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Luciano Gomes da Silva Júnior
- CONSU Bitury - (81) 9.9803
6162

José Edson Lopes Piaba - CBH
Ipojuca - (87) 9101 4783


Éverton Renan de A. Melo -
APAC - (81) 3183 1025

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES BITURY E BELO JARDIM

Setembro/2017

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Açude Bitury

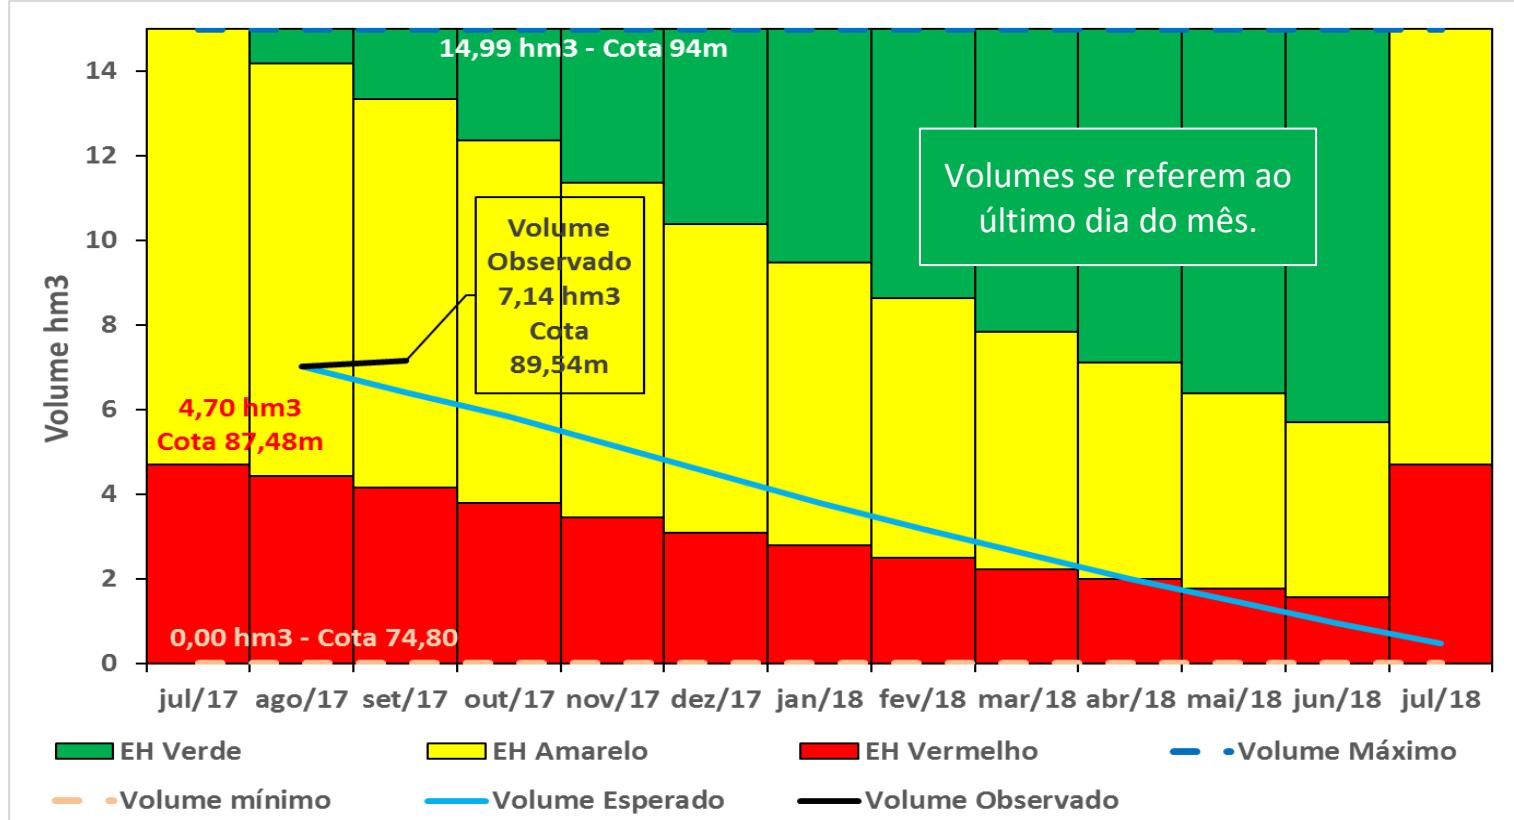

Mês	Volume Esperado (hm^3)	Volume Observado (hm^3)	Mês	Volume Esperado (hm^3)	Volume Observado (hm^3)	Mês	Volume Esperado (hm^3)	Volume Observado (hm^3)
ago/17	7,02	7,02	dez/17	4,47		abr/18	2,00	
set/17	6,41	7,14	jan/18	3,80		mai/18	1,47	
out/17	5,83		fev/18	3,17		jun/18	0,95	
nov/17	5,15		mar/18	2,57		jul/18	0,47	

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em **ACESSO RÁPIDO**.


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2017-2018 - AÇUDES BITURY E BELO JARDIM

Setembro/2017

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Açude Belo Jardim

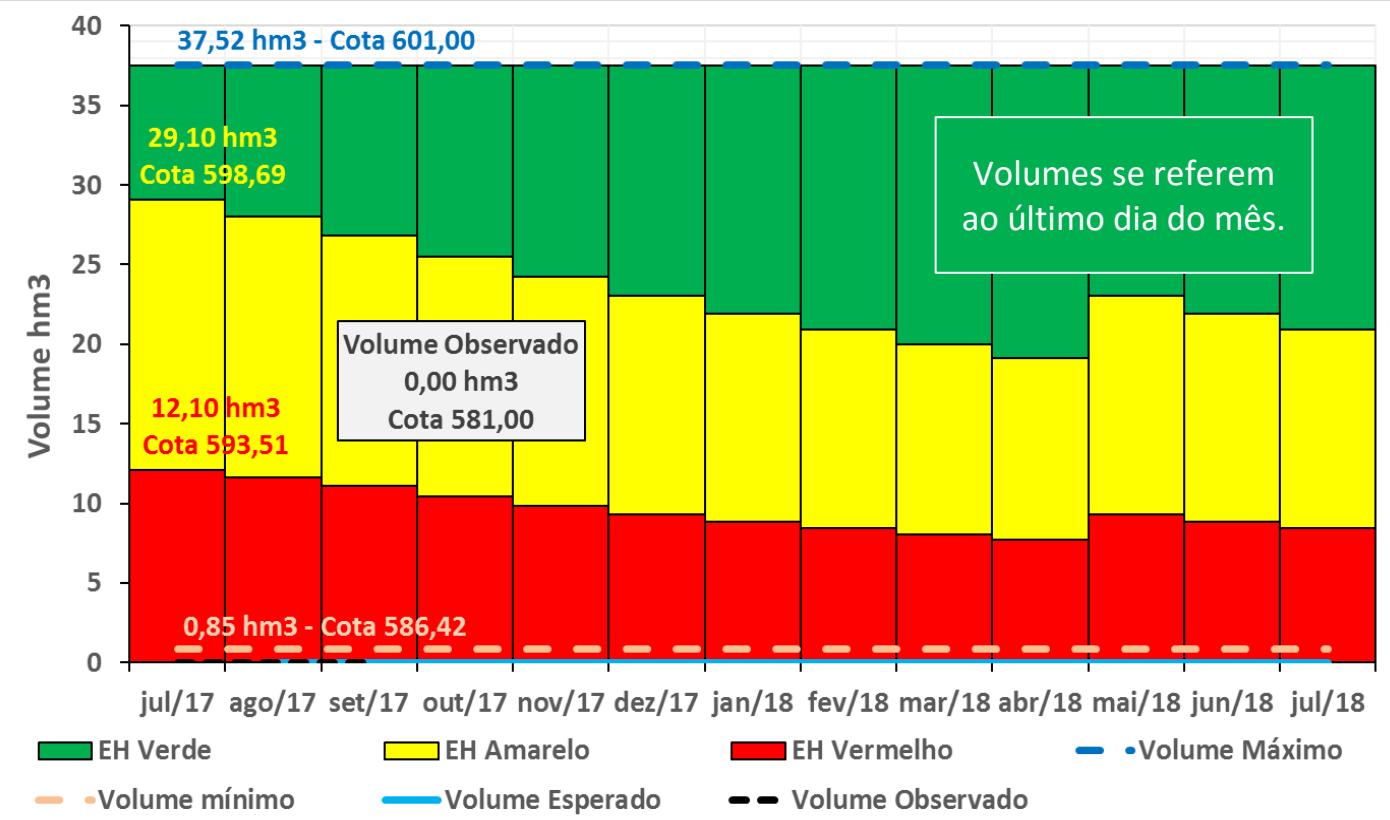

Mês	Volume Esperado (hm^3)	Volume Observado (hm^3)	Mês	Volume Esperado (hm^3)	Volume Observado (hm^3)	Mês	Volume Esperado (hm^3)	Volume Observado (hm^3)
ago/17	-	0,00	dez/17	-		abr/18	-	
set/17	-	0,00	jan/18	-		mai/18	-	
out/17	-		fev/18	-		jun/18	-	
nov/17	-		mar/18	-		jul/18	-	

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em ACESSO RÁPIDO.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2017-2018 - AÇUDES BITURY E BELO JARDIM

Setembro/2017

Usos Esperados - Açude Bitury

Usos/Demandas (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	161												
Uso industrial	14												
Demais usos entorno	2												
TOTAL	176												

Usos Observados - Açude Bitury

Usos/Demandas (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	SI	SI											SI
Uso industrial	SI	8,68											SI
Demais usos entorno	SI	SI											SI
TOTAL	SI	8,68											SI

SI - Sem Informação

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em ACESSO RÁPIDO.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2017-2018 - AÇUDES BITURY E BELO JARDIM

Setembro/2017

Usos Esperados - Açude Belo Jardim

Usos/Demandas (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	NA												
Uso industrial	NA												
Demais usos entorno	NA												
TOTAL	NA												

Usos Observados - Açude Belo Jardim

Usos/Demandas (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	SI	SI											SI
Uso industrial	SI	SI											SI
Demais usos entorno	SI	SI											SI
TOTAL	SI	SI											SI

As captações no açude Belo Jardim (Eng. Pedro Moura Júnior) estão suspensas por insuficiência de disponibilidade hídrica.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

2017-2018 - AÇUDES BITURY E BELO JARDIM

Setembro/2017

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas dos açudes Bitury e Belo Jardim, incluídas as cotas em 31/07/2017 para o estudo de deplecionamento dos açudes	COMPESA	Semanal			Atividade realizada pelo CONSU
1.2	Medição de volumes captados pela COMPESA	COMPESA	Mensal			
1.3	Medição dos volumes captados pelas indústrias	ASA, NATO e MOURA	Mensal			
1.4	Acompanhamento da medição dos volumes captados, fotografia dos hidrômetros e envio à ANA a partir de 1º de agosto de 2017	CONSU	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação e funcionamento contínuo e medidores de vazão e volume nas captações em ambos os açudes	COMPESA, IFPE, ASA, NATO E MOURA	2017			
2.2	Instalação de réguas nos reservatórios com a verificação da correlação com a réguia anterior	ANA	2017			
2.3	Batimetria açude Bitury	ANA	2017			
3	Regulação de usos					
3.1	Estudo e proposta de Marco Regulatório para os açudes	ANA / APAC	2017			
3.2	Atualização do cadastro de uso (CNARH) de todos os usuários industriais e do IFPE para subsidiar a proposta de regularização dos usos após o marco regulatório	Usuários	Imediato			COMAR aguarda informação dos usuários
4	Outras ações					
4.1	CAV (curva cota-área-volume) do açude Belo Jardim, atualizada após alteamento do seu vertedouro	COMPESA	2017			

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES BITURY E BELO JARDIM

Setembro/2017

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.2	CAV (curva cota-área-volume) do açude Tabocas (distrito Serra do Vento)	COMPESA	Imediato			Red
4.3	Ofício das indústrias à APAC solicitando autorização especial e emergencial para captação no açude Tabocas enquanto este estiver vertendo	Indústrias / APAC	Imediato	Green		
4.4	Reunião com a comunidade de Serra do Vento para articular a retirada de água para a COMPESA e para as indústrias do açude Tabocas	CONSU / CBH Ipojuca	Imediato		Yellow	
4.5	Reestruturação do CONSU Bitury para que abranja também o açude Belo Jardim (Pedro Moura Jr)	APAC	2017		Yellow	

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Os volumes captados pela COMPESA não foram informados
- 2 As indústrias NATO, ASA e MOURA devem atualizar o cadastro no CNARH para elaboração do marco regulatório informando à COMAR o número do novo cadastro
- 3 Solicita-se ao CONSU informações sobre os itens 4.4 e 4.5
- 4 Solicita-se à COMPESA informações sobre os itens 1.1, 1.2 e 4.2, NÃO ATENDIDOS
- 5 Solicita-se ao CONSU informações sobre a conclusão da ampliação do açude Belo Jardim