


Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	6.06	100.00	6.06
Uso Específico	0.09	100.00	0.09
		TOTAL	6.15

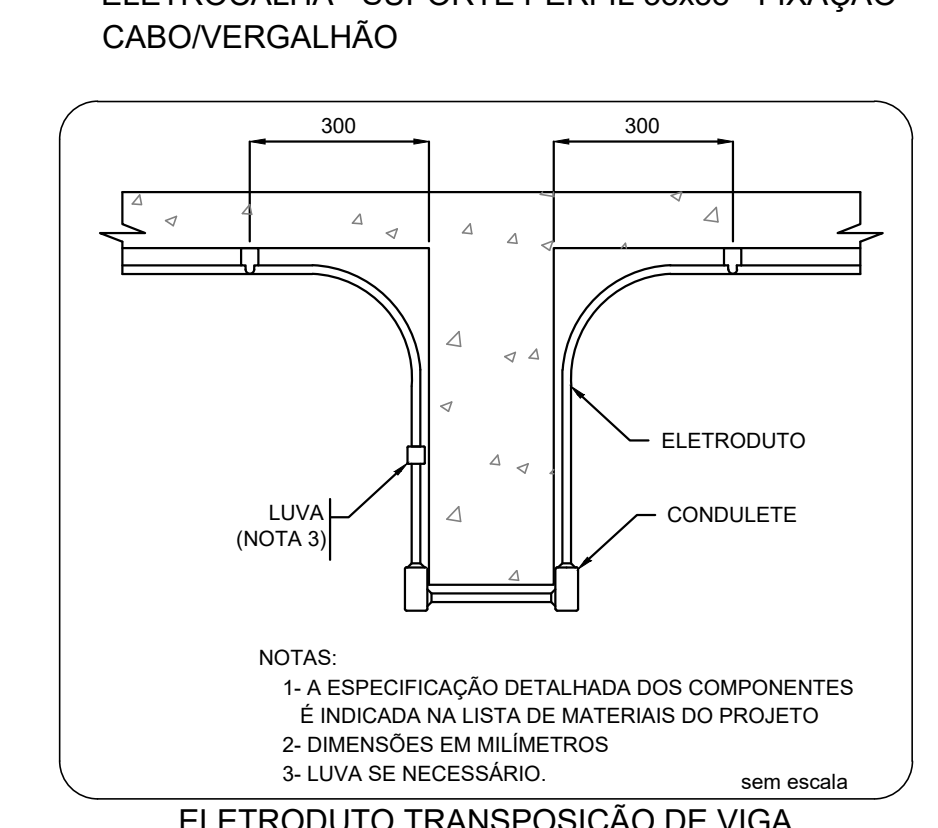

ESCOLA 3 SALAS DE AULA - DOIS PAVIMENTOS		
PROJETO DE INSTALAÇÕES		
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Estrutural	ILUMINAÇÃO EXTERNA_220-127V CIRCUITOS DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA TERREO PLANTA_BAIXA_GERAL	ELE
REVISÃO R.00	1/25 DATA DE EMISSÃO 28/03/2011	PRIMEIRA 03/08
ORÇAMENTO (1376084)		