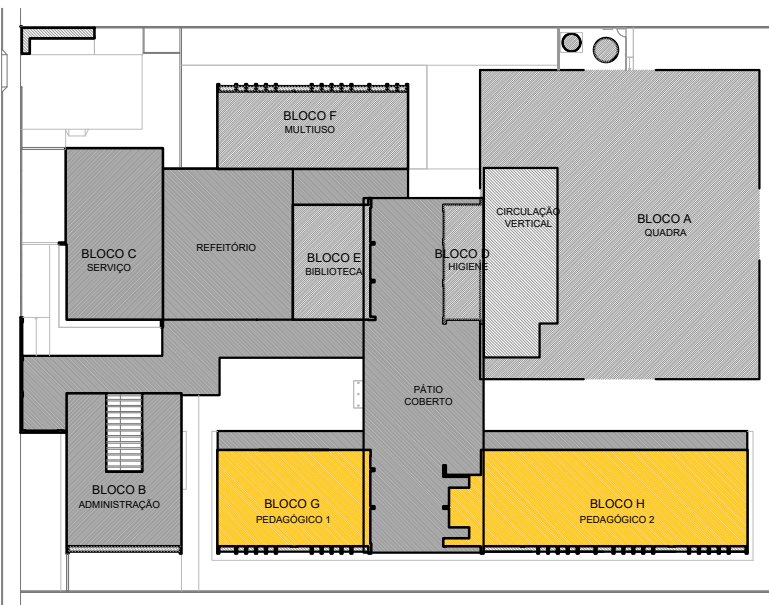


Descrição	Esquema	Quadro de Cargas (QDG- SL. AU		
		Método de inst.	Tensão (V)	Pot. tot (VA)
ro de Distribuição de Força e Luz das Salas de Aula 1 a 5	3F+N+T	B1	380/220 V	46210
	3F+N+T	B1	380/220 V	38690
				84900

	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Panela (Não residencial)	63.20	100.00	63.20
Chuveiros e semelhantes	12.00	100.00	12.00
	7.34	30.00	2.20
	2.37	100.00	2.37
	TOTAL		79.77

[illegible]