



PLANTA - CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

Sem escala

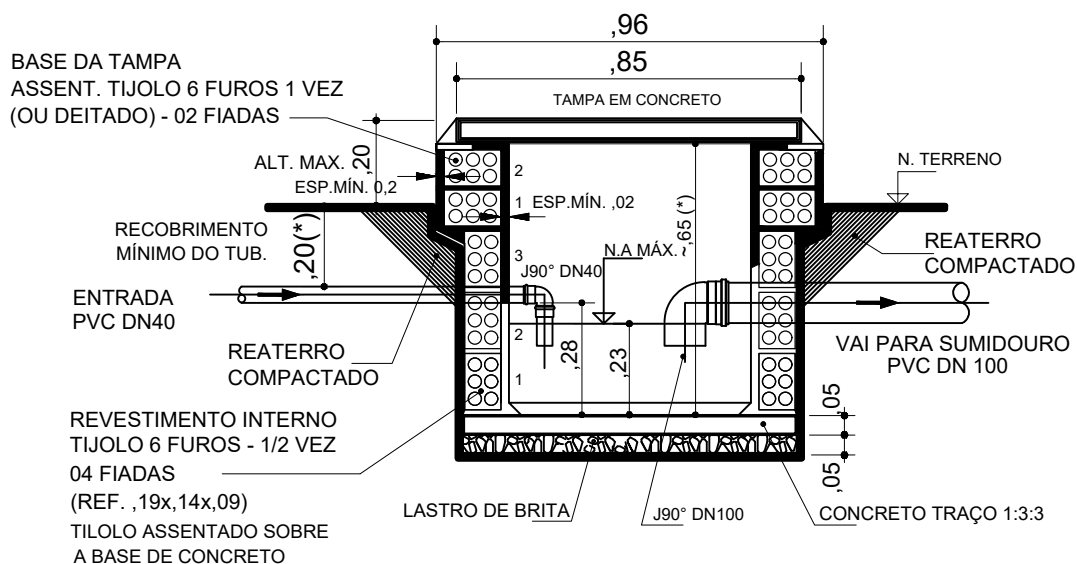

CORTE

Sem escala

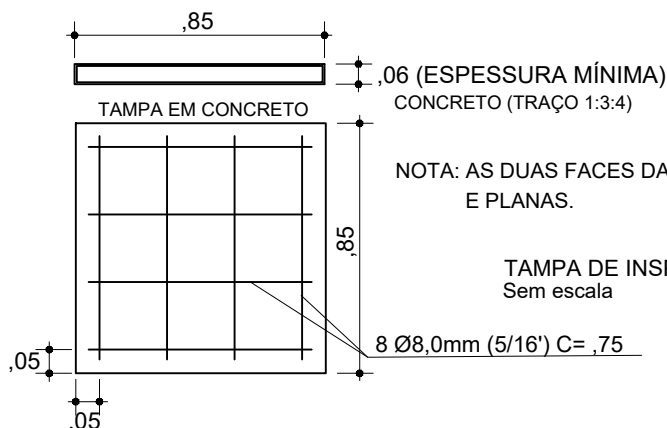

NOTA: AS DUAS FACES DA TAMPA DEVERÃO SER LISAS, LIVRES DE RESSALTOS.
E PLANAS.

TAMPA DE INSPEÇÃO
Sem escala

8 Ø8,0mm (5/16") C= ,75

(*) A PROFUNDIDADE DA CX. DEVERÁ SER DIMENSIONADA DE ACORDO COM A PROF. DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PROJETO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR
PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO - DETALHES

FL.Nº/ N.º FL.

1/4

DATA

ESCALA:

S/ESCALA

VISTO:

MSD2019

OBS.: AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.