

MANUAL

EBSERH

MANUAL DO USUÁRIO FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA

Versão: 1.1 | 2024



Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 1 de 28	
Título do Documento:	FINCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

	Data	Status	Autor	Revisor
1.0	21/10/2024	Elaboração do documento	Cláudia Lemos Nascimento; Franciluzia de Holanda Torres; Patrícia Horisawa Goulard de Almeida.	Luciana Guimarães Nunes de Paula.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 2 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão:
		Versão: 1.0	21/10/2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVO	3
3. CADASTROS	3
3.1 Unidades Funcionais - Atualização	3
3.2 Tipos de Unidades Funcionais	5
3.3 Leito Extra	7
4. LEITOS	10
4.1 Ativar/Inativar Leito Extra	10
4.2 Solicitar Transferência de Paciente para um Leito Extra	13
4.3 Atender Solicitação de Transferência para um Leito Extra	15
4.4 Efetivar a Solicitação de Transferência para um Leito Extra	17
4.5 Liberar Leito Extra no Estado Reservado	19
5. OUTRAS FUNCIONALIDADES	21
5.2 Transferir de um Leito não Extra para um Leito Extra	23
5.3 Transferir de um Leito Extra para um Leito não Extra	25
5.4 Visualização do Leito Extra em Outras Telas Assistenciais	26
6. REGRAS GERAIS	27

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 3 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de padronização de dados para otimização dos processos e apoio gerencial à alta gestão vem sendo gradualmente trabalhado no sistema do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU X).

Como resultado desse trabalho, em 2024, foi incluso no módulo internação a padronização do tipo de unidade funcional e a viabilidade do cadastro de leito extra.

A conceituação do Leito Extra e as tratativas para utilização desses cadastros em algumas situações específicas, tais quais: internação administrativa dos pacientes em atendimento na emergência e internação administrativa dos recém-nascidos fisiológicos, estão definidas na Nota Técnica SEI 7/2024/SDID/CDSI/DTI-EBSERH nº 42652287 emitida conjuntamente pela Diretoria Tecnologia da Informação (DTI) e Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) mediante processo SEI nº 23477.025493/2024-75.

Destarte, esse Manual do Usuário foi elaborado com uma linguagem simples, com a ordenação prática do conteúdo e a descrição do passo a passo do sistema de como utilizar essas funcionalidades, de forma que os usuários do AGHU tenham maior autonomia quanto a sua usabilidade e implantação.

2. OBJETIVO

Este manual apresenta duas novas funcionalidades no módulo internação, sendo elas: padronização do tipo de unidade funcional para as unidades cuja finalidade é destinada aos processos assistenciais diretamente ao paciente e o cadastro do leito extra.

3. CADASTROS

3.1 Unidades Funcionais - Atualização

A partir da versão 10.65.17, a tela das Unidades funcionais traz melhorias (campo: FINALIDADE e padronização do campo: TIPO), em que os Hospitais Universitários Federais precisarão visitar os cadastros das unidades funcionais para preenchimento desse campo, bem como a reclassificar o tipo da unidade.

Para realizar a busca de uma unidade funcional já cadastrada: acesse a tela: **Internação -> Cadastros -> Unidades Funcionais**.


Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 4 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

O colaborador pode utilizar os filtros de pesquisas e depois clicar no botão “PESQUISAR” (



) para buscar as unidades funcionais já cadastradas.


Tela Pesquisar Unidades Funcionais

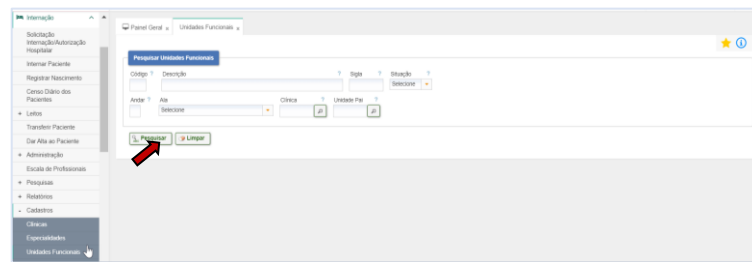

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Busque a unidade funcional desejada e clique no ícone de ação “EDITAR” (✎).

Tela de Pesquisar Unidades Funcionais

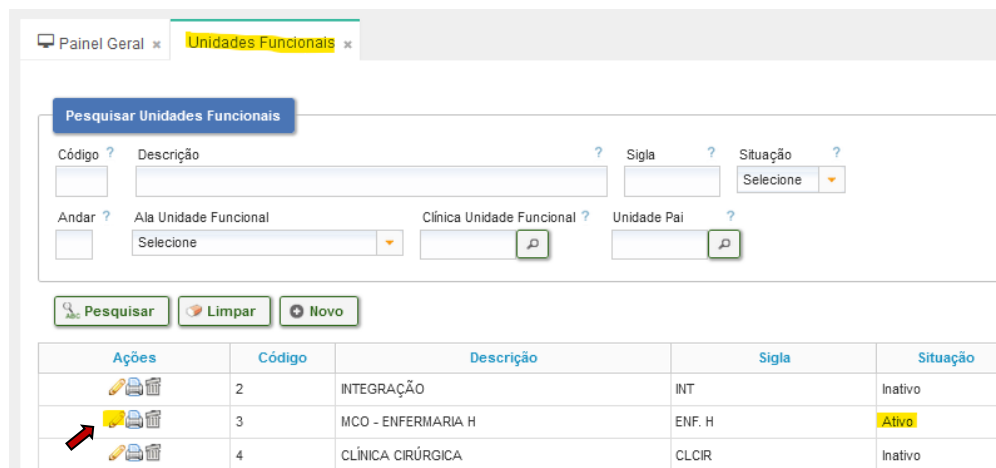

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

A partir da versão 10.65.17 do AGHU X, essa tela de cadastro e/ou edição da unidade funcional apresenta um campo novo obrigatório: FINALIDADE, que deve ser preenchido conforme a finalidade da unidade funcionais (Assistencial ou Administrativo).

Esse campo está atrelado ao campo TIPO, de forma que ao selecionar no campo FINALIDADE a opção ASSISTENCIAL, o campo TIPO será carregado com os tipos de unidades funcionais padronizados, do mesmo

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 5 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

modo que se selecionar a opção ADMINISTRATIVO, o campo TIPO será carregado com as unidades funcionais cadastradas por cada HUF (vide item 3.3 Tipos de Unidades Funcionais).

Dessa forma, as unidades funcionais já cadastradas devem ter seus cadastros atualizados com o preenchimento correto dos campos FINALIDADE e TIPO.

Tela de Cadastro Unidades Funcionais

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

3.2 Tipos de Unidades Funcionais

A partir da versão 10.65.17 do AGHU X, o campo tipo de unidade funcional foi alterado para trazer alguns tipos padronizados, ou seja, não editáveis, porém mantendo a possibilidade de criar e/ou editar alguns outros tipos.

Para pesquisar os Tipos de Unidades Funcionais existentes no hospital, acesse o menu: **Internação** -> **Cadastros** -> **Tipos de Unidades Funcionais**. Clique no botão “PESQUISAR” (Pesquisar).

Os tipos que estão em negrito e sem ícones na coluna ação são os tipos padronizados.

Tela de Tipos de Unidades Funcionais

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 6 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tipos de unidades funcionais padronizadas

69	AMBULATÓRIO
63	CENTRO CIRÚRGICO
64	CENTRO OBSTÉTRICO
50	CIRÚRGICA ADULTO
49	CLÍNICA ADULTO
62	HOSPITAL DIA
51	OBSTÉTRICA
52	PEDIÁTRICO CLÍNICA/CIRÚRGICA
61	UCINCA
60	UCINCO
57	UNIDADE CORONARIANA
58	UNIDADE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS ADULTO
59	UNIDADE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS PEDIÁTRICO
68	UNIDADE INTERNAÇÃO DOMICILIAR
70	UNIDADE VIRTUAL
65	URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO
67	URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA
66	URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
54	UTI ADULTO
55	UTI NEO
53	UTI PEDIÁTRICO
56	UTI QUEIMADOS

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão a partir da 10.65.17

Os tipos de unidades funcionais padronizados estão relacionados à finalidade ASSISTENCIAL, enquanto os tipos não padronizados (que são criados pelos Hospitais Universitários Federais – HUF's) estão atrelados à finalidade ADMINISTRATIVA.

Dessa forma, o colaborador deverá primeiramente selecionar o campo: FINALIDADE (1), escolher entre as opções: ASSISTENCIAL ou ADMINISTRATIVA, e posteriormente selecionar o campo: TIPO (2) em que as opções serão mostradas conforme a finalidade selecionada.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 7 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tela de Tipos de Unidades Funcionais

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

3.3 Leito Extra

O cadastro do leito, identificando-o como o tipo Extra, está presente a partir da versão 10.65.17 do AGHU X. O seu cadastro é similar a um leito do tipo não extra,

Para esse cadastro acesse o menu: **Internação -> Cadastros -> Quartos e Leitos -> Quartos e Leitos.**

O colaborador pode realizar a pesquisa pelos filtros presentes na tela Pesquisar Quartos e Leitos e clicar no botão “PESQUISAR”, ou simplesmente clicar no botão “PESQUISAR” ().

Tela Pesquisar Quartos e Leitos

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Selecione o quarto e/ou unidade funcional desejada e clique no ícone de ação “EDITAR” ().

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 8 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tela Pesquisar Quartos e Leitos

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Na tela do quarto selecionado, clique no botão “ADICIONAR” (Adicionar).

Tela Cadastro de Quartos - Leitos

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Preencha os campos obrigatórios e marque a flag: **Leito Extra?** () para sinalizar que é um leito do tipo extra e depois clique no botão “CONFIRMAR” (Confirmar).

Tela Cadastro de Quartos - Leitos

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 9 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Observe que o leito do tipo extra apresenta o sufixo – **EX** ao final do leito e a coluna Leito Extra aparece preenchida como **SIM**.

Certifique que os dados cadastrados no leito estão corretos e clique no botão “GRAVAR” ().

Tela Cadastro de Quartos - Leitos

The screenshot shows the 'Cadastrar Quarto' form with fields for Description, Accommodation (ENFERMARIA), Clinic (CLÍNICA), and Internship Capacity (15). Below the form is a table with columns: Ação, Leito, Tipo de Leitos Hospitalares, Classificação de Leitos Hospitalares, Especialidade, Cons. Clínica, Cons. Especialidade, Bloq. Leito Limp., Pert. Refer., Caract. L., Situação, and Leito Extra. A row with 'EX' in the Leito column and 'SIM' in the Leito Extra column is highlighted. Callouts point to 'Sufixo EX', 'Leito Extra: Sim', and 'Situação: Inativo'.

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

ATENÇÃO!!

COMO REGRA: 1 - Todo **LEITO EXTRA** criado terá a situação: **INATIVO**.

2 - A sua ativação ocorre em outra tela (vide item 4.1 – Ativar/Inativar Leito Extra).

IMPORTANTE – Edição de Leito não Extra para Leito Extra e vice-versa.

- Um leito após ser criado pode ser editado, assim é possível que um leito do tipo não extra seja editado para um tipo extra e vice-versa. Todavia, para editar um leito não extra e caracterizá-lo como leito extra é necessário que o leito não extra esteja **DESOCUPADO**, pois **como regra:** todo **LEITO EXTRA** é criado com a situação “**INATIVO**”.

Tela Cadastro de Quartos - Leitos

The screenshot shows the 'Leito' form with fields for Type of Hospital Beds (COMPLEMENTAR) and Hospital Bed Classification (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO). A system message box is displayed with the text: "O Leito não pode ser inativado pois encontra-se ocupado."

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 10 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	


Assim, antes de editar um leito não extra para o tipo extra, confira se ele está desocupado.

Clique no ícone de ação “EDITAR” (✎), e marcar o box de Leito Extra ^{Leito Extra ?}, o sistema

AUTOMATICAMENTE desabilita o box Ativo ^{Ativo}.

Depois clique no botão “CONFIRMAR” e em seguida no botão “GRAVAR”.

Tela Cadastro de Quartos - Leitos

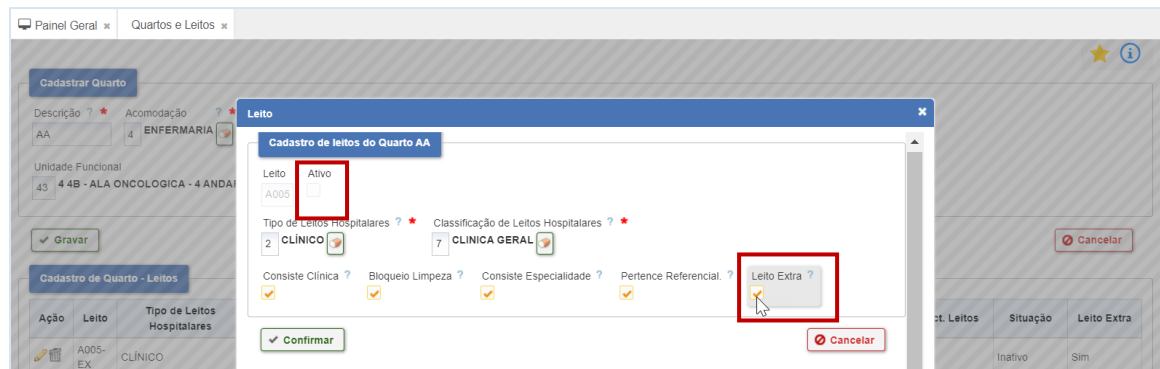

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

4. LEITOS

4.1 Ativar/Inativar Leito Extra


Após a criação do Leito Extra, para que seja possível incluir um paciente (por meio do internamento ou transferência) nesse tipo de leito, bem como visualizá-lo no censo, se faz necessário ativá-lo, já que **como regra**: todo **LEITO EXTRA** é criado com a situação “INATIVO”.

Para ativar e/ou inativar um leito do tipo extra acesse menu: **Internação -> Leitos -> Ativar/Inativar Leito Extra**.

O colaborador pode realizar a pesquisa pelos filtros presentes na tela Pesquisar Leitos Extras e clicar no botão “PESQUISAR”, ou simplesmente clicar no botão “PESQUISAR” ().

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 11 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	


Tela Pesquisar Leitos Extras

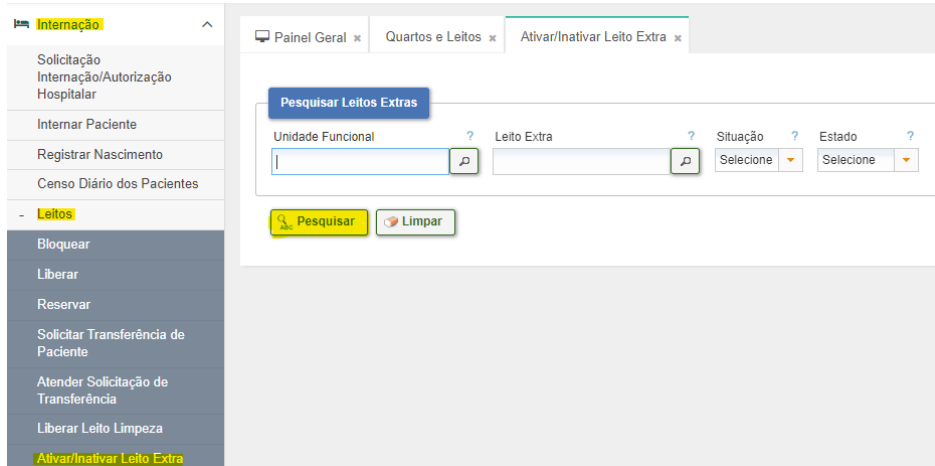

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Para ativá-lo: clique no ícone de ação: “ATIVAR” ().


Tela Pesquisar Leitos Extras

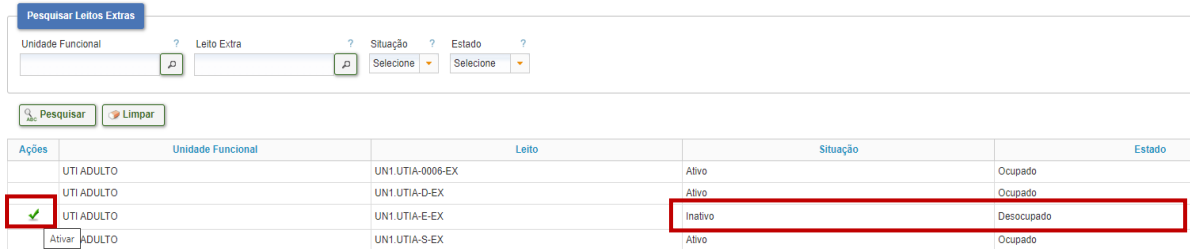

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

E caso realmente deseje ativar clique na opção **SIM** do pop up. Caso contrário clique na opção **NÃO**.

Tela Pesquisar Leitos Extras

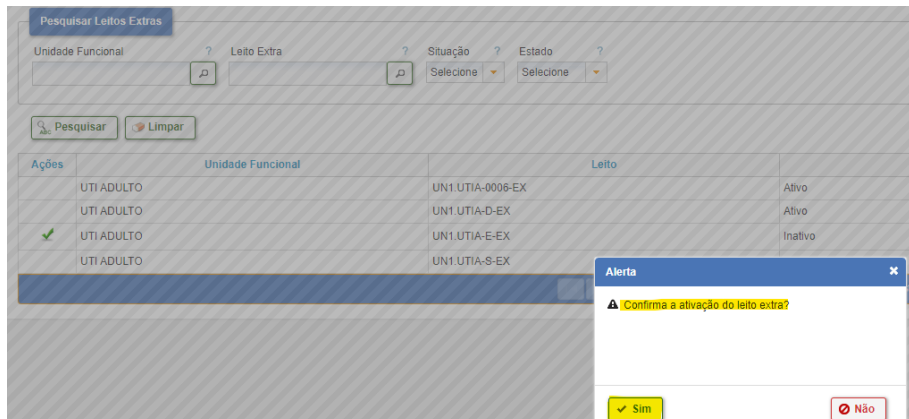

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 12 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Mensagem: **Leito Extra ativado com sucesso.**

Tela Pesquisar Leitos Extras.

The screenshot shows the 'Pesquisar Leitos Extras' interface. A message box at the top states 'Leito Extra ativado com sucesso'. Below it is a table with columns: Ações, Unidade Funcional, Leito, Situação, and Estado. The table contains four rows of data, with the second row (UN1.UTIA-E-EX) highlighted in red.

Ações	Unidade Funcional	Leito	Situação	Estado
	UTI ADULTO	UN1.UTIA-D-EX	Ativo	Ocupado
	UTI ADULTO	UN1.UTIA-E-EX	Ativo	Desocupado
	UTI ADULTO	UN1.UTIA-S-EX	Ativo	Ocupado

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Para inativá-lo, clique no ícone de ação: “INATIVAR” ().

Tela Pesquisar Leitos Extras

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the 'INATIVAR' action icon (a warning sign) highlighted in red in the 'Ações' column of the table.

Ações	Unidade Funcional	Leito	Situação	Estado
	UTI ADULTO	UN1.UTIA-0006-EX	Ativo	Ocupado
	UTI ADULTO	UN1.UTIA-D-EX	Ativo	Ocupado
	UTI ADULTO	UN1.UTIA-E-EX	Ativo	Desocupado
Inativar	UTI ADULTO	UN1.UTIA-S-EX	Ativo	Ocupado

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

E caso realmente deseje inativar clique na opção **SIM** do pop up. Caso contrário clique na opção **NÃO**.

Tela Pesquisar Leitos Extras

The screenshot shows the interface with a confirmation dialog box open. The dialog box asks 'Confirma a inativação do leito extra?' and has 'Sim' and 'Não' buttons.

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 13 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Mensagem: **Leito Extra inativado com sucesso.**

Tela Pesquisar Leitos Extras.

Ações	Unidade Funcional	Situação	Estado
	UTI ADUL	Ativo	Ocupado
	UTI ADUL	Ativo	Ocupado
✓	UN1.UTIA-E-EX	Inativo	Desocupado
	UN1.UTIA-S-EX	Ativo	Ocupado

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

IMPORTANTE – Acesso à tela Ativar/Inativar Leito Extra.

- O acesso a essa tela é mediante perfil - **LIBERAR_LEITO_EXTRA**.

Nos ambientes de homologação – o perfil SUPER já contempla as permissões necessárias para acesso a essa tela.

Nos ambientes de produção, além do perfil SUPER, foi criado o perfil - **LIBERAR_LEITO_EXTRA**, para que os hospitais diante de seus fluxos e processos, avaliem quem serão os colaboradores que devem ter permissão para ativar e/ou inativar leitos extras.

4.2 Solicitar Transferência de Paciente para um Leito Extra

A funcionalidade e a tela de Solicitar Transferência de Paciente não sofreu alteração, sendo mantida a possibilidade de solicitar a transferência do paciente para qualquer tipo de leito, inclusive o **LEITO EXTRA**.


Dessa forma, permanece nessa tela no campo: **OBSERVAÇÃO** onde é possível informar o leito que se deseja transferir o paciente.

Acesso a tela: **Internação -> Leitos -> Solicitar Transferência de Paciente**.

Ao acessar essa tela, informe o número do prontuário do paciente que deseja solicitar a transferência e clique no botão “PESQUISAR” ().

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 14 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	


Tela Pesquisar Solicitação de Transferência de Pacientes

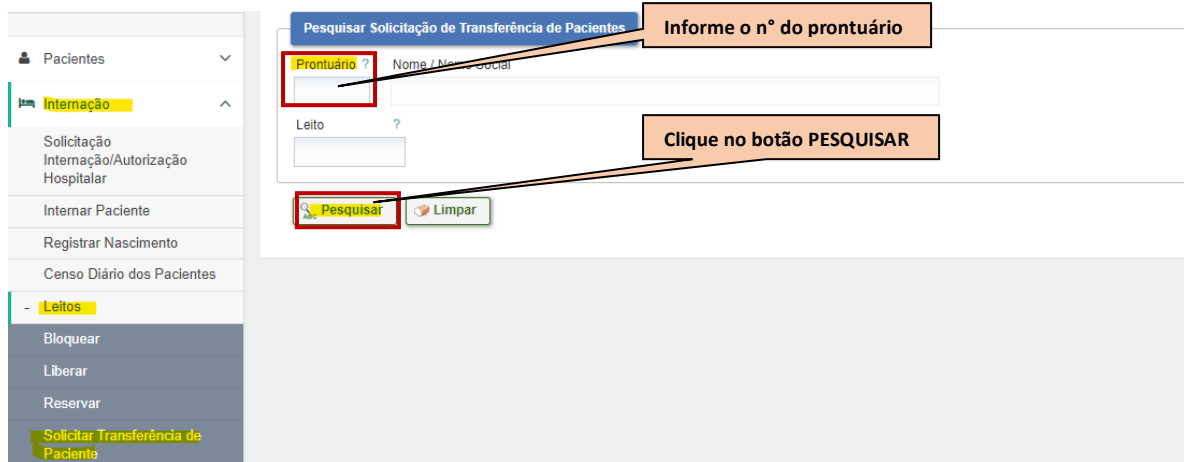

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Preencha os campos obrigatórios. É possível utilizar o campo “OBSERVAÇÃO” para informar o leito que se deseja transferir o paciente. Depois clique no botão “GRAVAR” (Gravar).

Tela Solicitar Transferência de Paciente

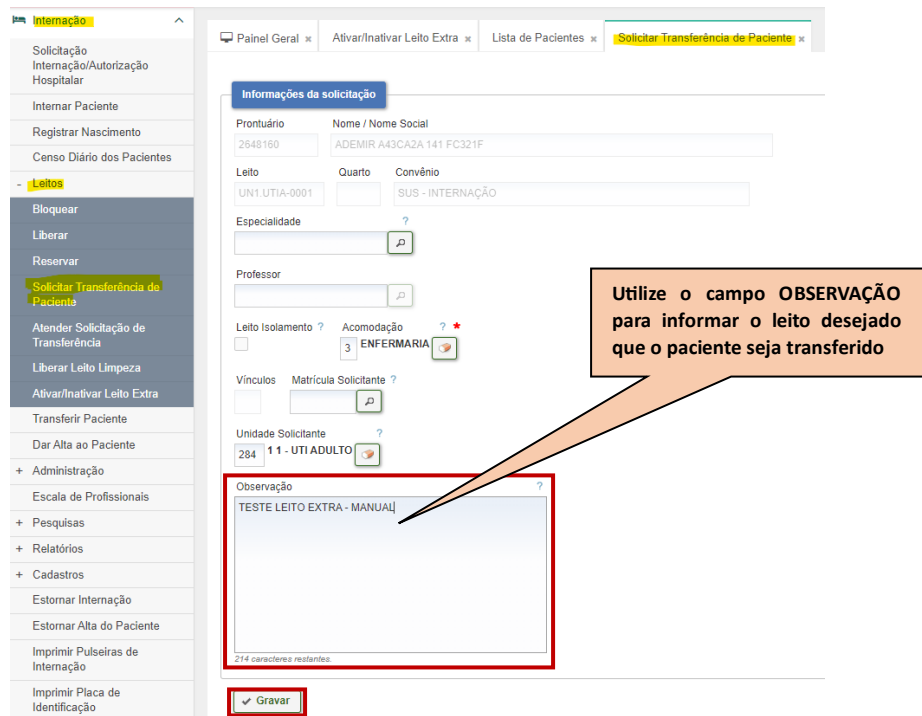

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

A solicitação realizada fica na situação “PENDENTE”.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 15 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tela Pesquisar Solicitação de Transferência de Pacientes

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

- Para cancelar a solicitação, clique no ícone de ação: “CANCELAR” ().
- Para visualizar a detalhe da solicitação, clique no ícone de ação: “DETALHAR” ().

4.3 Atender Solicitação de Transferência para um Leito Extra

A funcionalidade de Atender Solcitação de Transferência permanece inalterada, sendo mantida a possibilidade de atender a solicitação de transferência para qualquer tipo de leito, ou seja, o paciente pode ser transferido por essa funcionalidade para um leito do tipo não extra ou do tipo extra, conforme avaliação e processo interno de cada HUF.

Acesso a tela: **Internação -> Leitos -> Atender Solicitação de Transferência.**

Primeiramente, é preciso buscar a solicitação realizada.

Para isso utilize o filtro “SITUAÇÃO” com a opção “PENDENTE”. Essa pesquisa pode ser feita associando outros filtros presentes na tela. Depois clique no botão “PESQUISAR” ().

Tela Pesquisar Solicitação de Transferência

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 16 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Depois clique no ícone de ação “ATENDER OU VISUALIZAR SOLICITAÇÃO” ().

Tela Pesquisar Solicitação de Transferência

Pesquisar Solicitação de Transferência

Situação ?
Pendente

Data Solicitação ?

Prontuário ?

CRM ?

Especialidade ?

Unidade Funcional ?

Pesquisar
 Limpar

Ações	Situação	Data Solicitação	Acomod.	Infecção	Esp	Professor	Unidade Solic
	Pendente	22/10/2024 08:47	ENFERMARIA	Não	1RM		01 1 - UTI ADULTO
	Atender ou Visualizar Solicitação	5	LEITO	Não	TR		01 1 - UNIDADE DE TRANSPLANTES

- Para visualizar a detalhe da solicitação, clique no ícone de ação: “DETALHAR” ().
- Para cancelar a solicitação, clique no ícone de ação: “CANCELAR” ().

Agora, na tela de Atender Solicitações, utilize o campo LEITO CEDIDO para realizar a busca e selecionar o **LEITO EXTRA** ao qual o paciente deverá ser transferido.

Tela Pesquisar Solicitação de Transferência

Atender Solicitações

Leito Concedido *

UN1.UTIA-0006-EX	1 1 UTI ADULTO	DESOCUPADO
UN1.UTIA-0007	1 1 UTI ADULTO	DESOCUPADO
UN1.UTIA-0008	1 1 UTI ADULTO	DESOCUPADO

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Ao selecionar um **LEITO EXTRA** e exista algum LEITO NÃO EXTRA DESOCUPADO na mesma unidade funcional, o sistema sinaliza e orienta a internar de um leito do tipo não extra por meio de um pop up de orientação (

Transfira o paciente para um leito não extra disponível nesta unidade funcional.).

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 17 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Essa mensagem **“Transfira o paciente para um leito não extra disponível nesta unidade funcional.”** é um alerta não proibitivo, que aparece quando há um leito não extra desocupado na unidade.

A finalidade dessa mensagem é alertar e orientar o colaborador para internar em um leito não extra.

Contudo, a definição de transferir ou não para um **LEITO EXTRA**, permanece sob a responsabilidade de cada HUF mediante seus processos e fluxos internos.

Assim, após confirmar o leito cedido, clique no botão “GRAVAR” ().

Tela Atender Solicitação de Transferência

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

4.4 Efetivar a Solicitação de Transferência para um Leito Extra

Depois da solicitação atendida, conforme visto no item 4.3 Atender Solicitação de Transferência para um Leito Extra, o próximo passo é efetivar a solicitação atendida.

Acesso a tela: **Internação -> Leitos -> Atender Solicitação de Transferência.**

Utilize o filtro “SITUAÇÃO” com a opção “ATENDIDA” (1). Essa pesquisa pode ser feita associando outros filtros presentes na tela.


Clique no botão “PESQUISAR” () (2).

Depois clique no ícone de ação “TRANSFERIR” () (3).

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 18 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tela Pesquisar Solicitação de Transferência

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Como o leito cedido foi um LEITO EXTRA na tela de Atender Solicitação de Transferência aparecerá novamente um pop up sinalizando e orientando para transferir o paciente para um leito não extra ( Transfira o paciente em um leito não extra.).

Para confirmar a transferência clique no botão “GRAVAR” ().

Tela Atende Solicitação de Transferência

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 19 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Mensagem: [Transferência do Paciente IARA DB1917C7 realizada com sucesso.](#)

Tela Pesquisar Solicitação de Transferência

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

4.5 Liberar Leito Extra no Estado Reservado

Para o **LEITO EXTRA**, essa funcionalidade permite exclusivamente a mudança do estado de **RESERVADO** para **DESOCUPADO**, ou seja, para as situações em que o **LEITO EXTRA** estiver no estado **RESERVADO** e se desejar reverter para o estado anterior (**DESOCUPADO**) isso será possível mediante o acesso à essa tela.

Acesso a tela: **Internação -> Leitos -> Liberar.**

Utilize o filtro **LEITO** e selecione o **LEITO EXTRA** que está no estado/situação **RESERVA**.

Tela Liberar Leito

Leito	Andar/Ala/Descricao Unid. Funcional	Situação
UN1.108-0001	01 1 - ENFERMARIA DE TRANSPLANTE	Reserva
UN1.108-0002	01 1 - ENFERMARIA DE TRANSPLANTE	Bloqueado
UN1.112-0003	01 1 - ENFERMARIA DE TRANSPLANTE	Bloqueado
UN1.UTIA-0006-EX	01 1 - UTI ADULTO	Reserva
UN1.UTIC-0001	01 1 - UTI CORONARIANA	Reserva


Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 20 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Preencha do campo Nova Situação com a única opção existente: “DESOCUPADO” (1) e clique no botão “LIBERAR” () (2).

Aparecerá um pop up e caso realmente deseje alterar o estado/situação do **LEITO EXTRA** de “RESERVADO” para “DESOCUPADO”, clique no botão “SIM” (), caso contrário clique no botão “NÃO” ().

Tela Liberar Leito

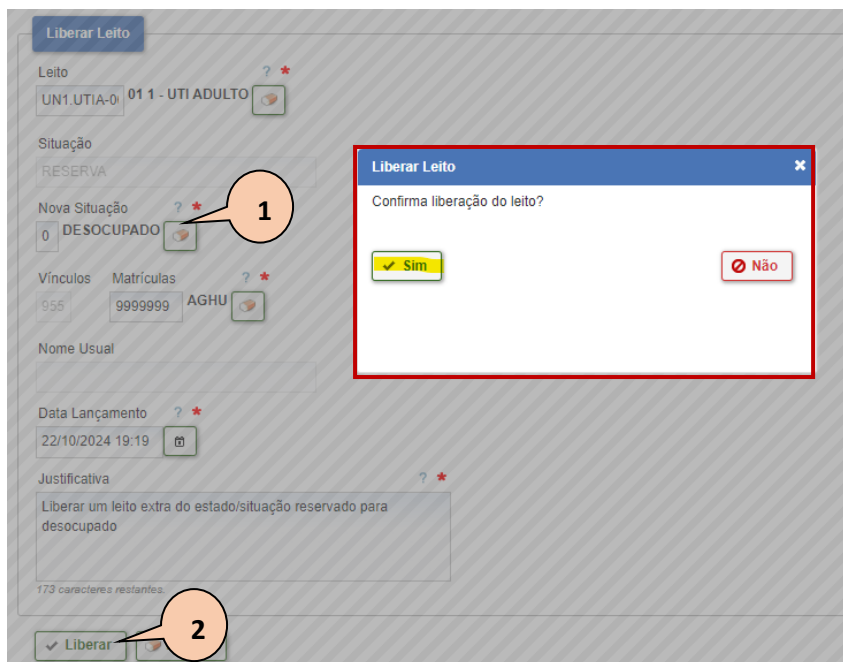

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Mensagem: **LEITO UN1.UTIA-0006-EX liberado com sucesso!**

Tela Liberar Leito



Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 21 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Na tela do Censo é possível visualizar o **LEITO EXTRA** com o estado/situação “DESOCUPADO”.

Tela Censo Diário dos Pacientes

Ações	Quarto	Prontuário	Nome / Nome Social / Situação	Dt Int	Esp
	UN1.UTIA-0001		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0002	9402751	LEONOR E4 551 FC321F	06/09	1RM
	UN1.UTIA-0003		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0004		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0005	9490335	IARA DB1917C7 88E007	21/09	1RM
	UN1.UTIA-0006-EX		DESOCUPADO		

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

5. OUTRAS FUNCIONALIDADES

5.1 Internação em um Leito Extra

A funcionalidade de internar paciente não sofreu alteração, sendo mantida a possibilidade de realizar o internamento do paciente em qualquer tipo de leito, inclusive o **LEITO EXTRA**.

Dessa forma, na tela de internar o paciente, por qualquer caminho (módulo pacientes ou módulo internação), durante a pesquisa de leitos, o **LEITO EXTRA** aparecerá no filtro de busca, assim como ocorre com um leito do tipo não extra, viabilizando o internamento do paciente nesse tipo de leito desde que esteja ativo e desocupado, como já é a regra hoje para um leito não extra.

Tela Internar – Acesso pelo ícone de ação: “INTERNAR” pelo Módulo Pacientes

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 22 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Após selecionar o leito, no exemplo um Leito Extra, clique no botão “PESQUISAR” ().

Tela Internar – Acesso pelo ícone de ação: “INTERNAR” no Módulo Pacientes

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Depois clique no ícone de ação “INTERNAR” ().

Ações	Leito	Andar/Ala	Clínica	Acomodação	Sexo Ocup.	Sexo Determ.	testes
	UN1.UTIA-E-EX	1/1	NÃO SE APLICA	LEITO	Feminino	Qualquer	testes

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.


Para essa situação, ao selecionar um **LEITO EXTRA** e exista algum leito não extra desocupado na mesma unidade funcional, o sistema sinaliza e orienta a internar de um leito do tipo não extra por meio de um pop up de orientação (**Interne o paciente em um leito não extra.**).

Essa mensagem “**Interne o paciente em um leito não extra**” é um alerta não proibitivo, que aparece quando há um leito não extra desocupado na unidade. A finalidade dessa mensagem é alertar e orientar o colaborador para internar em um leito não extra.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 23 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Contudo, a definição de internar ou não em um **LEITO EXTRA**, permanece sob a responsabilidade de cada HUF mediante seus processos e fluxos internos.

Tela Internar – Acesso pelo ícone de ação: “INTERNAR” no Módulo Pacientes

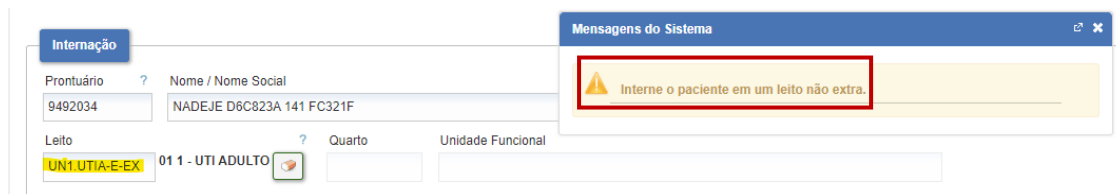

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Visando otimizar o processo de internação, além das telas/atalhos existentes dentro dos módulos Pacientes e Internação, também foi incluso um atalho que dá acesso à tela de internar paciente na tela Ativar/Inativar Leito Extra.

Tela Ativar/Inativar Leito Extra



Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

5.2 Transferir de um Leito não Extra para um Leito Extra

A transferência direta de paciente por meio da tela e/ou atalhos de transferir paciente foi mantida inalterada. Dessa forma, é possível realizar transferência de um paciente internado na unidade para um **LEITO EXTRA** e vice-versa, bem como transferir um paciente internado de um leito do tipo não extra para um **LEITO EXTRA** e vice-versa.

Assim como ocorre na funcionalidade de internar paciente, na tela de transferir o paciente, o **LEITO EXTRA** aparece no filtro de pesquisa no campo: “LEITO”, permitindo a transferência do paciente para qualquer tipo de leito.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 24 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão:	Próxima revisão:
		21/10/2024	21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tela Transferir Paciente pelo ícone de ação “TRANSFERIR” no Censo Diário dos Pacientes

Dados da Internação

Prontuário: 848072/5 | Nome / Nome Social: ANTONIO 8552D8 4F8D8CF
 Data Internação: 11/09/2024 09:56 | Convênio: SUS - INTERNAÇÃO
 Leito: UN1.UTIA-0010 | Quarto: | Unidade: |
 Sigla: URL | Especialidade: UROLOGIA

Transferir

Leito: UN1.UTIA-E-EX | Quarto: DESOCUPADO | Unidade: 01 1 - UTI ADULTO

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Para essa situação, ao selecionar um **LEITO EXTRA** e exista algum leito não extra desocupado na mesma unidade funcional, o sistema sinaliza e orienta a internar de um leito do tipo não extra por meio de um pop up de orientação (**Interne o paciente em um leito não extra.**).

Essa mensagem “**Interne o paciente em um leito não extra**” é um alerta não proibitivo, que aparece quando há um leito não extra desocupado na unidade. A finalidade dessa mensagem é alertar e orientar o colaborador para internar em um leito não extra.

Tela Transferir Paciente

Leito: UN1.UTIA-0010 | Quarto: | Unidade: |
 Sigla: URL | Especialidade: UROLOGIA

Transferir

Leito: UN1.UTIA-E-EX | Quarto: 01 1 - UTI ADULTO | Unidade: |

Especialidade: UROLOGIA

Professor: 11549 FRANSBER RONDINELLE ARAUJO RODRIGUES

Selecione a data e hora da transferência: 22/10/2024 13:45

Mensagens do Sistema

Interne o paciente em um leito não extra.

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 25 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Mensagem: **Transferência do paciente ANTONIO 8552D8 4F8D8CF realizada com sucesso.**

Tela Censo Diário dos Pacientes

Ações	Quarto	Prontuário	Nome / Nome Social / Situação	Dt Int	Esp
	UN1.UTIA-0001		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0002		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0003		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0004		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0005		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0006-EX	9490335	IARA DB1917C7 89E007	21/09	1RM
	UN1.UTIA-0007		DESOCUPADO		
	UN1.UTIA-0				
	UN1.UTIA-0			06/09	1RM
	UN1.UTIA-0				
	UN1.UTIA-D			19/09	1RM
	UN1.UTIA-E-EX	8480725	ANTONIO 8552D8 4F8D8CF	11/09	URL
	UN1.UTIA-S-EX	9311408	ROSEMEIRE F743F E4 364CA D7E16E7	28/09	2TR

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

5.3 Transferir de um Leito Extra para um Leito não Extra

O processo de transferência de um paciente que está em um **LEITO EXTRA** para um **LEITO NÃO EXTRA**, por meio dos atalhos e/ou telas de TRANSFERIR PACIENTE, é mesmo mostrado no item 5.2 Transferir de um Leito não Extra para um Leito Extra.

Todavia, toda vez que ocorre uma transferência do paciente de um **LEITO EXTRA** para um **LEITO NÃO EXTRA**, o **LEITO EXTRA** fica automaticamente na situação “**INATIVO**” e com o estado “**DESOCUPADO**”.

Assim, para poder utilizar esse leito novamente é necessário ativá-lo (vide item 4.1 - Ativar/Inativar Leito).

Importante salientar que esse processo de inativação automática do **LEITO EXTRA** também ocorre quando é realizada a alta administrativa de um paciente que está em **LEITO EXTRA**.

ATENÇÃO!!

COMO REGRA: 1 – Toda transferência ou alta de um paciente que está **LEITO EXTRA** gera a inativação automática desse **LEITO EXTRA** com o estado **DESOCUPADO**.

2 - A sua ativação ocorre em outra tela (vide item 4.1 – Ativar/Inativar Leito Extra).

3 – Não é possível deixar um **LEITO EXTRA** no estado/situação **LIMPEZA**.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 26 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

5.4 Visualização do Leito Extra em Outras Telas Assistenciais

Conforme descrito no item 3.3 Leito Extra, os cadastros dos **LEITOS EXTRAS** e/ou alteração de leitos para o tipo **EXTRA**, quando realizados, apresenta um sufixo – **EX**, objetivando trazer a visualização e melhor gestão desse tipo de leito para todos que utilizam o sistema para os processos assistenciais.

Dessa forma, as principais telas, tais quais: Censo, Lista de Pacientes (módulos prescrição médica, de enfermagem e multiprofissional e módulo enfermagem/controles), Dispensação de Medicamentos, mantêm a nomenclatura do **LEITO EXTRA**, ou seja, com o sufixo – **EX**.

Tela Censo Diário dos Pacientes – Módulo Internação

Ações	Quarto	Prontuário	Nome / Nome Social / Situação	
	UN1.UTIA-0001	2648160	ADEMIR A43CA2A 141 FC321F	1
	UN1.UTIA-0002		DESOCUPADO	
	UN1.UTIA-0003		DESOCUPADO	
	UN1.UTIA-0004		DESOCUPADO	
	UN1.UTIA-0005		DESOCUPADO	
	UN1.UTIA-0006-EX	9490335	IARA DB1917C7 89E007	2
	UN1.UTIA-0007		DESOCUPADO	

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tela Lista de Pacientes - Módulo Prescrição Médica

Local	Nome / Nome Social	Idade	Prontuário	Responsável	Dt. Atend.	Perm.						
LUN1.UTIA-0001	ADEMIR A43CA2A 141 FC321F	71	2648160	LEITO REGULADO	11/09/24 15:59	40						
UN1.UTIA-0006-EX	IARA DB1917C7 89E007	38	9490335	LEITO REGULADO	21/09/24 08:37	31						
LUN1.UTIA-0009	LEONOR E4 551 FC321F	81	9402751	LEITO REGULADO	06/09/24 08:06	48						

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 27 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão: 21/10/2026
		Versão: 1.0	

Tela Dispensação de Medicamentos - Módulo Farmácia

Fonte: Ambiente de homologação AGHU X, Versão: 10.65.24-hotfixes.15304 atualizada em 15/10/2024 17:38.

6. REGRAS GERAIS

Como visto durante a leitura desse manual o **LEITO EXTRA** e a Unidade Funcional apresentam algumas regras. Assim, segue abaixo essa listagem:

1. As Unidades Funcionais (UF's) precisam ter os campos FINALIDADE E TIPO revisitados e preenchidos corretamente.
2. A classificação do **LEITO EXTRA** deve seguir as orientações do Manual de Conceitos de Nomenclaturas de Leitos Hospitalares da Ebserh/2017.
3. Embora não deva ser rotina, é possível editar o cadastro do **LEITO EXTRA** alterando para o **LEITO NÃO EXTRA** e vice-versa.
4. Para editar um **LEITO NÃO EXTRA** alterando para o **LEITO EXTRA**, é preciso que o **LEITO NÃO EXTRA** esteja com estado: **DESOCUPADO**.
5. Todo **LEITO EXTRA** criado ou alterado de **LEITO NÃO EXTRA** para **LEITO EXTRA** ele fica com a situação: **INATIVO** e estado: **DESOCUPADO**.
6. A ativação de um **LEITO EXTRA** é feita pela tela Ativar/Inativar Leito Extra.
7. No ambiente de produção, além do perfil: **SUPER** tem o perfil: **LIBERAR_LEITO_EXTRA**.
8. Um **LEITO EXTRA** pode apresentar as seguintes situações/estado:
 - I. Situação: **INATIVO** e Estado: **DESOCUPADO** – Quando criado ou alterado na tela Ativar/Inativar Leito extra, também quando realizada alta ou transferência desse leito.
 - II. Situação: **ATIVO** e Estado: **DESOCUPADO** - Na tela Ativar/Inativar Leito extra
 - III. Situação: **ATIVO** e Estado: **OCUPADO** – Mediante internação ou transferência para esse leito.

Tipo do Documento:	MANUAL	ME.CDSI.020 – Página 28 de 28	
Título do Documento:	FUNCIONALIDADE LEITO EXTRA	Emissão: 21/10/2024	Próxima revisão:
		Versão: 1.0	21/10/2026

- IV. Situação: **ATIVO** e Estado: **RESERVA** – este apenas por meio das funcionalidades solicitar e atender solicitação de transferência.
9. Para alterar o estado **RESERVA** do **LEITO EXTRA** para **DESOCUPADO**, apenas pela tela **LIBERAR**.
 10. Não é possível atribuir os estados de: **LIMPEZA**, **BLOQUEIO** (qualquer tipo), **DESATIVADO**, **INFORMATIVO** para um **LEITO EXTRA**.
 11. É possível realizar transferência de paciente de um **LEITO EXTRA** para um **LEITO NÃO EXTRA** e vice-versa, bem como a transferência de um **LEITO EXTRA** para **UNIDADE FUNCIONAL** e vice-versa.
 12. Ao realizar a transferência de paciente de um **LEITO EXTRA** para um **LEITO NÃO EXTRA** ou para **UNIDADE FUNCIONAL** a situação e o estado do leito extra são alterados automaticamente para a Situação: **INATIVO** e Estado: **DESOCUPADO**.
 13. É possível realizar internações em um **LEITO EXTRA**.
 14. É possível estornar a alta de um paciente que está em **LEITO EXTRA** desde que esteja desocupado.