


1. INDICADORES E ÍNDICES

1.1. Número de Documentos Técnicos Elaborados

O Número de documentos técnicos elaborados no ano de 2023 é igual a oito (08), conforme descrito no gráfico 1. Foi realizado ainda um (01) suporte técnico , via SEI a Comissão de Padronização de Material Médico-hospitalar (CPMMH).

Gráfico 1 – Documentos Técnicos elaborados pela CTP-NTAS do HU-UFGD/Ebserh no ano de 2023. Dourados, 2023

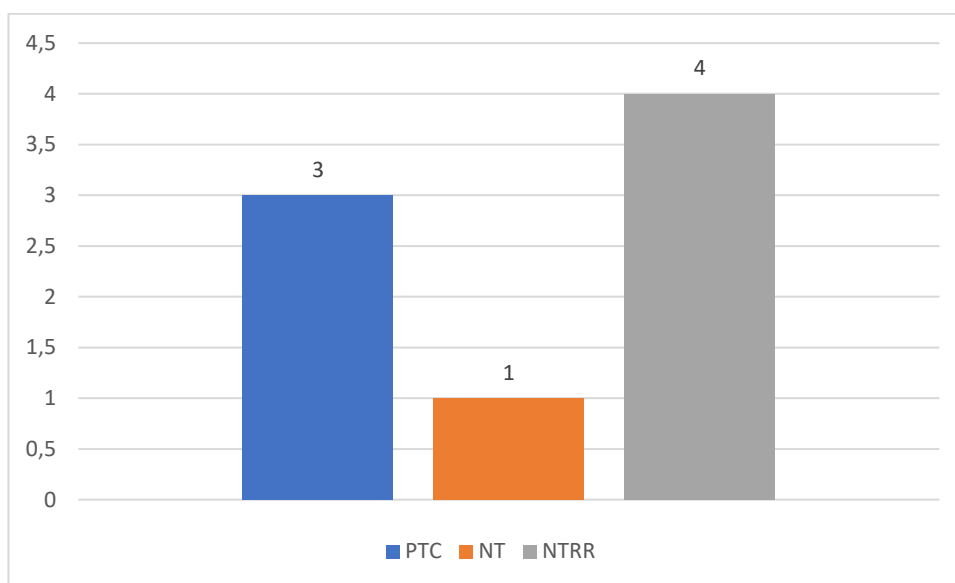

Legenda: PTC=Protocolo Técnico- Científico; NT= NotaTécnica; NTRR= Nota Técnica de Revisão Rápida;

Fonte: Próprio autor, 2023

Cabe ressaltar que , conforme especificado na ficha do Indicador, este pode apresentar um valor inferior ao esperado quando no momento da coleta e análise dos dados houver estudo de ATS demandado, mas não finalizado no período de análise. Isso é uma limitação e pode gerar um viés de interpretação do indicador.

Visando minimizar esse viés, e considerando o tempo de elaboração dos documentos, as solicitações que foram realizadas até 60 dias antes do final do ano vigente, será computado no ano posterior.


Assim, a NTRR que está em andamento não foi computada para o ano de 2023.

1.2. Índice de Hora-homem de capacitação em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e Prática de Saúde Baseada em Evidências (PSBE)

Conforme última recomposição, a CTP-NATS conta com 14 membros. Todavia o índice relacionado a horas-homem considerou para fins de cálculo apenas 13 membros, uma vez que um dos membros entrou em outubro e não teve tempo hábil para participar de capacitações.

Assim, o índice de horas-homem no ano de 2023 foi de **56,46 horas** com variação de 8 a 201 horas, como pode ser observado no gráfico 2.

Gráfico 2 – Distribuição de horas de capacitação por membro da CTP-NATS do HU-UFGD/Ebserh no ano de 2023. Dourados, 2023.

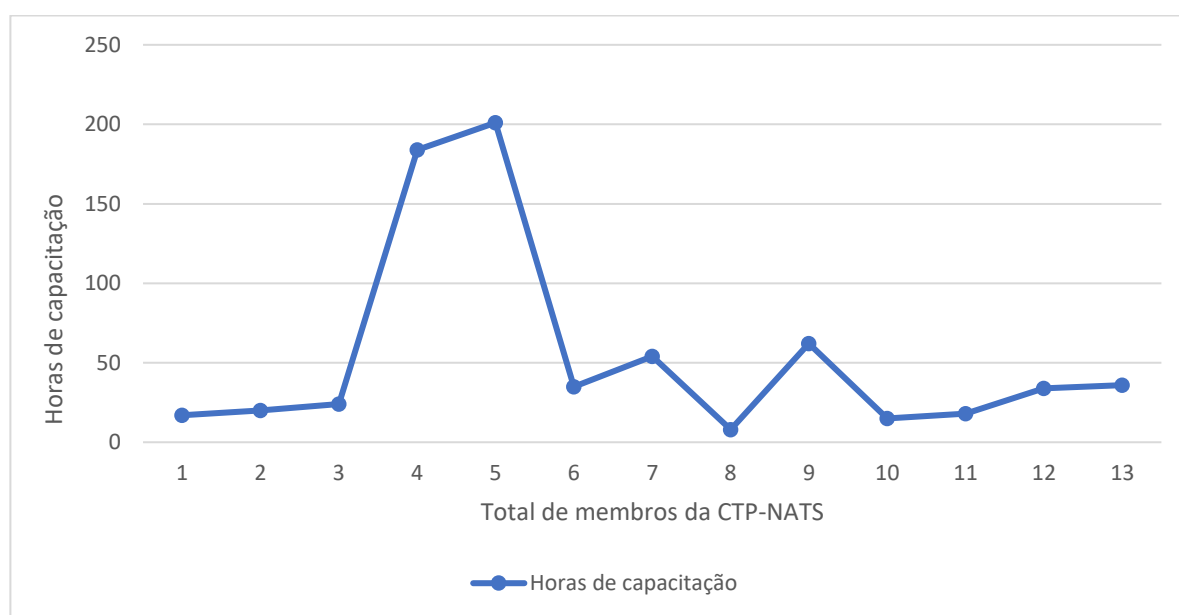


Fonte: Próprio autor, 2023

1.3. Prazo de Resposta dos Documentos Técnicos Elaborados

Os prazos de resposta dos documentos técnicos elaborados são estabelecidos pelo POP.UGITS.CTPNATS.001, onde a CTP-NATS tem o prazo de 45 dias prorrogáveis por igual período para elaboração de Protocolo Técnico-científico (PTC) e 20 dias prorrogável por igual período para elaboração de Nota Técnica de Revisão Rápida (NTRR).

Dos oito (08) documentos técnicos elaborados, sete (07) tiveram taxa de resposta fora do prazo (87,5%). Apenas uma (01) NTRR foi respondida dentro do prazo estipulado (12,5%), em até 40 dias, devido ao desenho metodológico adotado considerando a demanda, que não envolveu revisão em base de dados (Gráfico 3 e Gráfico 4).

Gráfico 3 – Tempo de resposta das Notas Técnicas de Revisão Rápida elaboradas em 2023. Dourados, 2023.

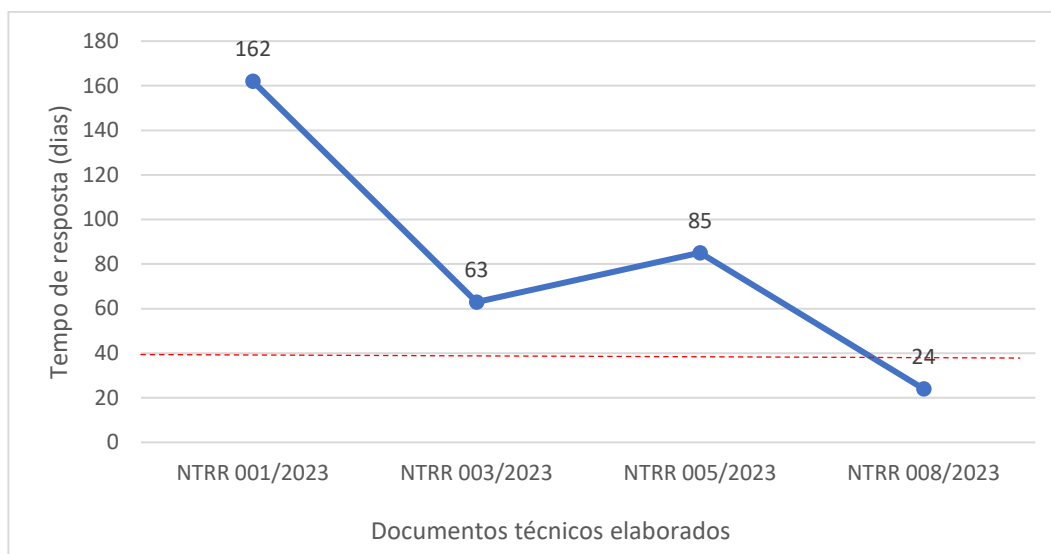


Legenda:

----- Prazo máximo para resposta (40 dias); NTRR = Nota Técnica de Revisão Rápida.

Obs: NTRR 002/2023 foi alterada em PTC; a NTRR 004/2023 foi cancelada, uma vez que houve apenas suporte técnico à comissão de Padronização de Material médico-hospitalar; a NTRR 006/2023 foi alterada para PTC; a NTRR 007/2023 ainda está em fase de elaboração.

Fonte: próprio autor, 2023.

Gráfico 3 – Tempo de resposta das Notas Técnicas e Protocolos Técnicos – científicos elaborados em 2023. Dourados, 2023

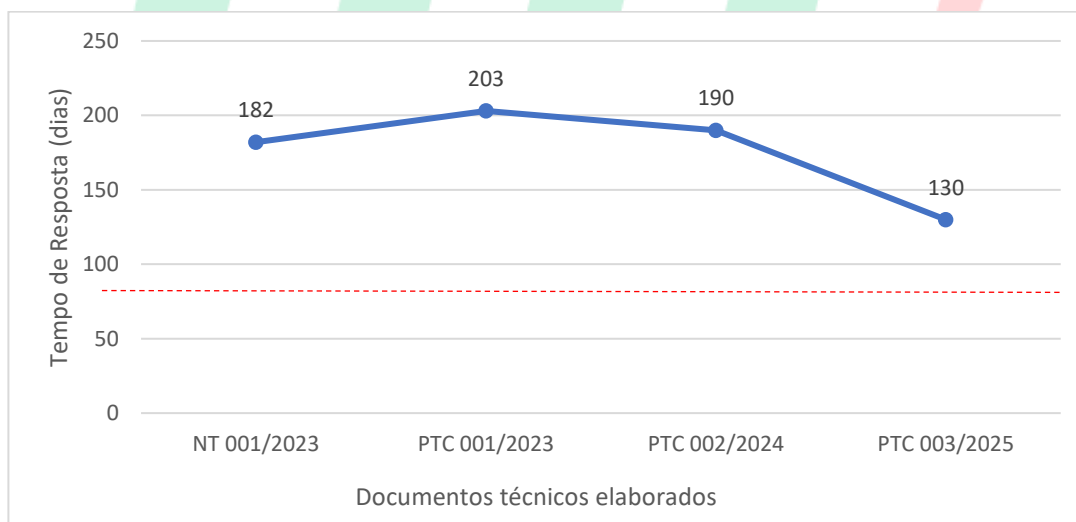

Legenda:

----- Prazo máximo para resposta (90 dias)

Obs: NT = Nota Técnica; PTC = Protocolo Técnico-científico

Fonte: próprio autor, 2023.

Cabe ressaltar que o fator que impacta diretamente no prazo de resposta dos documentos relaciona-se com a maturidade da Comissão e ausência de carga-horária para que os membros possam dedicar-se às atividades.

2. ELABORAÇÃO

Ellen Daiane Biavatti de Oliveira Algeri – Presidente da CTP-NATS	Data: 12/12/2022
---	------------------

