


SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo do Documento	FLUXO	FLX.UTR.003 – Página 1/2	
Título do Documento	RETIRADA DE DUPLO J PARA PACIENTES DO TRANSPLANTE RENAL SUSPEITOS OU CONFIMADOS DE COVID-19.	Emissão: 20/04/2020	Próxima revisão: 20/04/2022
		Versão: 1	

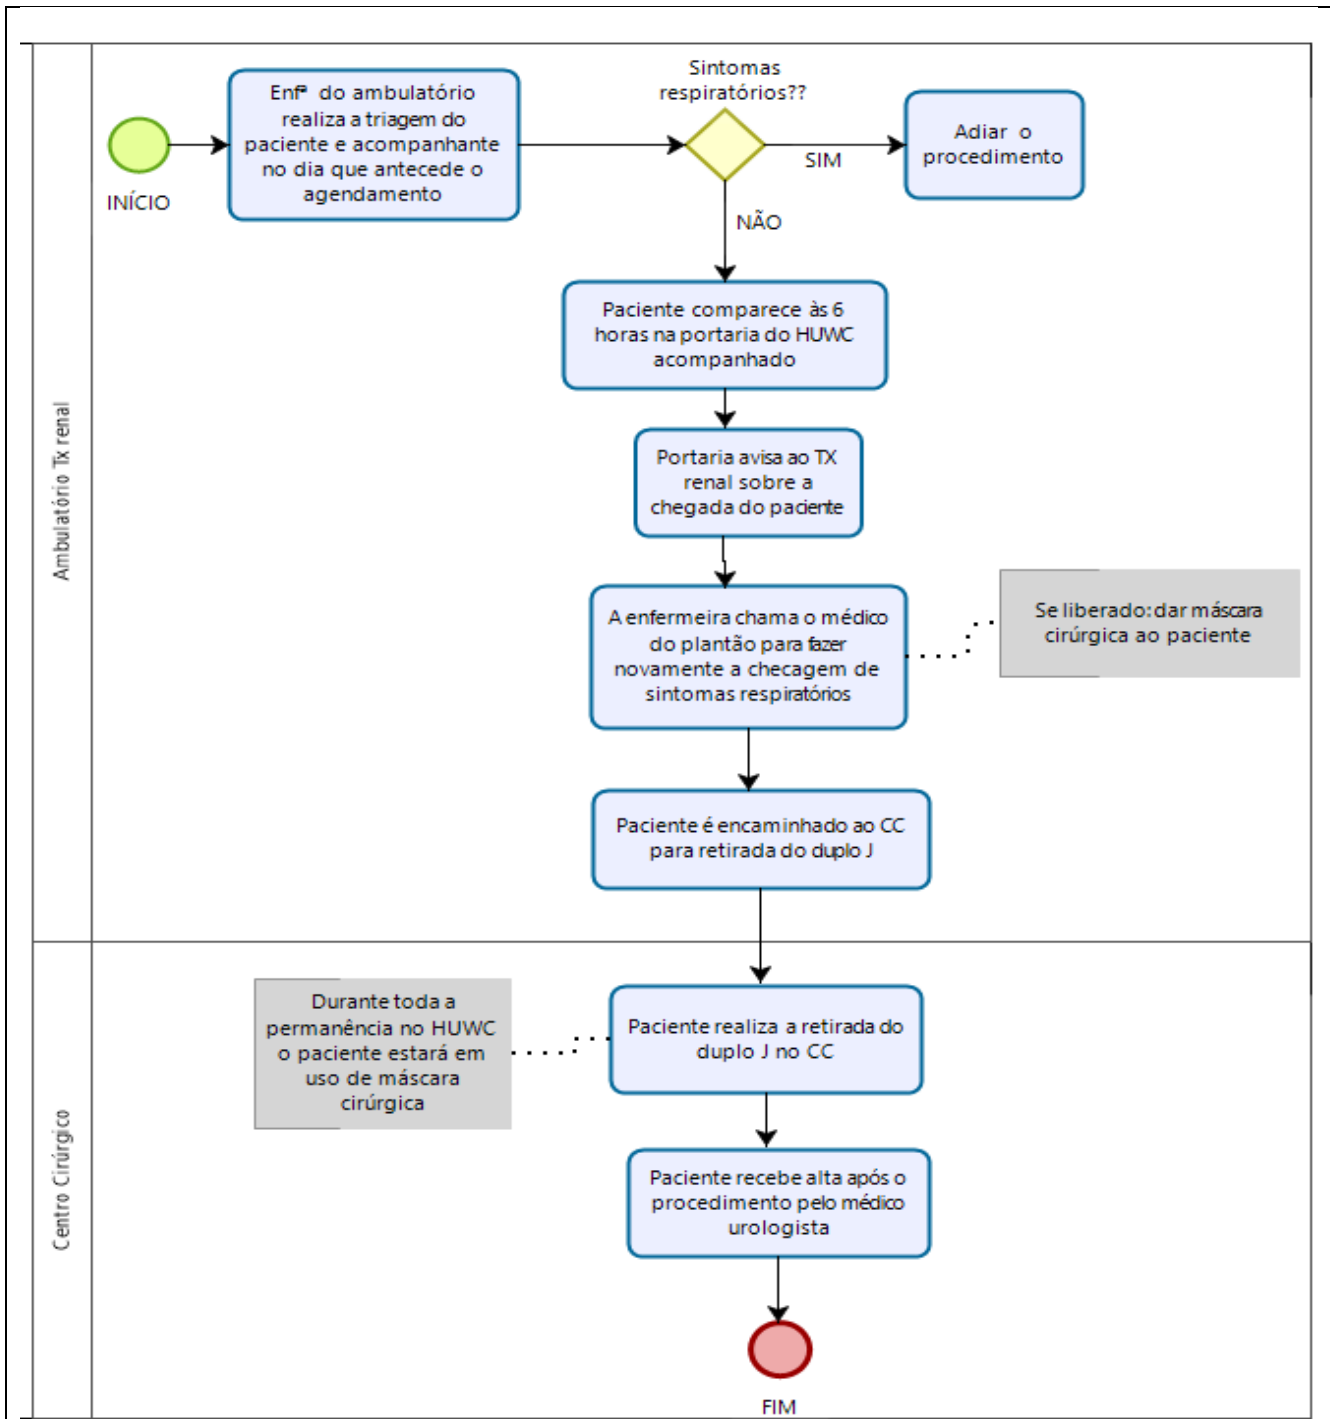

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>FLUXO</b>	FLX.UTR.003 – Página 2/2	
Título do Documento	<b>RETIRADA DE DUPLO J PARA PACIENTES DO TRANSPLANTE RENAL SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19.</b>	Emissão: 20/04/2020	Próxima revisão: 20/04/2022
		Versão: 1	

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

<p>Elaboração:</p> <p>Saionara Leal Ferreira, Enfermeira Assistencial</p> <p>Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, Enfermeira Assistencial</p> <p>Dra Cláudia Maria Costa de Oliveira, Médica.</p>	20/04/2020
<p>Análise:</p> <p>Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, Coordenadora do Serviço de Avaliação da Qualidade- HUWC</p>	20/04/2020
<p>Aprovação:</p> <p>Dra Cláudia Maria Costa de Oliveira, Chefe médica do transplante Renal.</p>	20/04/2020
<p>Validação:</p> <p>Dra Ruth Maria Oliveira de Araújo, Chefe substituta do Setor de Controle de infecção Hospitalar.</p>	20/04/2020