

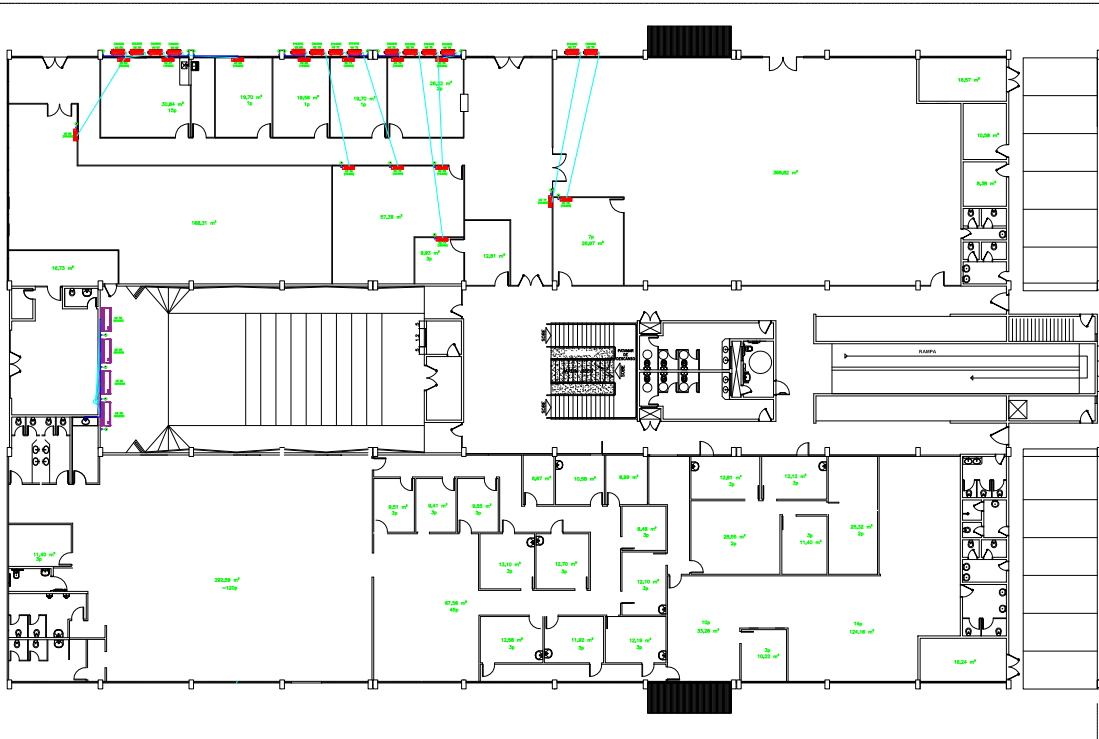



SEM ESCALA




SEM ESCALA




SEM ESCALA



SEM ESCALA



SEM ESCALA



SEM ESCALA

2	VENEZIANA, TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 200 X 300MM, REFERÊNCIA: TROX AWK	22
1	INSULFADOR DE AR PARA RENOVACÃO DE AR, 95 M3/H, FILTRO G4/M5, REFERÊNCIA: SIGFLUX SPLITVENT	22
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.

LISTA DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

LEGENDA	
	DUTO PVC - INSULFAMENTO DE AR
	DUTO FLEXÍVEL ALUMÍNIO
	VENEZIANA - TOMADA DE AR EXTERNA - REFERÊNCIA: TROX AWK
	REGULADOR DE VAZÃO REDONDO

GERÊNCIA EXECUTIVA DE PALMAS/TO


ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


AUTOR DO PROJETO:

RESP. PELA EXEC. DA OBRA:

		PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS	
OBRA:	AR CONDICIONADO - GEX PALMAS/TO	DATA:	
ENDEREÇO:	AV NS-1 201 SUL, CONJ. 02 LOTE 05, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO	M2:	
AUTOR DO PROJETO BÁSICO:	NATHAN COSTA ALVES SOUZA PROJ. 100000000	AUTOR DO PROJETO EXECUTIVO:	
DATA:	INDICADA	ASSINATURA:	PROJETO:
		AR COND	01/02
		JULHO/2024	

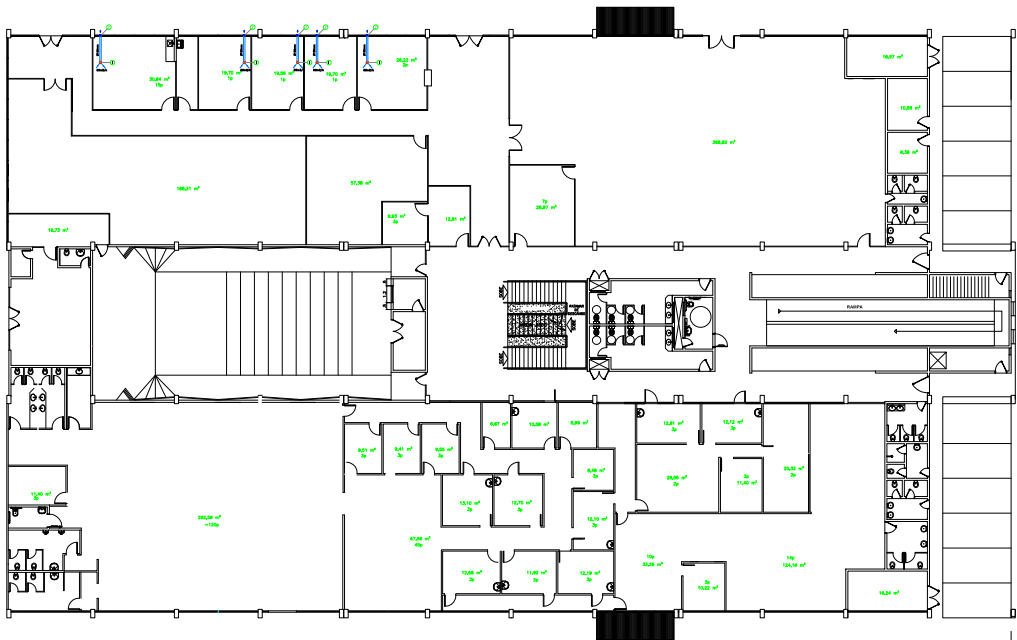

INSUFLADOR SPLITVENT - DETALHE DA INSTALAÇÃO

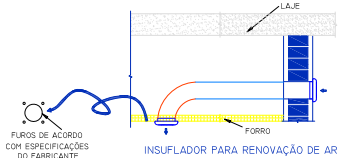

INSUFLADORES

A RENOVACÃO DE AR DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE INSUFLAMENTO, LOGO OS INSUFLADORES SERÃO INSTALADOS DE FORMA QUE O FLUXO DO AR CORRA DE FORA PARA DENTRO.

O DUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM PVC, NO DIÂMETRO INDICADO, INSTALADO ACIMA DO FORRO E FIXADO NA LAJE, SENDO QUE NA PARTE FINAL DO RAMAL DEVERÁ SER FORNECIDO DUTO FLEXÍVEL NA INTERLIGAÇÃO COM O INSUFLADOR INDIVIDUAL, OU COM O REGULADOR DE VAZÃO, QUE SERÁ INSTALADO E FIXADO NO FORRO.

2	INSUFLADOR DE AR PARA RENOVACÃO DE AR, 93 MM, FILTRO GATPE, REFERÊNCIA: SPLITVENT	01
1	REGULADOR DE VAZÃO DE AR 80MM, REFERÊNCIA: SPLITVENT	01
120M	DESCRIÇÃO	2200001

LISTA DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

LEGENDA	
	DUTO PVC - INSUFLAMENTO DE AR
	DUTO FLEXÍVEL ALUMÍNIO
	VENEZIANA - TORADA DE AR EXTERNA - REFERÊNCIA: TROX AIRK
	REGULADOR DE VAZÃO REDONDO

GERÊNCIA EXECUTIVA DE PALMAS/TO

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AUTOR DO PROJETO:

RESP. PELA EXEC. DA OBRA:

		PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS	
OBRA: RENOVACÃO DE AR - GEX PALMAS/TO		M2	
ENDEREÇO: AV NS-1 201 SUL CONJ. 02 LOTE 05, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO			
AUTOR DO PROJETO BÁSICO: NATHAN COSTA ALVES SOUZA PROJ. 14/000000-0		AUTOR DO PROJETO EXECUTIVO:	
TÍTULO: INDICADA		PROPOSTA:	
DATA: JULHO/2024		AR COND	
		02/02	