


Andar Térreo

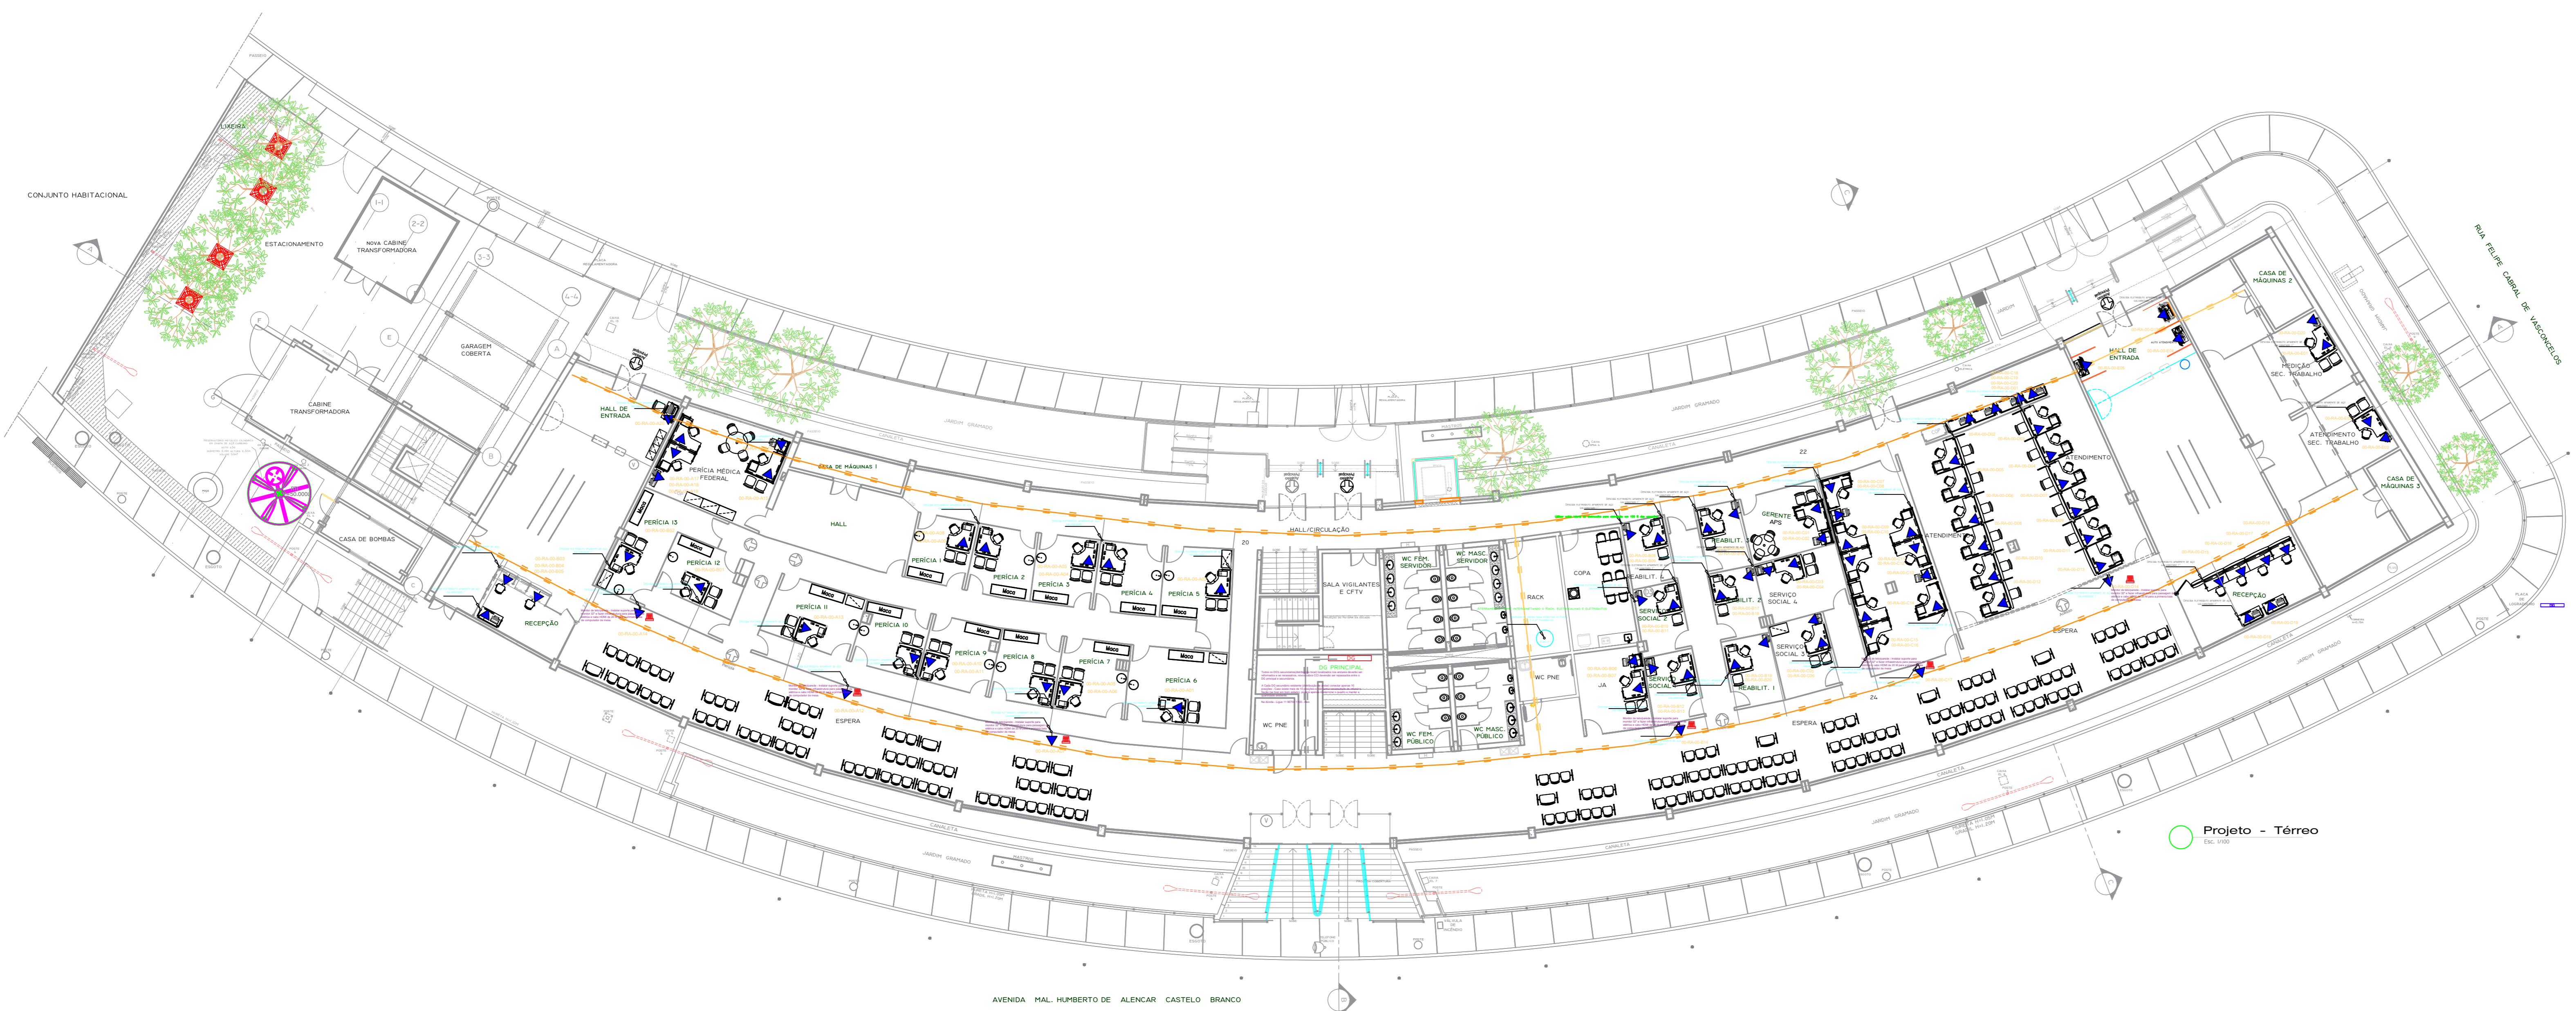

LEGENDA

	PAINEL EMBUTIDO NA PAREDE
	Keystone RJ-45 Rede/Telefonia
	TUBULAÇÃO OU CANALETA QUE DESCE
	ELETRODUTO DE AÇO GAL EXCLUSIVO PARA TELEFONIA - Sobre a terra 3"
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 1 "
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2 "
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 2"
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 3"
	ELETROCALHA LISA DE 100X50 mm
	ELETROCALHA LISA DE 150X50 mm

**Importante: Materiais de rede a serem utilizados:
FURUKAWA**

GARANTIA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO LÓGICA DE 10 ANOS

ADVERTÊNCIA:

- O instalador da rede lógica deverá ser certificado pelo fabricante para aquisição dos produtos e acessórios para que o mesmo seja capaz de emitir o certificado de garantia estendida pelo fabricante de no mínimo 10 anos.

Portanto, o instalador é o único autorizado a adquirir todos os componentes diretamente do fabricante, sendo esse o requisito essencial para a emissão da garantia

Instalação física seguir padrão ABNT – NBR 14565 – (Cabeamento estruturado): define as premissas básicas para instalações e ABNT – NBR 16415 – (Infra-estrutura): define as premissas básicas para combinação e conexões para o sistema de cabeamento estruturado.

FEITOS DUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø1" (GAI VANIZADO)

- TODOS OS EQUIPAMENTOS (CABOS, PACTH PANEL, TOMADAS) DO CABEAMENTO
FUTURADO SÃO DE CATEGORIA 6 LSZH COM CERTIFICAÇÕES ETL Verified, ETL 6

O RACK E A BARRA DE TERRA DO QUADRO ELÉTRICO DEVERÃO SER
ELICITADOS COM CARROS DE 16mm³ 350V ATRAVÉS DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO.

- A FIM DE EVITAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS DEVERÁ HAVER
ARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CIRCUITOS ELÉTRICOS E DE CABEAMENTO
RUTURADO QUE CAMINHAM PARALELAMENTE.

OS CABOS INSTALADOS NA VERTICAL DEVERÃO SER AMARRADOS E FIXADOS NA
TROCALHA, COM NO MÍNIMO DUAS AMARRAÇÕES POR VÃO DE SUBIDA E

TODAS AS IMPRESSORAS DEVERÃO POSSUIR PONTO DE CONEXÃO DE REDE

- AVES DE CONDULETES INSTALADOS NAS PAREDES
INTERCONECTAR O RACK, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS NA MESMA MALHA DE
ARRAMENTO - UTILIZAR CABO 16 MM² E PONTO ESPECÍFICO DE TERRA DO QUADRO

UTILIZAR SAIDA LATERAL APROPRIADA PARA CONEXÃO DAS ELETROCALHAS E

- ELETROCALHA PERFURA SEM TAMPA - UTILIZAR TAMPAS SOMENTE NA DESCIDA
DEIXAR CORRA DE CARO DE 3 METROS ABAIXO DO PAINEL

SÃO INICIAL		
CRIÇÃO	/ RESPONSÁVEL	/ DATA
	<p><u>PREVIDÊNCIA SOCIAL</u></p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</p>	
APS GUARULHOS		ÁREA APS:
AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELHO BRANCO, 930, GUARULHOS/SP		
A: ALEX PINTO	ESTAGIÁRIOS:	
DA	ASSUNTO:	PRANCHAS:
023	REDE PLANTA TÉRREO A CONSTRUIR	□ 1/04