



AUTOAVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

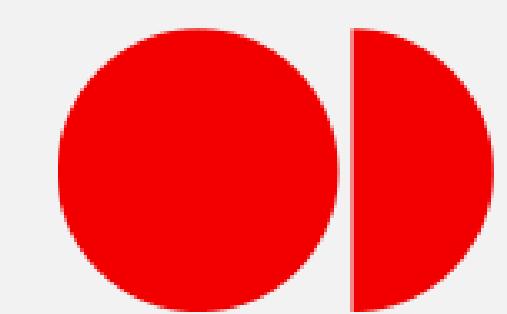

iber|museos
|museus

| museus mais acessíveis

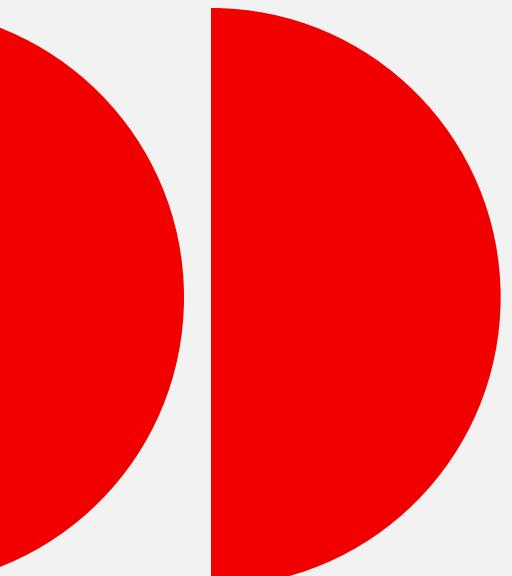

Ibermuseus - Museus mais acessíveis

Autoavaliação da acessibilidade da sua Instituição


Este questionário é um instrumento de diagnóstico do Observatório Ibero-Americano de Museus com o qual se busca avaliar a acessibilidade das instituições museológicas.

Desta forma, o Programa Ibermuseus coloca à sua disposição uma ferramenta que possibilita a autoavaliação da acessibilidade dos museus.

Entre usando o link:

<http://diagnosticos.ibermuseos.org/pt-br/accounts/login/>

O primeiro a fazer é clicar em **INSCREVA-SE** na parte superior da página, criar um login (com seu e-mail) e uma senha (que deve conter pelo menos 8 caracteres entre letras e números). Ou, se você já tem um login em Ibermuseus, apenas entre com seu e-mail e sua senha.

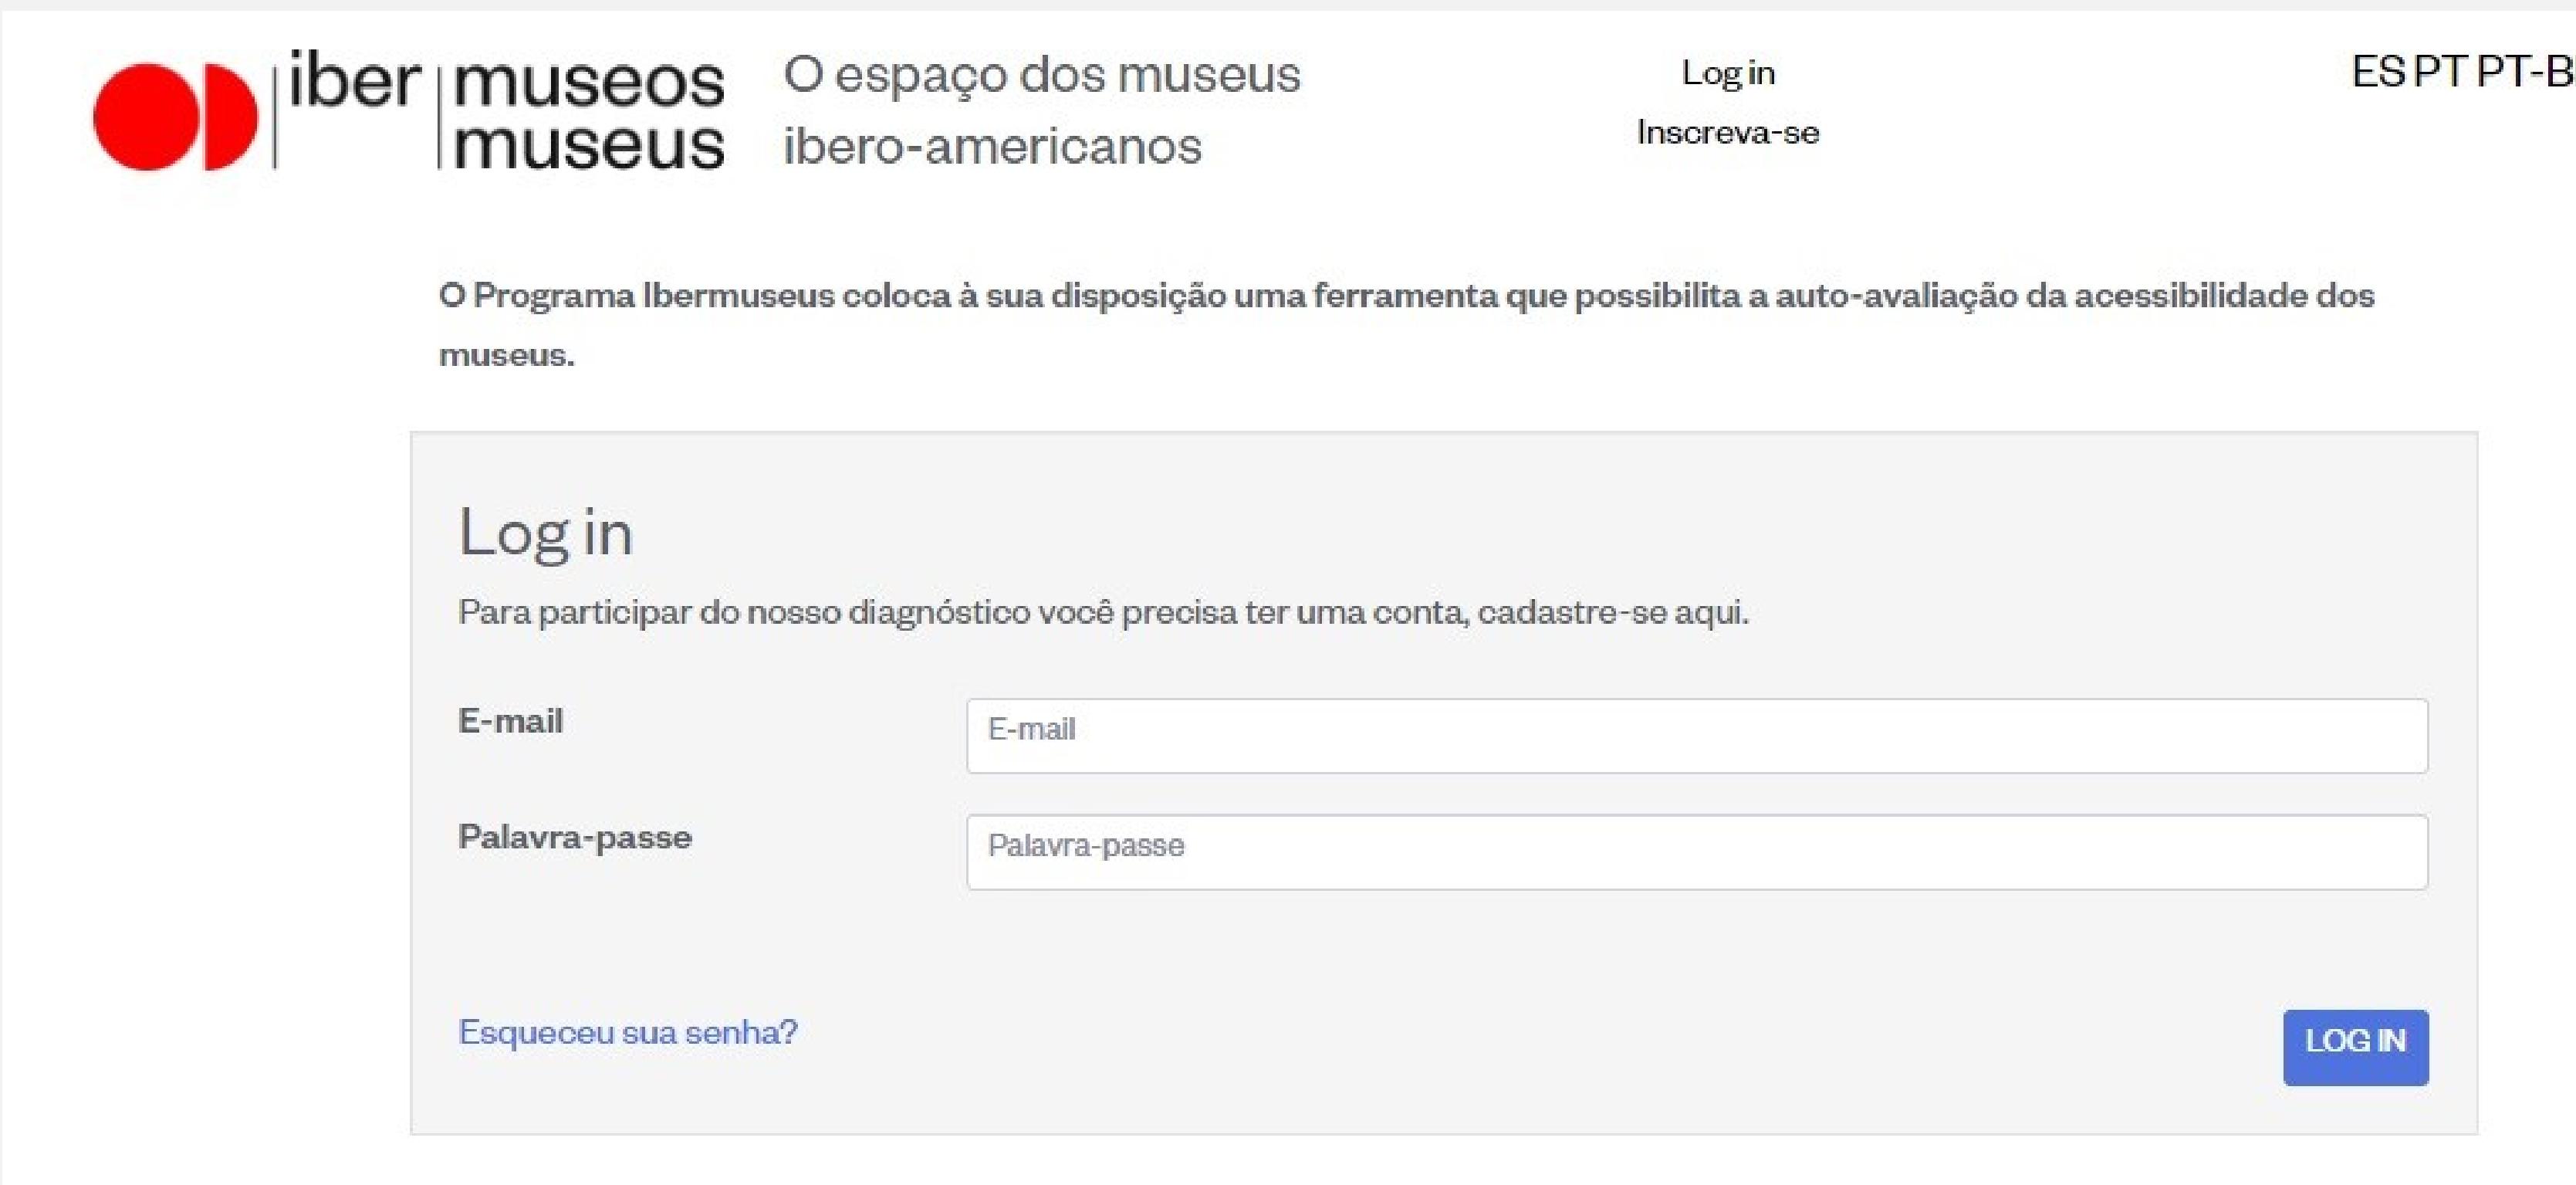

iber|museos
museus

O espaço dos museus
ibero-americanos

Log in
Inscreve-se

ESPT PT-BR

O Programa Ibermuseus coloca à sua disposição uma ferramenta que possibilita a auto-avaliação da acessibilidade dos museus.

Log in


Para participar do nosso diagnóstico você precisa ter uma conta, cadastre-se aqui.

E-mail

Palavra-passe

[Esqueceu sua senha?](#)

LOG IN

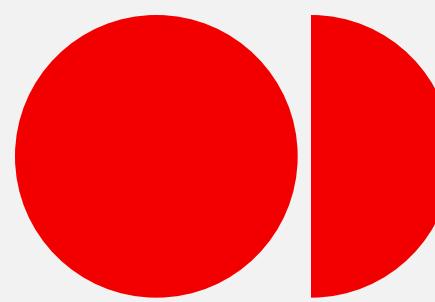

A primeira página que se apresentará será a de **INSTRUÇÕES**.
Leia com atenção.



Instruções

Antes de iniciar o preenchimento:

Nas respostas a cada pergunta apenas se pode atribuir Cumpre se responder afirmativamente a TODAS as questões enunciadas na pergunta.

Na resposta ao questionário sobre cada assunto, é essencial guardar as respostas antes de responder ao assunto seguinte.

É necessário inserir todos os dados da instituição solicitados no menu Museu.

O questionário incide sobre 10 assuntos contendo 43 perguntas a responder em sua totalidade.

A tela principal do questionário mostra o número total de perguntas por assunto. É possível preenchê-las na ordem que considere conveniente.

Finalizado o preenchimento, não será possível a sua edição pelo período de um ano.

Como coletar os dados para preencher o questionário?

Observação direta do espaço físico do museu pela pessoa responsável por preencher o questionário.

Para uma avaliação de cada item, e como manual de referência sobre boas práticas em museus, você pode consultar: "Exhibitions for All, A practical guide to designing inclusive exhibitions - National Museums of Scotland".

No campo Sugestões:

Pontuação a atribuir em cada célula como resposta às questões enunciadas:

- Cumpre = 2
- Cumpre 50 % / Está em estudo = 1
- Não cumpre = 0
- Não Aplicável = NA

Se uma questão não é aplicável (por exemplo: se o museu não integra voluntários), deve-se preencher com NA.

A pontuação da resposta a cada questão é somada automaticamente, obtendo-se para cada Assunto, a % de Cumprimento das Normas e Boas Práticas, na Avaliação da Acessibilidade do Museu.

Boas práticas:

Cada museu poderá inserir, no máximo, duas atividades por ano que sejam consideradas exemplos de boas práticas no âmbito da acessibilidade.

A instituição responsável pelos museus do seu país poderá difundir as boas práticas referidas por você neste site, caso o considere oportuno.

Matriz de avaliação do Observatório Ibero-Americano de Museus baseada no Diagnóstico de Acessibilidade da Direção-Geral do Património Cultural de Portugal.

No fim da página de instruções você encontrará um **botão azul** que leva ao **GLOSSÁRIO**. O Glossário traz todas as definições importantes para auxiliar no preenchimento do questionário.

Recomendamos uma leitura atenta e em seguida, no menu lateral esquerdo, acesse **QUESTIONÁRIO**. Você será direcionado para a página de Dados do Museu.



Resumo dos resultados

Gráfico de resultados

CONTA

Museu

É necessário inserir todos os dados da instituição solicitados no menu Museu.

O questionário incide sobre 10 assuntos contendo 43 perguntas a responder em sua totalidade.

A tela principal do questionário mostra o número total de perguntas por assunto. É possível preenchê-las na ordem que considere conveniente.

Finalizado o preenchimento, não será possível a sua edição pelo período de um ano.

Como coletar os dados para preencher o questionário?

Observação direta do espaço físico do museu pela pessoa responsável por preencher o questionário.

Para uma avaliação de cada item, e como manual de referência sobre boas práticas em museus, você pode consultar: "Exhibitions for All, A practical guide to designing inclusive exhibitions - National Museums of Scotland".

No campo Sugestões:

Anotar indicações complementares ou observações relativas às questões colocadas.

Registrar eventuais sugestões de melhoria.

Non Cumprido = NC

Não Aplicável = NA

Se uma questão não é aplicável (por exemplo: se o museu não integra voluntários), deve-se preencher com NA.

A pontuação da resposta a cada questão é somada automaticamente, obtendo-se para cada Assunto, a % de Cumprimento das Normas e Boas Práticas, na Avaliação da Acessibilidade do Museu.

Boas práticas:

Cada museu poderá inserir, no máximo, duas atividades por ano que sejam consideradas exemplos de boas práticas no âmbito da acessibilidade.

A instituição responsável pelos museus do seu país poderá difundir as boas práticas referidas por você neste site, caso o considere oportuno.

Matriz de avaliação do Observatório Ibero-Americano de Museus baseada no Diagnóstico de Acessibilidade da Direção-Geral do Património Cultural de Portugal.

Glossário

É necessário preencher todos os campos.

Dados do museu

Nome completo da instituição:

Endereço:

Telefone:

Região/Estado (Por extenso. Ex.: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste):

Estado/Departamento/Província (Por extenso. Ex.: Amazonas, Sergipe, São Paulo):

Cidade/Localidade/Distrito (Por extenso. Ex.: Manaus, Petrolina, Formosa):

Titularidade:

Tipologia de Instituição:

Tipo de coleções:

ACESSIBILIDADE

- Questionário
- Sugestões / detalhe
- respostas
- Boas práticas
- Resumo dos resultados
- Gráfico de resultados

CONTA

- Museu

Abrir

PDF


Nesta Página é preciso preencher **TODOS** os campos.
Atenção para os campos abaixo. Eles deverão ter a informação escrita **POR EXENSO**:

Região/Estado: Região onde se encontra o museu

Departamento/Província/Estado: Estado onde se encontra o museu

Cidade/Localidade/Distrito: Cidade/Município onde se encontra o museu

Clique em **GUARDAR**.

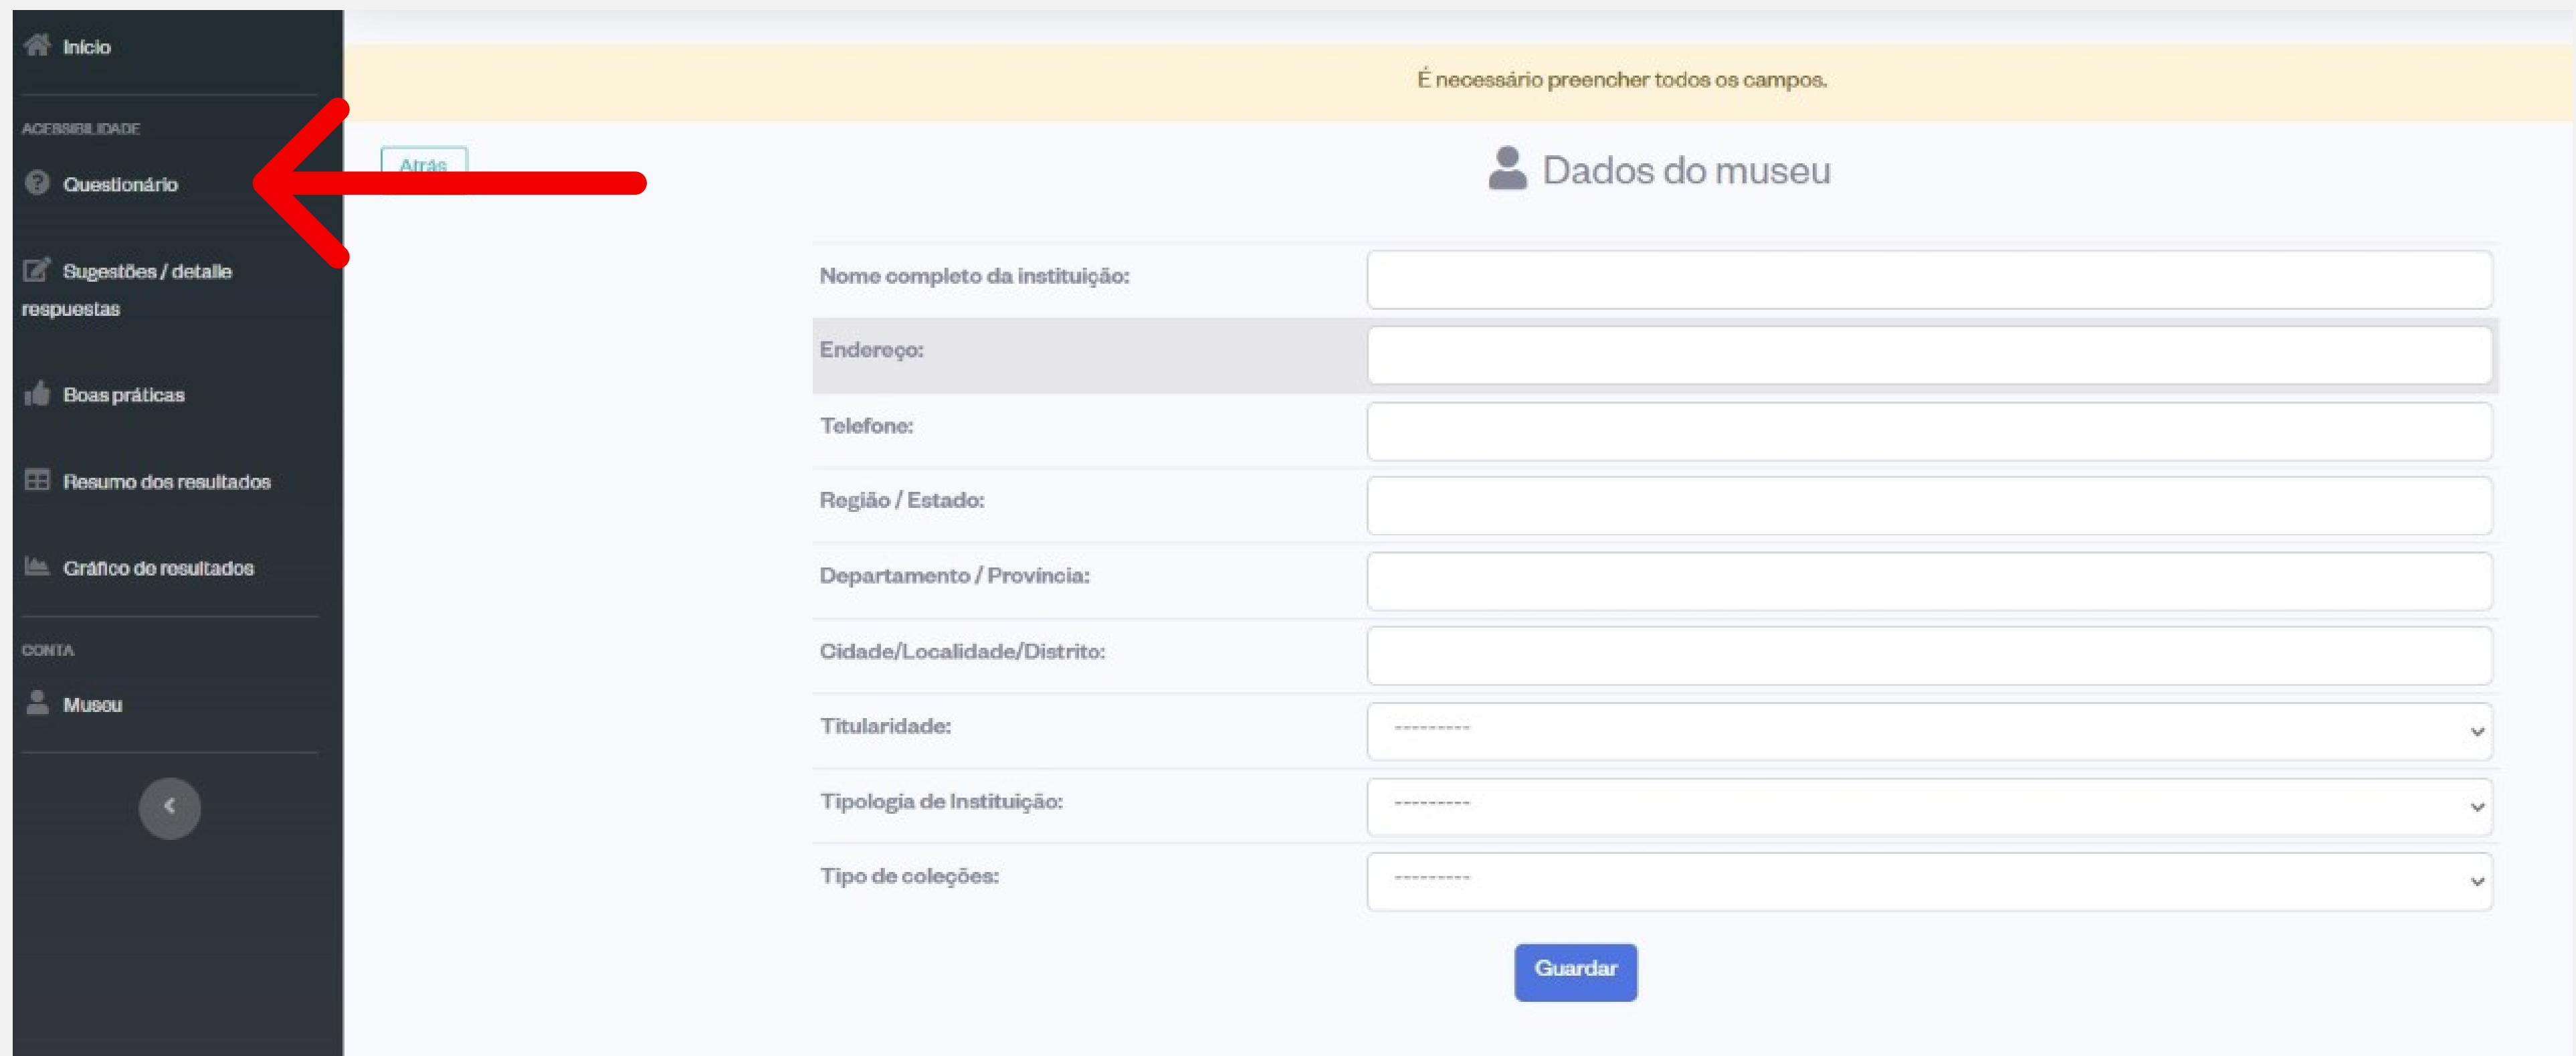

É necessário preencher todos os campos.

Dados do museu

Nome completo da instituição:

Endereço:

Telefone:

Região / Estado:

Departamento / Província:

Cidade/Localidade/Distrito:

Titularidade:


Tipologia de Instituição:

Tipo de coleções:

Guardar

Depois de preenchidos os dados do museu, aparecem as instruções de preenchimento e o botão do Glossário. Clique em **QUESTIONÁRIO** no menu do lado esquerdo.

Você será enviado a uma página com o menu dos blocos de perguntas que mostra quantas questões tem em cada bloco.

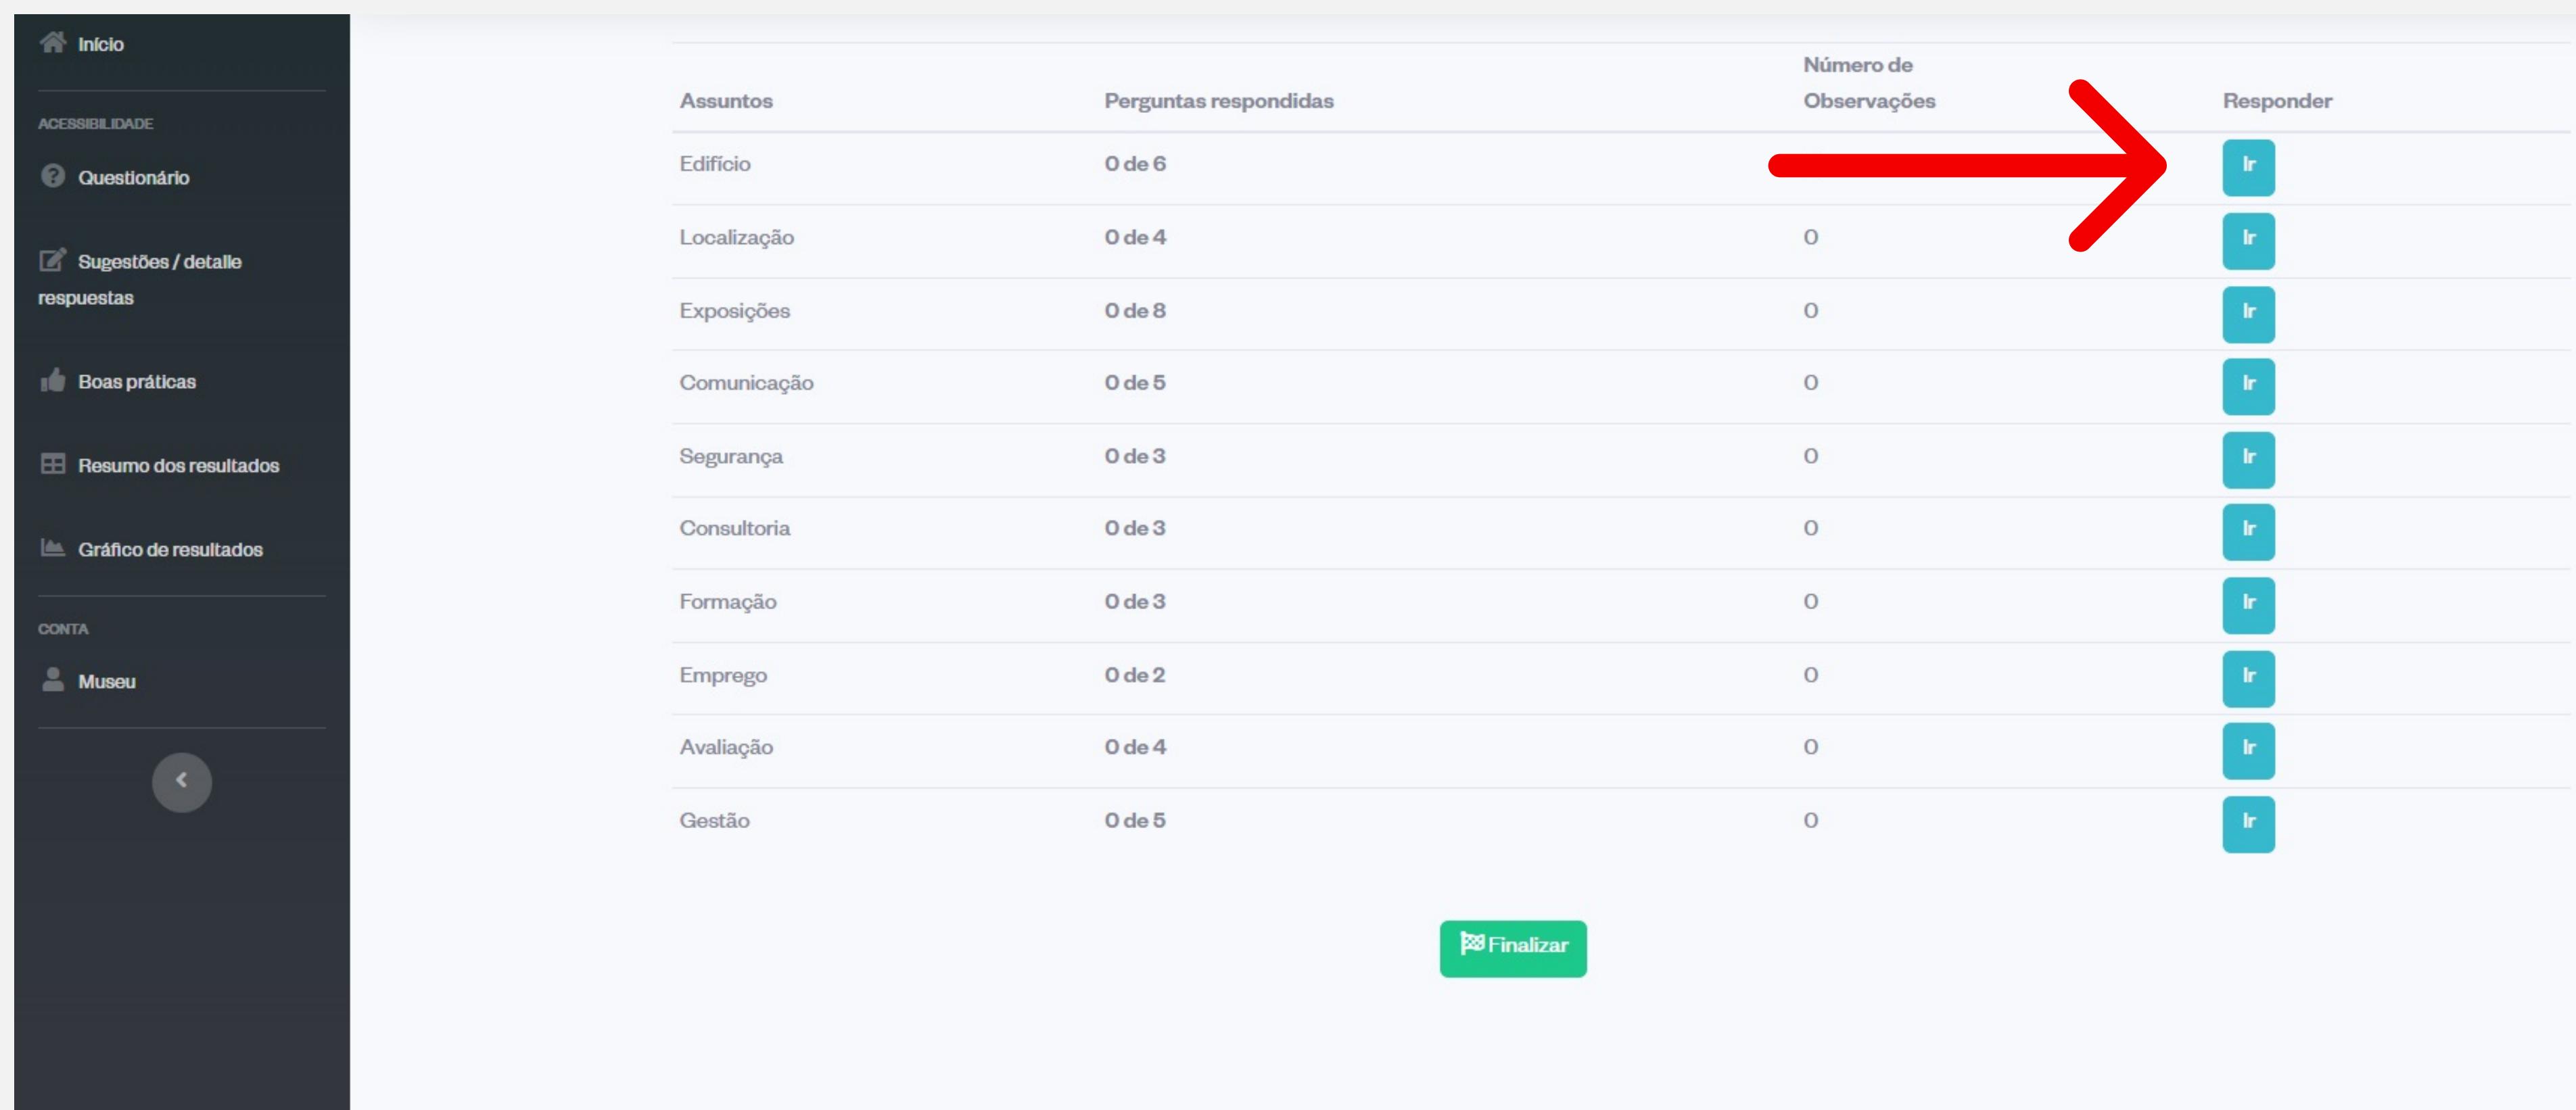


The screenshot shows a user interface for a survey. On the left, a sidebar lists navigation options: Início, ACESSIBILIDADE, Questionário, Sugestões/detalhe respostas, Boas práticas, Resumo dos resultados, Gráfico de resultados, and CONTA. Under CONTA, there is a Museu option. The main content area displays a table with 10 rows, each representing a topic: Edifício, Localização, Exposições, Comunicação, Segurança, Consultoria, Formação, Emprego, Avaliação, and Gestão. Each row shows the number of questions answered (e.g., 0 de 6 for Edifício) and the number of observations (0 for all). To the right of each row is a teal button with the text 'IR'. A large red arrow points to the 'IR' button in the first row (Edifício). At the bottom right of the table is a green button labeled 'Finalizar'.

Assuntos	Perguntas respondidas	Número de Observações	Responder
Edifício	0 de 6	0	
Localização	0 de 4	0	
Exposições	0 de 8	0	
Comunicação	0 de 5	0	
Segurança	0 de 3	0	
Consultoria	0 de 3	0	
Formação	0 de 3	0	
Emprego	0 de 2	0	
Avaliação	0 de 4	0	
Gestão	0 de 5	0	


Clique em **IR** na primeira sessão, responda.

*Na primeira seção aparece a expressão **BUCLE magnético**, trata-se do anel de indução magnética descrito no glossário.

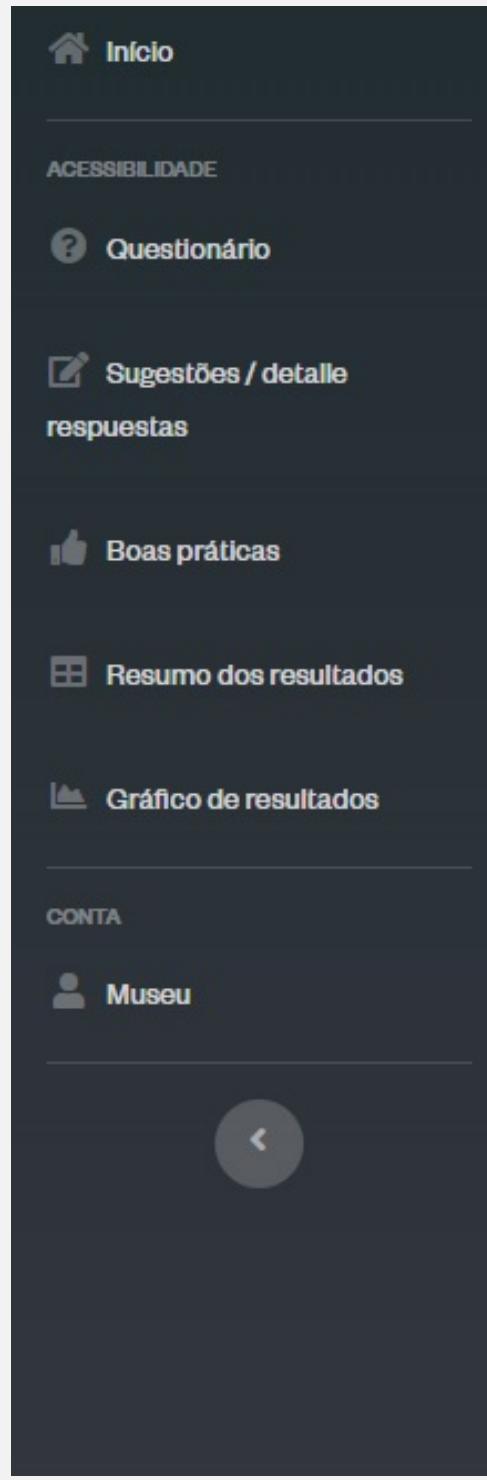

- [Início](#)
- [ACESSIBILIDADE](#)
- [Questionário](#)
- [Sugestões / detalle respuestas](#)
- [Boas práticas](#)
- [Resumo dos resultados](#)
- [Gráfico de resultados](#)
- [CONTA](#)
- [Museu](#)



Assuntos	Perguntas respondidas	Número de Observações	Responder
Edifício	0 de 6	0	
Localização	0 de 4	0	
Exposições	0 de 8	0	
Comunicação	0 de 5	0	
Segurança	0 de 3	0	
Consultoria	0 de 3	0	
Formação	0 de 3	0	
Emprego	0 de 2	0	
Avaliação	0 de 4	0	
Gestão	0 de 5	0	

 [Finalizar](#)

Em cada questão existem as opções de resposta e um campo em que se pode anotar alguma observação que você julgar necessária. Siga respondendo as questões conforme as instruções, marcando:

Cumpre = 2

Cumpre 50%/Está em estudo = 1

Não cumpre = 0

Não aplicável = NA

Ou escolha entre as alternativas apresentadas a que mais se adequa ao seu museu. Em alguns casos serão oferecidas as opções “cumpre” e “não cumpre”.

Lembre-se de revisar antes de avançar porque **TODAS** as questões precisam ser respondidas. É necessário **GUARDAR** cada bloco de questões antes de avançar.

Questionário salvo

Instruções

Antes de iniciar o preenchimento:

Nas respostas a cada pergunta apenas se pode atribuir Cumpre se responder afirmativamente a TODAS as questões enunciadas na pergunta.

Na resposta ao questionário sobre cada assunto, é essencial guardar as respostas antes de responder ao assunto seguinte.

É necessário inserir todos os dados da instituição solicitados no menu Museu.

O questionário incide sobre 10 assuntos contendo 43 perguntas a responder em sua totalidade.

A tela principal do questionário mostra o número total de perguntas por assunto. É possível preenchê-las na ordem que considere conveniente.

Finalizado o preenchimento, não será possível a sua edição pelo período de um ano.

Pontuação a atribuir em cada célula como resposta às questões enunciadas:

Cumpre = 2

Cumpre 50 % / Está em estudo = 1

Não cumpre = 0

Não Aplicável = NA

Se uma questão não é aplicável (por exemplo: se o museu não integra voluntários), deve-se preencher com NA.

A pontuação da resposta a cada questão é somada automaticamente, obtendo-se para cada Assunto, a % de Cumprimento das Normas e Boas Práticas, na Avaliação da Acessibilidade do Museu.

Quando todas as questões estiverem respondidas, clique em **FINALIZAR**.
Aparecerá em verde, no alto, uma mensagem de que foi concluído.

O questionário só poderá ser editado após um ano.

Sistema de Auto-avaliação de Acessibilidade para Museus

Obrigado!

O questionário não poderá ser editado até decorrido um ano.

Cancelar Finalizar

Assuntos	Respostas	Observações	Responder
Edifício	4 de 4	0	
Localização	8 de 8	0	
Exposições	5 de 5	0	
Comunicação	3 de 3	0	
Segurança	3 de 3	0	
Consultoria	3 de 3	0	
Formação	2 de 2	0	
Emprego	4 de 4	0	
Avaliação			

iber|museos
museus

observatorio
observatório

Início

ACESSIBILIDADE

Questionário

Sugestões / detalhe
respostas

Boas práticas


Resumo dos resultados

Gráfico de resultados

CONTA

Museu

No menu lateral, à esquerda, estão as opções de visualização de resultados.
Clicando em **GRÁFICO DE RESULTADOS/VER:**

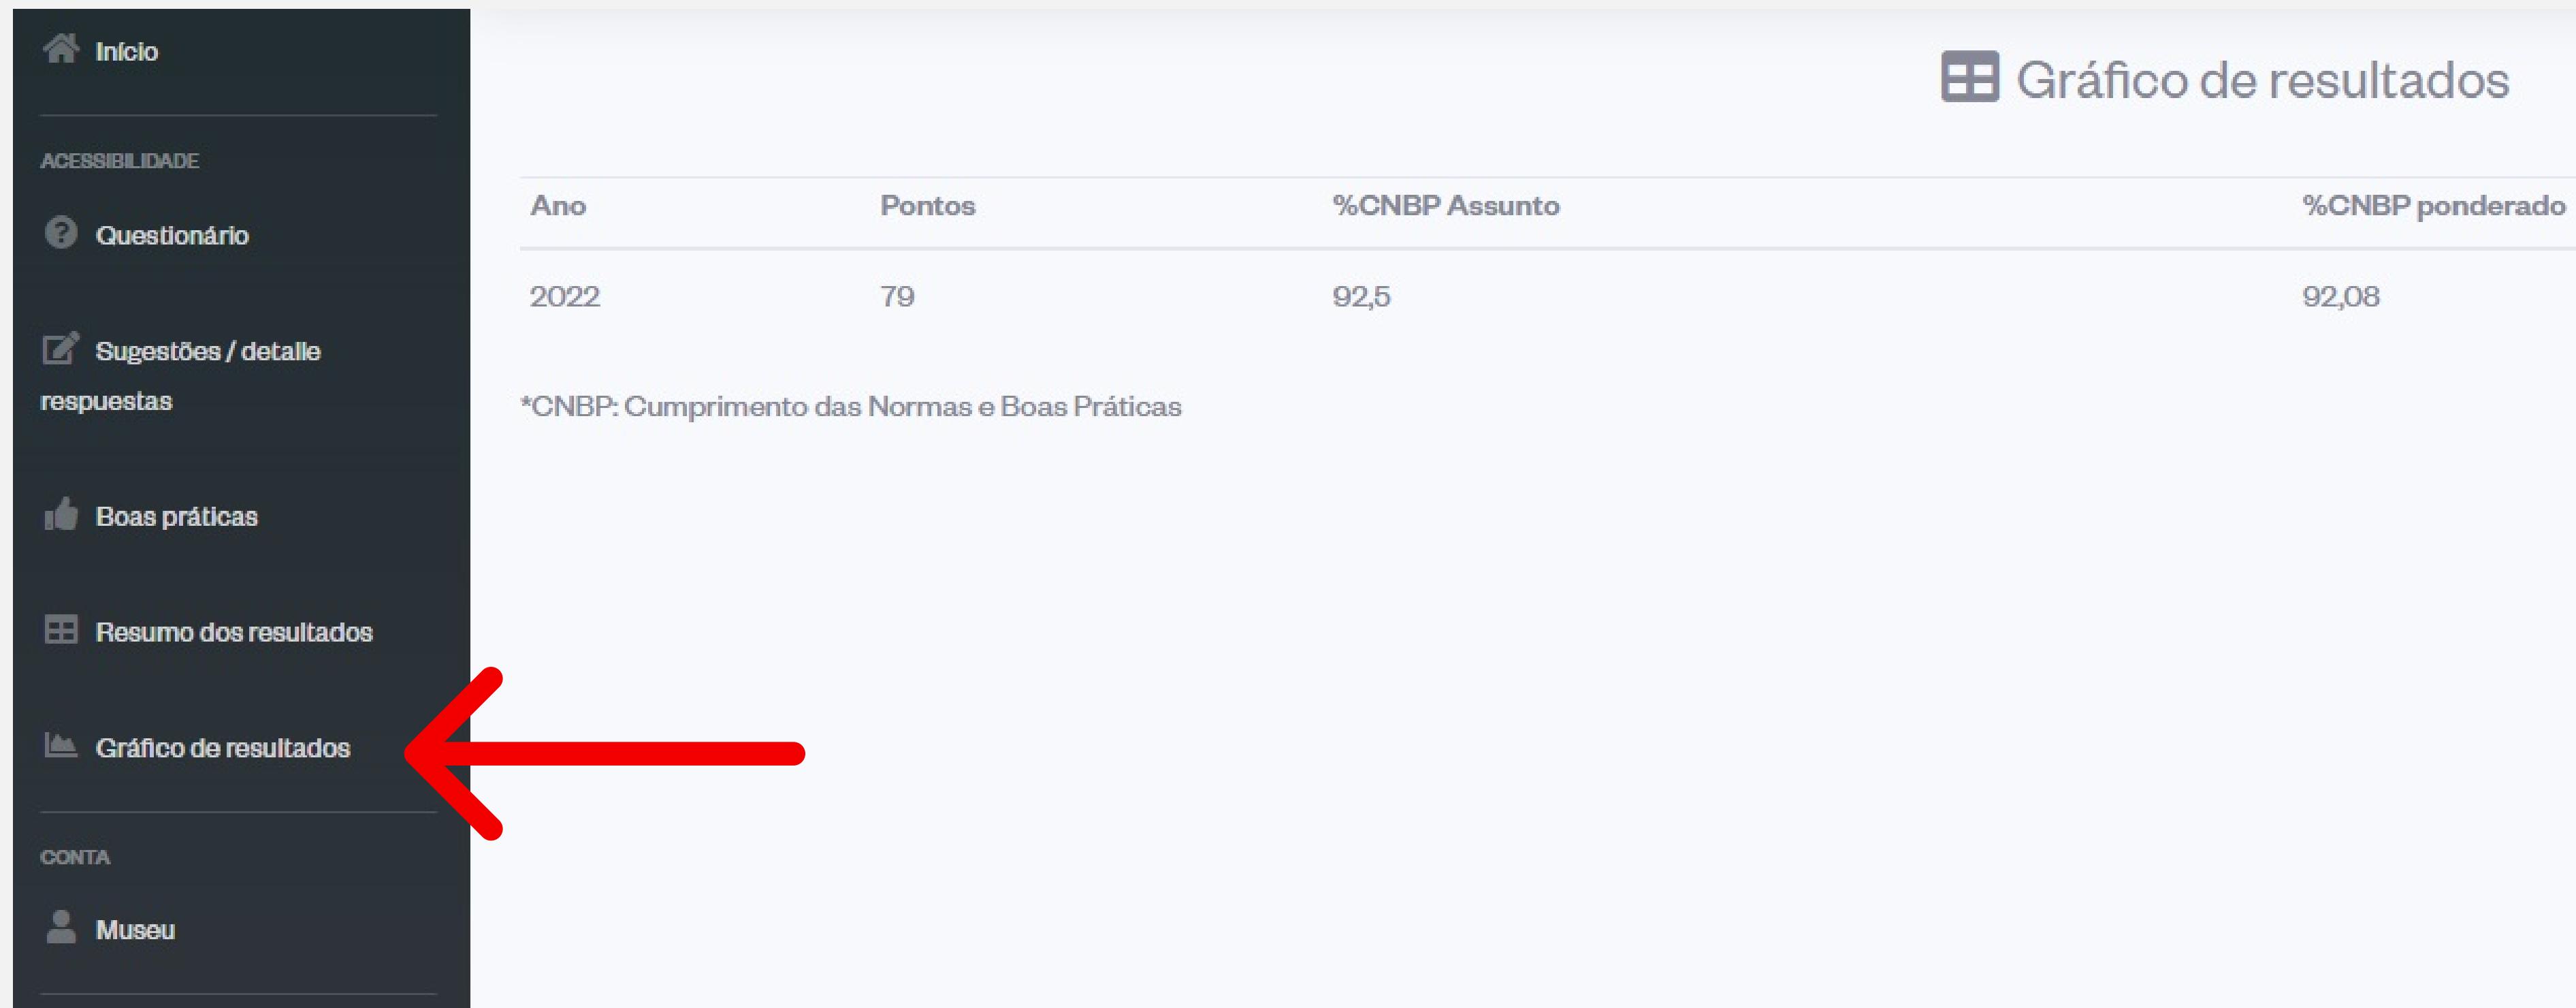

The screenshot shows the ibram interface. On the left, a dark sidebar menu lists several options: 'Início', 'ACESSIBILIDADE', 'Questionário', 'Sugestões / detalle', 'respuestas', 'Boas práticas', 'Resumo dos resultados', and 'Gráfico de resultados'. A red arrow points to the 'Gráfico de resultados' link. The main content area is titled 'Gráfico de resultados' and displays a table with the following data:

Ano	Pontos	%CNBP Assunto	%CNBP ponderado
2022	79	92,5	92,08

*CNBP: Cumprimento das Normas e Boas Práticas

[Atrás](#)

Resumo dos resultados

[PDF](#)

[Excel](#)

Assunto	Pontos	%CNBP Assunto	%Ponderação	%CNBP ponderado
Edifício	12	100,0	20	20,0
Localização	8	100,0	10	10,0
Exposições	12	75,0	15	11,25
Comunicação	10	100,0	10	10,0
Segurança	6	100,0	5	5,0
Consultoria	4	66,67	7,5	5,0
Formação	5	83,33	10	8,33
Emprego	4	100,0	5	5,0
Avaliação	8	100,0	7,5	7,5
Gestão	10	100,0	10	10,0
Total	79	92,5		92,08

*CNBP: Cumprimento das Normas e Boas Práticas.

Acessibilidade da instituição: % 92,08

[Atrás](#)

Gráfico de resultados

[PDF](#)

O gráfico de barras verticais ilustra os resultados da avaliação de 10 diferentes assuntos. Cada barra é azul e atinge o nível de 100% no eixo vertical. Os assuntos são listados no eixo horizontal: Edifício, Localização, Exposições, Comunicação, Segurança, Consultoria, Formação, Emprego, Avaliação e Gestão.

Assunto	Pontuação
Edifício	100
Localização	100
Exposições	75
Comunicação	100
Segurança	100
Consultoria	66
Formação	83
Emprego	100
Avaliação	100
Gestão	100

Acessibilidade da instituição: % 92,08

Boas Práticas - É possível anotar exemplos de boas práticas adotadas pelo seu museu clicando em **ADICIONAR BOA PRÁTICA**.



Boas práticas

Cada museu poderá inserir, no máximo, duas atividades por ano que sejam consideradas exemplos de boas práticas no âmbito da acessibilidade

Adicionar boa prática

As sugestões que você tiver anotado durante o preenchimento ficarão guardadas, separadas por seção, em **SUGESTÕES**.



Atrás

Sugestões

Localização

O museu está encaminhando uma sinalização de fluxo, de fato precisa melhorar.

Exposições

No auditório poderia ter um local específico para o cadeirante.

Gestão

O Museu pode procurar parcerias para a elaboração de planos de acessibilidade porque não há na universidade expertise para tanto.

Segurança

O museu precisa contratar pessoa especializada para fazer um plano de acessibilidade.

Edifício

O Edifício precisa se preparar para receber pessoas com deficiência visual e auditiva.

**O Instituto Brasileiro de Museus
agradece sua participação!**



SECRETARIA ESPECIAL DA
CULTURA

MINISTÉRIO DO
TURISMO

