






CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO

MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBFT

FICHA DE FISCALIZAÇÃO

Tipificação Resumida: Estacionar junto/sobre hidrantes de incêndio, reg. de água/tampa de poço visit gal sub.	Código de Enquadramento: 543-60		
Amparo Legal: Art. 181, VI.			
Tipificação do Enquadramento: Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galeria subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do Contran.			
Gravidade: Média	Penalidade: Multa	Medida Administrativa: Remoção do veículo. (Vide Parte Geral deste Manual)	Pode Configurar Crime de Trânsito: NÃO
Infrator: Condutor	Competência: Órgão ou Entidade de Trânsito Municipal e Rodoviário		
Pontuação: 4	Constatação da Infração: Possível sem abordagem.		
Quando Autuar: 1. Veículo estacionado junto ou sobre área sinalizada para acesso/utilização de hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificadas conforme padrão estabelecido pelo Contran.	Quando NÃO Autuar: 1. Na falta ou deficiência da sinalização. 2. Veículo imobilizado fazendo reparo sobre a pista de rolamento, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e devidamente sinalizado, utilizar enquadramento específico: 535-50, Art. 179, I. 3. Veículo parado, para embarque ou desembarque de passageiros, junto ou sobre área sinalizada para acesso/utilização de hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas - fato atípico.	Definições e Procedimentos: 1. ESTACIONAMENTO - imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.	Exemplos do Campo de Observações do AIT: 1. Estacionado junto ao hidrante e sinalização visível. 2. Estacionado sobre tampa de poço de visita e sinalização visível. 3. Estacionado sobre registro de água e sinalização visível.
Informações Complementares: 1. É necessária a sinalização conforme estabelecido pela Resolução Contran nº 31/1998. 2. Desenhos ilustrativos:			
<input checked="" type="checkbox"/> AUTUAR 543-60	<input type="checkbox"/> NÃO AUTUAR (Falta da Sinalização Amarela)		

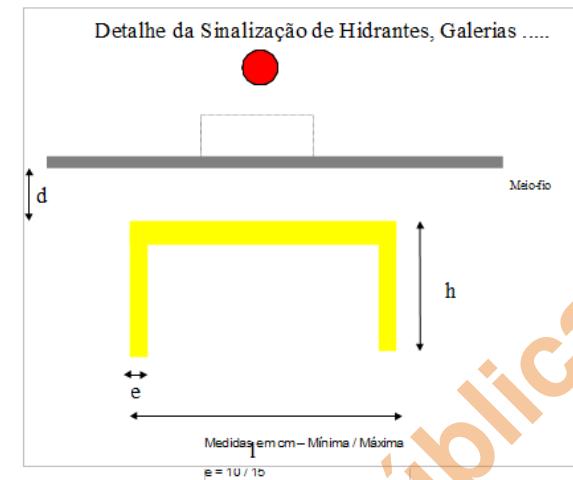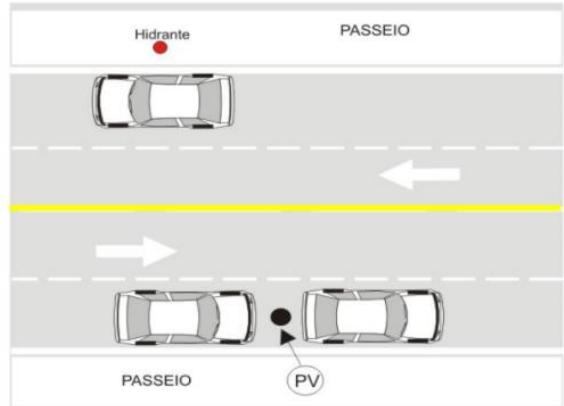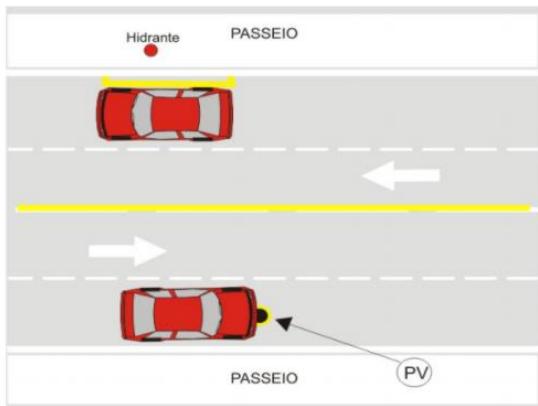

Consulta Pública