
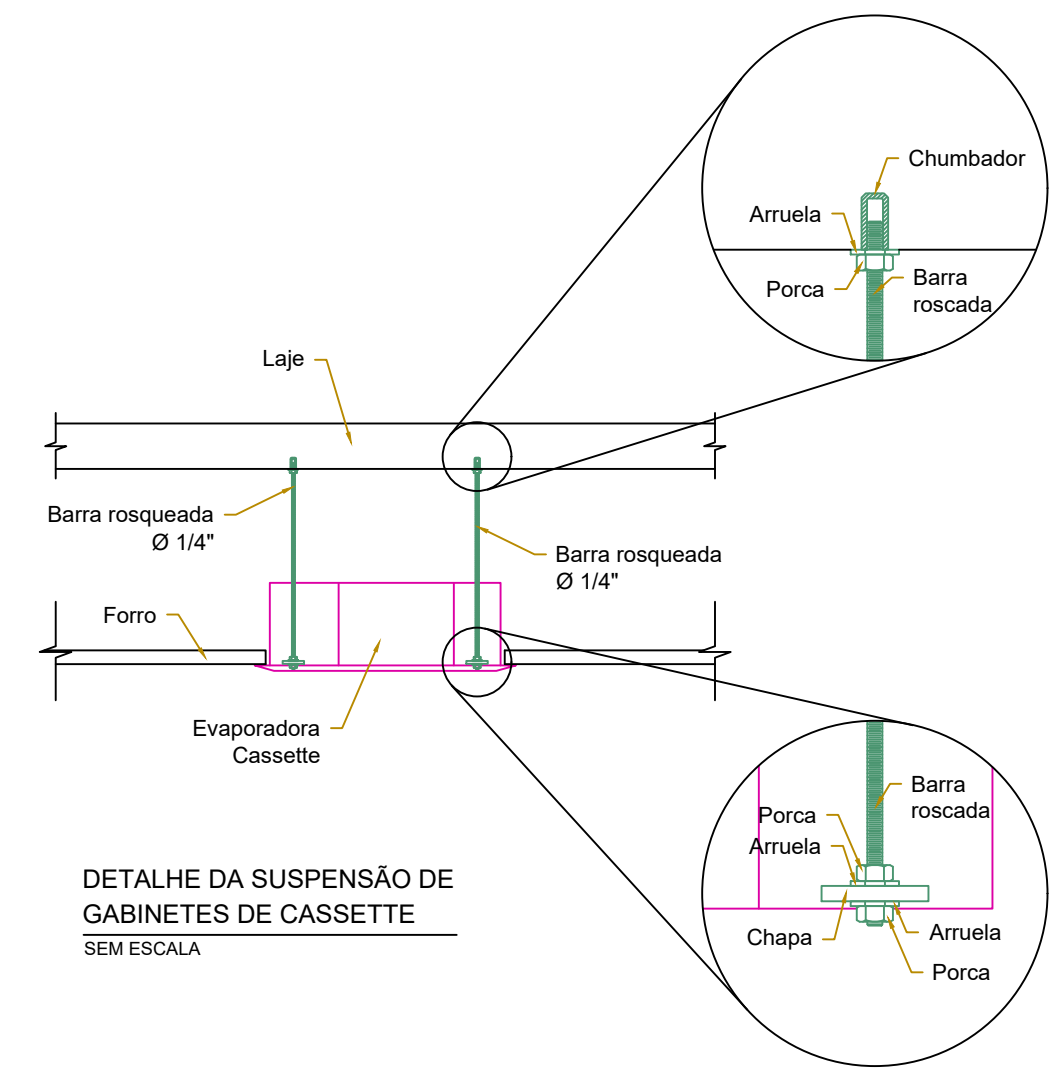
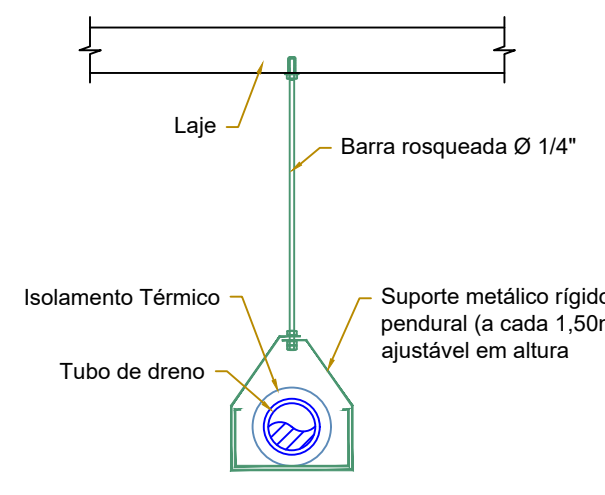
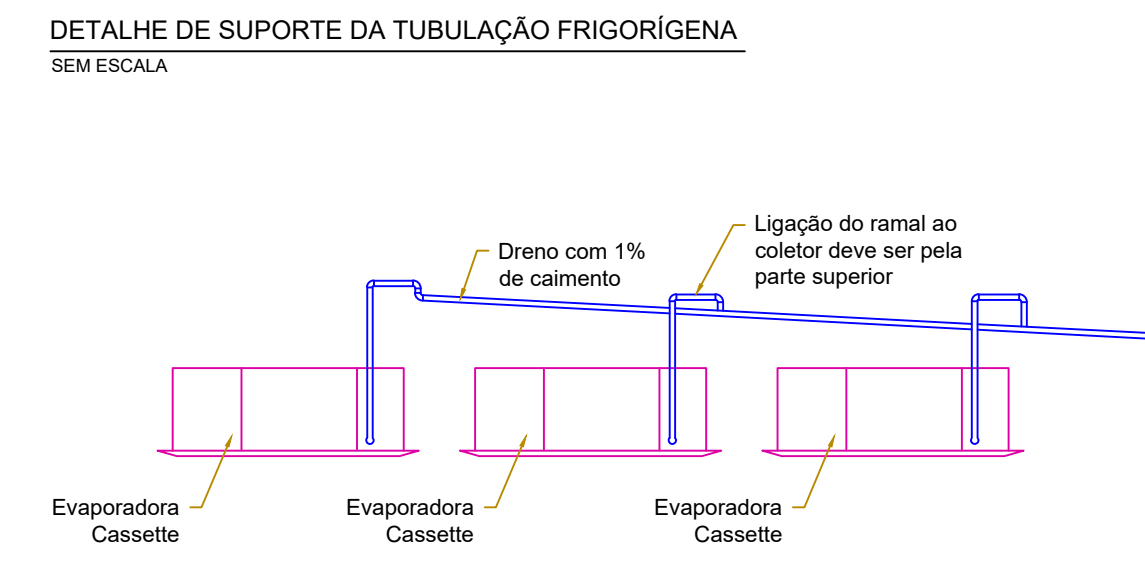
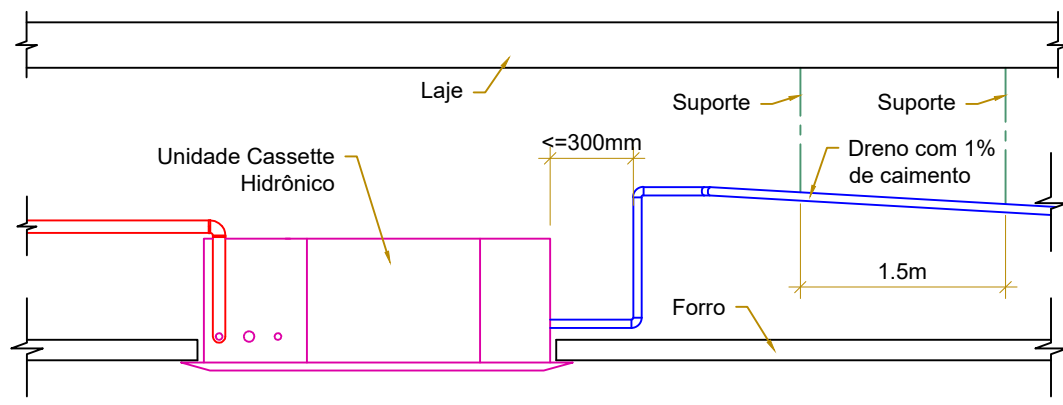
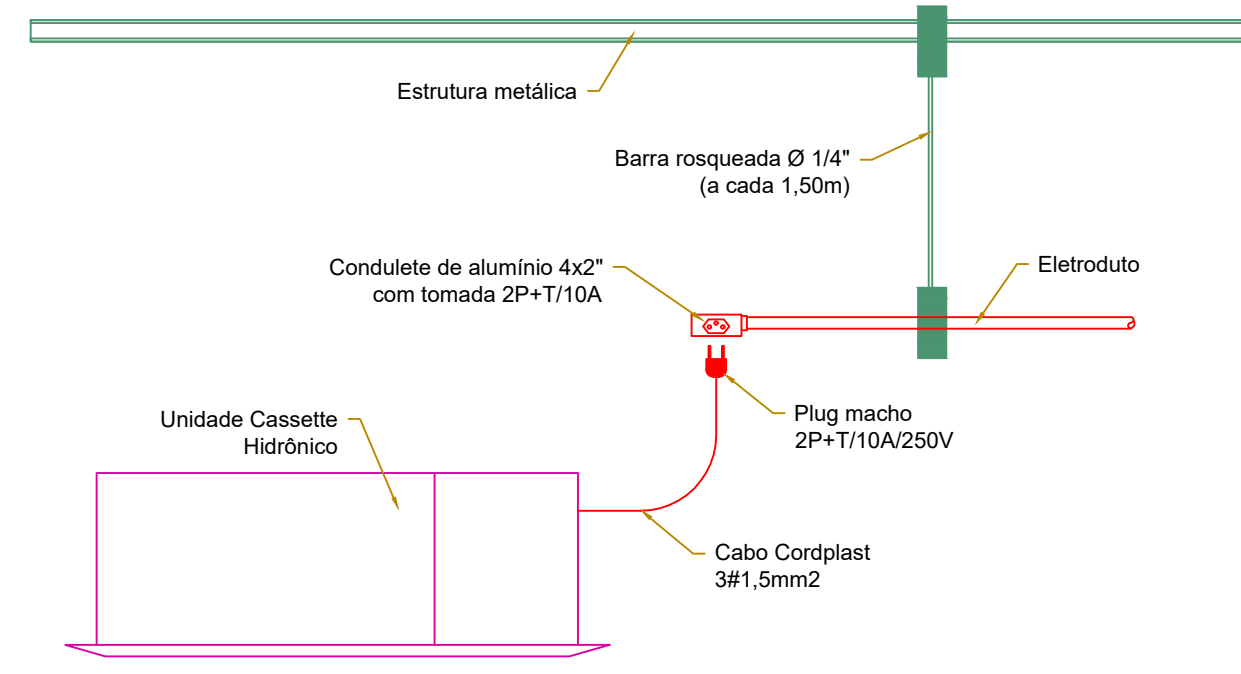
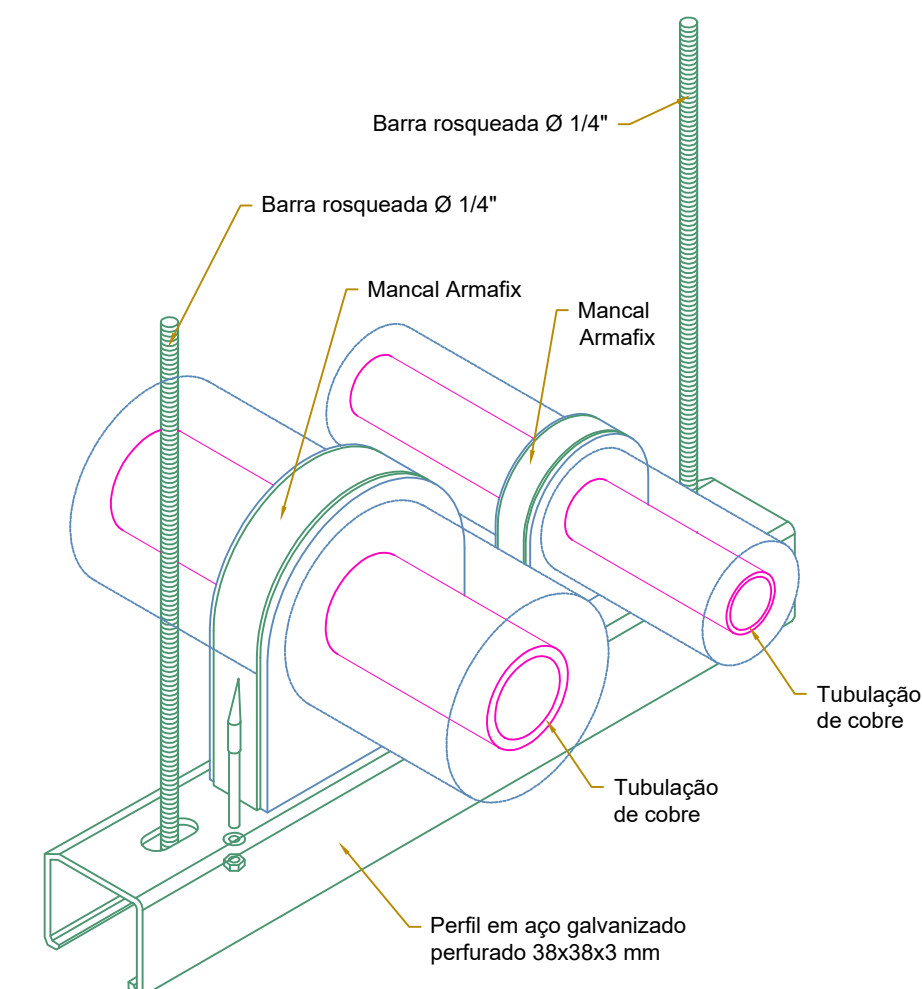


PLANTA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO
ESC. 1:75

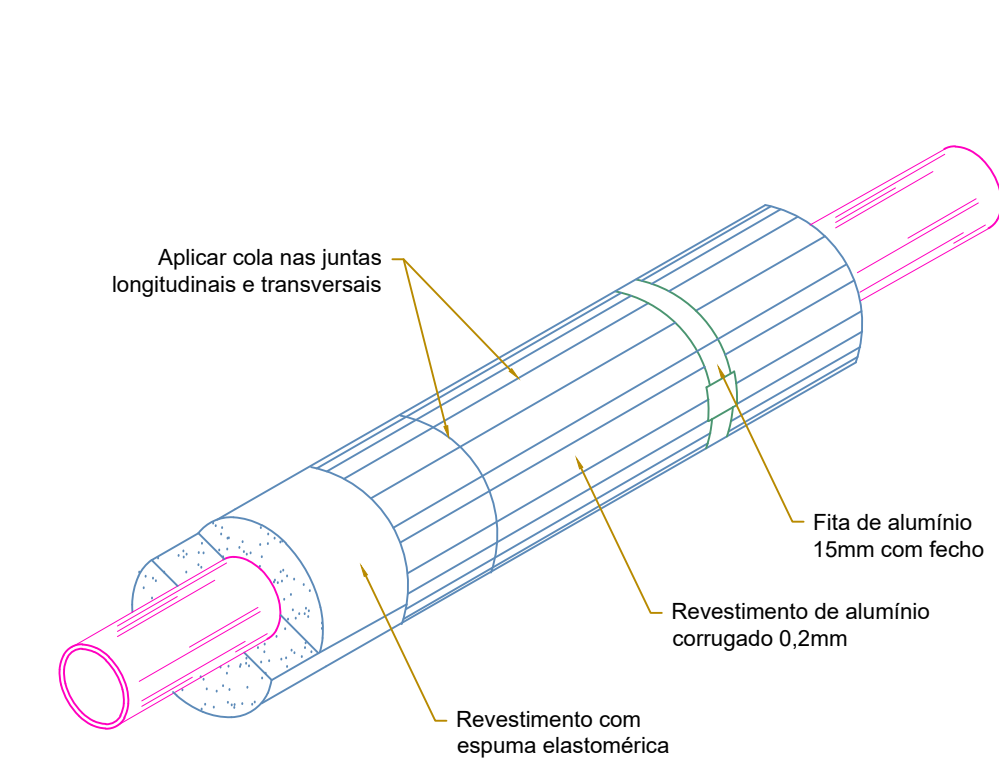

LEGENDA			
		TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	
		TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	
[GBC]		INDICATIVO DE POSIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO	
EV-01 24.200	EV - INDICAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 01 - INDICA NÚMERAÇÃO DE GREM 24.200 - INDICA A CAPACIDADE EM BTU/h	CD 12 HP	CD - INDICAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 12 HP - INDICA A POTÊNCIA TÉRMICA
[GBC]		INDICAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	

CARGAS ELÉTRICAS			
POS.	QT	ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS	
PF 01	10	PONTO DE FORÇA DE 51 A 100W/220V/60Hz	
PF 02	05	PONTO DE FORÇA 1,1kW/3F/380V/60Hz	

OBRA: Salas comerciais - projeto padrão ART nº1720214645146			
CLIENTE: FURQUIM & JENSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO: Planta do pavimento térreo e detalhes		DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO	FOLHA: 01/01
AUTOR DO PROJETO: Daniel Dóris CREA PR-187019/D		ESCALA: INDICADA	DATA: 16/09/2021