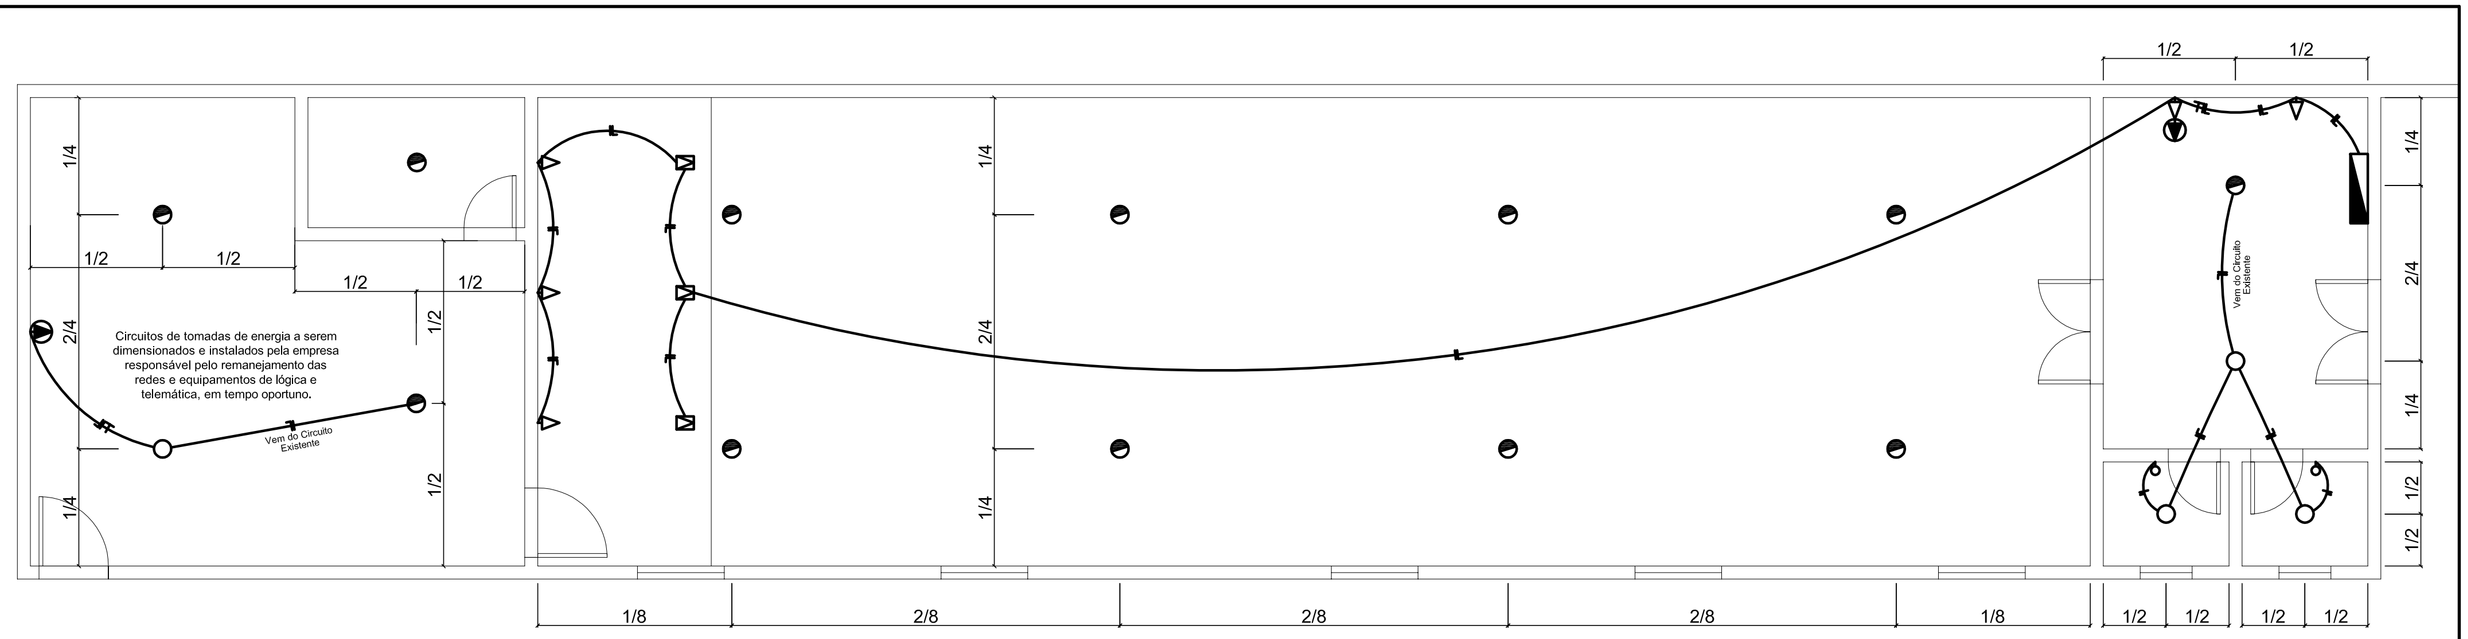

PLANTA DE TETO E SISTEMA ELÉTRICO
ESC.: 1/125

Circuito	Aparelho	Potência Unit. (W)	Qtidade	Potência Parcial (W)	Potência Total (W)
A	Iluminação	100	03	300	
	Tomada	100	-	-	300
B	Ar-cond.	1000	01	1000	
	Tomada	100	08	800	1800
C	Iluminação	100	01	100	
	Ar-cond.	1000	01	1000	1100
			Aumento Total		3200

- Quadro de distribuição de força existente
- Ponto de Luz no Teto existente (Remanejado)
- Novo Ponto de Luz no Teto
- Interruptor Simples
- Tomada Simples de chão
- Tomada Simples Baixa
- Tomada Simples Média
- Tomada para ar-condicionado Alta
- Eletroduto
- Condutor Neutro
- Condutor Fase
- Condutor Retorno
- Condutor Aterramento

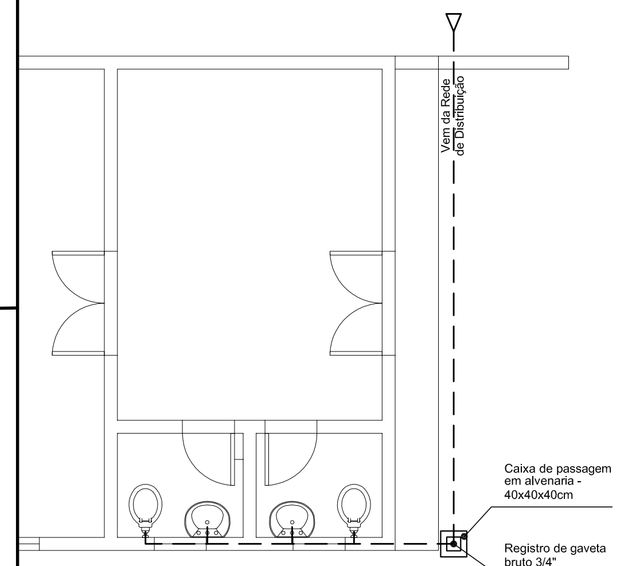

SISTEMA HIDROSANITÁRIO
ESC.: 1/50

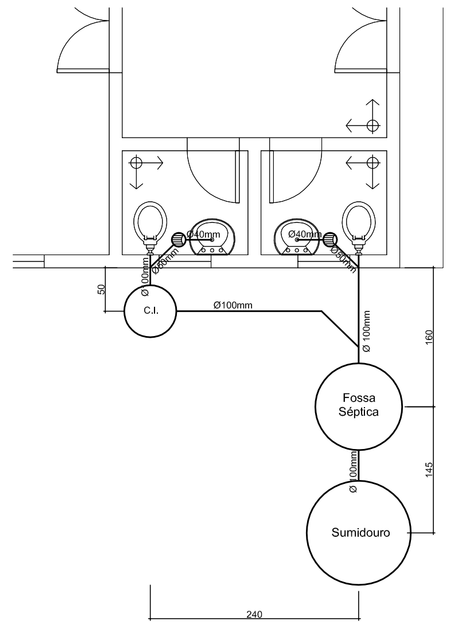

SISTEMA DE ESGOTO
ESC.: 1/50

Legenda

- Tubulação Água Fria
- Tubulação Esgoto
- Ralo Sifonado
- C.I. — Caixa de Inspeção
- Caixa de Passagem



Detalhe Caixa de Inspeção
Escala 1:20

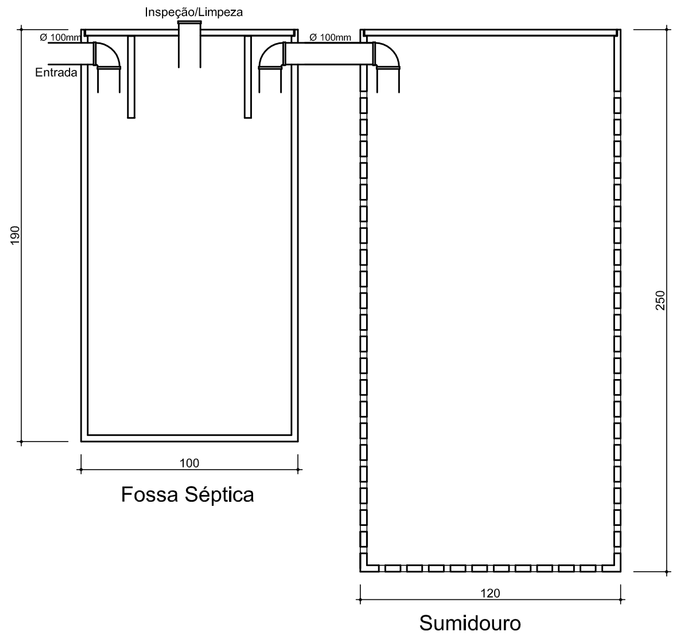

Detalhe Sistema de Tratamento
Escala 1:20

Nº	REVISÃO	DES.	DATA	VISTO
1				
2				
3				
4				

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
GTED - GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E OBRAS

AUTOR DO PROJETO

APROVAÇÃO TÉCNICA

ANTE PROJETO

APROVAÇÃO DA DIRETORIA/DPF	APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

GTED
SR/DPF/RO
AV. LAURO SODRÉ, 2965 - TANQUE
PORTO VELHO/RO

OBRA: SR/DPF/RO - AUDITÓRIO
ENDEREÇO:
PROJETO: PROJETO ELÉTRICO E HIDRO–SANITÁRIO
PROCESSO:
EQUIPE: ARQ:
DES. PROJ: APF Barroso
REVISÃO: –
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: –
ÁREAS: TERRENO x, CONSTRUÍDO x
PRANCHA nº 01
DATA: MARÇO/2012

ESCALA DO DESENHO INDICADA
ESCALA DE IMPRESSÃO 1:100