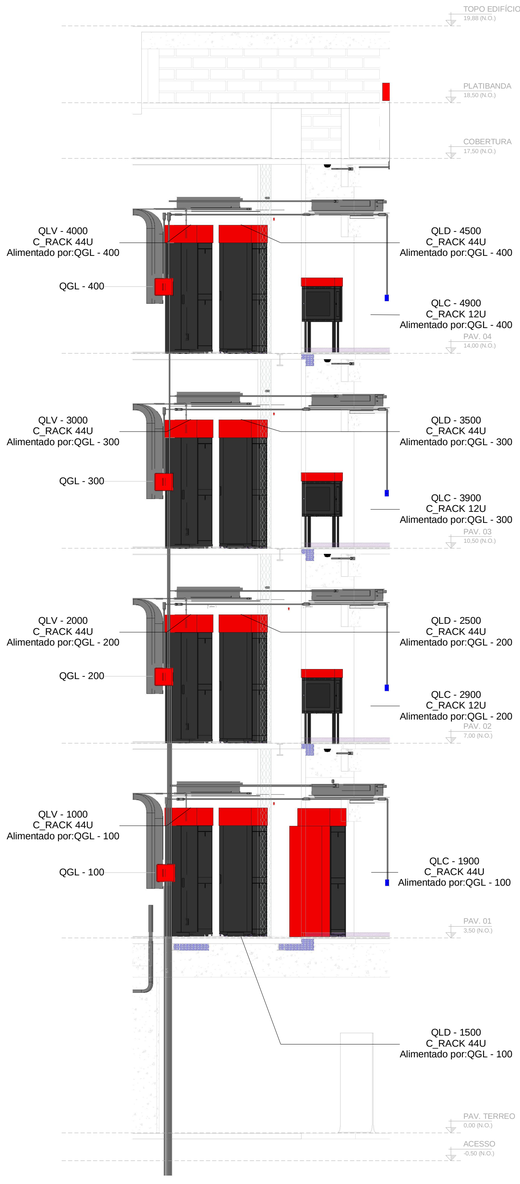

1 CORTE ESPECIFICO - RACK

1 : 50

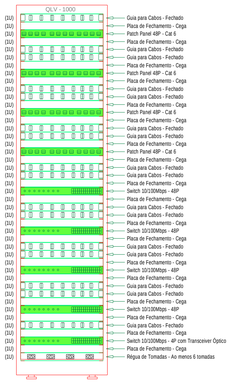

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 6P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
151un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
151un x Line Cords, Cat 6, 1m
9.970m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama



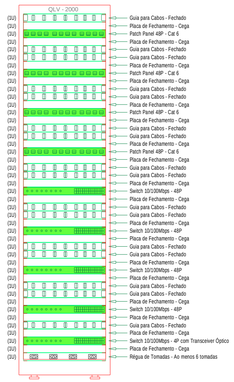

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 6P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
146un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
146un x Line Cords, Cat 6, 1m
9.630m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama

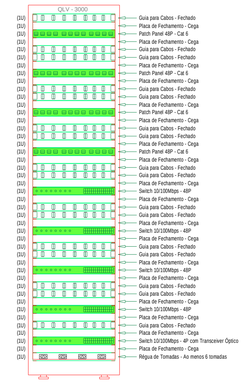

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 6P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
124un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
124un x Line Cords, Cat 6, 1m
8.200m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama

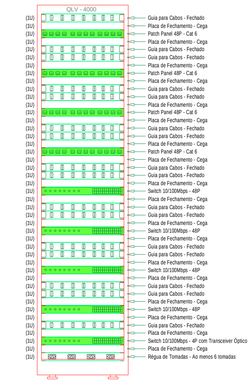

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 6P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
128un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
128un x Line Cords, Cat 6, 1m
8.463m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama

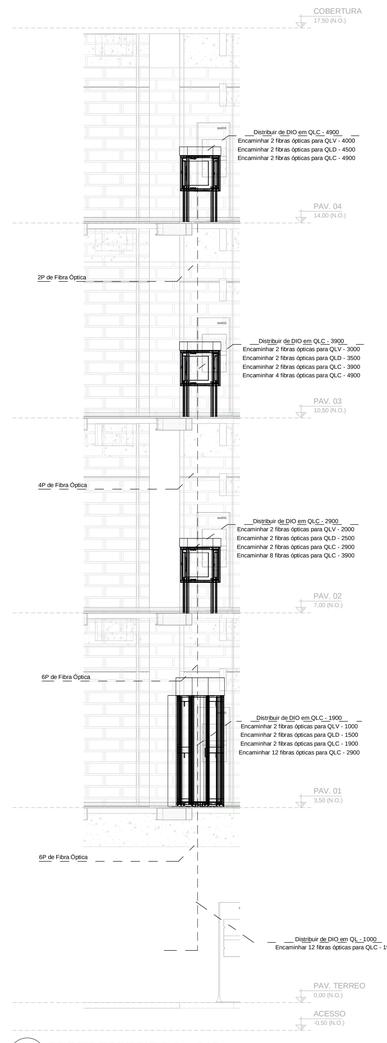

2 CORTE ESPECIFICO - DIO

1 : 50

Revisões

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISAO RELATÓRIO FASE 3	04/09

Contratada

MDB ARQUITETURA

Grupo
06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Subgrupo
06.02 TELEFONIA

Fase
PROJETO BÁSICO

Revisão
R12

Obra
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"

Folha
RFB-AO2-PB-06.02 025-PLB-VER-PRO-GER-R12

Endereço
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

Títulos
CORTE GERAL
CORTE GERAL

Contratada
MDB ARQUITEURA

Coordenador
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Emissão
MAI 2018

Folha
06.02 025 / 530