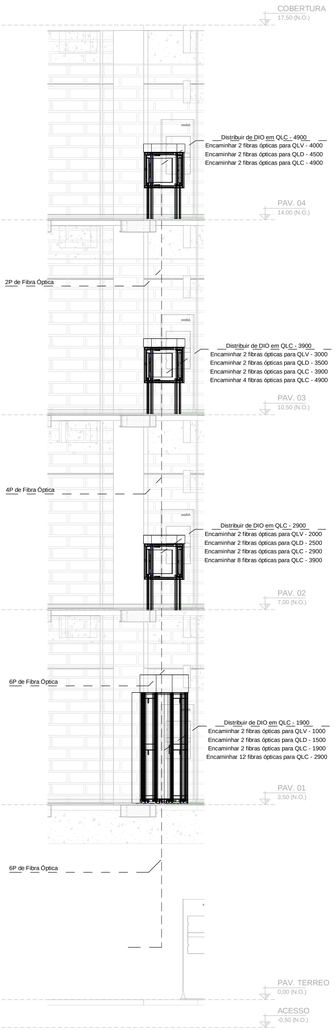

1 **CORTE ESPECIFICO**
1 : 50

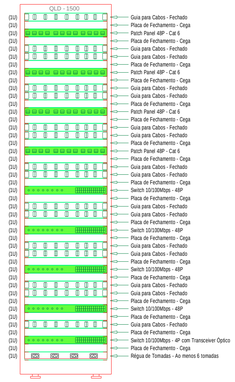

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
157un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
157un x Line Cords, Cat 6, 1m
10.358m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama



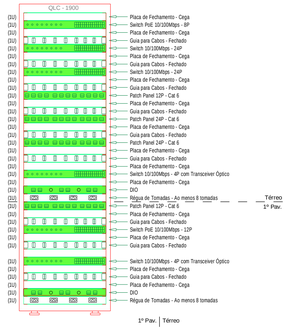

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 12U
1un x Patch Panels 12 Portas, Cat 6
1un x Switches PoE 13P, RJ45, com SFP ou GBIC*
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
1un x DIO ou Caixa de Bloqueio
4un x Tomadas 2P+T, 10A
1un x Cordão Óptico
3un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
9un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
9un x Line Cords, Cat 6, 1m
594m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch PoE 13P
01x Switch com Transceiver Óptico
01x Patch Panel 13P, Cat 6
01x DIO
03x Guia para Cabos

Total de Unidades: 12U
Total de Unidades Ocupadas: 7U
Percentagem Livre: 42%
Distância Média: 63,00m

Potência

01xSwitch PoE 250W
01xSwitch 100W
TOTAL 350W

Diagrama



Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 24U
1un x DIO
1un x Switch 24P
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
1un x Switch PoE 13P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Patch Panels 12 Portas, Cat 6
4un x Tomadas 2P+T, 10A
8un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
3un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
3un x Line Cords, Cat 6, 1m
1642m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x DIO
01x Régua de Tomadas
01x Switch PoE 13P
01x Switch com Transceiver Óptico
03x Patch Panel 13P, Cat 6
06x Guia para Cabos

Total de Unidades: 24U
Total de Unidades Ocupadas: 13U
Percentagem Livre: 46%
Distância Média: 42,00m

Potência

02xSwitch 60W
01xSwitch PoE 250W
TOTAL 370W

Diagrama

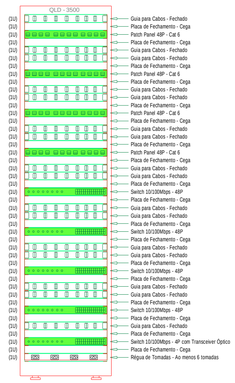

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
128un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
128un x Line Cords, Cat 6, 1m
8.462m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama





Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 12U
1un x Patch Panels 12 Portas, Cat 6
1un x Switches PoE 13P, RJ45, com SFP ou GBIC*
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
1un x DIO ou Caixa de Bloqueio
4un x Tomadas 2P+T, 10A
1un x Cordão Óptico
3un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
9un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
9un x Line Cords, Cat 6, 1m
594m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch PoE 13P
01x Switch com Transceiver Óptico
01x Patch Panel 13P, Cat 6
01x DIO
03x Guia para Cabos

Total de Unidades: 12U
Total de Unidades Ocupadas: 7U
Percentagem Livre: 42%
Distância Média: 63,00m

Potência

01xSwitch PoE 250W
01xSwitch 100W
TOTAL 350W

Diagrama



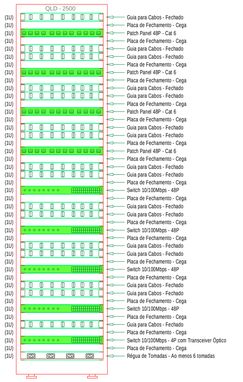

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
151un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
151un x Line Cords, Cat 6, 1m
9.940m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama





Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 12U
1un x Patch Panels 12 Portas, Cat 6
1un x Switches PoE 13P, RJ45, com SFP ou GBIC*
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
1un x DIO ou Caixa de Bloqueio
4un x Tomadas 2P+T, 10A
1un x Cordão Óptico
3un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
9un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
9un x Line Cords, Cat 6, 1m
594m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch PoE 13P
01x Switch com Transceiver Óptico
01x Patch Panel 13P, Cat 6
01x DIO
03x Guia para Cabos

Total de Unidades: 12U
Total de Unidades Ocupadas: 7U
Percentagem Livre: 42%
Distância Média: 63,00m

Potência

01xSwitch PoE 250W
01xSwitch 100W
TOTAL 350W

Diagrama



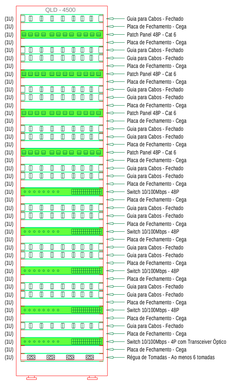

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 44U
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
4un x Patch Panels 48 Portas, Cat 6
4un x Switches 48P, RJ45, com SFP ou GBIC*
6un x Tomadas 2P+T, 10A
16un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
113un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
113un x Line Cords, Cat 6, 1m
8.778m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch com Transceiver Óptico
04x Switch 48P
04x Patch Panel 48P, Cat 6
16x Guia para Cabos

Total de Unidades: 44U
Total de Unidades Ocupadas: 26U
Percentagem Livre: 41%
Distância Média: 63,00m

Potência

04xSwitch 60W
TOTAL 240W

Diagrama



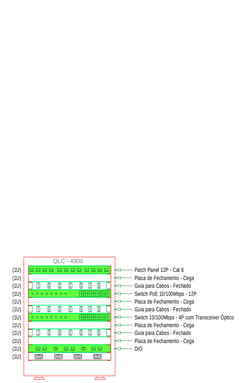

Equipamentos

1un x Rack, tipo Armário, 12U
1un x Patch Panels 12 Portas, Cat 6
1un x Switches PoE 13P, RJ45, com SFP ou GBIC*
1un x Switch 4P, com Transceiver Óptico
1un x DIO ou Caixa de Bloqueio
4un x Tomadas 2P+T, 10A
1un x Cordão Óptico
3un x Guias de Cabos
3un x Painéis de Fechamento
9un x Patch Cords, Cat 6, 1.5m
9un x Line Cords, Cat 6, 1m
594m x Cabos UTP, Cat. 6

Unidades Ocupadas

01x Régua de Tomadas
01x Switch PoE 13P
01x Switch com Transceiver Óptico
01x Patch Panel 13P, Cat 6
01x DIO
03x Guia para Cabos

Total de Unidades: 12U
Total de Unidades Ocupadas: 7U
Percentagem Livre: 42%
Distância Média: 63,00m

Potência

01xSwitch PoE 250W
01xSwitch 100W
TOTAL 350W

Diagrama



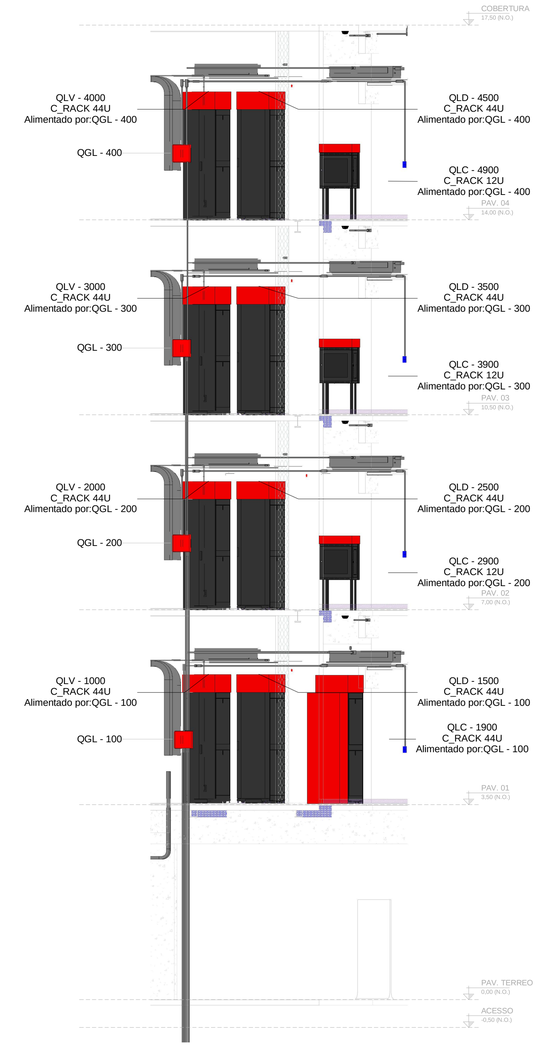

2 **CORTE ESPECIFICO**
1 : 50

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09

Receita Federal

Contratada
MDB ARQUITETURA

Obra
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"

Endereço
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

Contratada
MDB ARQUITEURA

Coordenador
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Grupo
06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Subgrupo
06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Fase
PROJETO BÁSICO

Revisão
R12

Folha
RFB-AO2-PB-06.09 025-PLB-VER-PRO-GER-R12

Títulos
CORTE GERAL
CORTE GERAL

Emissão
MAI 2018

Folha
06.09 025 / 530