


03 VISTAS GAIOLA DE FARADAY SEM ESCALA




Terminal sapatinho para
parafusar o aterramento de
10mm² de cobre nú ao poste





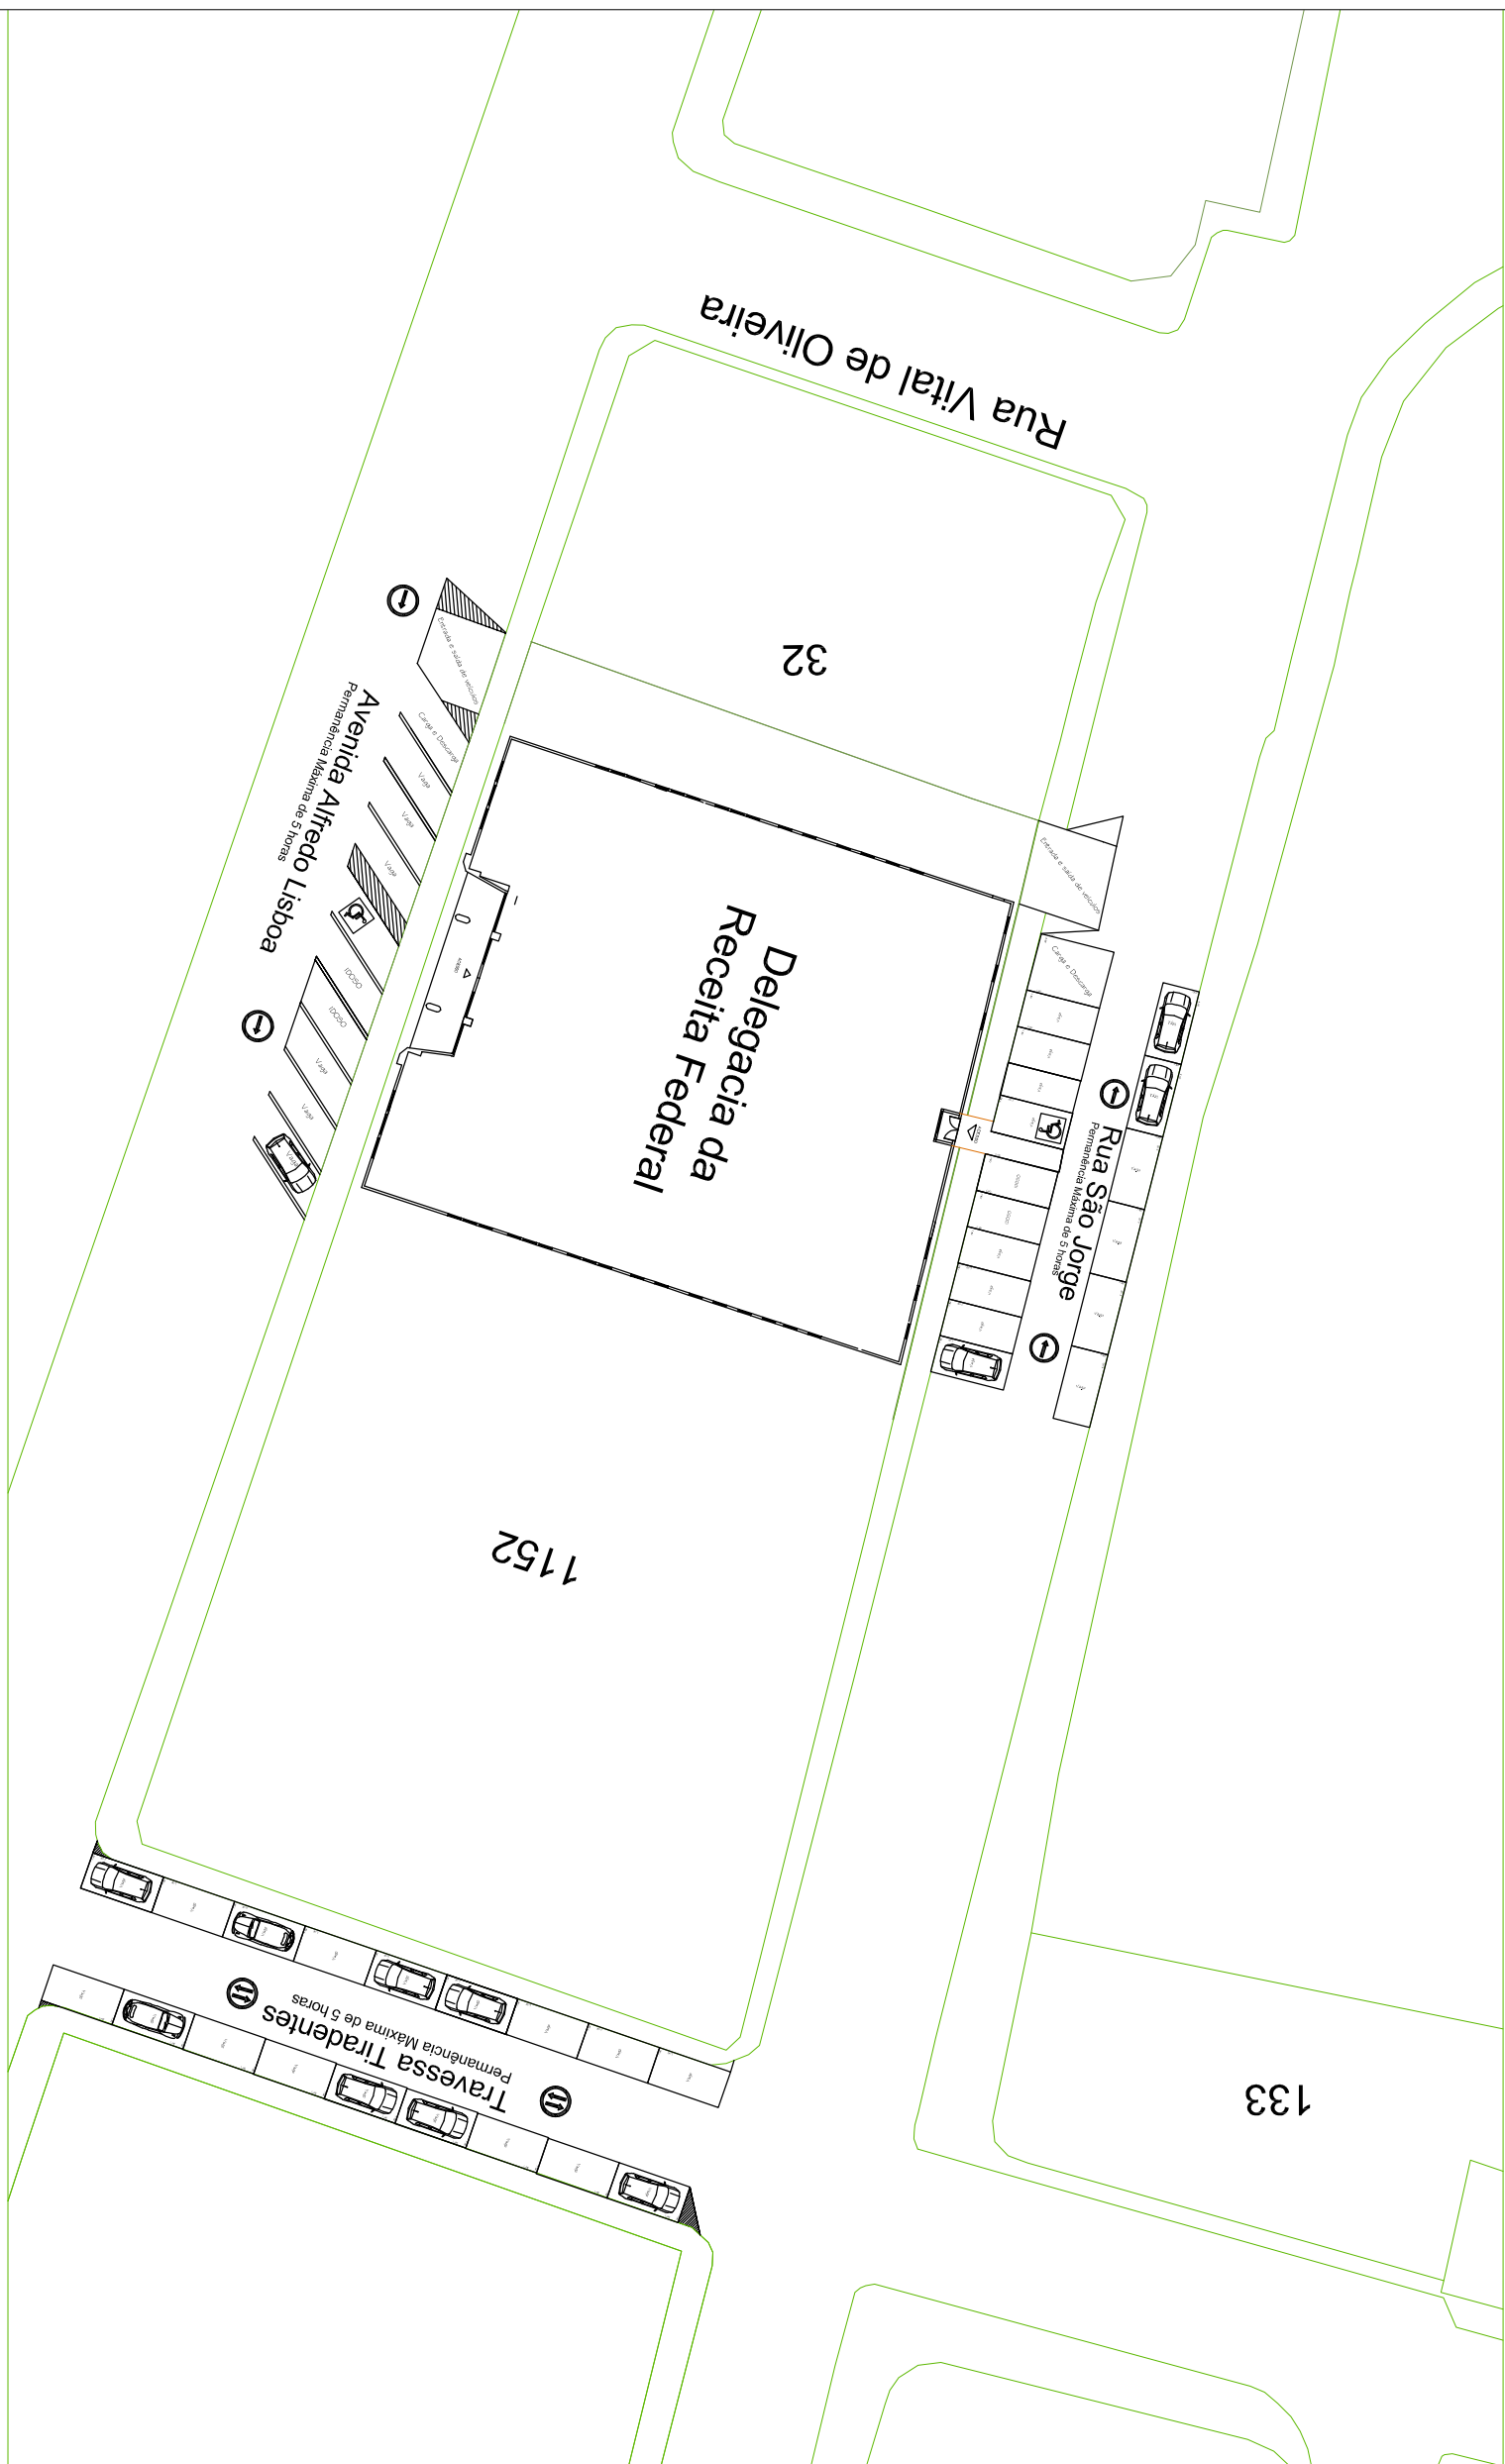





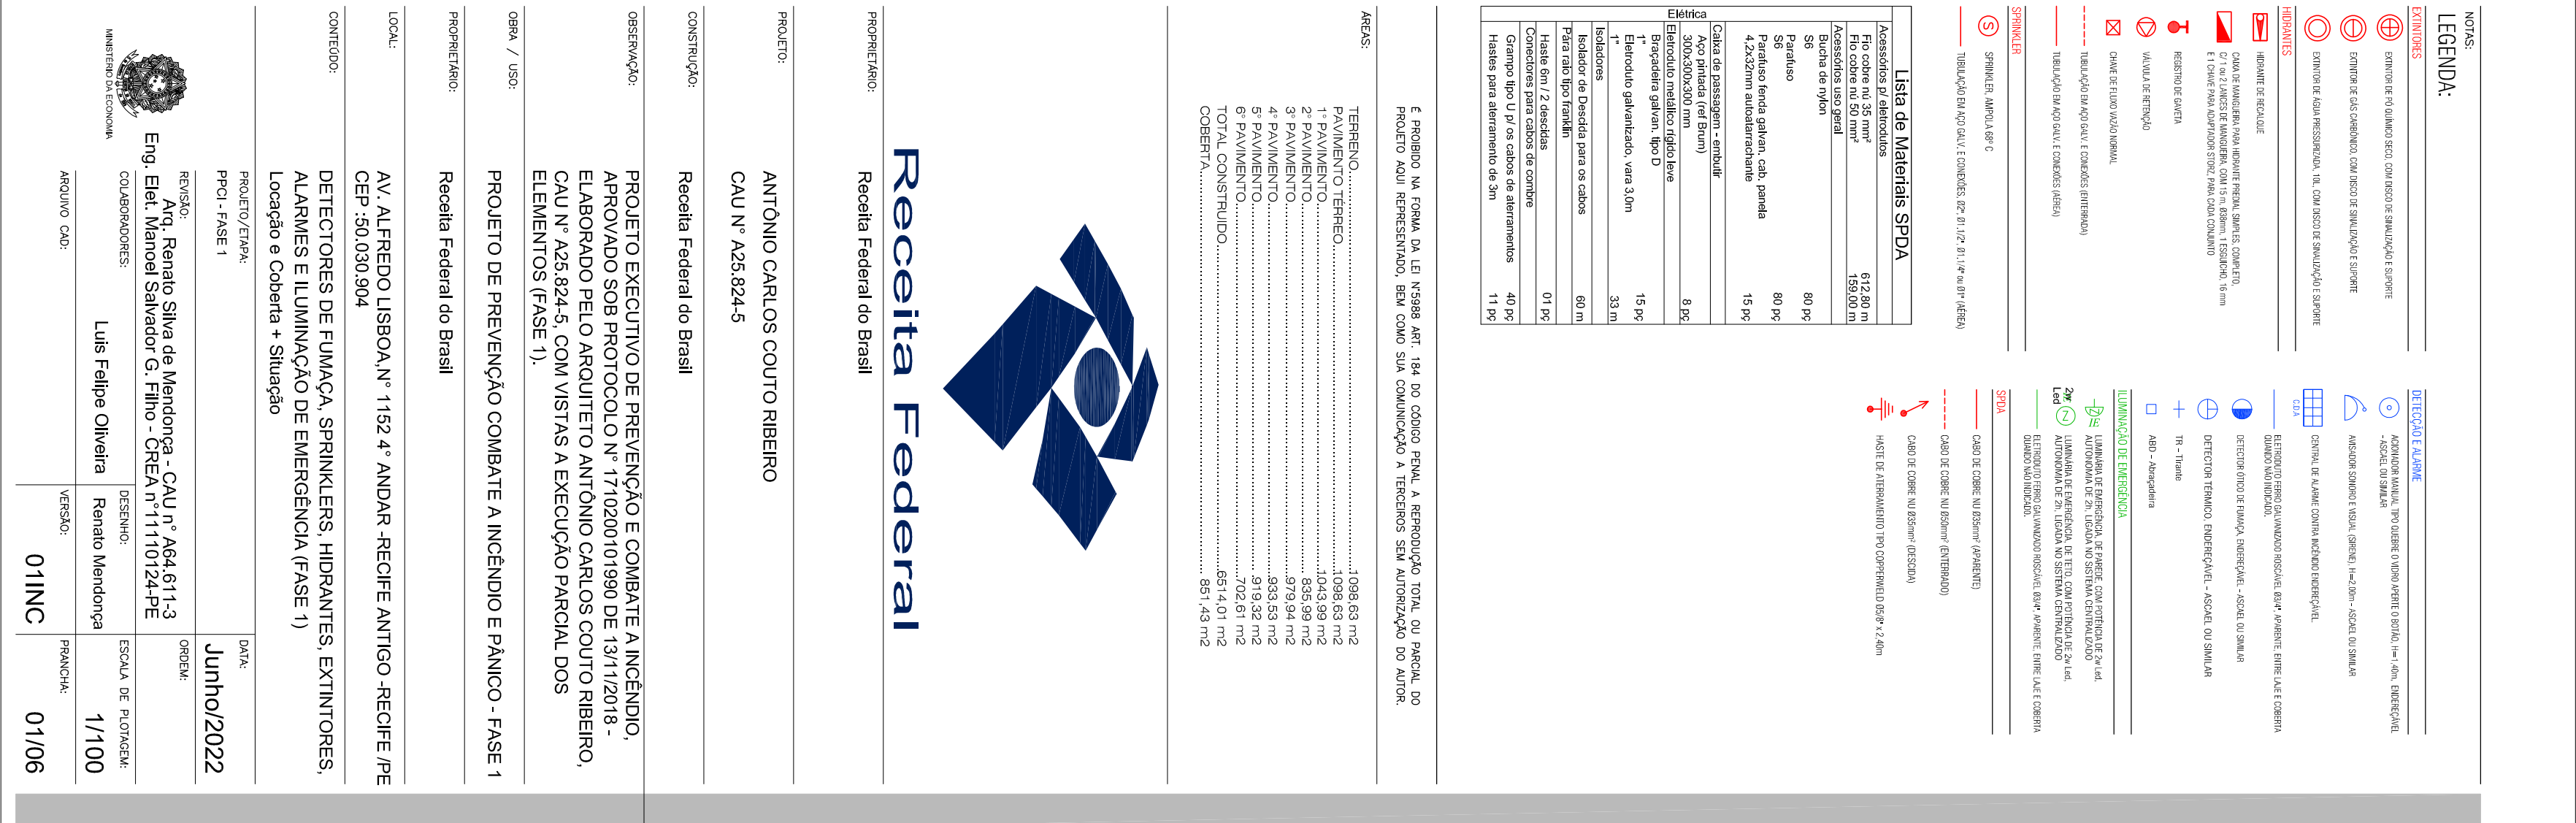

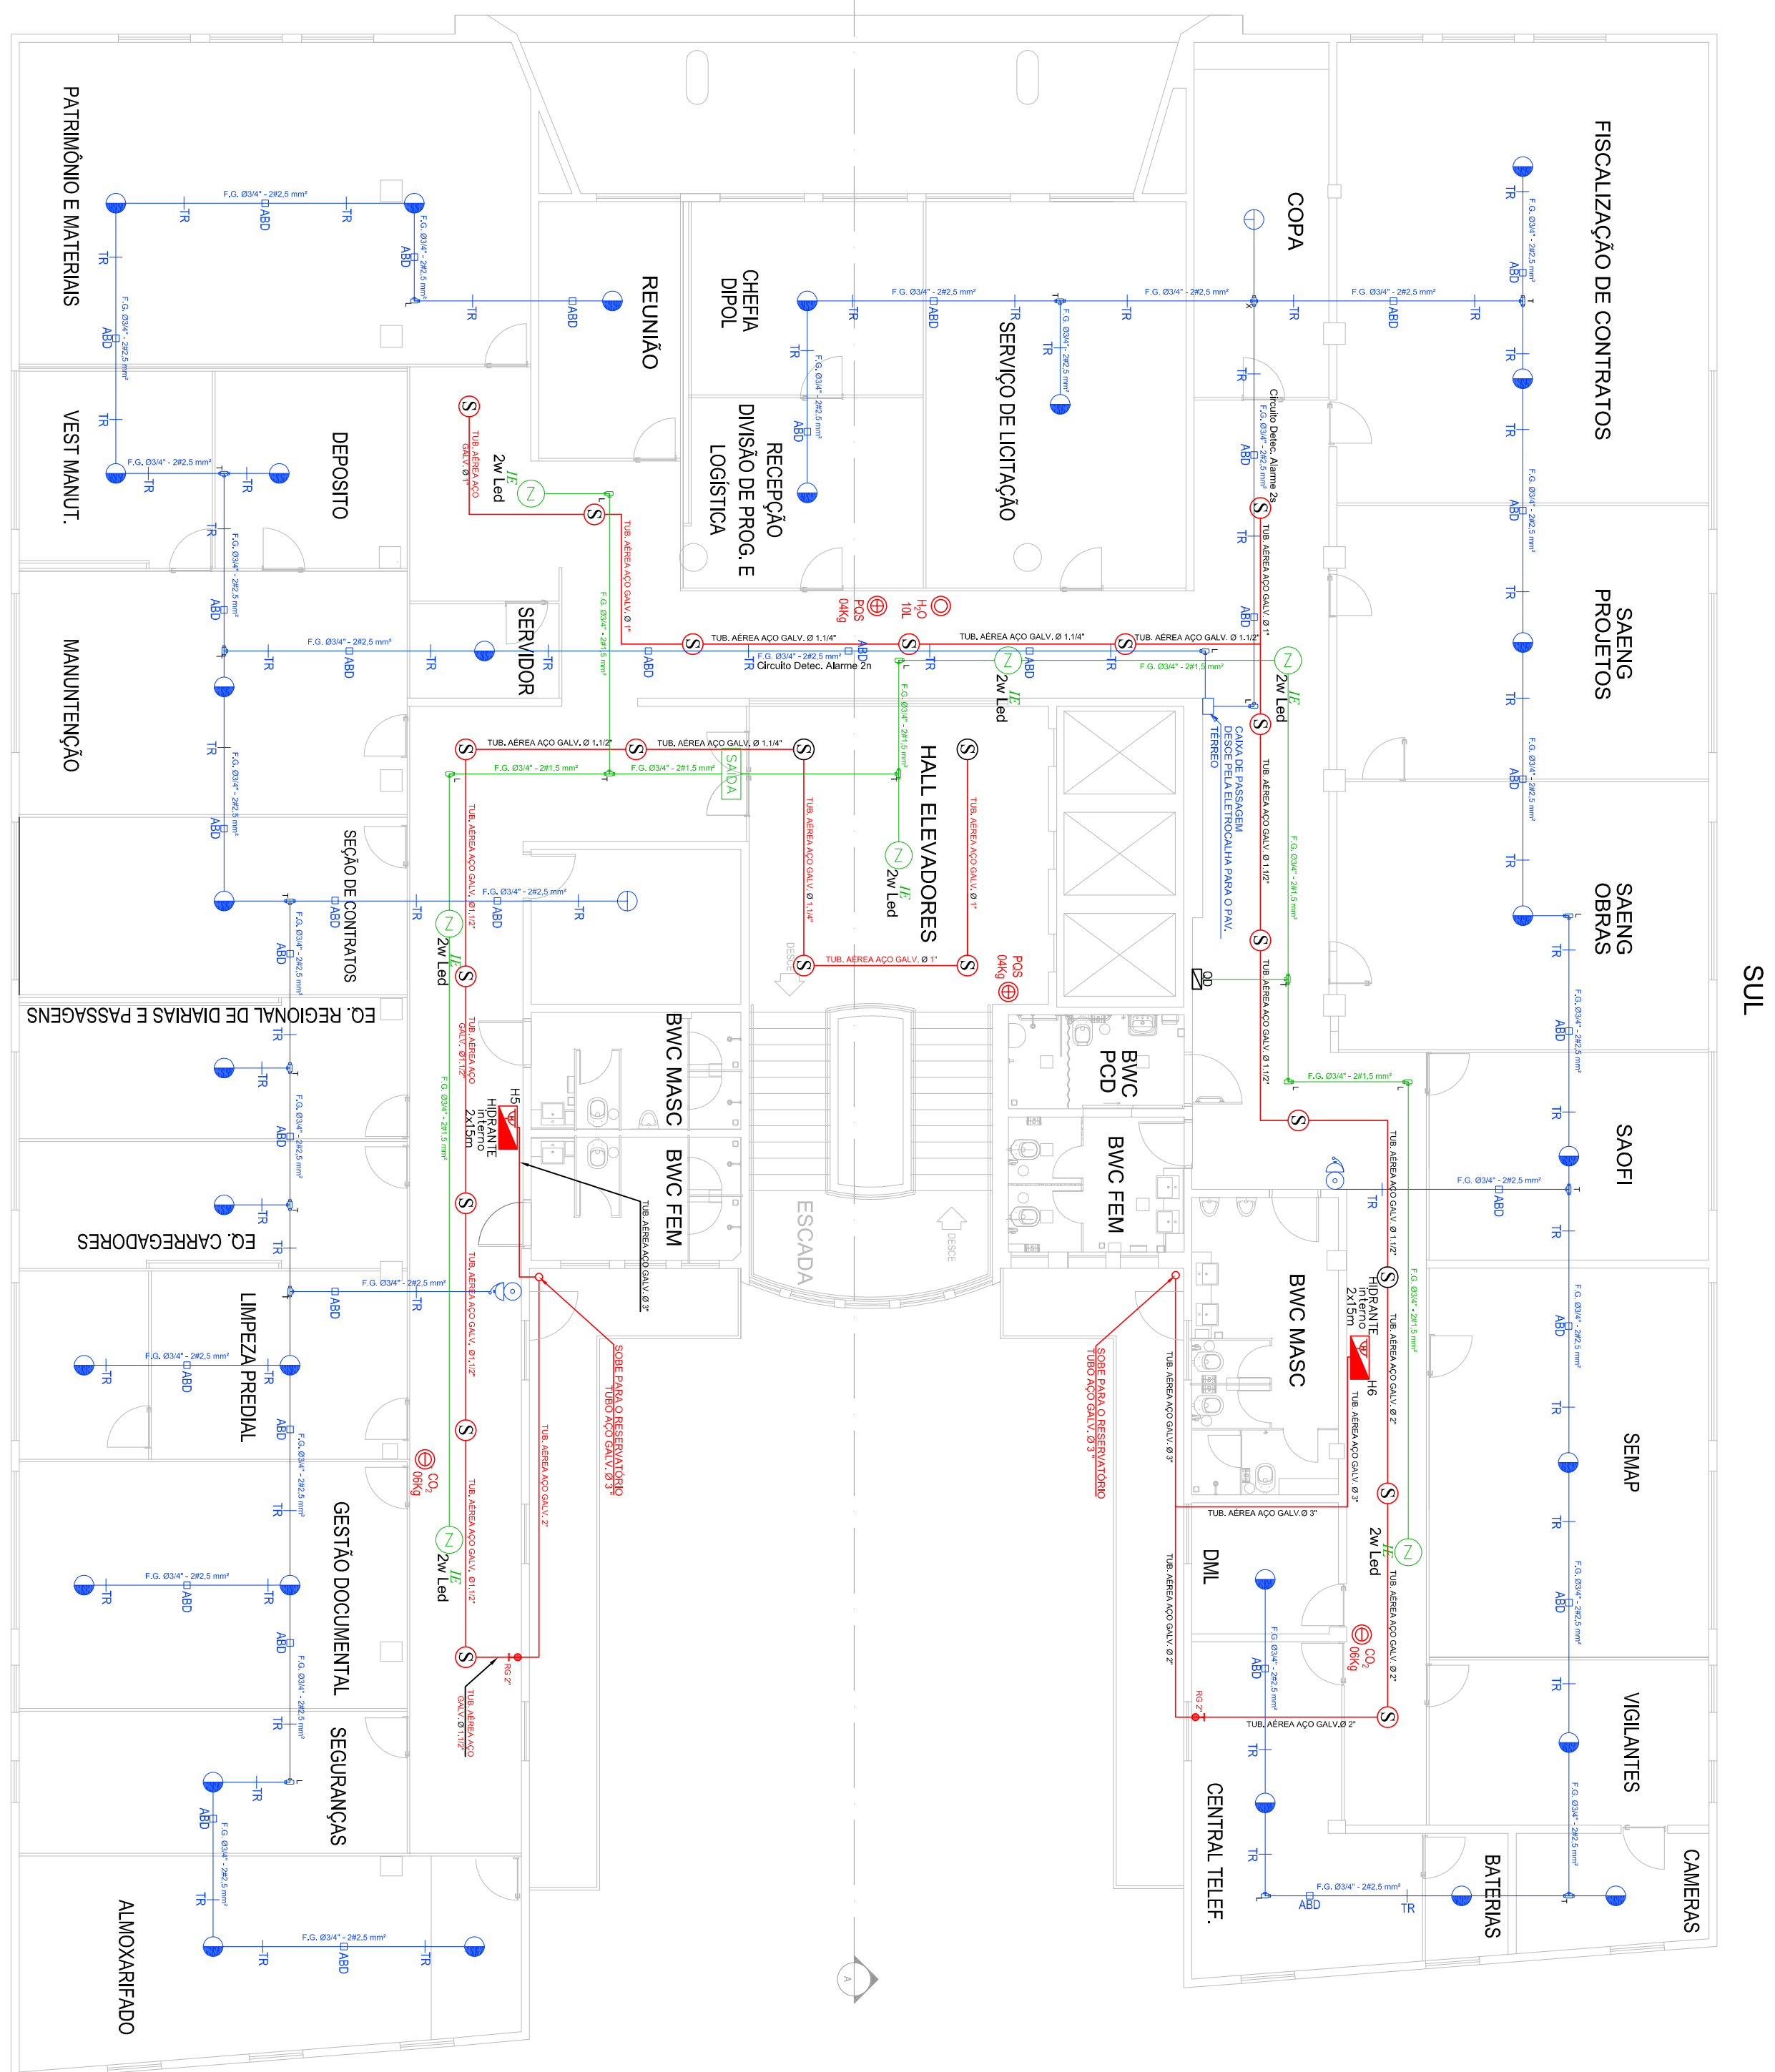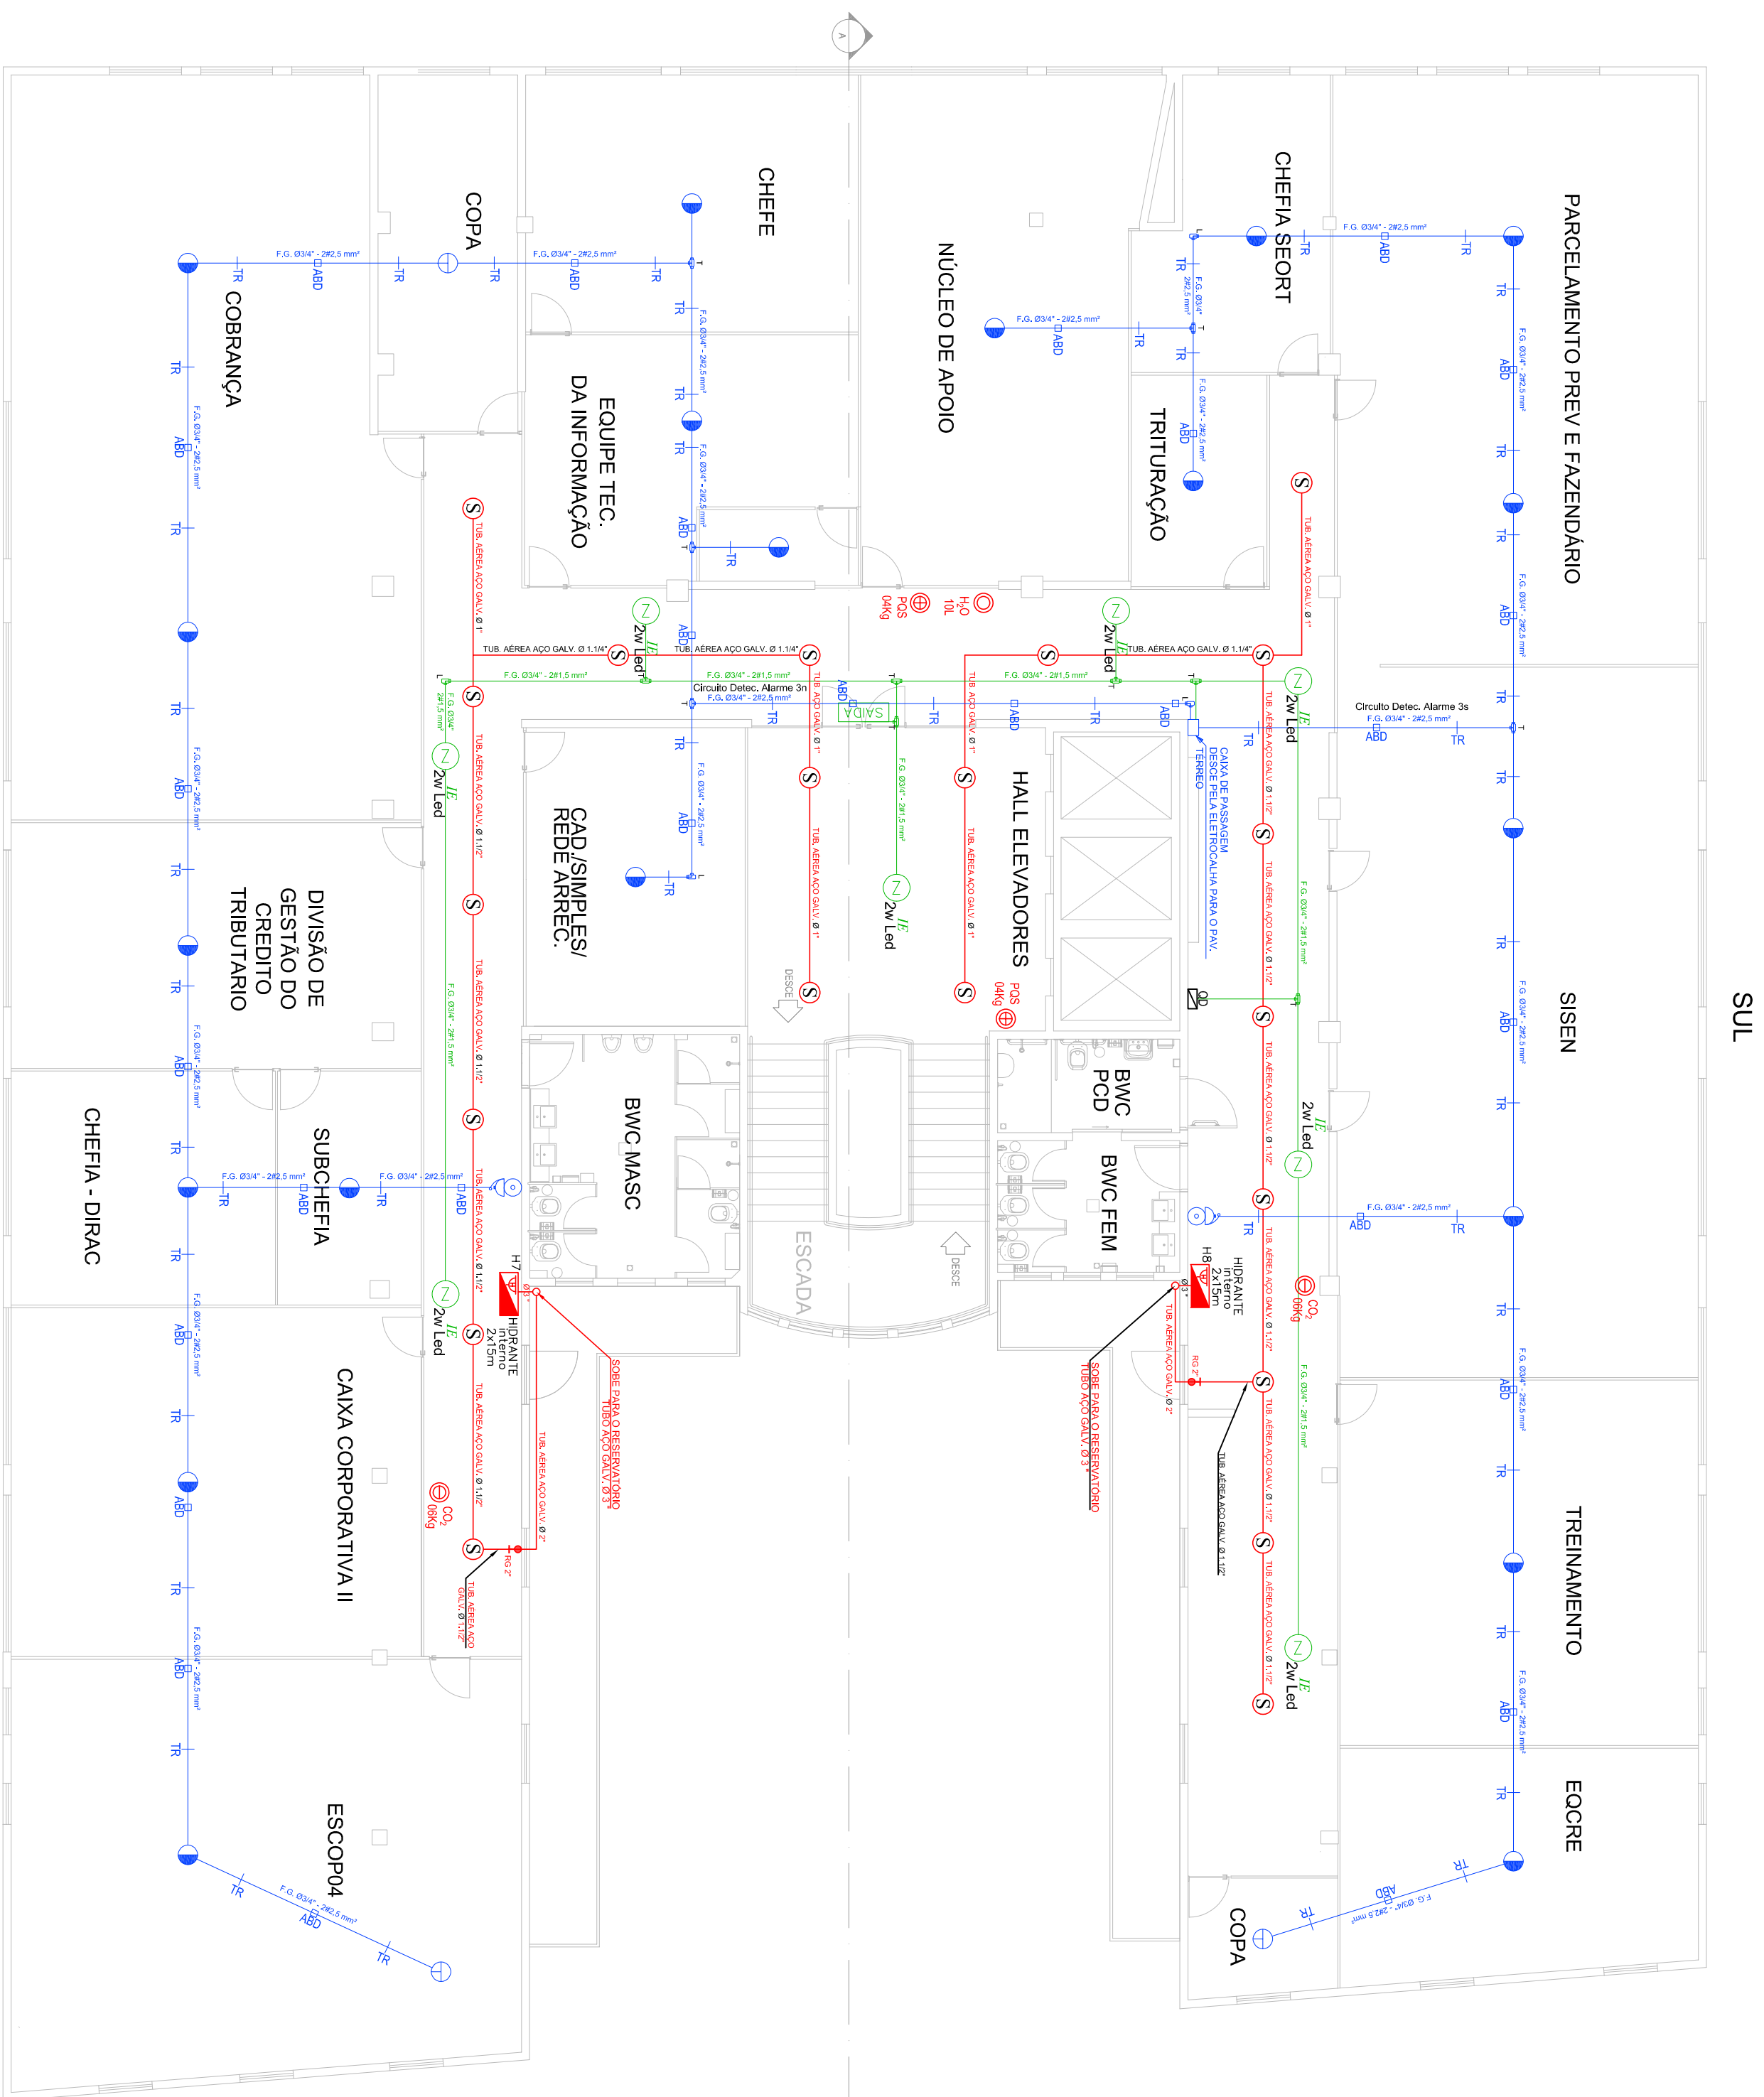



02 **Planta de situação/locação**
ESCALA: 1 / 500



01
Planta de Coberta
ESCALA: 1 / 100






NOTAS:	LEGENDA:
EXERCÍCIOS	EXERCÍCIOS E AVALIAÇÃO
	
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO	ANÁLISE DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO DE UM TEXTO
	
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO	ANÁLISE DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO DE UM TEXTO
	
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO	ANÁLISE DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO DE UM TEXTO
	
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO	ANÁLISE DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO DE UM TEXTO
	
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO	ANÁLISE DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO DE UM TEXTO
	
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO	ANÁLISE DE TEXTO: COMPREENDER E ANALISAR O CONTEÚDO DE UM TEXTO

Pagamento	CARGA DA ILUMINAÇÃO DE CORRENTE				
	Pot. (W)	Quant. (U)	Potência Total (W)	Corrente (A)	Disjuntor (A)
Térreo	2	8	16	0,08	6
1º Andar	2	8	16	0,08	6
2º Andar	2	7	14	0,07	6
3º Andar	2	8	16	0,08	6
4º Andar	2	7	14	0,07	6
5º Andar	2	7	14	0,07	6
6º Andar	2	7	14	0,07	6
Total		52 unidades			7 unidades

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 5988 ART. 184 DO CÓDIGO PENAL A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO PROJETO AQUI REPRESENTADO, SEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.


AREAS:	
TERRENO	1.098,63 m2
PAVIMENTO TERREO	1.098,63 m2
1. PAVIMENTO	143,58 m2
2. PAVIMENTO	143,58 m2
3. PAVIMENTO	873,94 m2
4. PAVIMENTO	853,53 m2
5. PAVIMENTO	702,83 m2
6. PAVIMENTO	702,83 m2
TOTAL CONSTRUIDO	85114,0 m2
CUBERTA	85114,0 m2



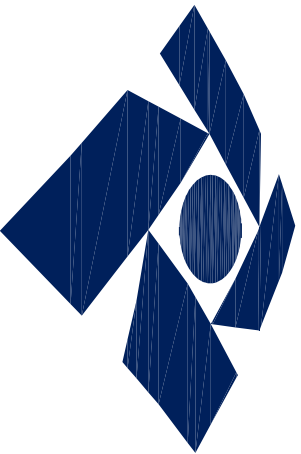


Receita Federal

PROPRIETÁRIO:	Recatella Federal do Brasil
PROJETO:	ANTONIO CARLOS COUTO RIBEIRO CAU Nº 425.824-5
CONTRATADO:	Recatella Federal do Brasil
OSER / USU:	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, APROVADO SOB PROTOCOLO Nº 1710200101990 DE 13/11/2018 - ELABORADO PELO ARQUITETO ANTONIO CARLOS COUTO RIBEIRO, CAU Nº 425.824-5, COM VISTAS A EXECUÇÃO PARCIAL DOS ELEMENTOS (FASE 1).
PROPRIETÁRIO:	PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - FASE 1
USUÁRIO:	Recatella Federal do Brasil
CONDIÇÕES:	AV. ALFREDO LISBOA, Nº 1152, 4º ANDAR - RECIFE ANTIGO - RECIFE / PE CEP: 50.030.904 DETECTORES DE FUMAÇA, SPRINKLERS, HIDRANTES, EXTINTORES ALARMES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FASE 1) 2 Prato e 3 Prato




 <p>INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE</p>	<p>REC-2020</p> <p>Aut. Renato Silva de Mendonça - CAU n.º 464.611-3</p> <p>COLABORADORES:</p> <p>Luís Felipe Oliveira</p> <p>ARQUIVO CAD:</p>	<p>PROJ. - PSE 1</p> <p>Junho/2022</p> <p>ORÇAMENTO</p>
	<p>DESIGNADO</p> <p>Renato Mendonça</p> <p>VERÍFICO:</p> <p>01INC</p>	<p>ESCALA DE FOLGAS/EM</p> <p>1/100</p> <p>PRÉCATORIAL</p> <p>03/06</p>

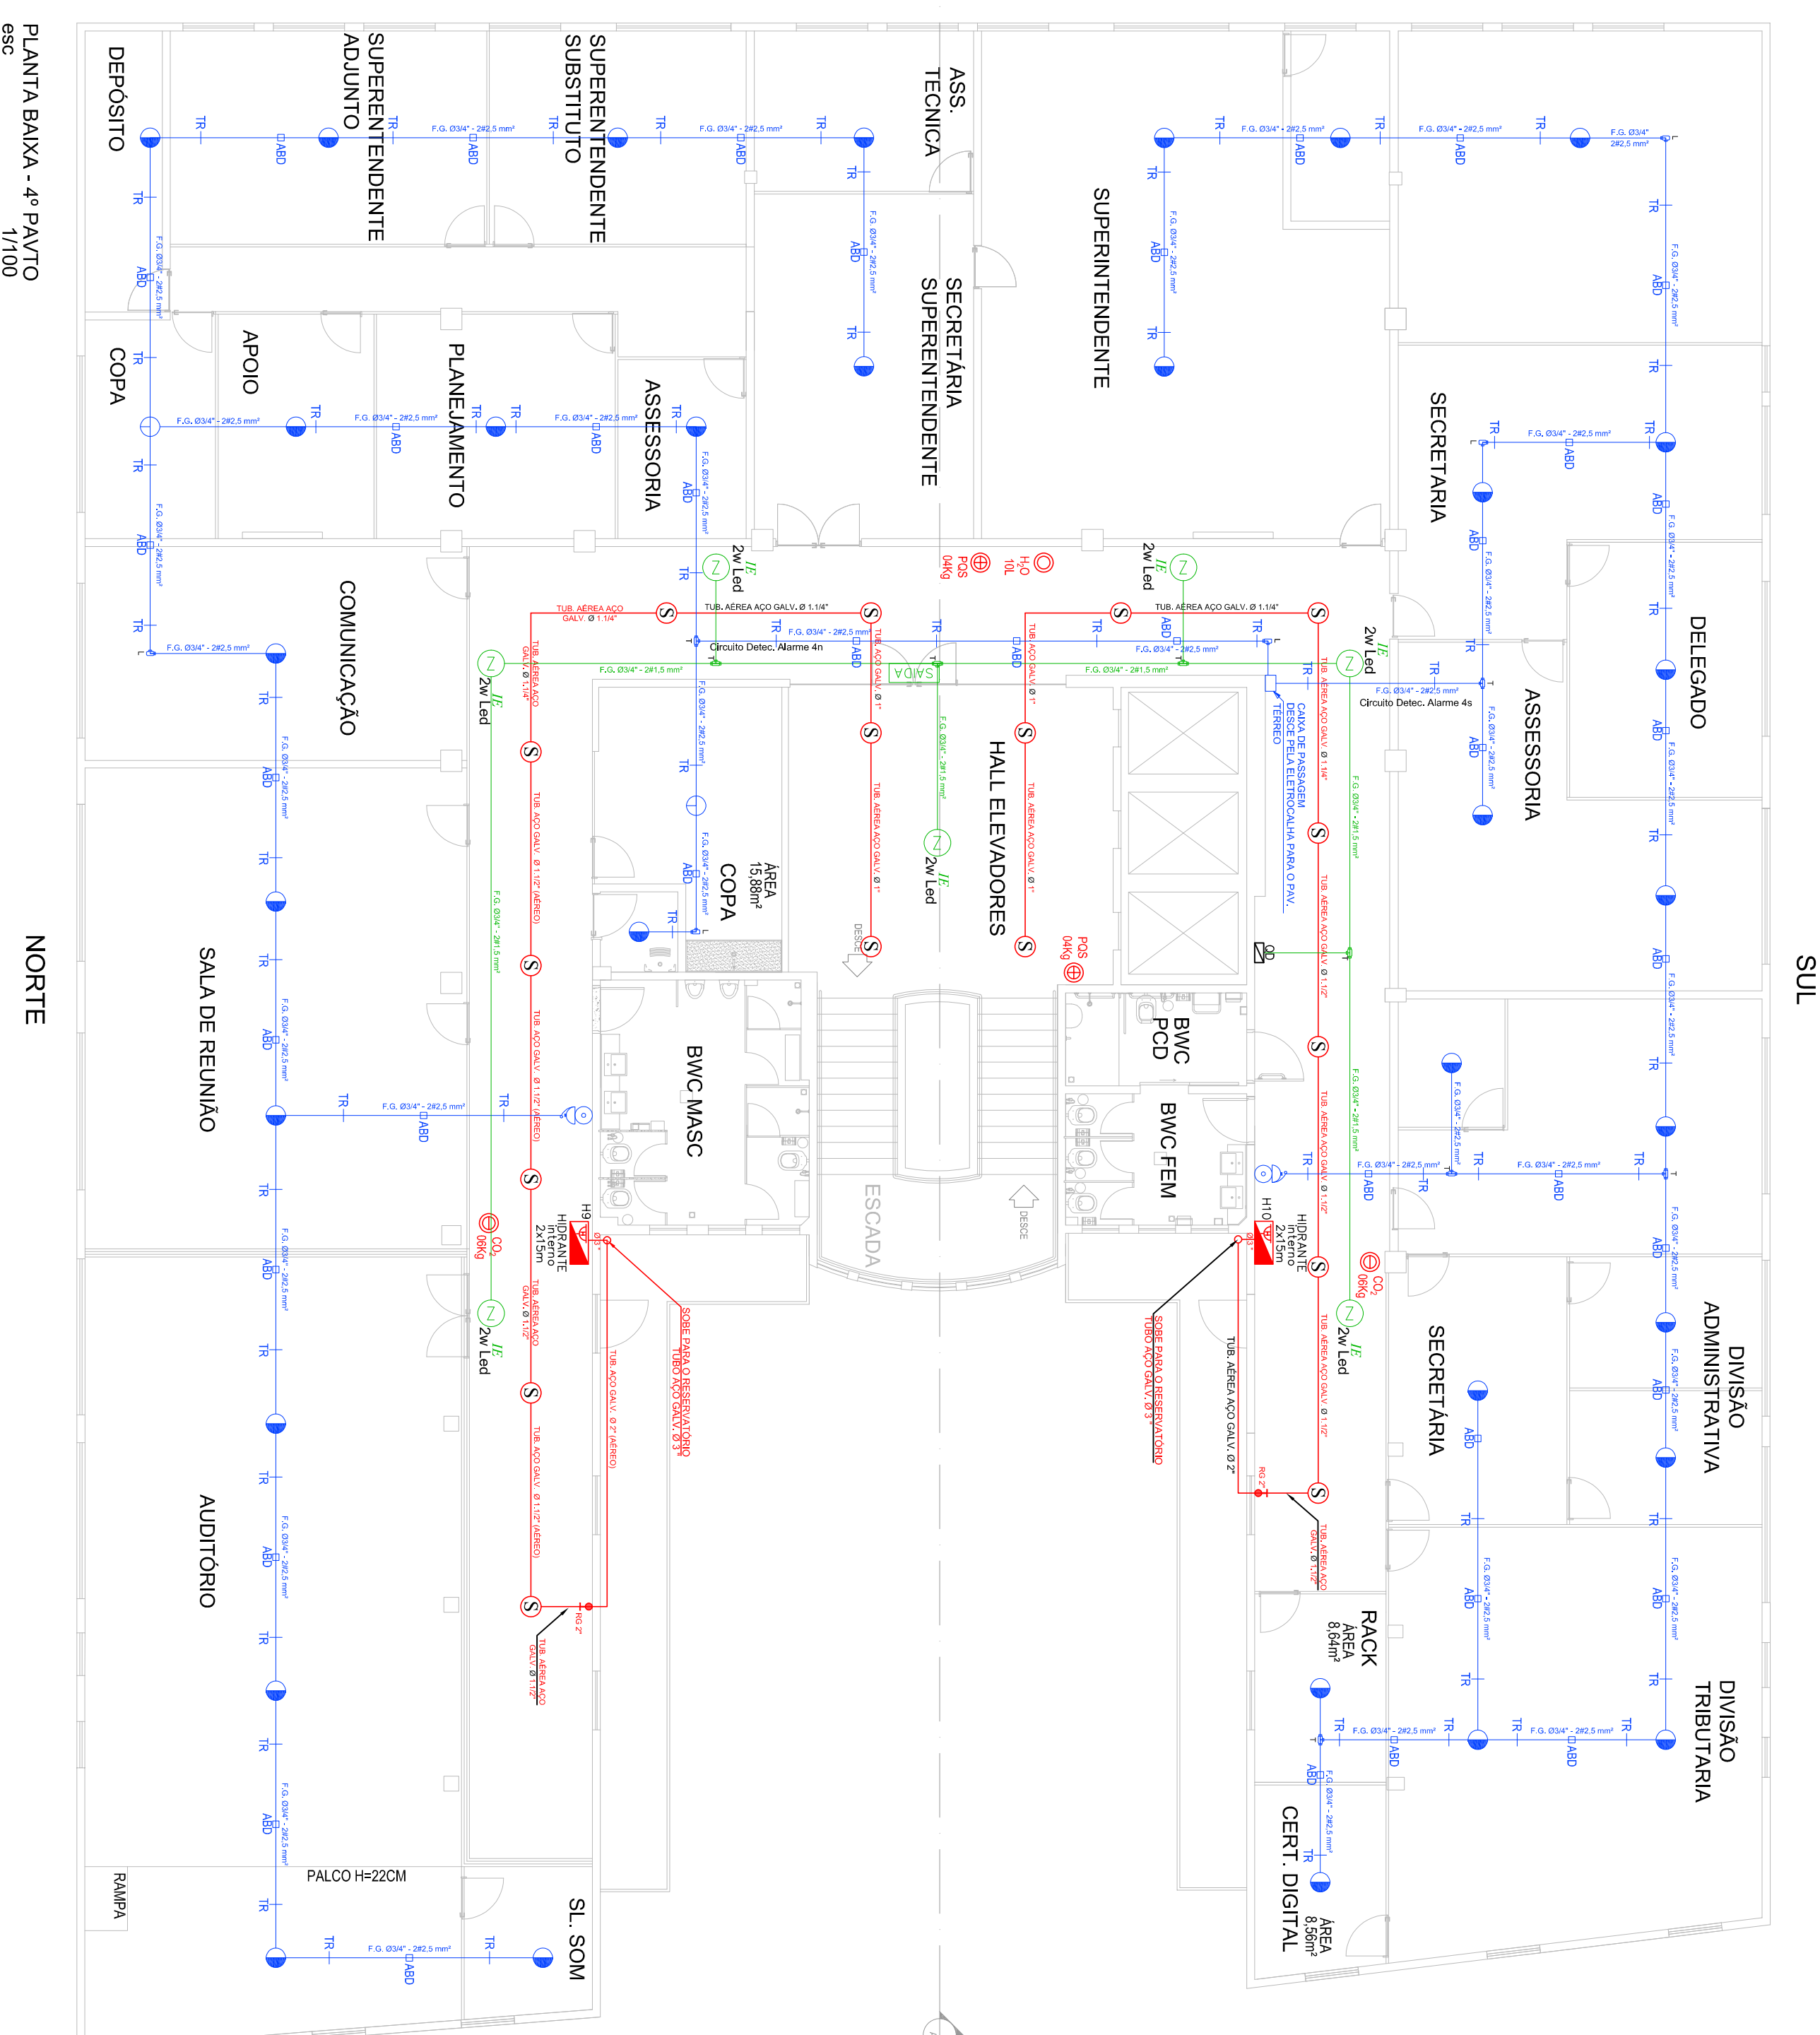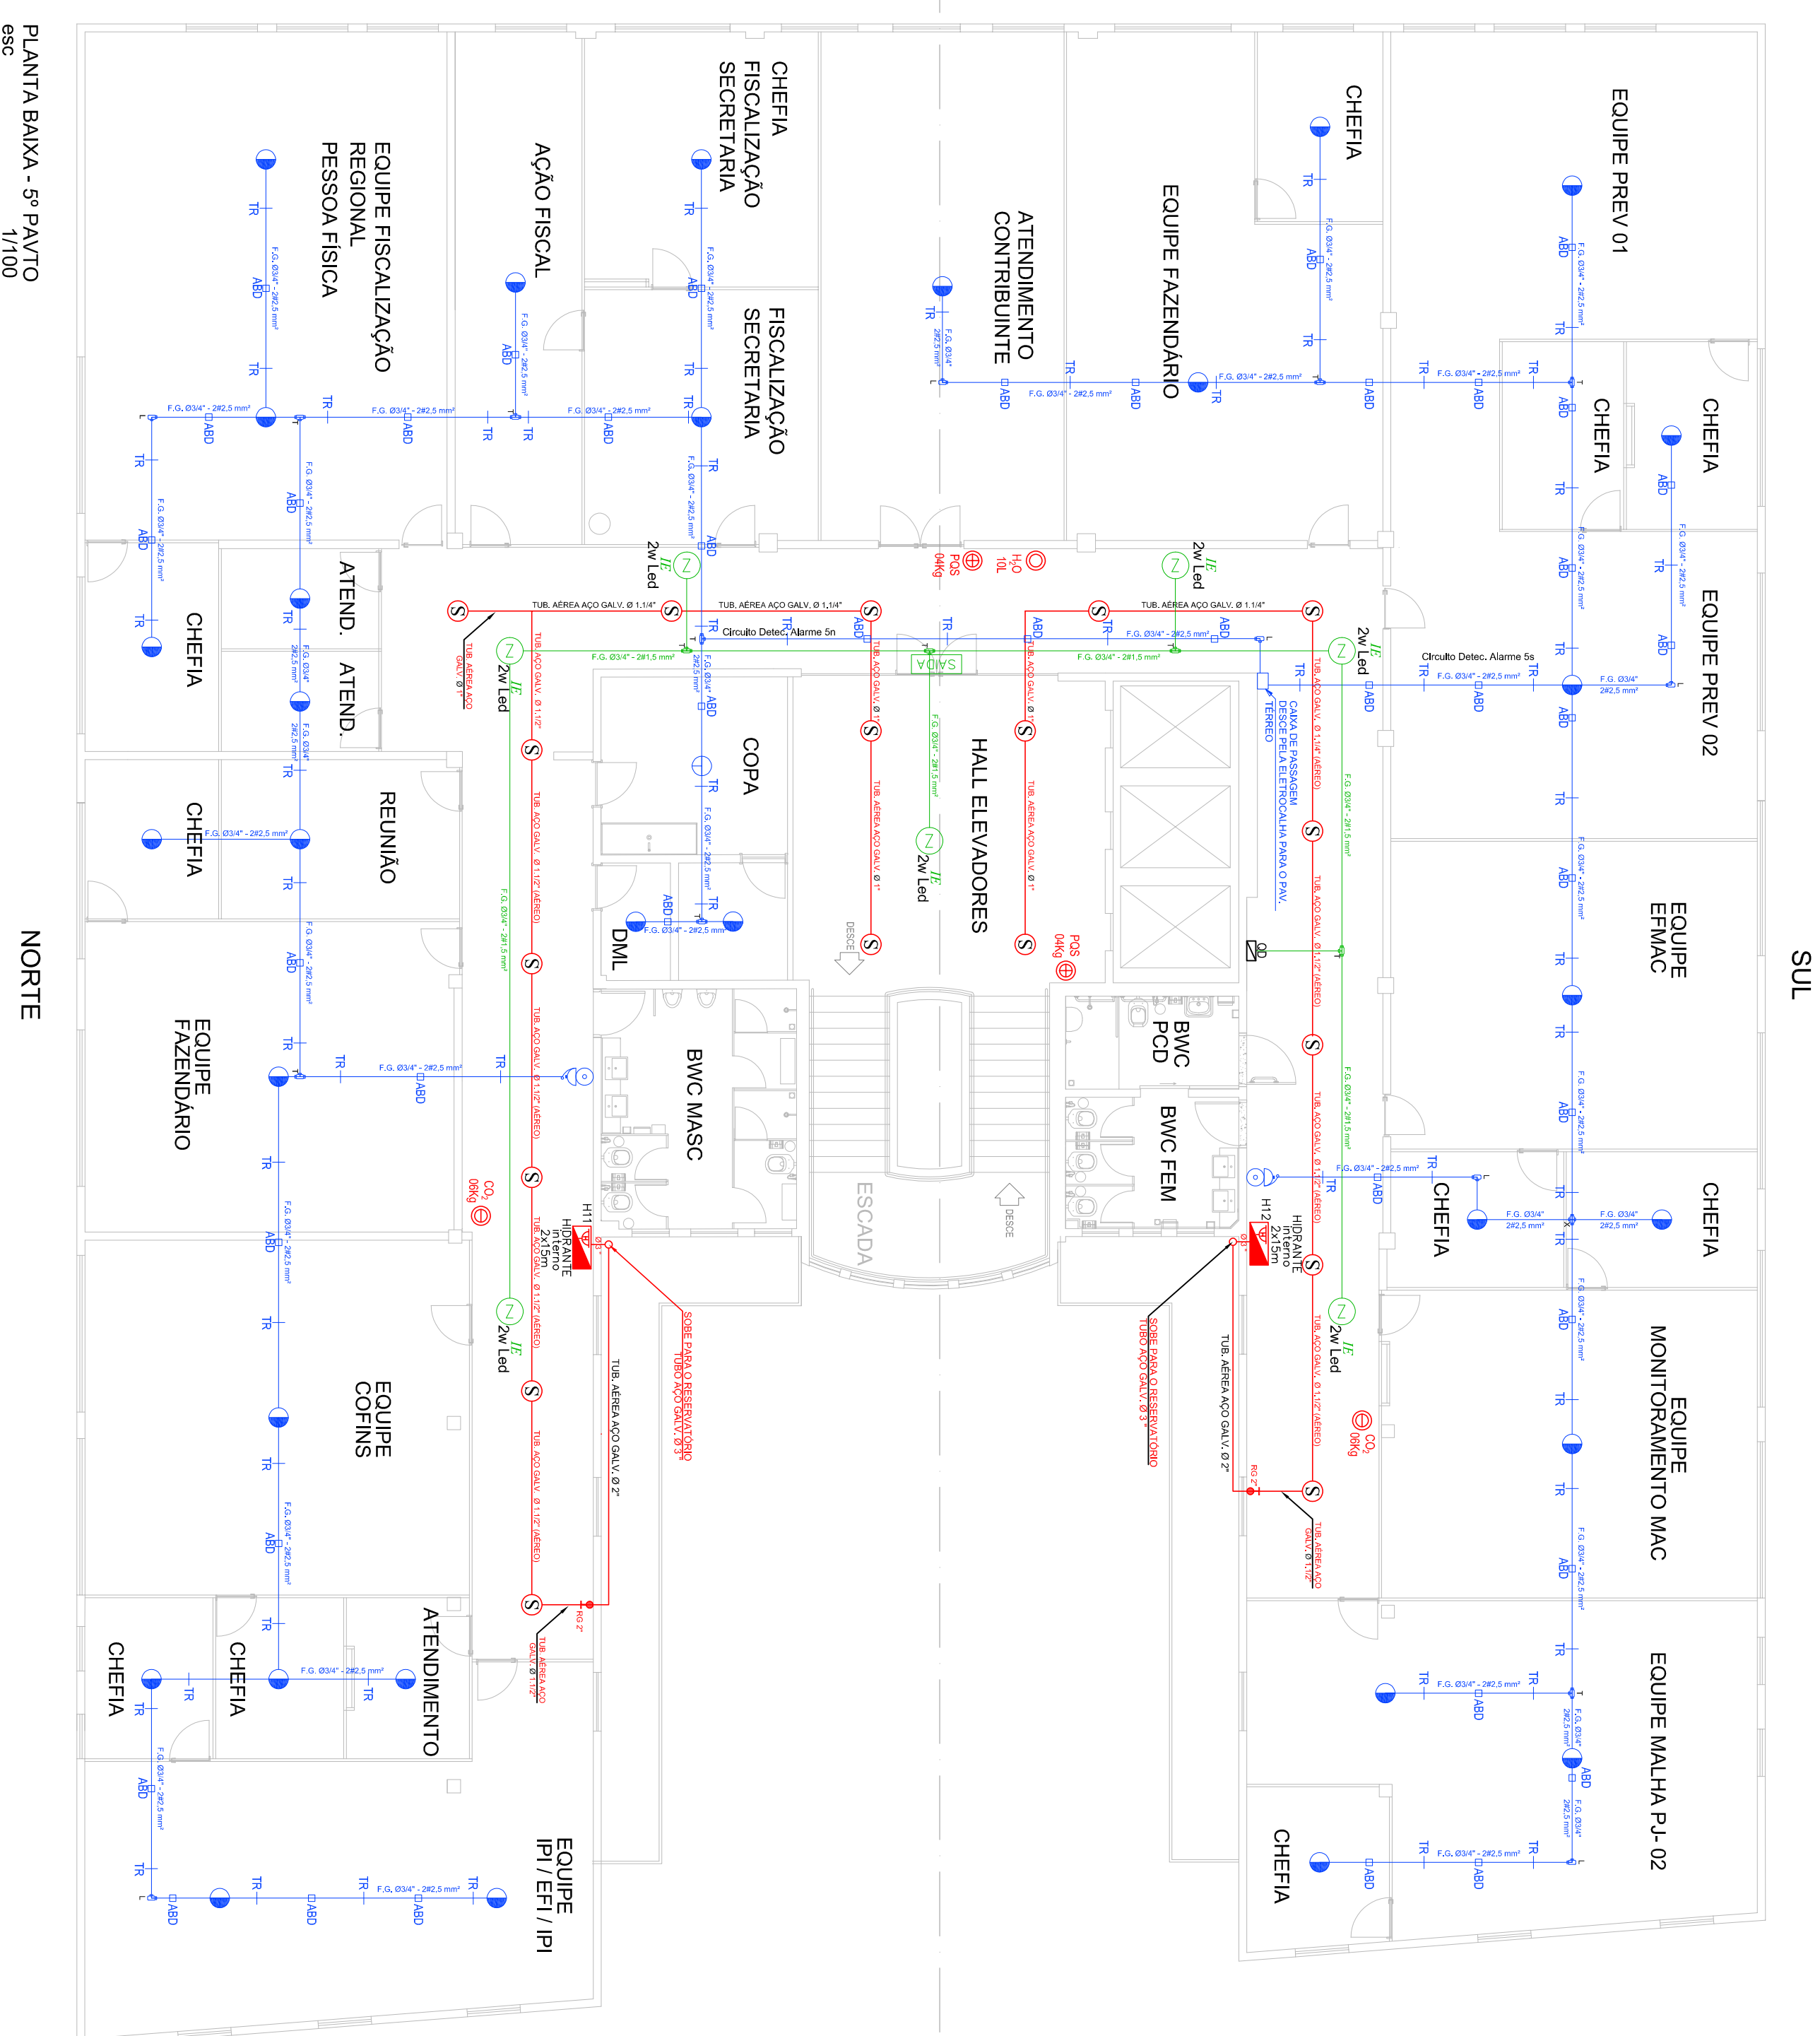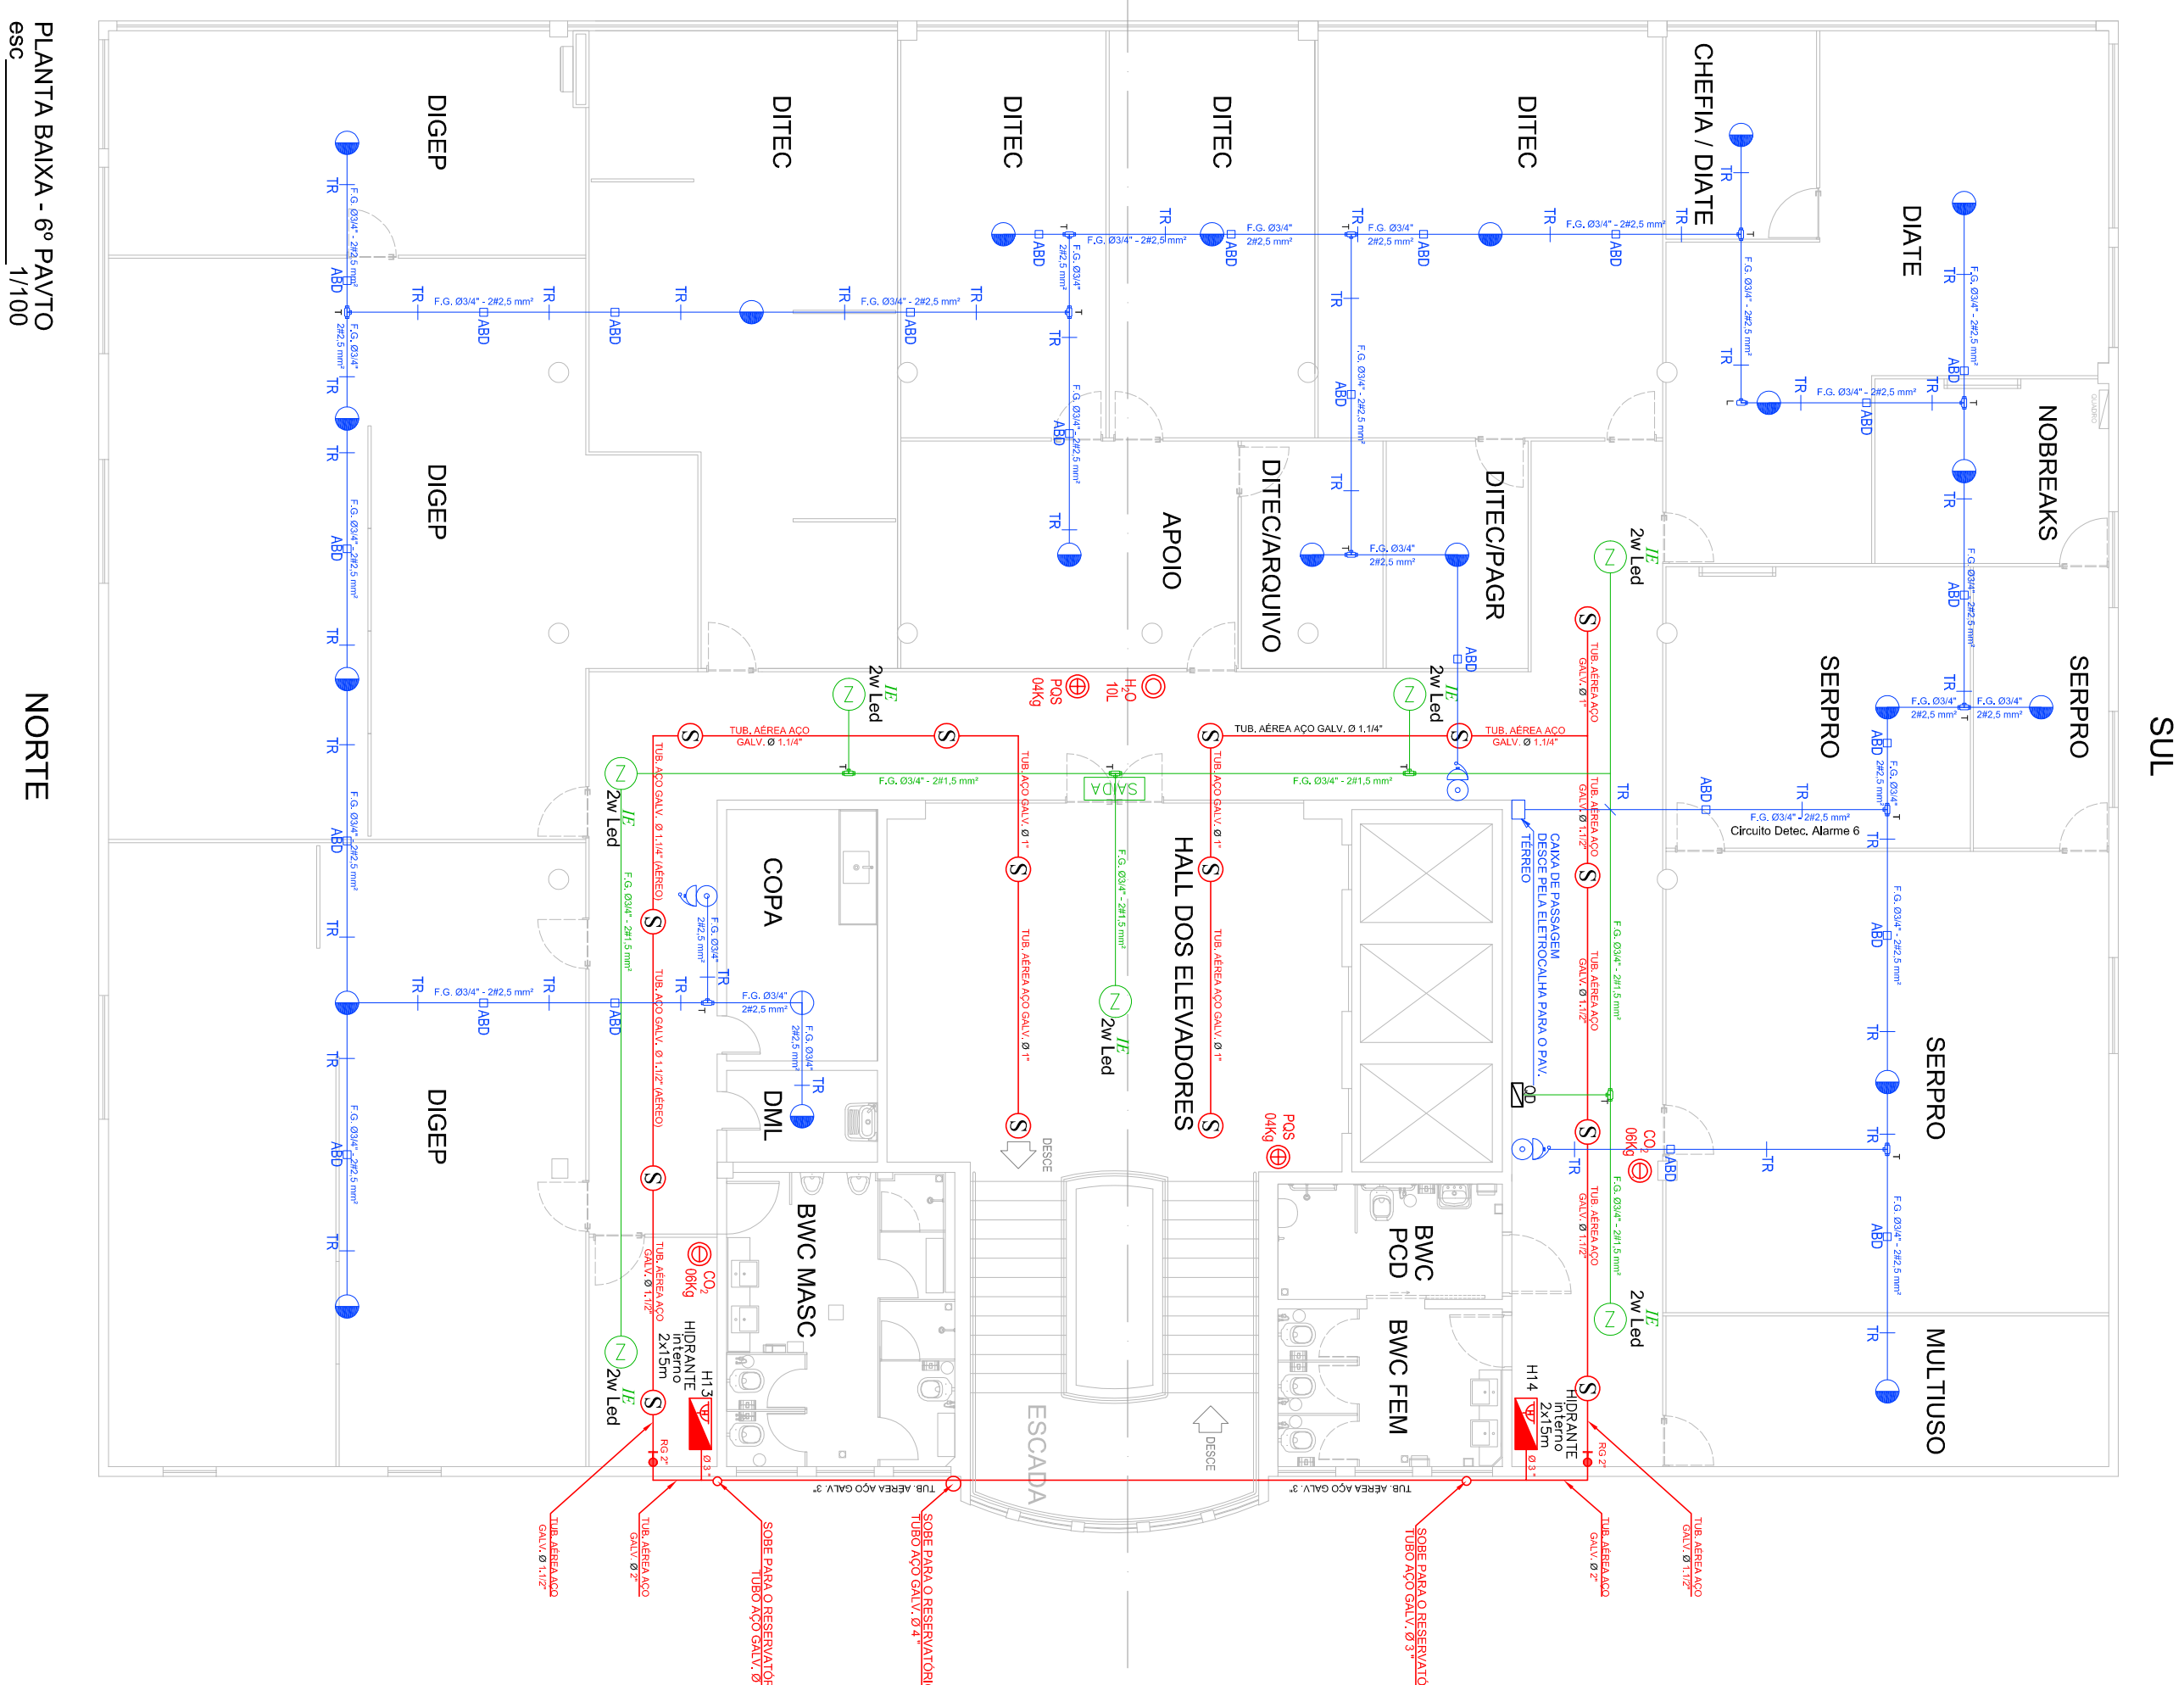[illegible]


É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 9988 ART. 184 DO CÓDIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO PROJETO AQUI REPRESENTADO, SEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.

TERRENO.....	1088,63 m ²
PAVIMENTO TERRE.....	1088,63 m ²
1 PAVIMENTO.....	636,99 m ²
2 PAVIMENTO.....	636,99 m ²
3 PAVIMENTO.....	636,94 m ²
4 PAVIMENTO.....	636,94 m ²
5 PAVIMENTO.....	636,94 m ²
6 PAVIMENTO.....	636,94 m ²
TOTAL CONSTRUÍDO.....	636,94 m ²
COBERTURA.....	636,94 m ²

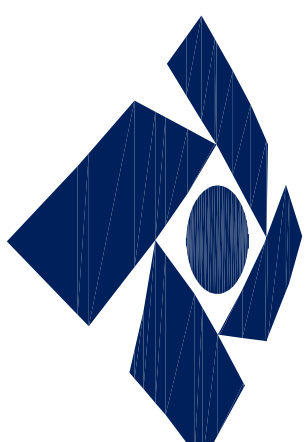


PROPOSTA 1340	Recife Federal do Brasil	
RESULTADO	ANTÔNIO CARLOS COUTO RIBEIRO	
CAMPO	CMU Nº 425.824.5	
CONDIÇÃO	Recife Federal do Brasil	
Observação	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO, ELABORADO SOB PROTOCOLO Nº 1710200101980 DE 13/11/2018 - ELABORADO PELO ARQUITETO ANTONIO CARLOS COUTO RIBEIRO CMU Nº 425.824.5 COM VISTAS A EXECUÇÃO PARCIAL DOS ELEMENTOS (FASE 1).	
DATA / 15/05	PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO E PANICO - FASE 1	
PROPOSTA 1340	Recife Federal do Brasil	
TOTAL	AV. ALFREDO LUISBON Nº 1152 e ANDAR-RECEITA ANTIGO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
CONTEUDO	CEP: 50.050.904	
	DETECTORES DE FUMACA SPRINKLERS, INDICANTES EXTINTORES, ALARME E ILUMINACAO DE EMERGENÇA (FASE 1)	
	4° Pavão, 5° Pavão e 6° Pavão	


DETALHE HIDRANTE INTERNO

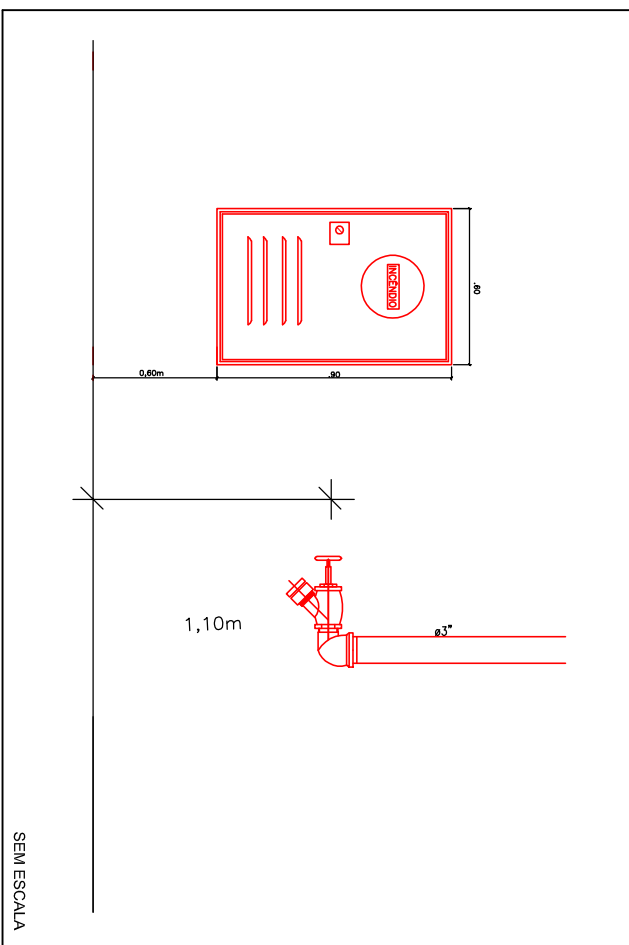


ESQUEMA BOMBA DE INCENDIO

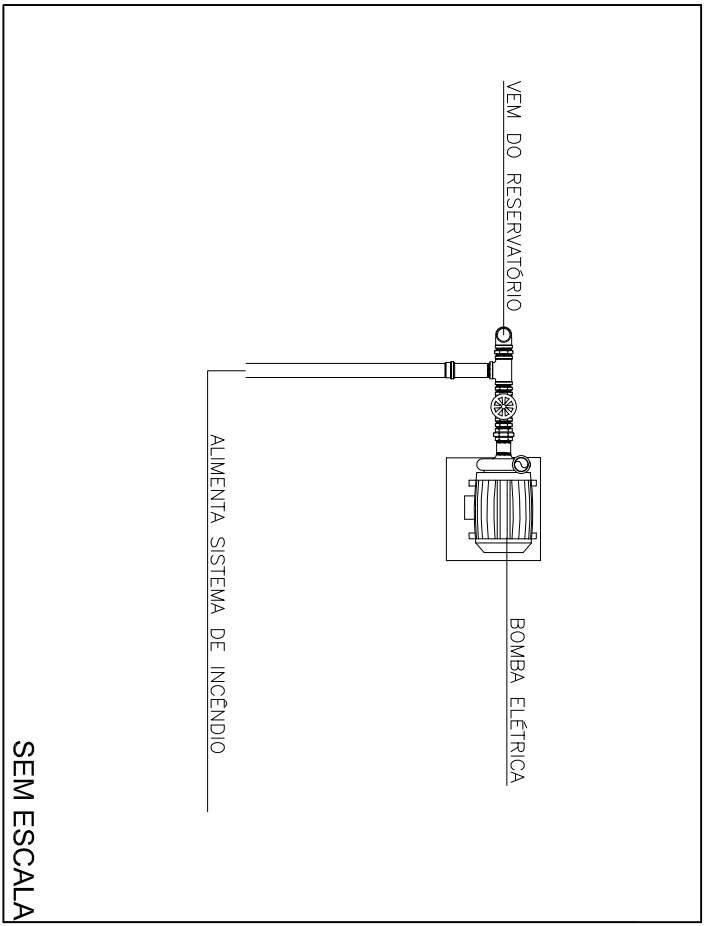


ESQUEMA INTERLIGAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA MANTER A CONTINUIDADE ELÉTRICA DA BIODIGESTÃO TURBULACÃO

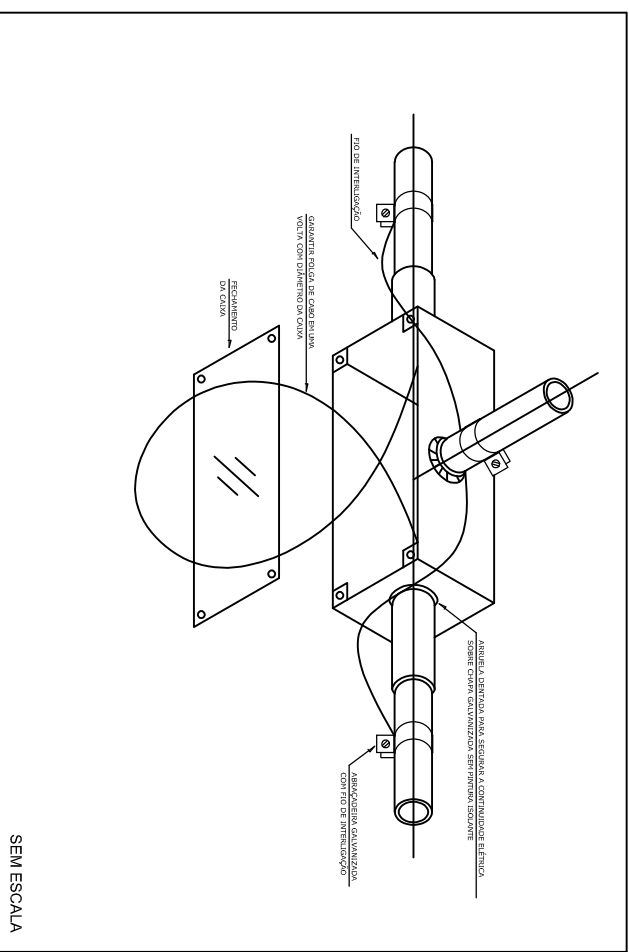


ESQUEMA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

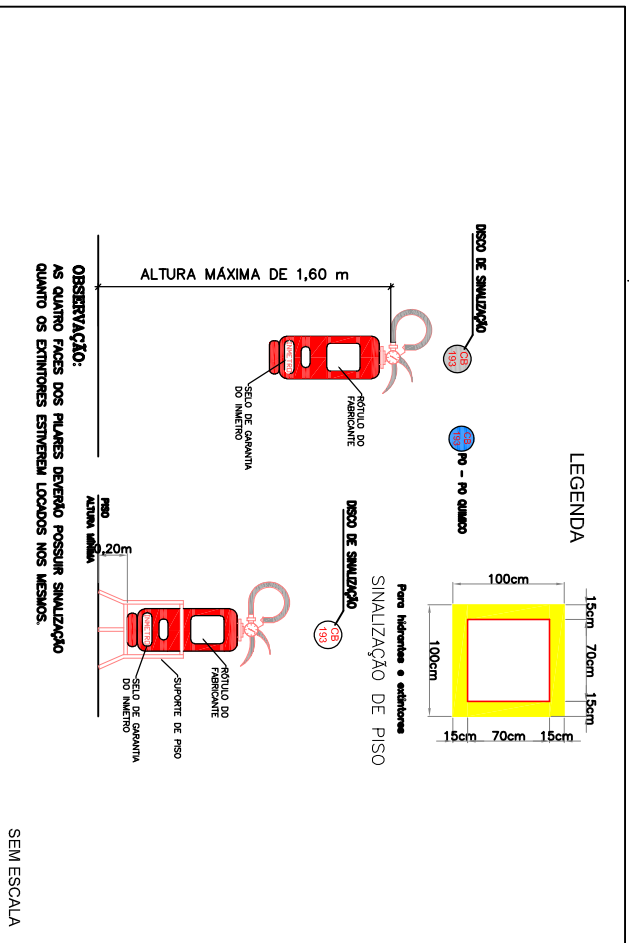


ESQUEMA INSTALAÇÃO DE TURBULACÃO SOBRE O FORRO

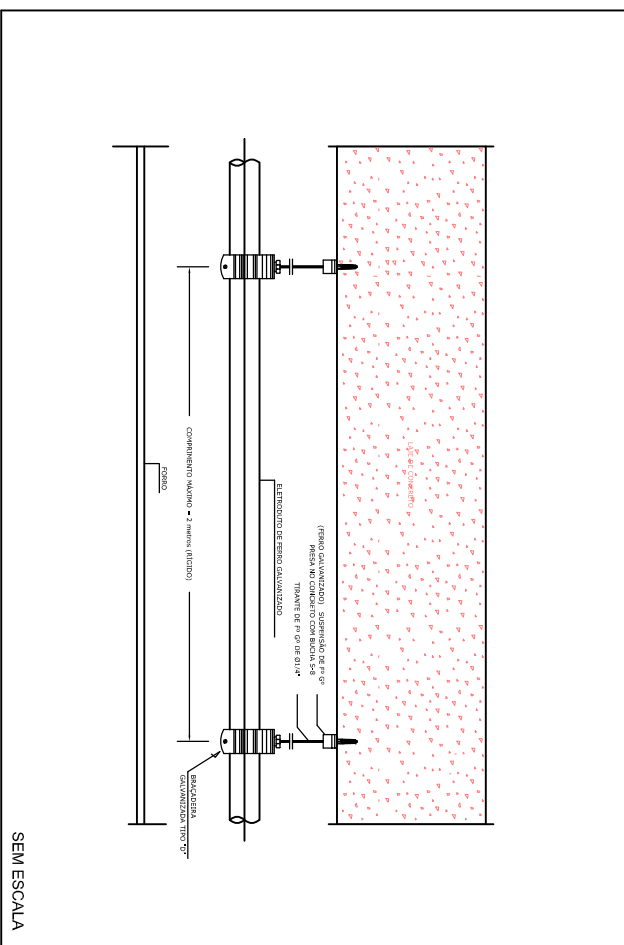


DETALHE DOS REGISTROS DE RECALQUE

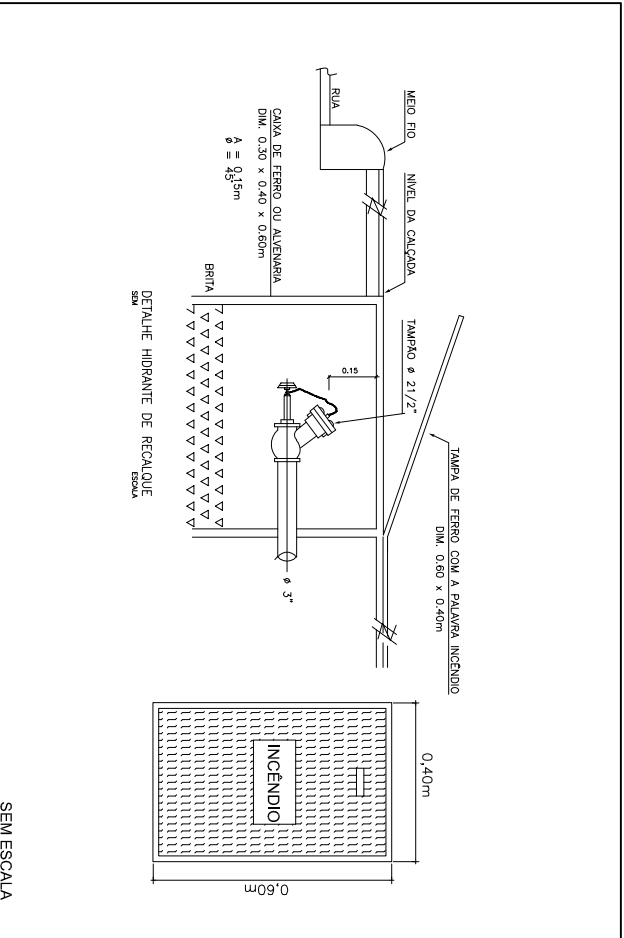


DETALHE TÍPICO PARA VAJAS

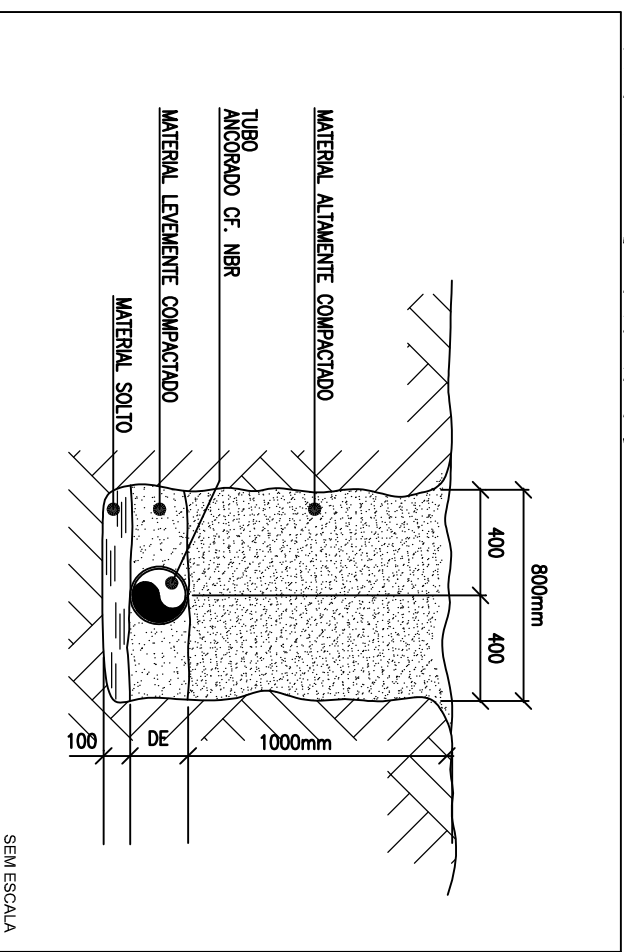


BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (2X55W)

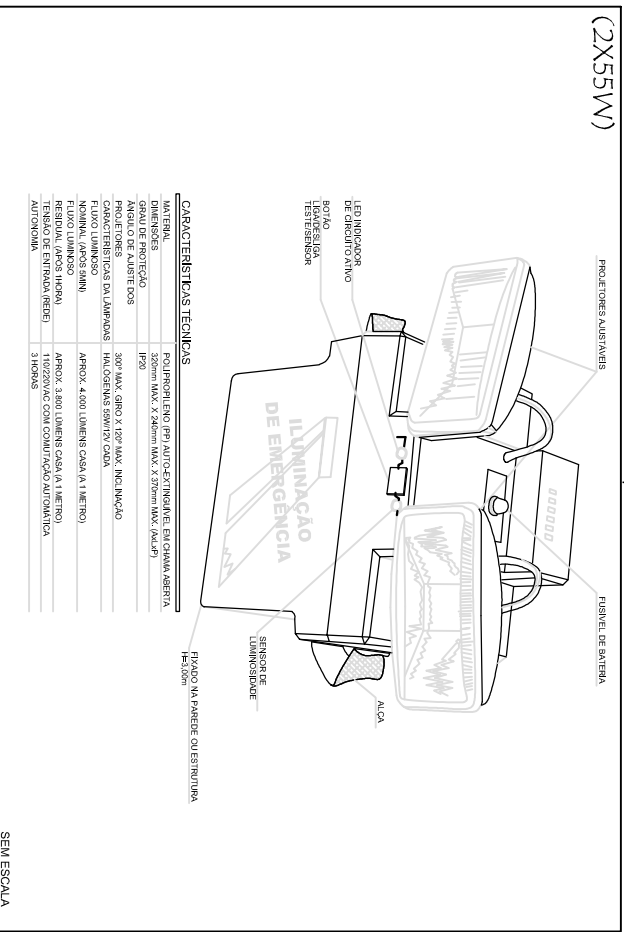


ESQUEMA INSTALAÇÃO DE DETECTOR EM FORRO FALSO

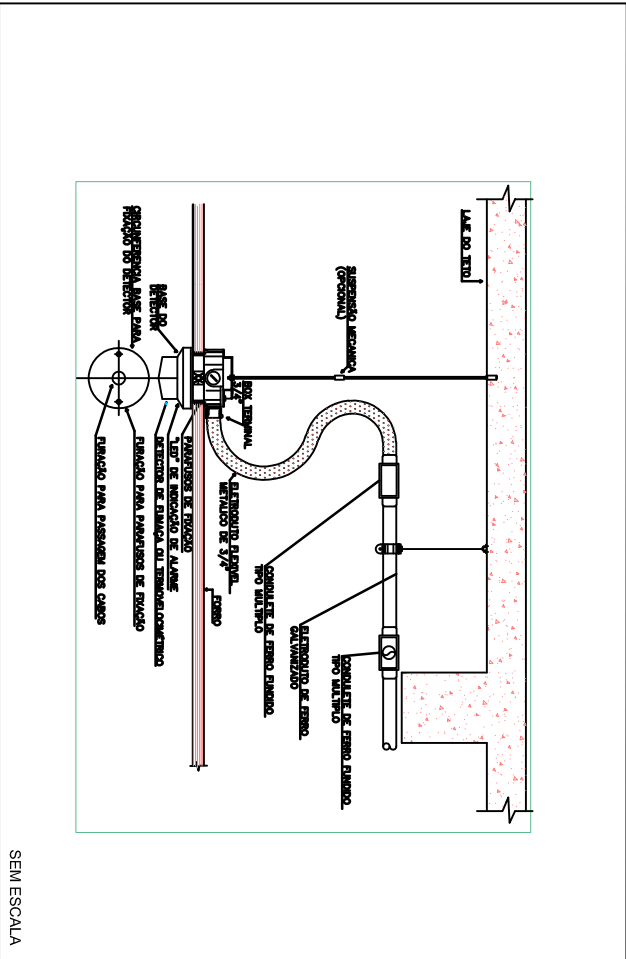


DETALHE DO SUPORTE DE TUBOS EM PILARES E VIGAS

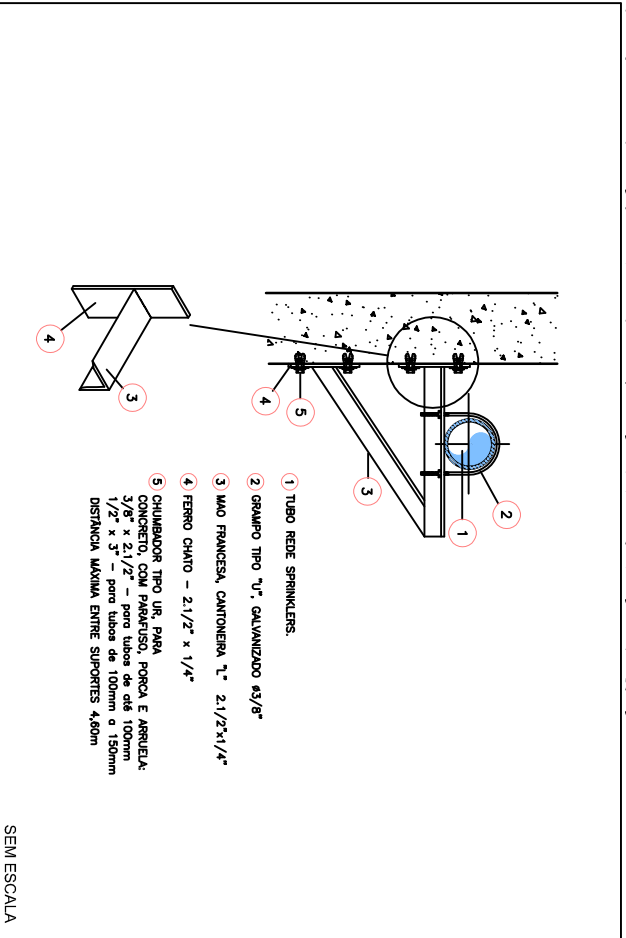


SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

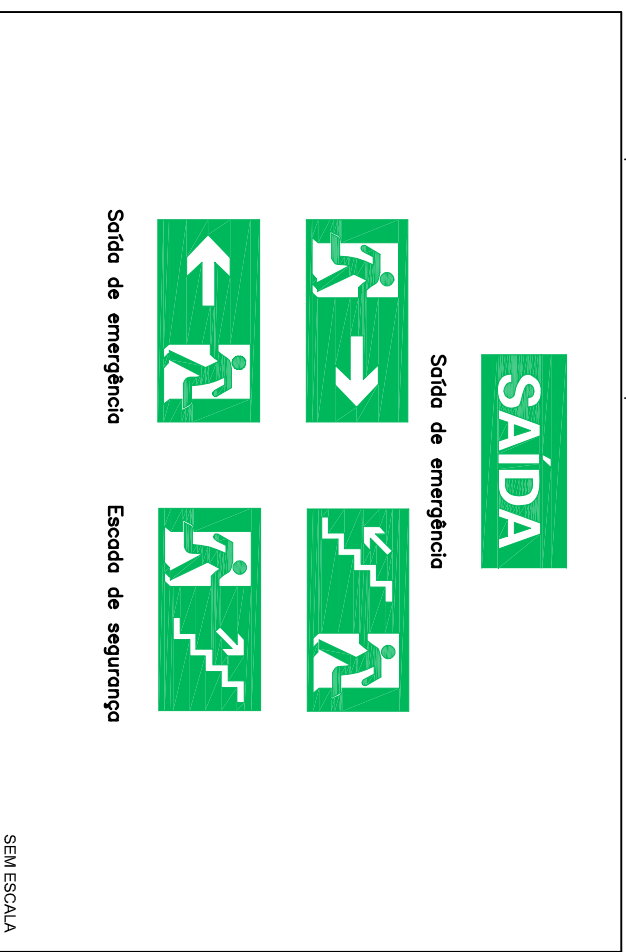


BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (2x 1x1)

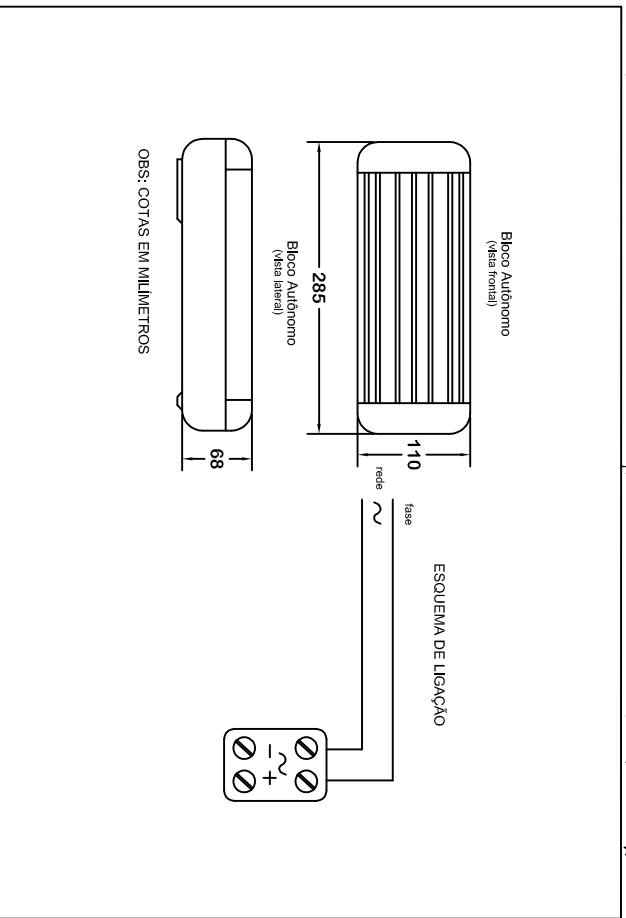


ESQUEMA DE UM PONTO DE ALARME MANUAL E INDICADOR ÁUDIO VISUAL

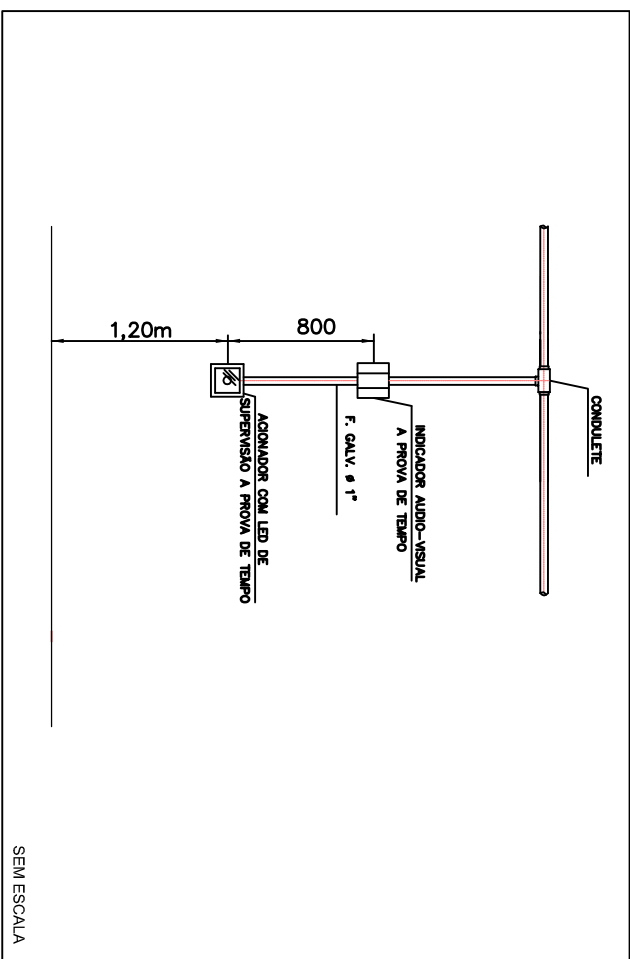


DETECÇÃO

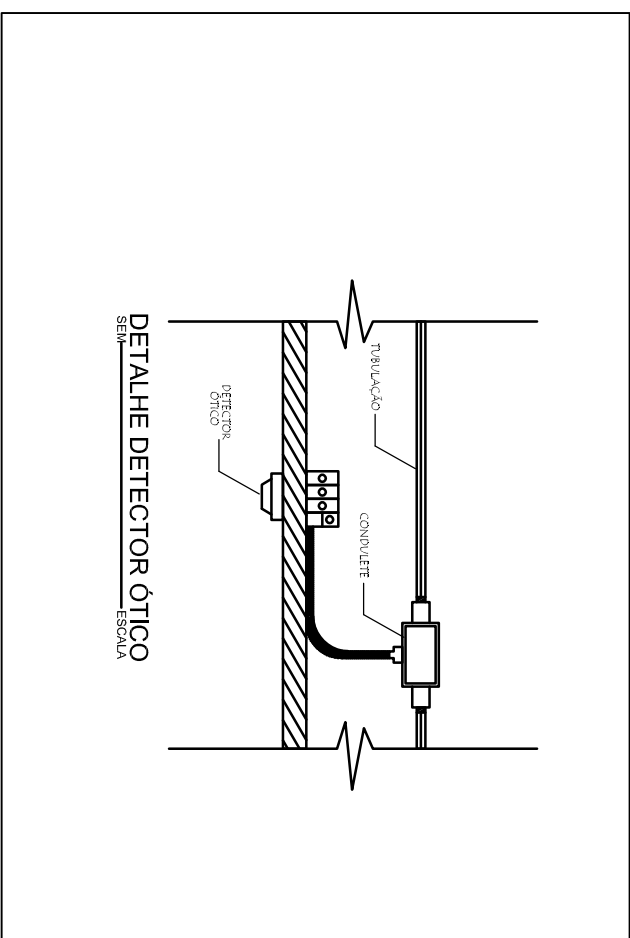

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

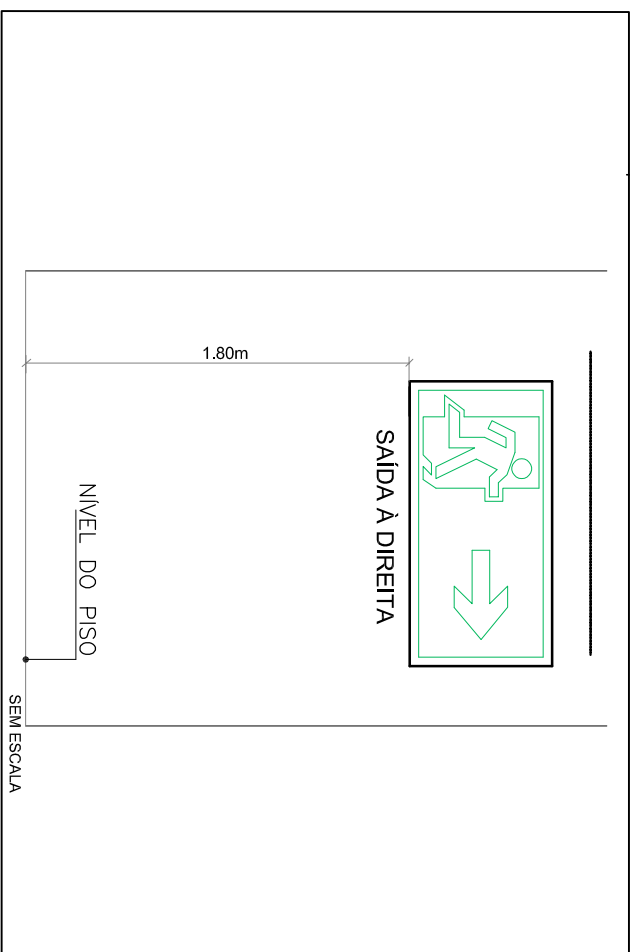



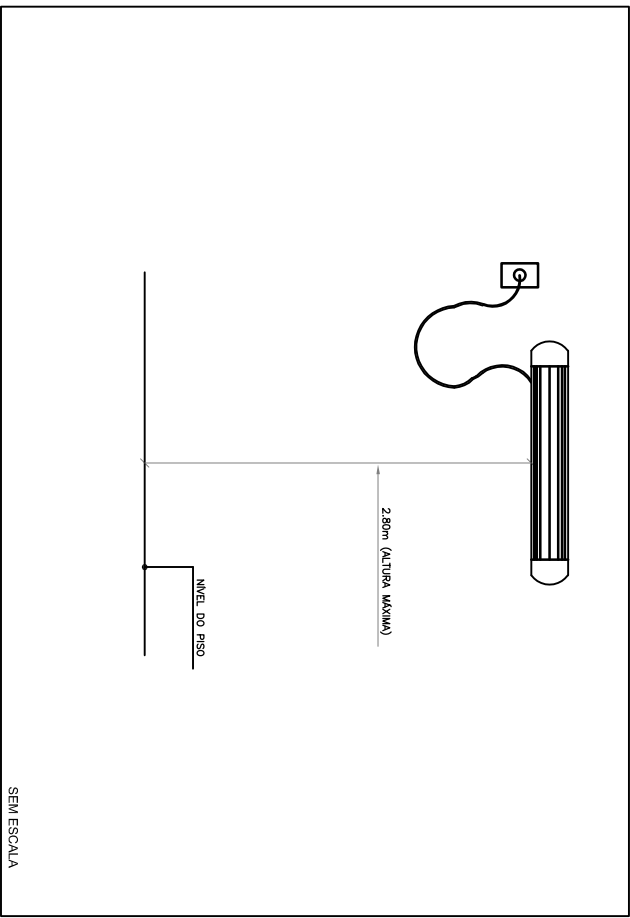















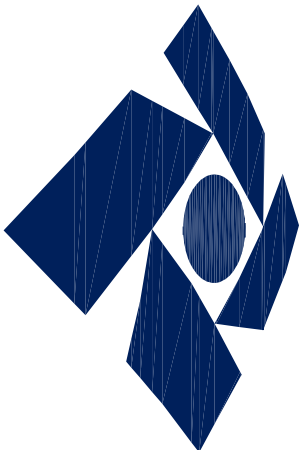
DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



NOTAS:

LEGENDA:

EXEMPLOS	EXEMPLOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS
 ALARME DE FUMOS	 ALARME DE FUMOS



Receita Federal

Receita Federal do Brasil

PROJETO: ANTONIO CARLOS COU TO RIBEIRO

CAU Nº 425.824-5

CONSTRUTORA: Recella Federal do Brasil

OBSERVAÇÃO: PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, APROVADO SOB PROTOCOLO Nº 17020/01/0990 DE 13/11/2018 - ELABORADO PELO ARQUITETO ANTONIO CARLOS COU TO RIBEIRO, CAU Nº 425.824-5, COM VISTAS A EXECUÇÃO PARCIAL DOS ELEMENTOS (FASE 1).

OBRA / USO: PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO E PANICO - FASE 1

PROPRIETÁRIO: Recella Federal do Brasil

LOCAL: AV. ALFREDO LISBOA, Nº 1152 4º ANDAR - RECIFE ANTIGO - RECIFE / PE CEP: 50.030.904

CONTEÚDO: DETECTORES DE FUMAÇA, SPRINKLERS, HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FASE 1)

PROJETO/ETAPA: PROJETO/ETAPA PROJETO - FASE 1

REVISÃO: Arq. Renato Silva de Mendonça - CAU Nº A64.611-3

COLABORADORES: COABORADORES: Renato Mendonça

VERSIÃO: 01INC

PRONCH: 06/06