


LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PÓS-ENCHENTE

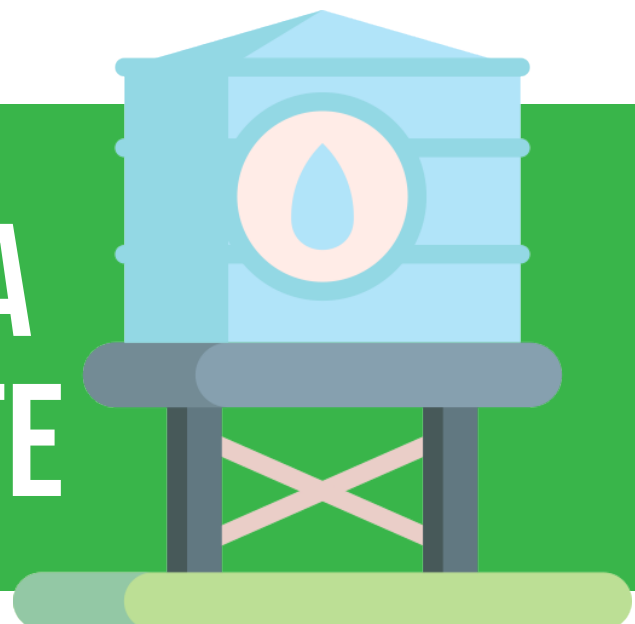

É preciso limpar e desinfetar a caixa d'água ou reservatório, no caso deles serem abastecidos por água de um sistema de abastecimento que foi afetado ou por terem contato direto com a água de enchente.

PRIMEIRO PASSO: lavagem da caixa d'água ou reservatório

1



Se possível, use equipamentos de proteção individual (EPI), como botas de borracha e luvas. Na falta destes, use sacos plásticos nas mãos e sobre calçados fechados.

2



Feche a entrada da caixa d'água.

3



Esvazie a caixa d'água deixando um palmo de água no fundo para a limpeza da caixa.

4



Feche a saída da caixa d'água com um pano para que a sujeira não desça pela tubulação.

5



Esfregue utilizando a água que restou na caixa d'água as paredes e o fundo com panos limpos, escova macia, bucha ou esponja (que não seja de aço). **Não use sabão, detergente ou outros produtos de limpeza.**

6



Remova todos os resíduos do fundo da caixa d'água com auxílio de balde, panos limpos ou pá, deixando a caixa totalmente limpa e seca.


7



Por último, abra o registro de entrada de água e encha completamente a caixa d'água novamente.

SEGUNDO PASSO: desinfecção da caixa d'água ou reservatório

1



Feche o registro de entrada, após encher a caixa d'água novamente.

2



Acrescente um (1) litro de água sanitária 2,0% a 2,5% para cada 1.000 litros de água.

3



Abra as torneiras da residência para liberar a água que ficou na tubulação e em seguida, feche-as.

4



Abra o registro de saída para que a água clorada passe em todas as tubulações da casa e seja realizada a desinfecção.

5




Deixe a mistura de água e água sanitária descansar na caixa d'água e na tubulação por duas horas.

6



Tampe a caixa d'água para que não entrem animais, insetos ou sujeira.

7



Após duas horas, abra todas as torneiras da casa, dê descarga nos vasos sanitários e aguarde o esvaziamento total da caixa d'água.

8



A água que foi liberada poderá ser utilizada para a lavagem de pisos e áreas externas.

9



Encha novamente a caixa d'água.

10



Anote a data da limpeza e desinfecção do lado de fora da caixa d'água.

11



Realize uma nova limpeza e desinfecção pelo menos a cada seis meses ou quando necessário.